


ROZVÁDZAČ HR 2

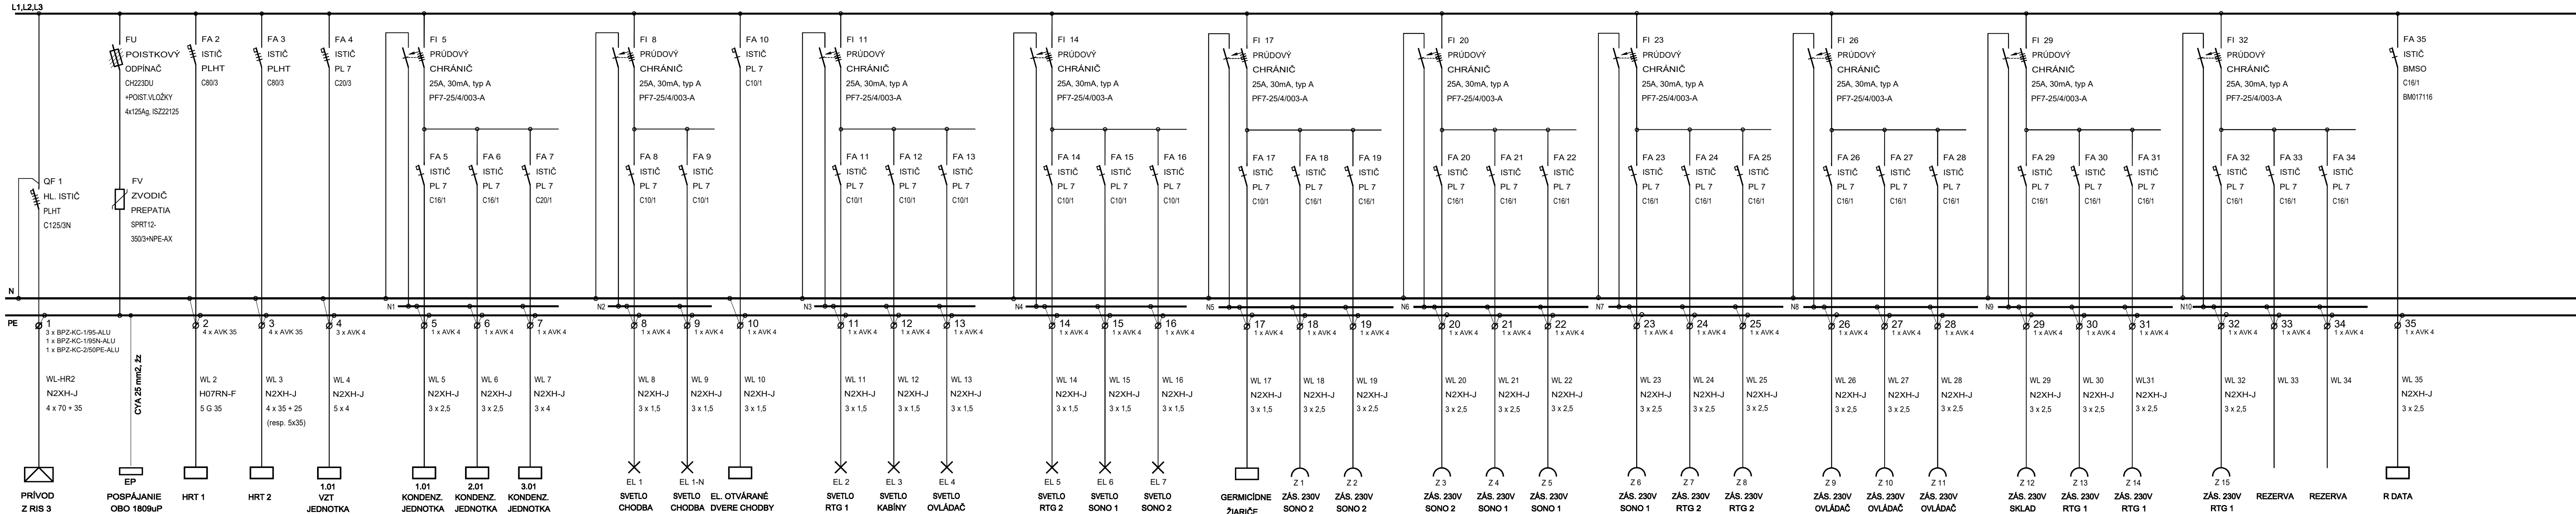

ZÁKLADNÉ ÚDAJE :

VYHOTOVENIE SKRINE : OCELOPLECHOVÁ, NA ZAPUSTENIE

ROZMERY NIKY : 5.720 x v.1150 x hl.240 mm

KRYTIE : IP 30

VÝVODY : NAHOR

MENOVITÝ PRÚD : 125A; SKRATOVÝ PRÚD : 10 kA

časť : Elektroinštalácia

HL.ARCH.PROJEKTU Ing.arch. L. LUKÁČ	ZODP. PROJ. Ing. M. Okál	VYPRACOVAL Ing. M. Okál	KRESLIL Ing. F. Okál	ELEKTROPROJEKTY MARTIN, s.r.o. Ing. Michal Okál, elektroprojektant č. overenia : 001 IZA 1998 EZ P B E1.0 kontakt : michal.okal@gmail.com; 0905 702865	
STAVEBNÍK :Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin					
STAVBA : Univerzitná nemocnica Martin					
OBJEKT : Pavilón č.6/0, prízemie CT - VYŠETROVNĽA, RÁDIOLOGICKÁ KLINIKA					
NÁZOV : Schéma rozvádzača HR 2					
				FORMÁT	4x A4
				DÁTUM	05. 2022
				STUPEŇ	Projekt
				ČÍSLO ZÁK.	3222
				MIERKA	Č. VÝKRESU 3222-E4