


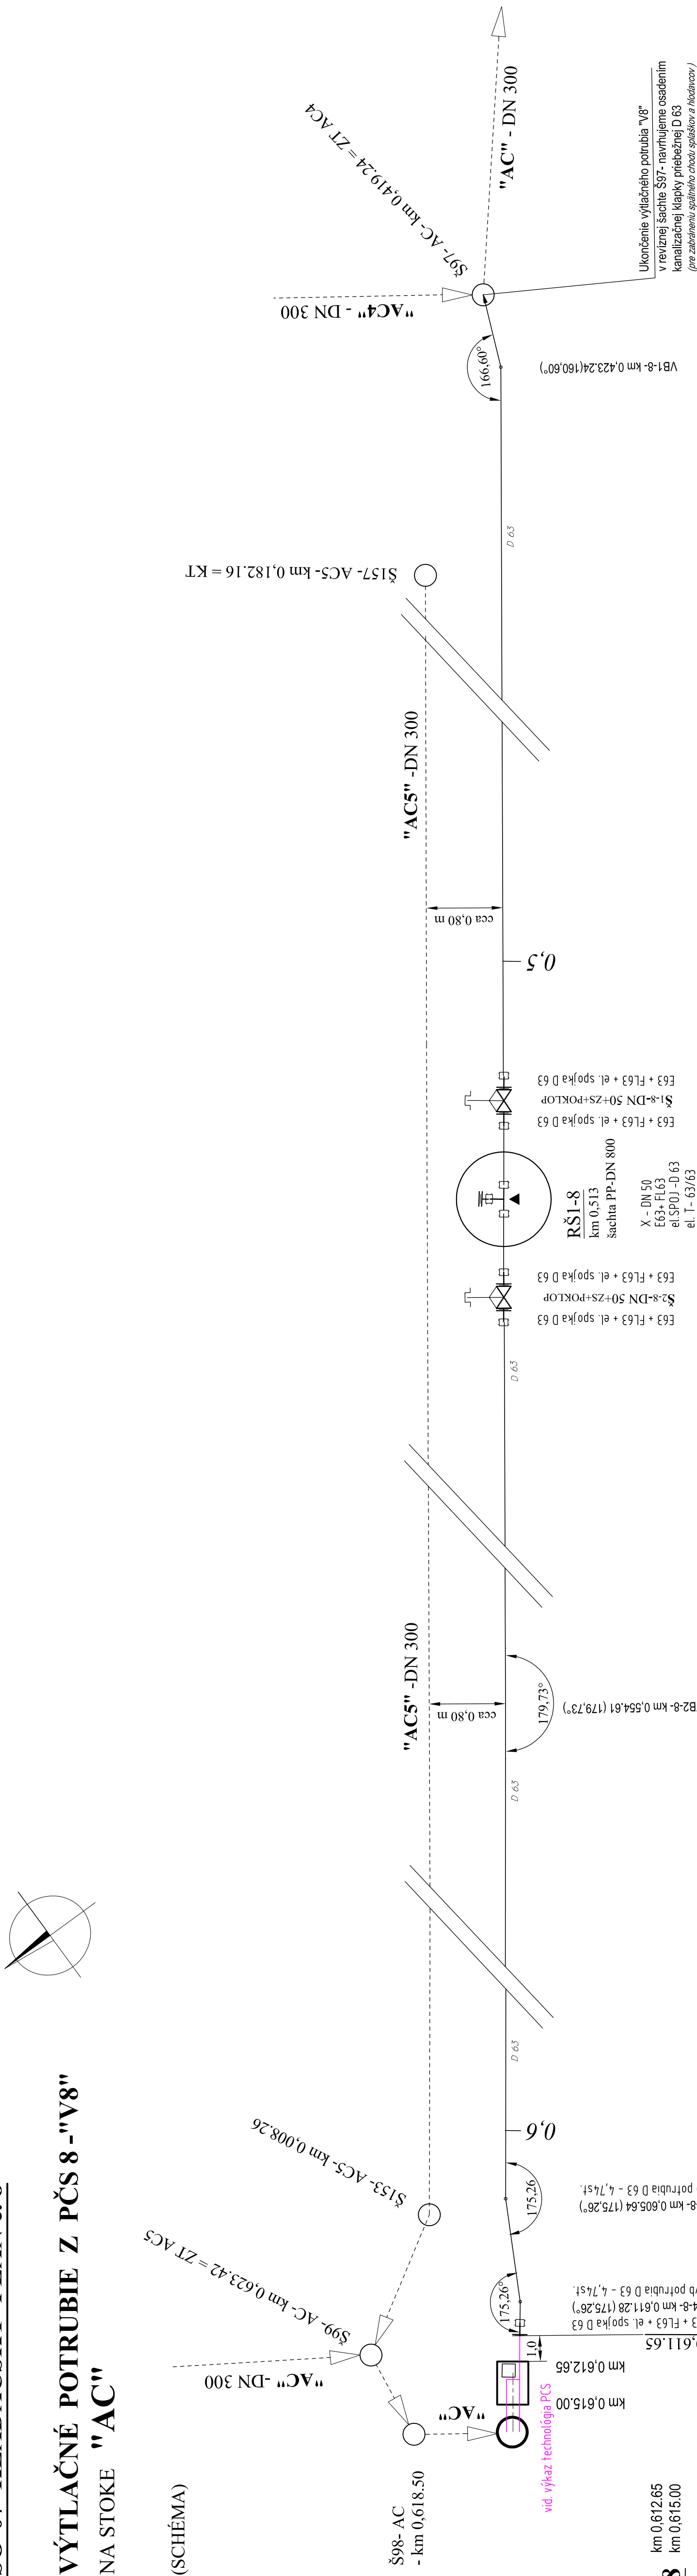
VÝKAZ MATERIÁLŮ pre "V8" :

STN	OZNAČENIE	PROFIL mm	Dĺžka m	POČET ks/m	POZNÁMKY
RÚRY HDPE - SDR 11 - PE 100 - PN16					
	HDPE D 63 x 5,8 mm (km 0,419,24 - 0,611,65)	D 63	192,41		korice
EL. TVAROVKY HDPE - SDR 11 - PN16					
	T EG3+FL63 EL. SPOJ K tvarovkám EL. SPOJE NA TRASE Spätná klapka priebežná	D63/63 D 63 D 63 D 63 DN 63	- - - - -	1 6+6 6 2 1	v RŠ Lem.nákr.+ALU príruha (1 rezerva pri rezech z hodnoty) PVC - kanalizačná
TVAROVKY LT					
132082	X	DN 50		1	v RŠ
ARMATÚRY					
	ŠUPÁTKO ZEM. SÚPRAVA POKLOP ŠUP.	DN 50	- - -	2 2 2	S 24 118 610 EKO Y 1020 Y 4504
PRÍSLUŠENSTVO					
	BET.BLOKY 40x40x40 cm	20x20x20 cm		1	B 20 (C16/20)

WÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.;

ODPŤA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLIEK ŠÍRENIE ALEBO KOPÍROVANIE. OTOHO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE. NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.

Navrhov: AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, Galanta 021 01	 <p>AXA Projekt s.r.o. adresa: Mierové námestie 3165/5, Galanta tel.: +421(0)915 722 743 e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk web: http://axaprojekt.sk/</p>
Zodp. projektant:	
Vypracoval:	
Miesto:	
Investor:	
Časť: E.II Splašková kanalizácia SO07	5x A4 Dátum: 03/2020 Účel: DSP Č. zákazky: D025-2018 Č. oprávnenia: 3767/A2 Mierka:
Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr	Číslo výkresu: E.II-25
Obsah:	schéma
KLADAČSKÝ PLÁN č.8- "V8" z PČS 8 - NA "AC"	



WYTŁAČNÉ POTRUBIE "V8" Z PČS 8-na stoke "AC"

- HDPE - D63 - 197,26 m - km"AC" 0,419.24 - 0,616.50

AŠ 8
km 0,612.65
km 0,615.00

PČS 8 km "AC" 0,616.50

$$Q_{\check{c}} = 1,44 \text{ l/s}$$