


Rozvodný systém: 3NPE str. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41.
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
- základná ochrana: základná izolácia živých častí
zábrany alebo kryty
- ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
samočinné odpojenie pri poruche




POPIS RE.P-CDS:
jestvujúci plastový pilier
pre napojenie CDS
vývody: dole

ZMENY DOKUMENTÁCIE			
Zmena			
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis: Text zmeny:

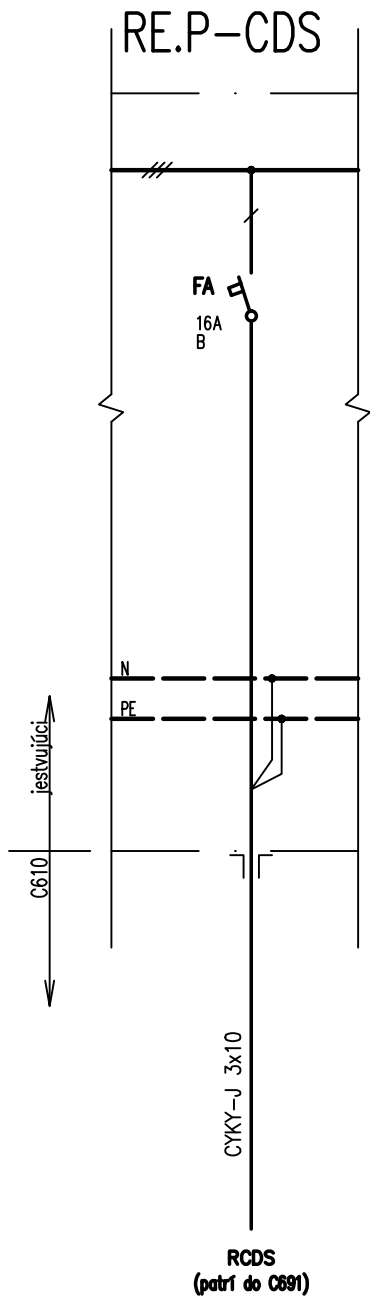

RIEŠENÁ ZÓNA

Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

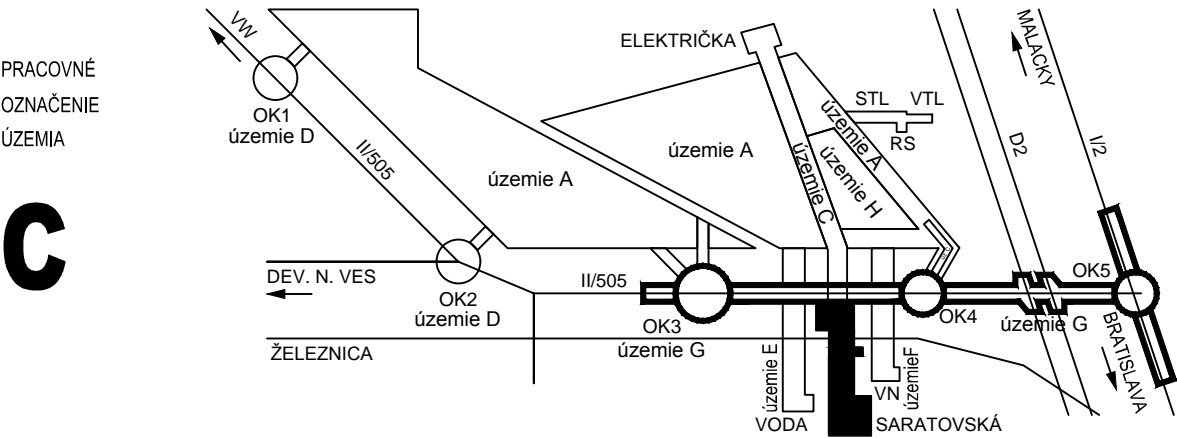

PRACOVNÉ
OZNAČENIE
ÚZEMIA

C

Manažér projektu:	Ing. Ján Kušnir			
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Šmelík			
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová			
Navrhol - vypracoval:	Ing. Ivana Goláňová			
Kontroloval:	Ivan Báb			
Miesto stavby:	Bratislava	Okres:	Bratislava IV	
Investor - stavebník:				
Stavba:			NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA	
Objekt (súbor):			C610 Prípojka nn pre CDS križovatky Saratovská - II/505	
Názov prílohy:			Schéma napájania	
Digitálny názov prílohy:				