

LEGENDA:


- PROJEKTOVANÉ ROZVODY VONKAJŠIEHO OSVETLENIA CYKY-J 4x16mm2 V OHYBNEJ RÚRKE FXKVR 63 PO CELEJ TRASE
- STOŽIAR ULIČNO DIANIČNÝ DO ZÁKLADU, OBOJSTRANNE ŽIAROVO POZINKOVANÝ-10m
- VÝBOJKOVÉ SVIETIDLO ZDROJ 100W NA VÝLOŽNÍK 1,5m, IP65/23 ČÍSLO PRIRADENEJ FÁZY
- PRÍPOKLÁDKA UZEMŇOVACIEHO VEDENIA FeZn 30/4mm PO CELEJ TRASE ROZVODU VONKAJŠIEHO OSVETLENIA, OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICÝM VÝBOJOM
- OSVETLENIE PRECHODOV PRE CHODCOV SVIETIDLAMI SR 100/150W S HALOGENOVOU VÝBOJKOV
- PROJEKTOVANÉ ROZVODY VONKAJŠIEHO OSVETLENIA, OSVETLOVACIE STOŽIARE A STOŽIARE PRE OSVETLENIE PRECHODOV PRE CHODCOV RIEŠENÉ V C 654.

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ ZÁBRANY ALEBO KRYTY
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

ZMENY DOKUMENTÁCIE			
Zmena			
Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:



RIEŠENÁ ZÓNA
Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

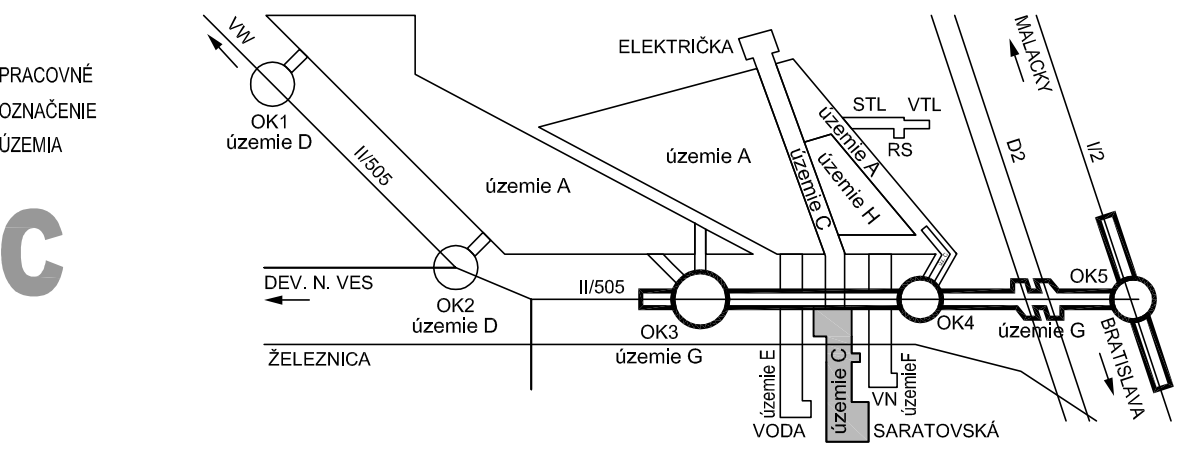

Manažér projektu:	Ing. Ján Kušnír		
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Šmelik		
Zodpovedný projektant objektu:	Ivan Bábo		
Navrhov - vypracoval:	Ivan Bábo		
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová		
Miesto stavby:	Bratislava	Oblasť:	Bratislava IV
Investor - stavebník:			
Stavba:	NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA		
Objekt (súbor):	C652 Verejné osvetlenie predĺženia Saratovskej ul. - km 0,3_KÚ		
Názov prílohy:	Situácia		
Digitálny názov prílohy:	1514_DSP_C652_sit_2.dwg		
Tlmavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA		Ing. Slavomír Podmanický	
Zákazové číslo:		1514	
Dátum:		01/2016	
Stupeň - účel:		DSP	
Počet A4:		5x A4	
Mierka:		1:500	
Časť:		E	
Príloha:		2	