


Pri ukladaní káblov dodržať podmienky STN 33 2000-5-52 a v zemi dodržať priestorovú úpravu technického vybavenia v zmysle STN 73 6005.
Pri súbahu NN kábla s vedeniami dodržať vzdialenosti: kábel NN do 1 kV ----- 05 cm kábel VN do 10 kV ----- 15 cm kábel VN do 35 kV ----- 20 cm kábel oznamovací ----- 30 cm plynovod do 9,8 Mpa ----- 40 cm vodovod ----- 40 cm staky ----- 50 cm
Pri križovaní NN kábla s vedeniami dodržať vzdialenosti: kábel NN do 1 kV ----- 05 cm kábel VN do 10 kV ----- 15 cm kábel VN do 35 kV ----- 20 cm kábel oznamovací ----- 30 cm plynovod do 9,8 Mpa ----- 10 cm /ochranná trubka/ vodovod ----- 40 cm staky ----- 30 cm

Ukládanie káblov v zmysle STN 33 2000-5-52

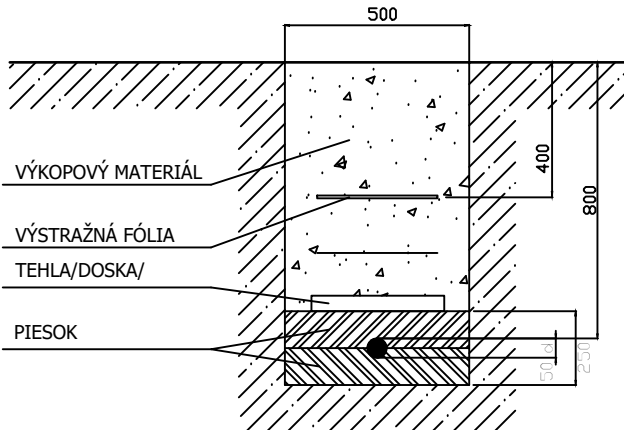

Napáťová sústava 3+N+PE 50Hz 230V/400V/TN-C-S

411 ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2019:

411.2 požiadavky na základnú ochranu

A.1 základná izolácia živých častí

A.2 zábrany alebo kryty

B.2 prekážky

B.3 umiestnenie mimo dosahu

411.3 požiadavky na ochranu pri poruche

411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

411.3.3 doplnková ochrana - prúdový chránič

411.4 systém TN

AUTOR PROJEKTU	Ing. Ladislav Chatrnúch	<div><p>Sídlo: ul. Laca Novomeského 30, 946 03 Kolárovo Kancelária: Obchodný rad 3823, 946 03 Kolárovo IČO: 44 231 474, IČ DPH: SK2022631413 Tel./Fax: 035/ 760 43 27</p></div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT EL.	LECZKÉSI ALEXANDER		
VYPRACOVAL	LECZKÉSI ALEXANDER, FERENCZI KORNÉL		
INVESTOR	Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41		
MIESTO STAVBY	p.č. 380/3, k.ú. Hviezdoslavov		
NÁZOV	Zberný dvor Hviezdoslavov časť NN prípojka	DÁTUM	05.2022
ČASŤ	SITUÁCIA NN prípojky	STUPEŇ	SP
		FORMÁT	420 x 420
		ZÁK. ČÍSLO	2022/085.1
OBSAH	ELEKTROINŠTALÁCIA	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
		1: 250	EL 01