



POHLAD A

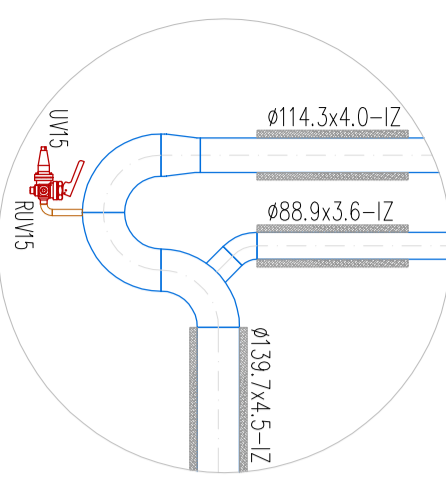

POHLAD B

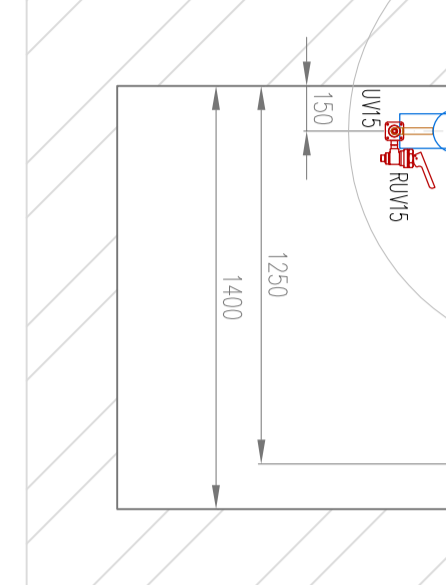

ČERPADLO PRE NÚTENÝ  
OBEH CHLADIVA  
Q = 5 m<sup>3</sup>/hod  
H = 35 m v.s  
M = 3 kW

ZBERAČ CHLADIVA  
V = 4000 lit.  
Pmax. = 16 bar  
T = +40/-15 °C  
PREMER : 1000 mm  
DLŽKA : 5100 mm

Vypracoval:	Ing. R. STRÁŽOVSKÝ	Zoob. projektant:	Ing. R. STRÁŽOVSKÝ
Kraj:	NITRANSKÝ	Mesto:	LENICE
Investor:	Mesto LEVICE Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice		
Stavba:	Modernizácia technológie chladienia Zimný štadión Levice		
Číslo SO/PS:	SO.01 ZIMNÝ ŠTADIÓN PS.01 Technológia chladienia		
Profesia:	CHLADENIE	Výkres:	REZ D-D



**Detmar s.r.o.**  
Kmetova 1279/9  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
E-mail: mail@detmar.sk  
Web: www.detmar.sk

Služba: PD PRE STAV. POV.  
Zák. číslo: 01/03/2022  
Dátum: 03.2022  
Formát: 04 x A4  
Mierka: Č. výkres: 06  
1:25