


SCHÉMA DOPLNĚNÍ R2

3NPE AC 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

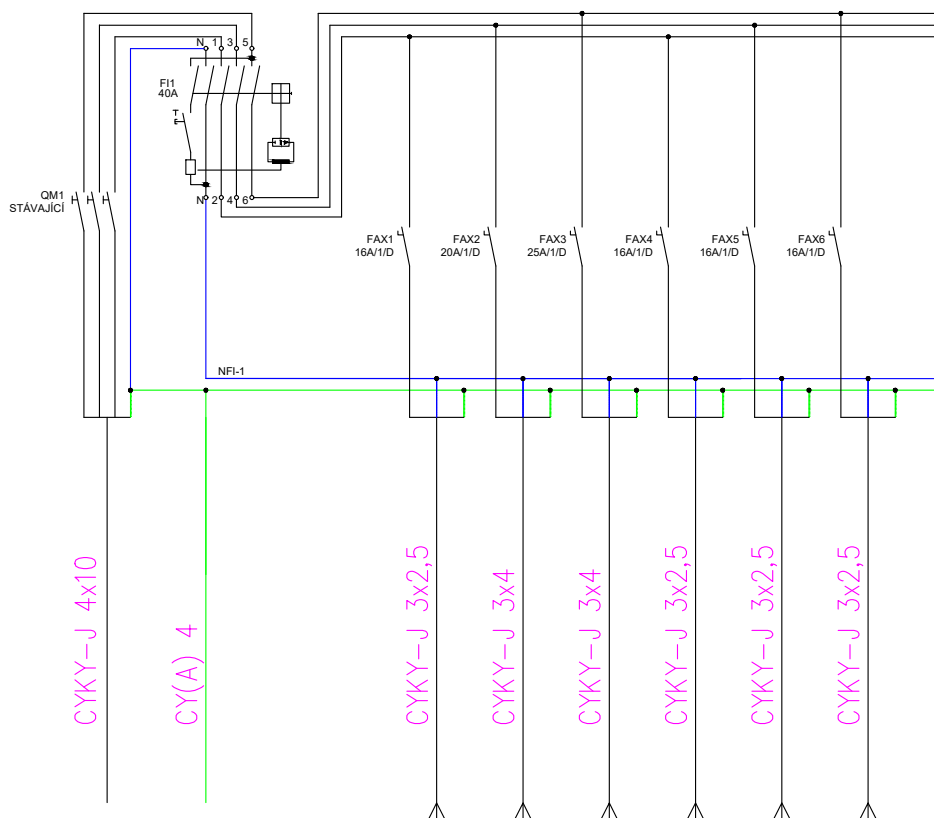

stávající přívod z ER1 do R2

Ochranné pospojování

Napájení V-KLIMATIZACE 1

Napájení V-KLIMATIZACE 2

Napájení V-KLIMATIZACE 3

Napájení V-KLIMATIZACE 4

Napájení V-KLIMATIZACE 5

Napájení V-KLIMATIZACE 6

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE R2

JISTIČ 16A/D/1 4ks

JISTIČ 20A/D/1 1ks

JISTIČ 25A/D/1 1ks

PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40A/4/30mA 1ks

INVESTOR : MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16		<div>MEKOS GROUP a.s.</div> <div>Polská 1174/3A, Olomouc, 779 00</div> <div>+420 585 751 090</div> <div>www.mekos.cz</div> <div>mekos@mekos.cz</div>	
MÍSTO : MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16			
OKRES : OLOMOUC	KRAJ : OLOMOUCKÝ		
STUPEŇ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / VYPRACOVAL: MARTIN PŘÍLESKÝ			
<div>Klimatizace</div> <div>v kancelářích budovy radnice - Horní náměstí 78/16</div>		DATUM	05/2019
		MĚŘÍTKO	(1:50)
<div>SCHÉMA DOPLNĚNÍ R2</div>		ČÁST	Č.v.
		D.1.4.c	3