


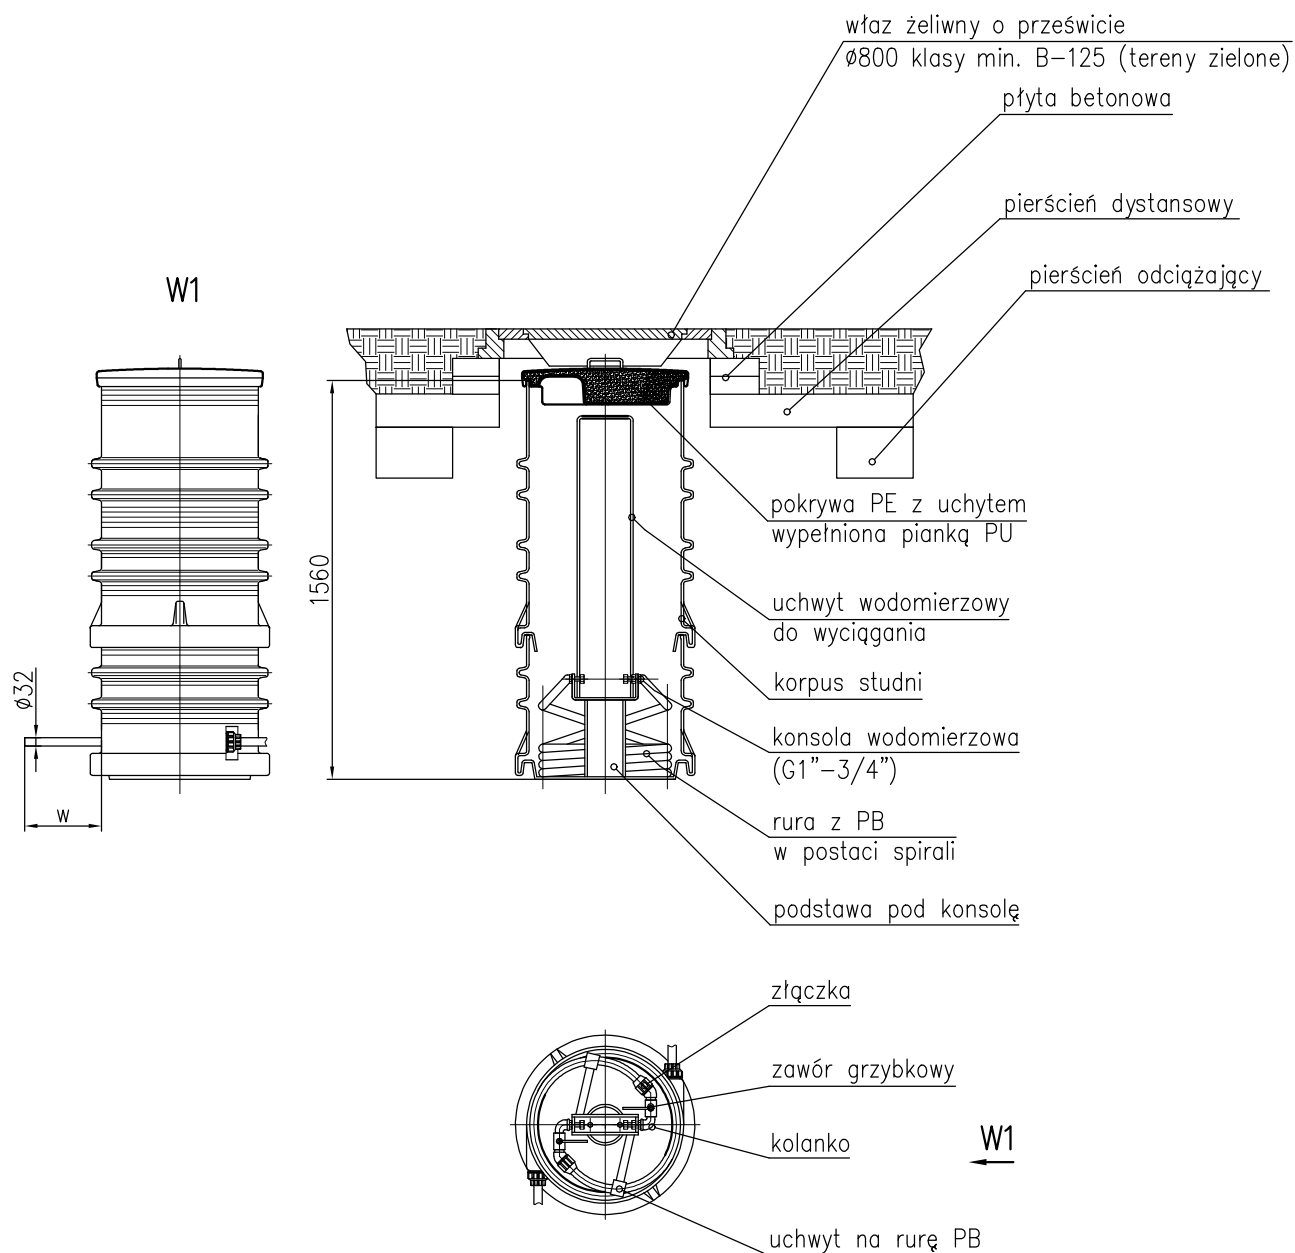

Uwagi:

1. W studni wodomierzowej zabudować zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA
2. Do połączenia studzienki z instalacją Ø40 PE zastosować złączkę redukcyjną 40x32.
3. W terenach silnie nawodnionych dodatkowo, pod pokrywę, zastosować uszczelkę UP.

SANIT-PROJEKT MAREK KOŁACZ 25-015 KIELCE, UL. ŻŁOTA 23/307, TEL. 602107541			
TEMAT:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZEPICIE ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY WODY		data: 12. 2020
ADRES:	TRZEBNÓW, UL. KOŚCIELNA , DZ. NR 2148, 1841, 1842, 1885, GM. NIEGOWA		skala:
TREŚĆ:	STUDZIENKA WODOMIERZOWA Ø600 - systemowa		
PROJEKTOWAŁ	Urszula Lamch-Kolacz	nr upr. KI-115/94	podpis:
OPRACOWAŁ	Marek Kołacz		podpis:
SPRAWDZIŁ	Adam Dziewięcki	nr upr. SWK/0166/POOS/09	podpis:
			4