



U=400/230V
UKŁAD SIECI - wg wtp
Pi=24kW
Pm=18kW

TG

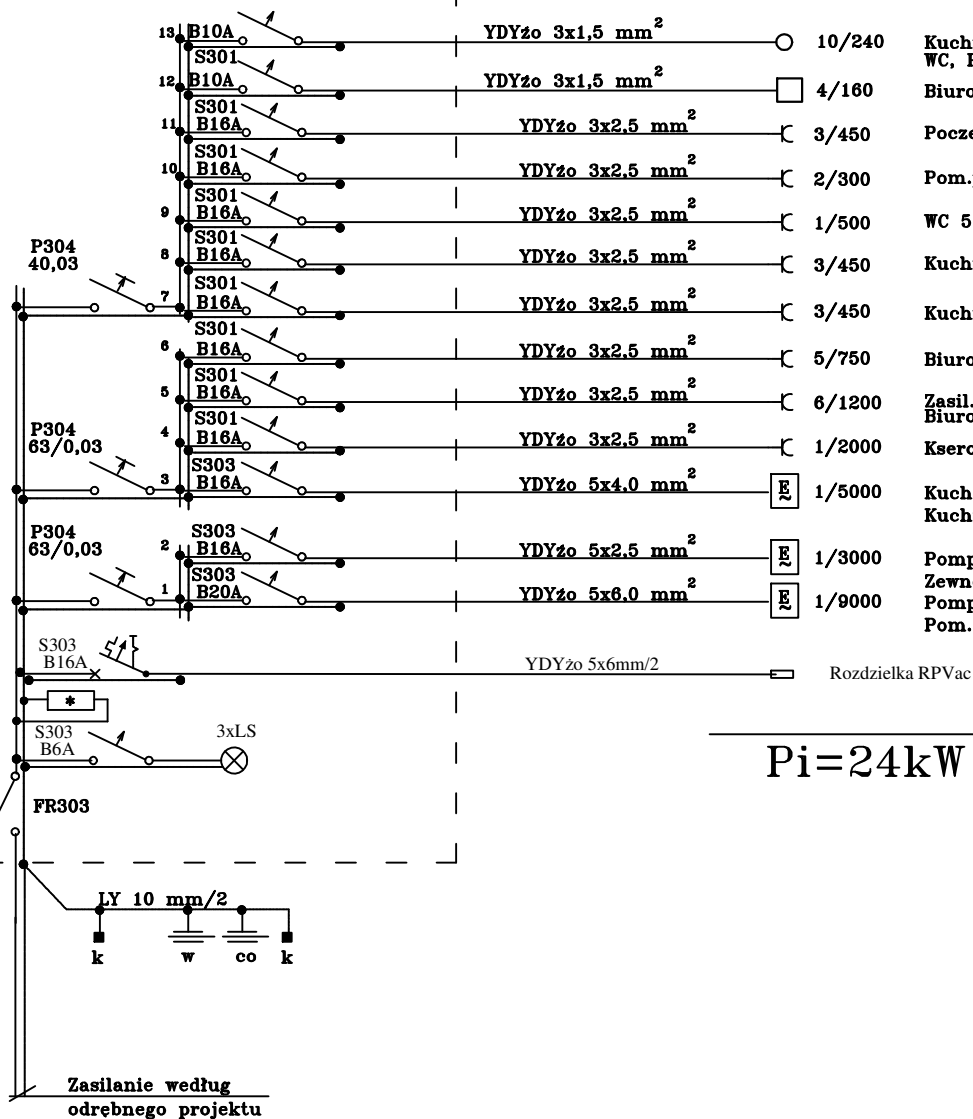

Pi=24kW



UWAGA.

* - ochronę przepięciową dobrać indywidualnie do każdej lokalizacji

Inwestor				Jednostka projektowa PRO ARTE S.C. 44-240 ŻORY ul. KOŚCIUSZKI 29 tel. (32) 4350829	
Lokalizacja obiektu					
Autor projektu	mgr inż. Andrzej Bernat	250/90Kt			
Współpraca	Dariusz Knapczyk	————			
Autor adaptacji					
Nazwa obiektu	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - KANCELARIA LEŚNICTWA			Data	Branża
				08.2022	Elektryczna
Tytuł rysunku	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			Skala	Nr rysunku
				— — — —	1