


1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt został opracowany na podstawie podkładów architektoniczno-budowlanych
3. Przejścia przez ściany ppoż. wykonać w tulejach ochronnych i zabezpieczyć pianą ognioochronną o odporności ogniowej przegrody.
4. Instalacje wodociągową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi ITB.
5. Dopuszczalne są stosowanie urządzeń zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, że zastosowane urządzenia będą miały parametry nie gorsze od zaprojektowanych.
6. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwości rozwiązania należy zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do robót.
7. Projekt należy rozpatrywać równoległe z projektami pozostałych branż.

rodzaj zaworu czerpального	dn podejścia
zawór czerpálny bez perlatora	15 mm
zawór czerpálny bez perlatora	20 mm
zawór czerpálny bez perlatora	25 mm
zawór czerpálny z perlatozem	10 mm
zawór czerpálny z perlatozem	15 mm
głowica natrysku	15 mm
pluczka ciśnieniowa	15 mm
pluczka ciśnieniowa dn	20 mm
pluczka ciśnieniowa	25 mm
zawór splukujący do pisuarów	15 mm
zmywarka do naczyń (domowa)	15 mm
pralka automatyczna (domowa)	15 mm
baterie czerpalne dla natrysków	15 mm
dla wanien	15 mm
dla zlewomywaków	15 mm
dla umywalk	15 mm
dla wanien do siedzenia	15 mm
bateria czerpalna z mieszalnikami	20 mm
pluczka zbiornikowa	15 mm
warnik elektryczny	15 mm

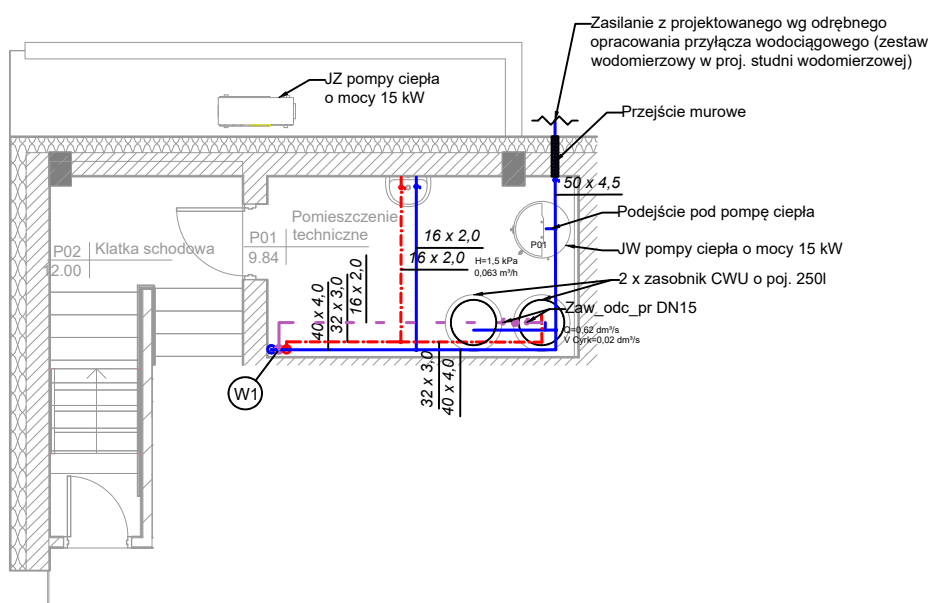

— Proj. instalacja wody zimnej
 - - - Proj. instalacja wody ciepłej
 — Proj. instalacja cyrkulacji
 (W1) Proj. pion instalacji wodociągowej
 ♂ Armatura odcinająca

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant branży sanitarnej	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19	
Sprawdzający branży sanitarnej	mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/8432/POOS/09	
Opracowanie	inż. Edyta Czyż		
Kategoria obiektu budowlanego:		Faza projektu:	Numer projektu:
Kat. bud. obiektu XVI, VIII		Projekt techniczny - branża sanitarna	Wersja: 2.00
Przedmiot opracowania: Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z termomodernizacją i przebudową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. "Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa"		Autor: BIURO PROJEKTOWE PROFI ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Myszków tel.: +48 606-851-507 tel.: +48 664-476-586 tel. +48 34-315-75-71 www.profimyszkow.com	
Adres inwestycji: obręb: 0013 Niegowa jedn. ewid.: 240903_2 Niegowa działki nr ewid.: 1884/4, 1885/4			
Inwestor:		Skala:	Data:
Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa		1:100	11.05.22
Nazwa rysunku: Rzut pomieszczenia technicznego - projekt instalacji wodociągowej		Numer rysunku:	
		PT_IS_01	