


ULOŽENIE TLAKOVÝCH RÚR V RYHE V ZELENOM PÁSE M 1:20

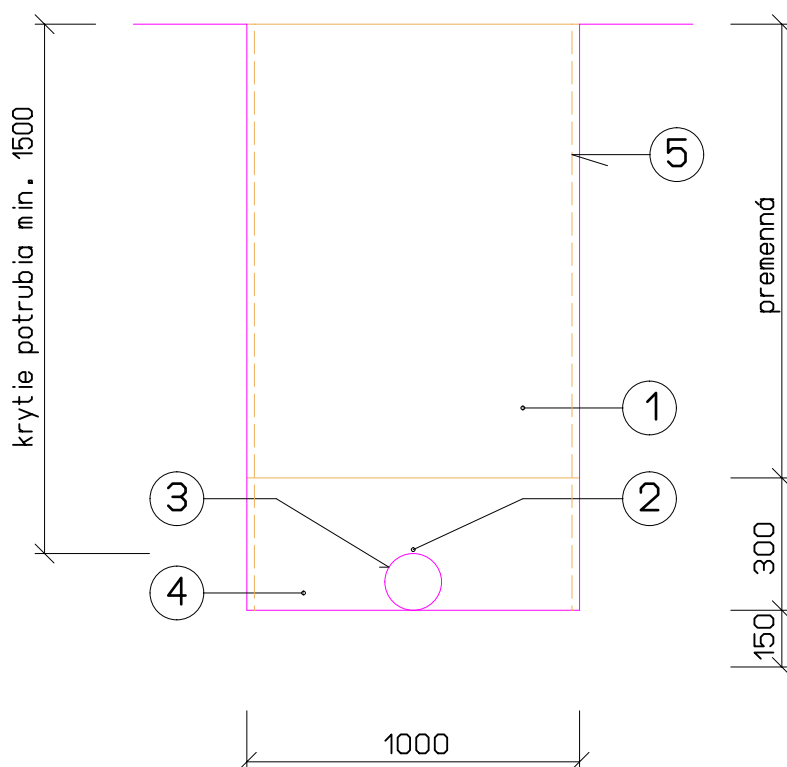

LEGENDA

- ① ZÁSYP RYHY-RASTLÁ ZEMINA (ZHUTNENIE 96 % PROCTOROVEJ SKÚŠKY)
- ② KOVOVÝ VYHLADÁVACÍ VODIČ
- ③ VODOVODNÉ POTRUBIE Z TLAKOVÝCH RÚR - RAUPROTECT - PE 100-RC ? 90x5,4 mm
- ④ ZHUTNENÝ PIESKOVÝ OBSYP, MAX. ZRNO DO 2-4 mm (MIERA ZHUTNENIA 96% PROCTOROVEJ SKÚŠKY)
- ⑤ PAŽENIE PRÍLOŽNÉ

Projektová dokumentácia slúži ako podklad pre vybavenie stavebného povolenia,

Hl. projektant:	Vypracoval	Zod. projektant		PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA Zimná 94 Spišská Nová Ves
Ing. GAVALIEROVÁ		Ing. GAVALIEROVÁ		
Investor: Obec KLOKOČOV, OÚ Klokočov č. 65			Formát:	A4
Názov a miesto stavby: KANALIZÁCIA - KLOKOČOV PAĽKOV II. ETAPA Objekt: SO 01 KANALIZÁCIA - II. ETAPA			Dátum:	11/2010
			Stupeň:	PSP
			Zák. číslo:	41/10
			Arch. číslo:	41/10-Ga
Obsah: ULOŽENIE TLAKOVÝCH RÚR V RYHE			Merka: 1 : 20	Číslo výkr.: 6