


jednostka zewnętrzna pompy ciepła

typu split powietrze - woda

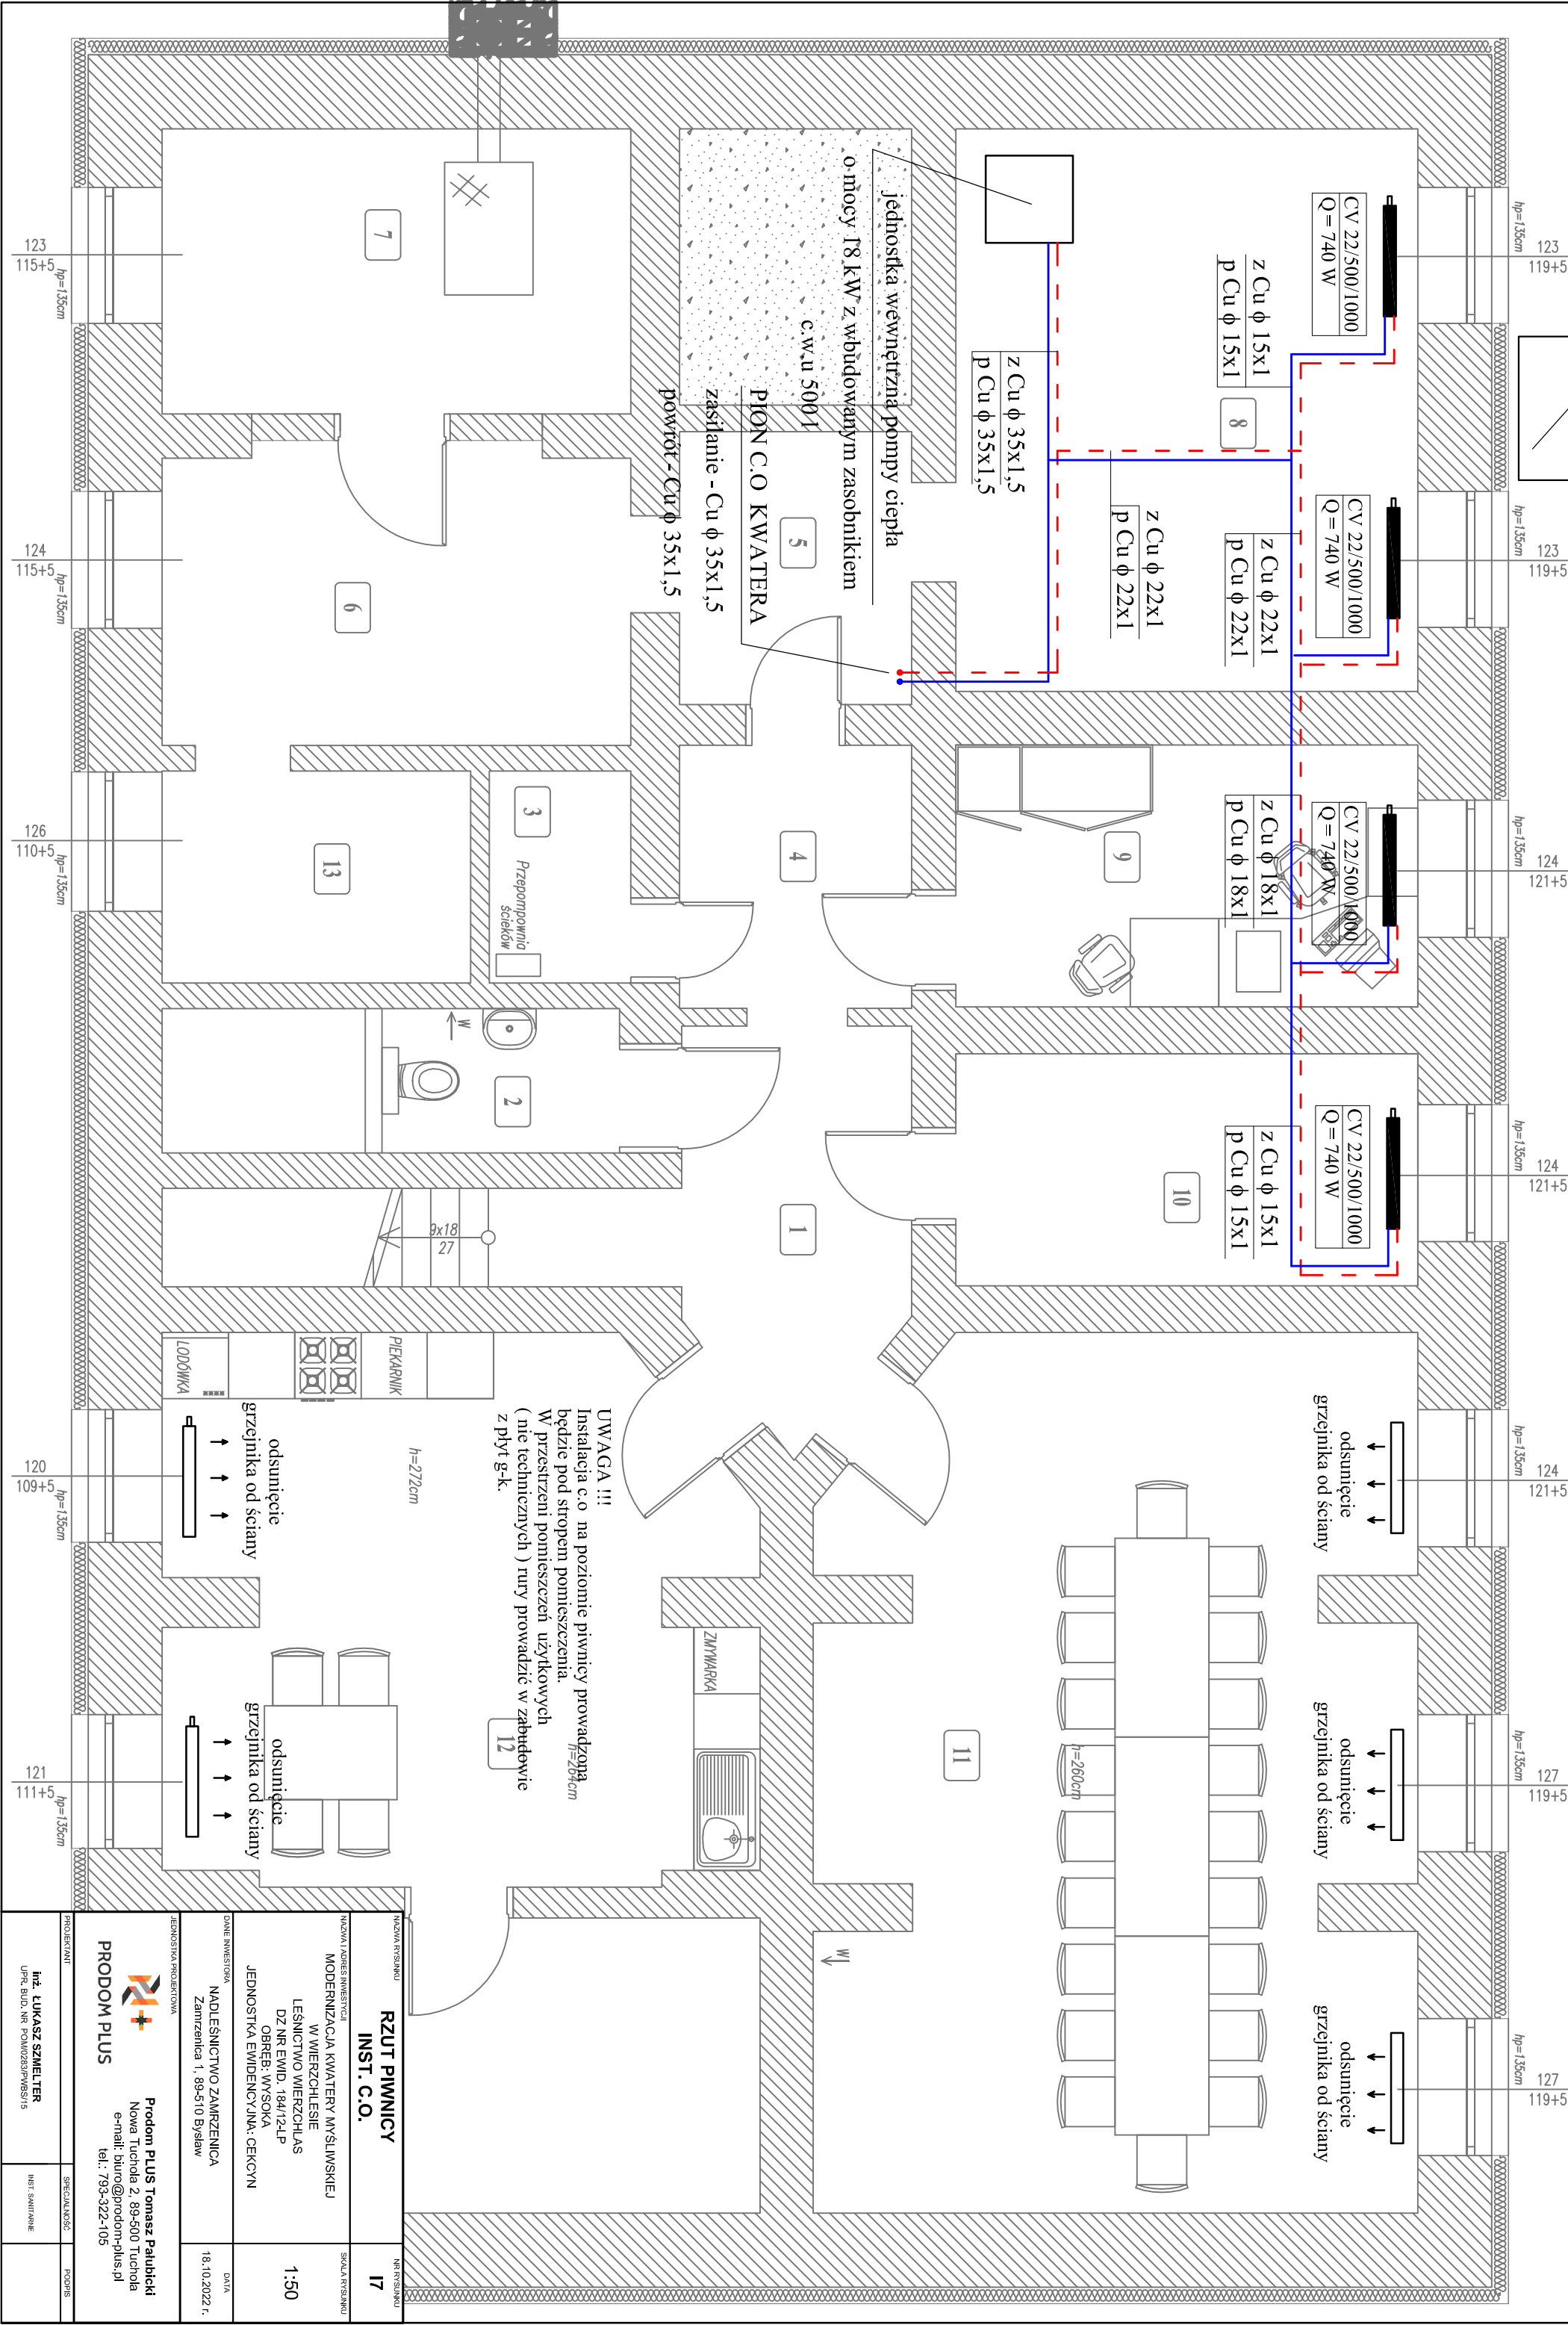

UWAGA !!!
Instalacja c.o. na poziomie piwnicy prowadzona będzie pod stropem pomieszczenia.
W przestrzeni pomieszczeń użytkowych (nie technicznych) rury prowadzić w zabudowie z płyt g-k.

Nazwa rysunku		Nr rysunku
RZUT PIWNICY		17
Inst. C.O.		
Nazwa i adres inwestycji		Szkola rysunku
MODERNIZACJA KWATERY MYŚLIWSKIEJ W WIERZCHLESIE		
LĘŚNICTWO WIERZCHLAS		1:50
DZ NR EMD. 184/12-LP		
OBREB: WYSOKA		
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: CEKOTYN		
Dane inwestora	NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA	Data
	Zamrzenica 1, 89-510 Byśław	
Dane projektanta		18.10.2022 r.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
PRODOM PLUS		
Prodom PLUS Tomasz Pałubiński Nowa Tuchola 2, 89-500 Tuchola e-mail: biuro@prodom-plus.pl tel.: 793-322-105		
Projektant	Specjalność	Podpis
inż. ŁUKASZ SZMELTER	Inst. Sanitarne	
UPR. BUD. NR POW.0230.PW.63/15		