

Legenda:


aa x bb opis średnic rurociągów: aa: Ciecz x bb: Gaz

Linia transmisji:

rozmiar 0.33mm2(22AWG)
rozmiar typ drutu : LEVEL 4 (NEMA) niepolamy 2-żyłowy,
skrętka dwużyłowa średnica rdzenia 0.65mm
Uwaga : kabel kompatybilny z LONWORKS®

Linia zasilania:

jednostka zewnętrzna, zabezpieczenie/MCA
jednostka wewnętrzna, zabezpieczenie/MCA
jednostka wewnętrzna naścienna Qch = 1,1 kW
ASYA004GCGH
jednostka wewnętrzna naścienna Qch = 2,2 kW
ASYA007GCGH UTP
trójniki

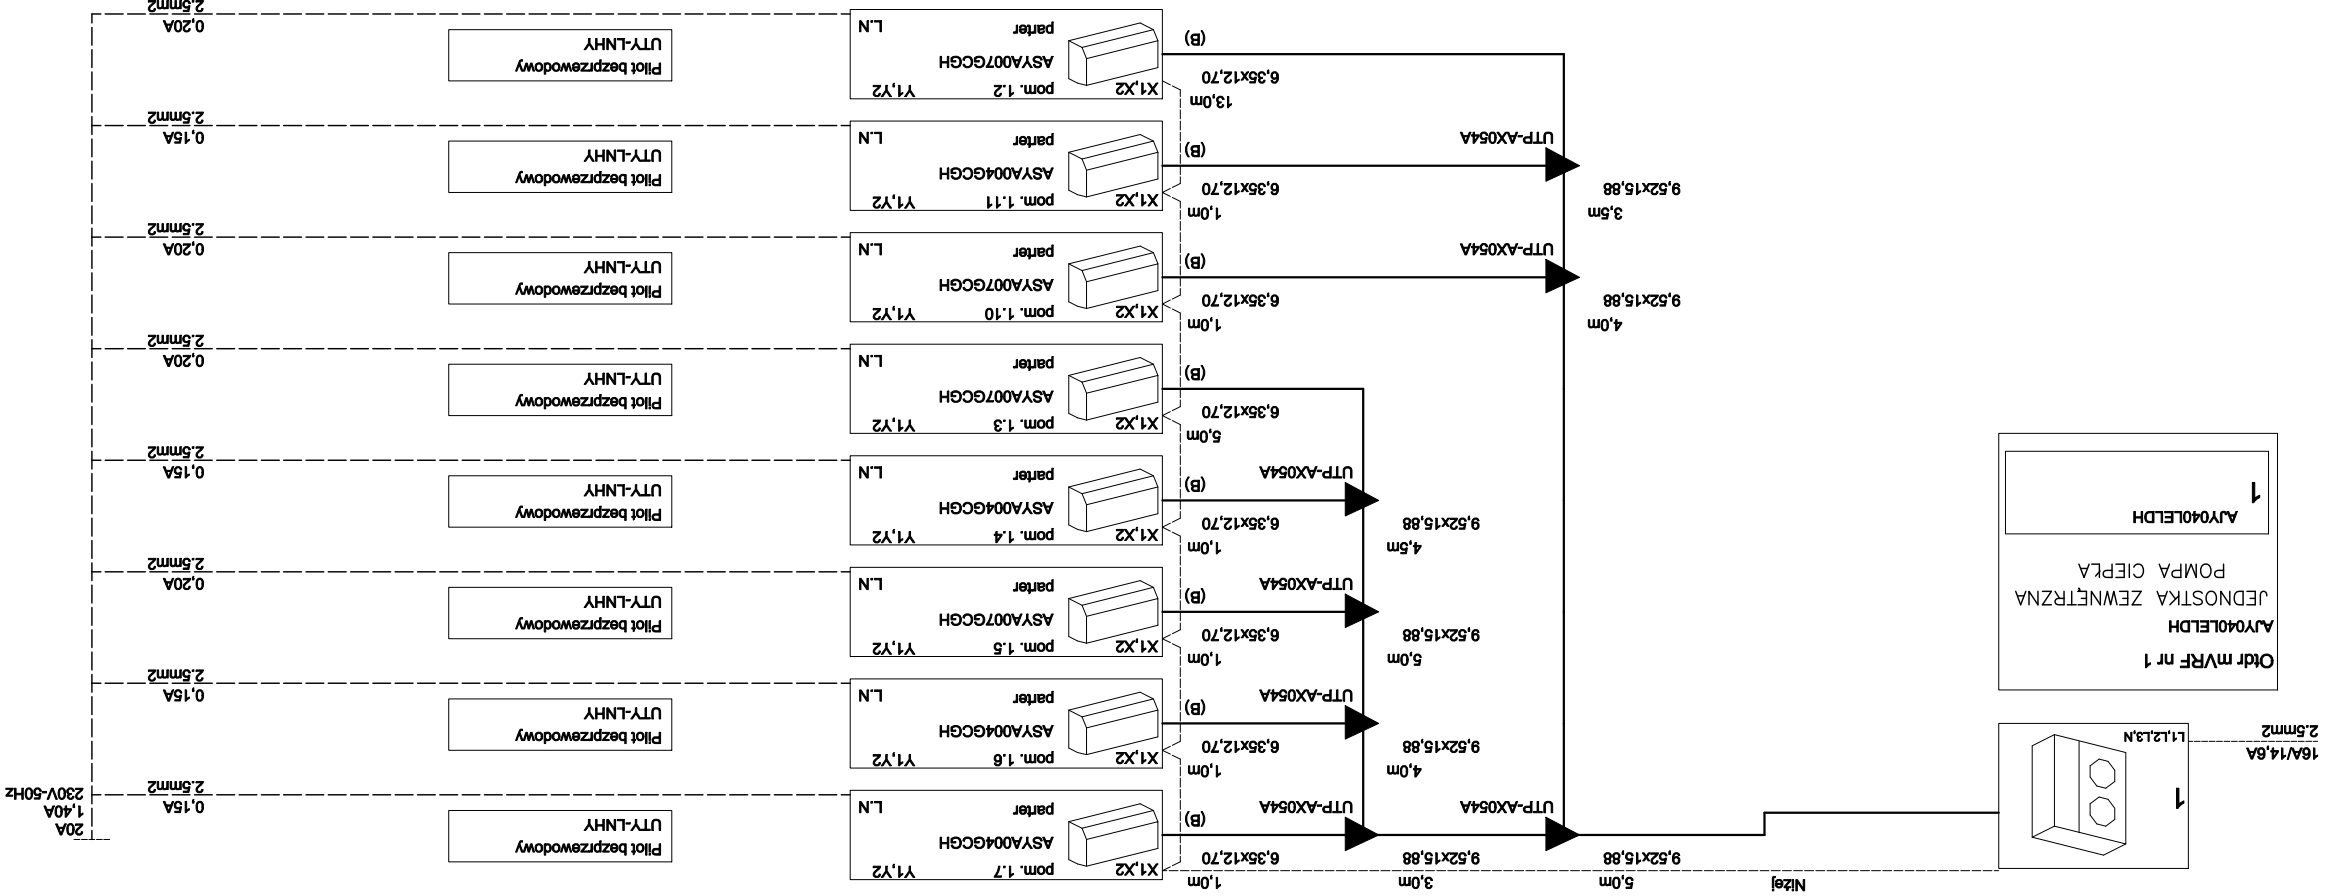

INWESTOR	NADLEŚNICTWO ŻOLEĐOWO, 86-031 ŻOLEĐOWO, UL. PARKOWA 4A
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL. POWST. WŁKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY (ADMINISTRACYJNY) - SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOLEĐOWO
LOKALIZACJA	ŻOLEĐOWO, GMINA OSIELSKO, UL. PARKOWA 4A, działka nr 22274/35
NAZWA RYSUNKU	KLIMATYZACJA - SCHEMAT INSTALACJI "mVRF nr 1"
BRANŻA	PROJEKTANT /SPRAWDZAJĄCY
KLIMATYZACJA	JANUSZ KĘPIŃSKI INŻ. LESZEK MAJCZYŃSKI UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ UAN-KZ/2210/0103/87 UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ ABIT-II-7131-15/2000
PODPIS	
SKALA 1:100	DATA 17.06.22
NR RYS. 5	FORMAT A3