


INWESTOR		NADLEŚNICTWO ŻOLEĐOWO, 88-031 ŻOLEĐOWO, UL. PARKOWA 4A	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL. POWST. WLKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl	
OBIEKT		BUDYNEK USŁUGOWY (ADMINISTRACYJNY) - SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOLEĐOWO	
LOKALIZACJA		ŻOLEĐOWO, GMINA OSIELSKO, UL. PARKOWA 4A, działka nr 22274/35	
NAZWA RYSUNKU		KLIMATYZACJA - RZUT PARTERU	
BRANŻA		PROJEKTANT /SPRAWDZAJĄCY	
KLIMATYZACJA		JANUSZ KĘPIŃSKI INŻ. LESZEK MAĆZYSKI UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ ABIT-IL-131-15/2000	
DATA 17.05.22		SKALA 1:100	
NR RYS. 1		FORMAT A3	
PODPIS			

UWAGA!

1/ NIEOPISANE PODEJŚCIA DO JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
-Ø6,35 ciecz/Ø12,7 gas

2/ NIEOPISANE ODPROWADZENIA SKROP LIN Z JEDNOSTEK
WEWNĘTRZNYCH - Ø20 PVC

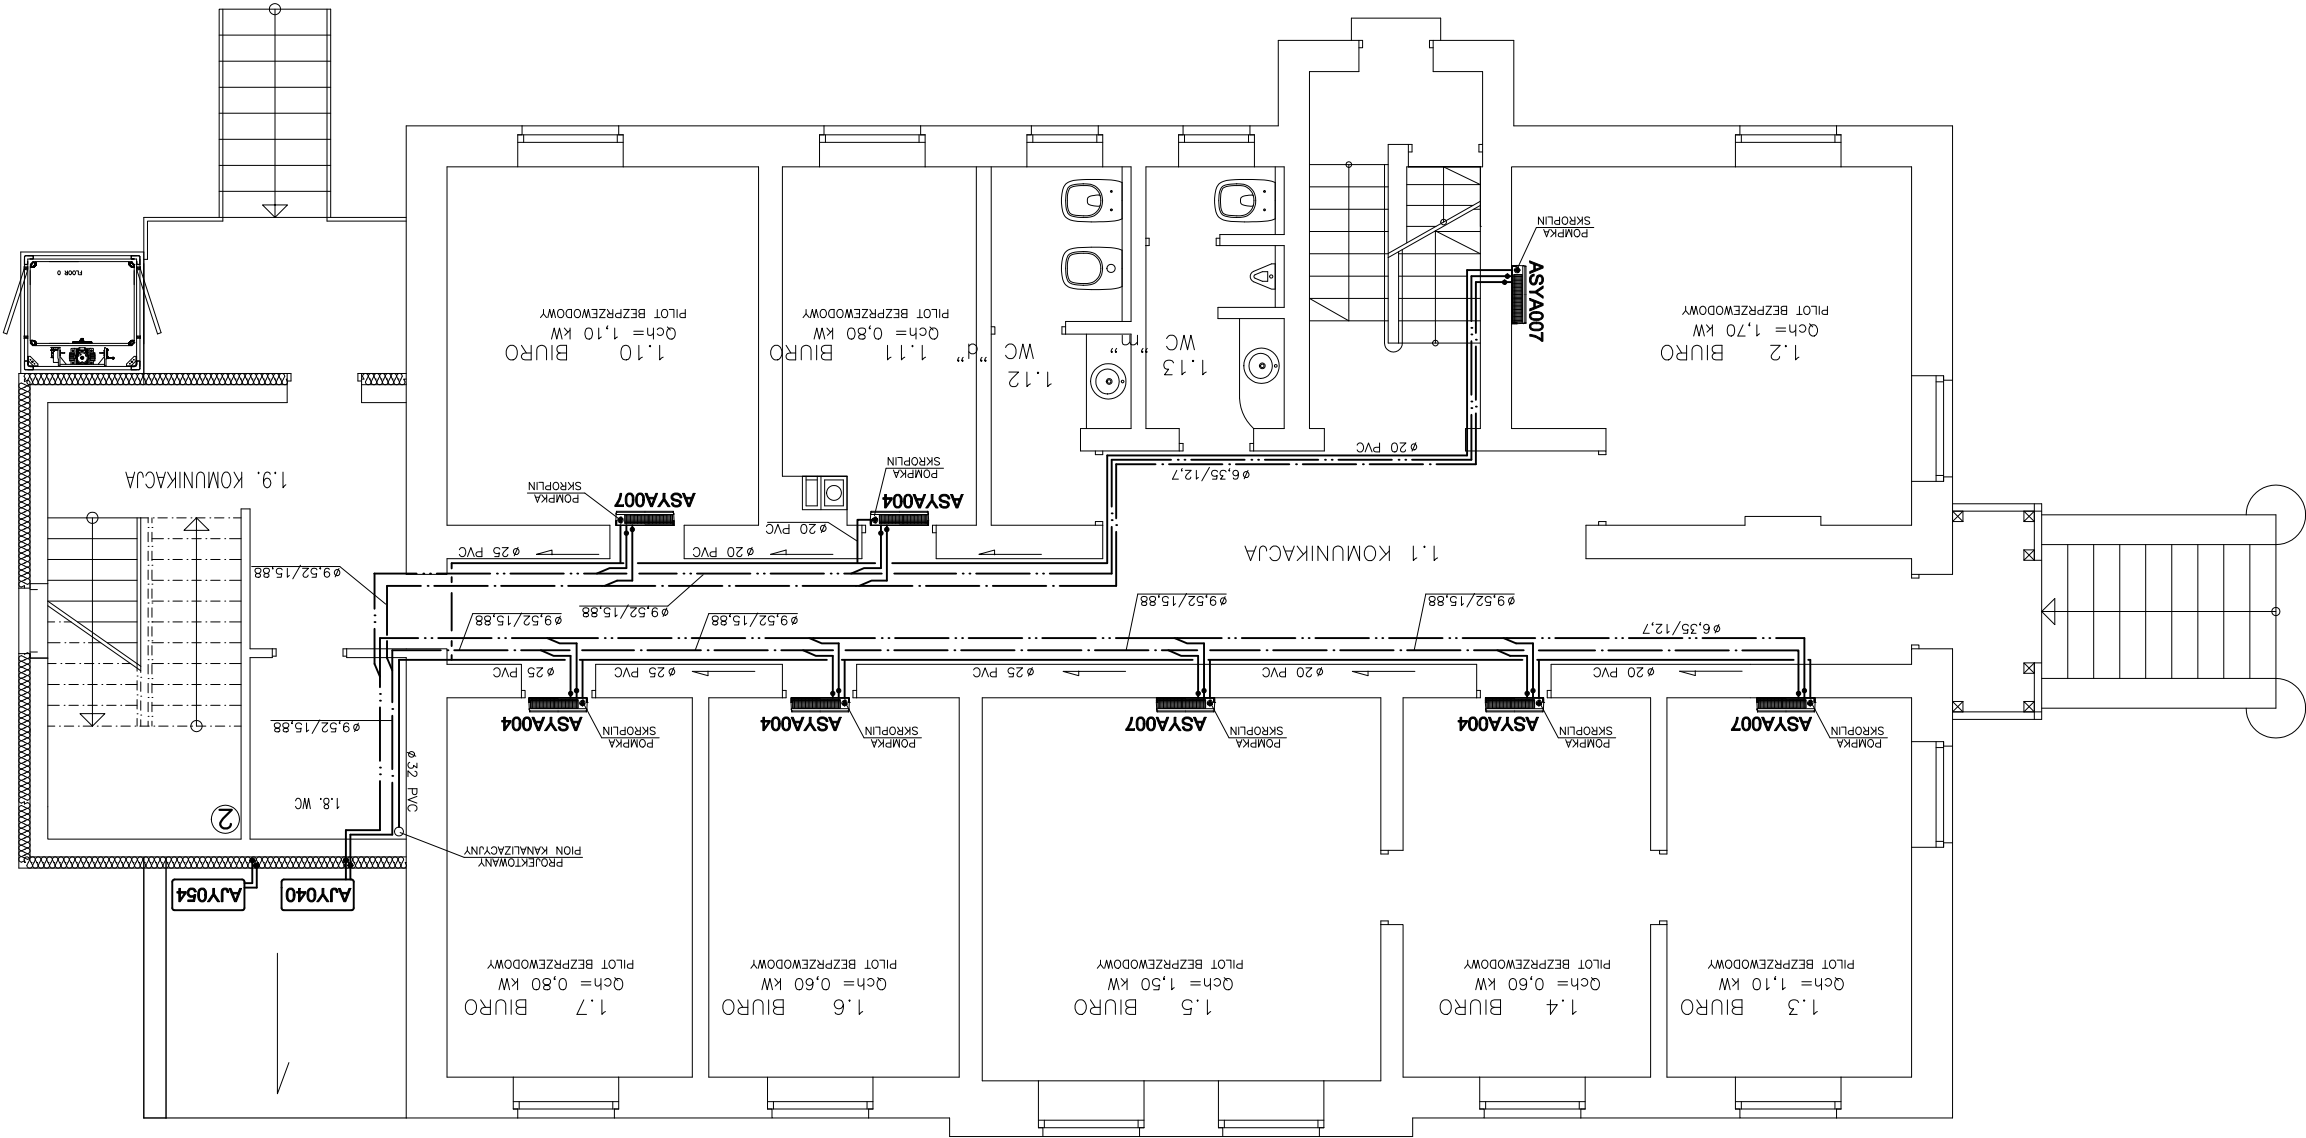

LEGENDA:

- RUROCIĄGI CIECZOWE
- RUROCIĄGI GAZOWE
- _____ ODPROWADZENIE SKROP LIN
- OPIS ŚREDNIC RUROCIĄGÓW: aa - CIECZ/ bb - GAZ
- JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA - POMPA CIEPŁA Qch = 12,1 kW
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA NAŚCIENNA Qch = 1,1 kW
- ASYA004
- ASYA007
- JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA NAŚCIENNA Qch = 2,2 kW