


UWAGA!

NIEOPISANE PODEJŚCIA DOPŁYWOWE DO  
ARMATURY CZERPALNEJ – Ø16x2,25 MM

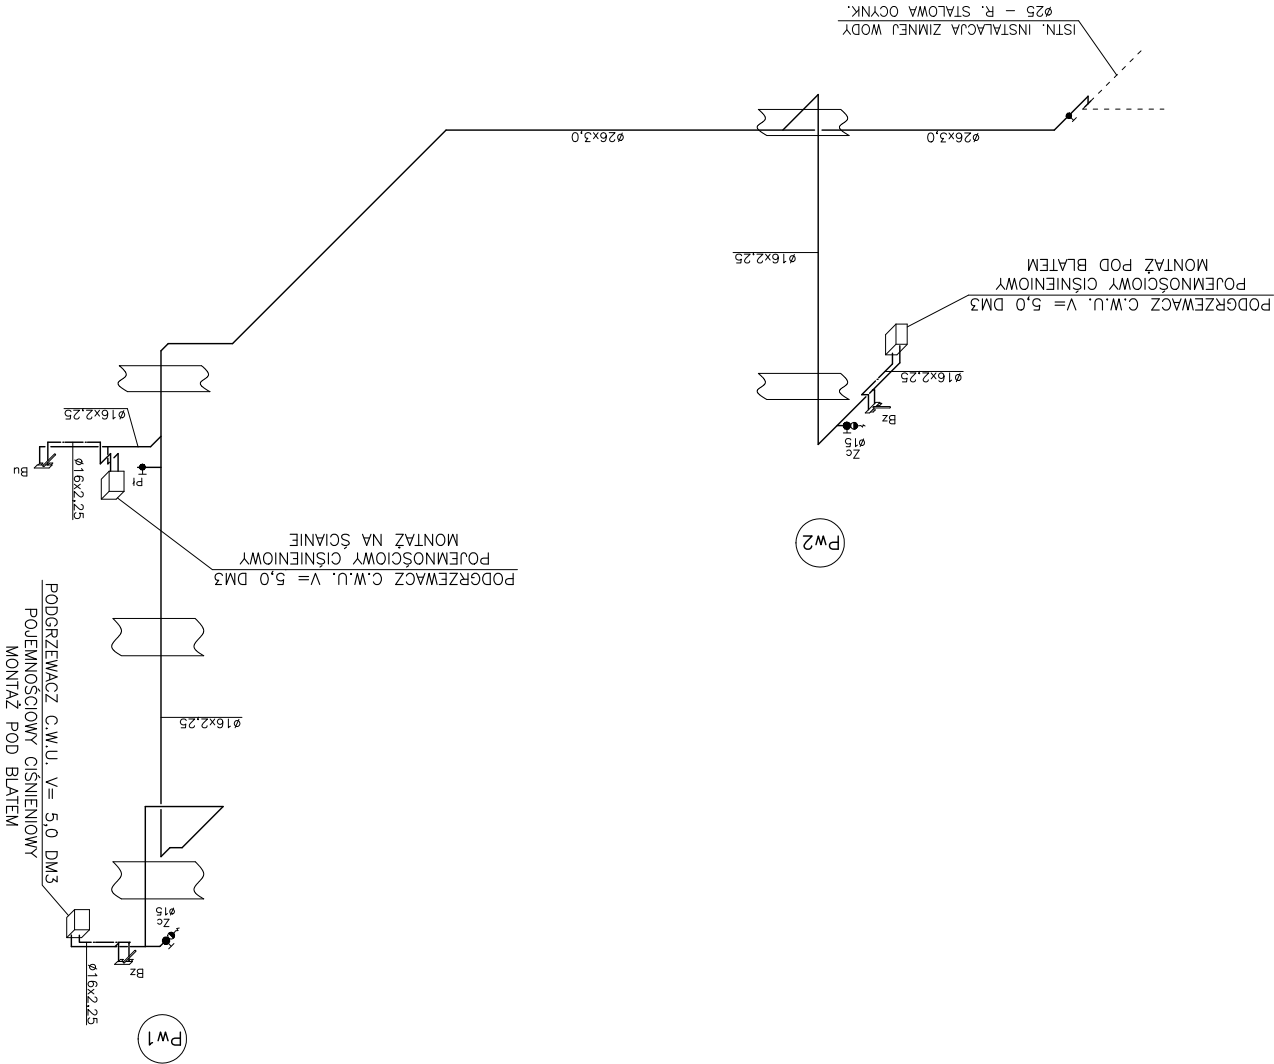

INWESTOR	NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO, 86-031 ŻOŁĘDOWO, UL.PARKOWA 4A		
	JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
OBJEKT	BUDYNEK USŁUGOWY ( ADMINISTRACYJNY ) - SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOŁĘDOWO		
	LOKALIZACJA		
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA WODOCIĄGOWA - AKSONOMETRIA		
	SKALA 1:100	NR RYS. 5	FORMAT A4
BRANŻA	PROJEKTANT /SPRAWDZAJĄCY		
KLIMATYZACJA	JANUSZ KĘPIŃSKI		
	UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI INST.-INŻYNIERYJNEJ UAN+Z/7210/103/87		
	INŻ. LESZEK MAĆCZYŃSKI		
	UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ ABIT-II-7131-15/2000		