


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|----------------------|---|--|--|--------|---|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------|---------------|-----------|--------|--------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
| INWESTOR | NADLEŚNICTWO ŻOLEĐOWO, 86-031 ŻOLEĐOWO, UL. PARKOWA 4A | | | JEDNOSTKA PROJEKTOWA | PBU PORTAL, 86-090 BYDGOSZCZ, UL. POWST. WŁKP. 56/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl | | | OBJEKT | BUDYNEK USŁUGOWY (ADMINISTRACYJNY) - SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOLEĐOWO | | | LOKALIZACJA | ŻOLEĐOWO, GMINA OSIELSKO; UL. PARKOWA 4A, działka nr 2227/4/35 | | | INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIWNIC I PARTERU | | | SKALA 1:100 | NR RYS. 3 | DATA 17.05.22 | FORMAT A3 | PODPIS | PROJEKTANT /SPRAWDZAJĄCY | | | JANUSZ KĘPIŃSKI UFR.BUD. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ UAN-K/2210/09/87 | | | INŻ. LESZEK MAĆZYSKI UFR.BUD. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ ABIT-IL-131-15/200 | | | KLIMATYZACJA | | | |
|----------|--|--|--|----------------------|---|--|--|--------|---|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------|---------------|-----------|--------|--------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|

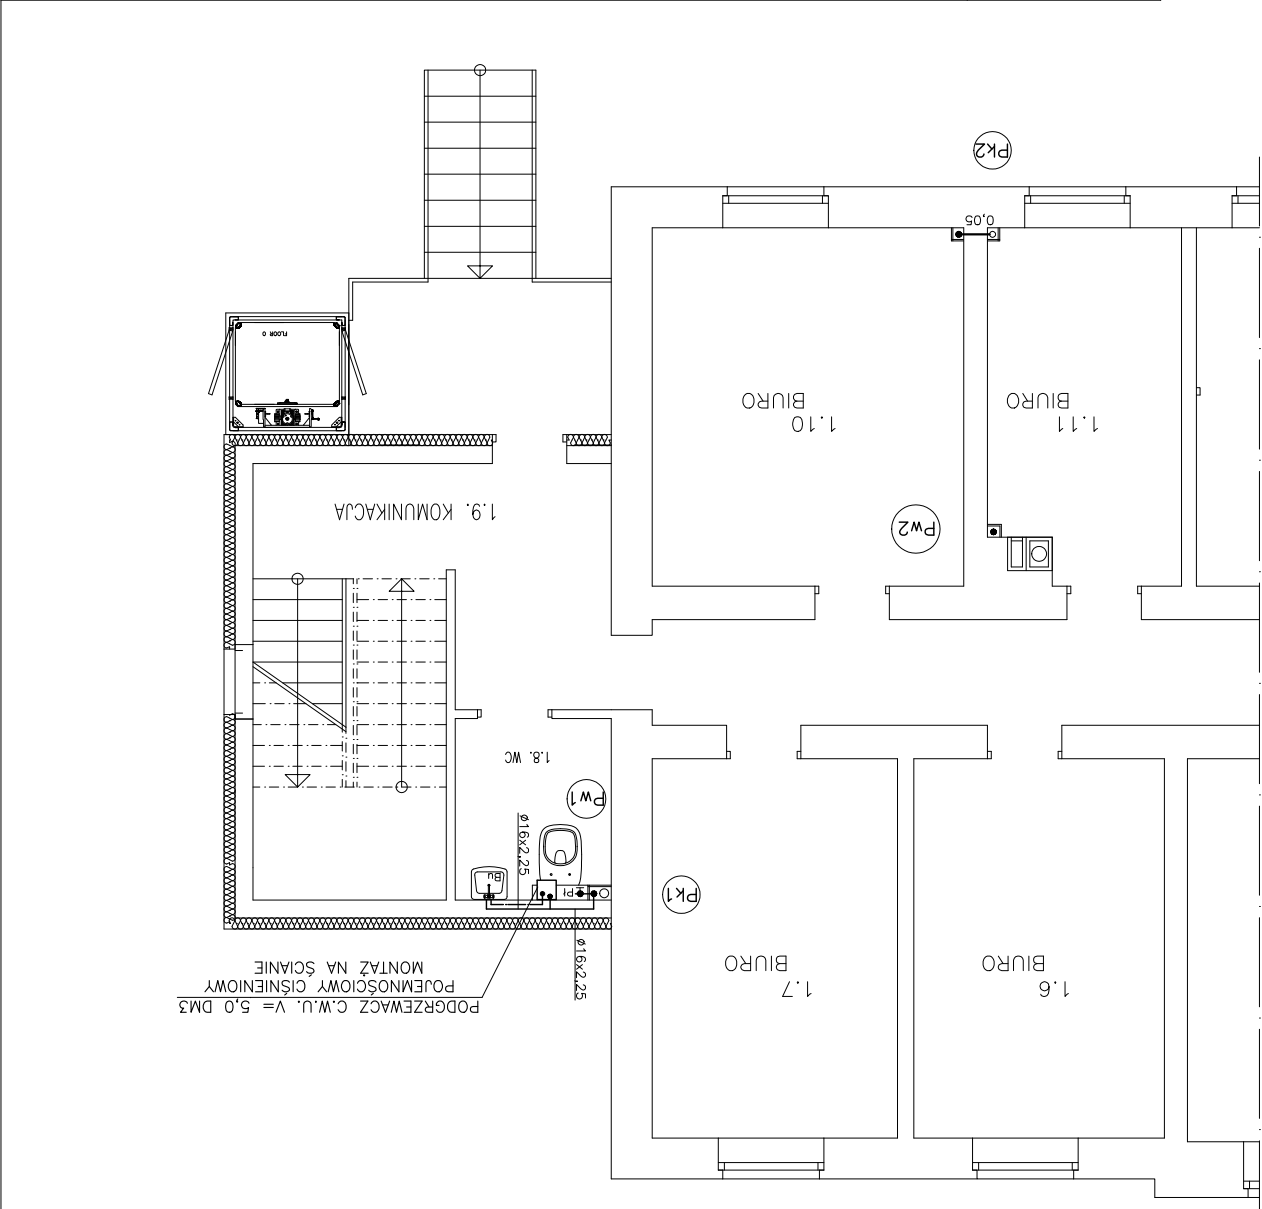


RZUT PARTERU

UWAGA!

1/ NIEOPISANE PODEJŚCIA DOPŁYWOWE DO
ARMATURY CZERPAŁNEJ – Ø16x2,25 MM

2/ NIEOPISANE PODEJŚCIA ODPLYWOWE:
Z UMYSŁKI – 0,05 M
Z USTĘPU – 0,11 M

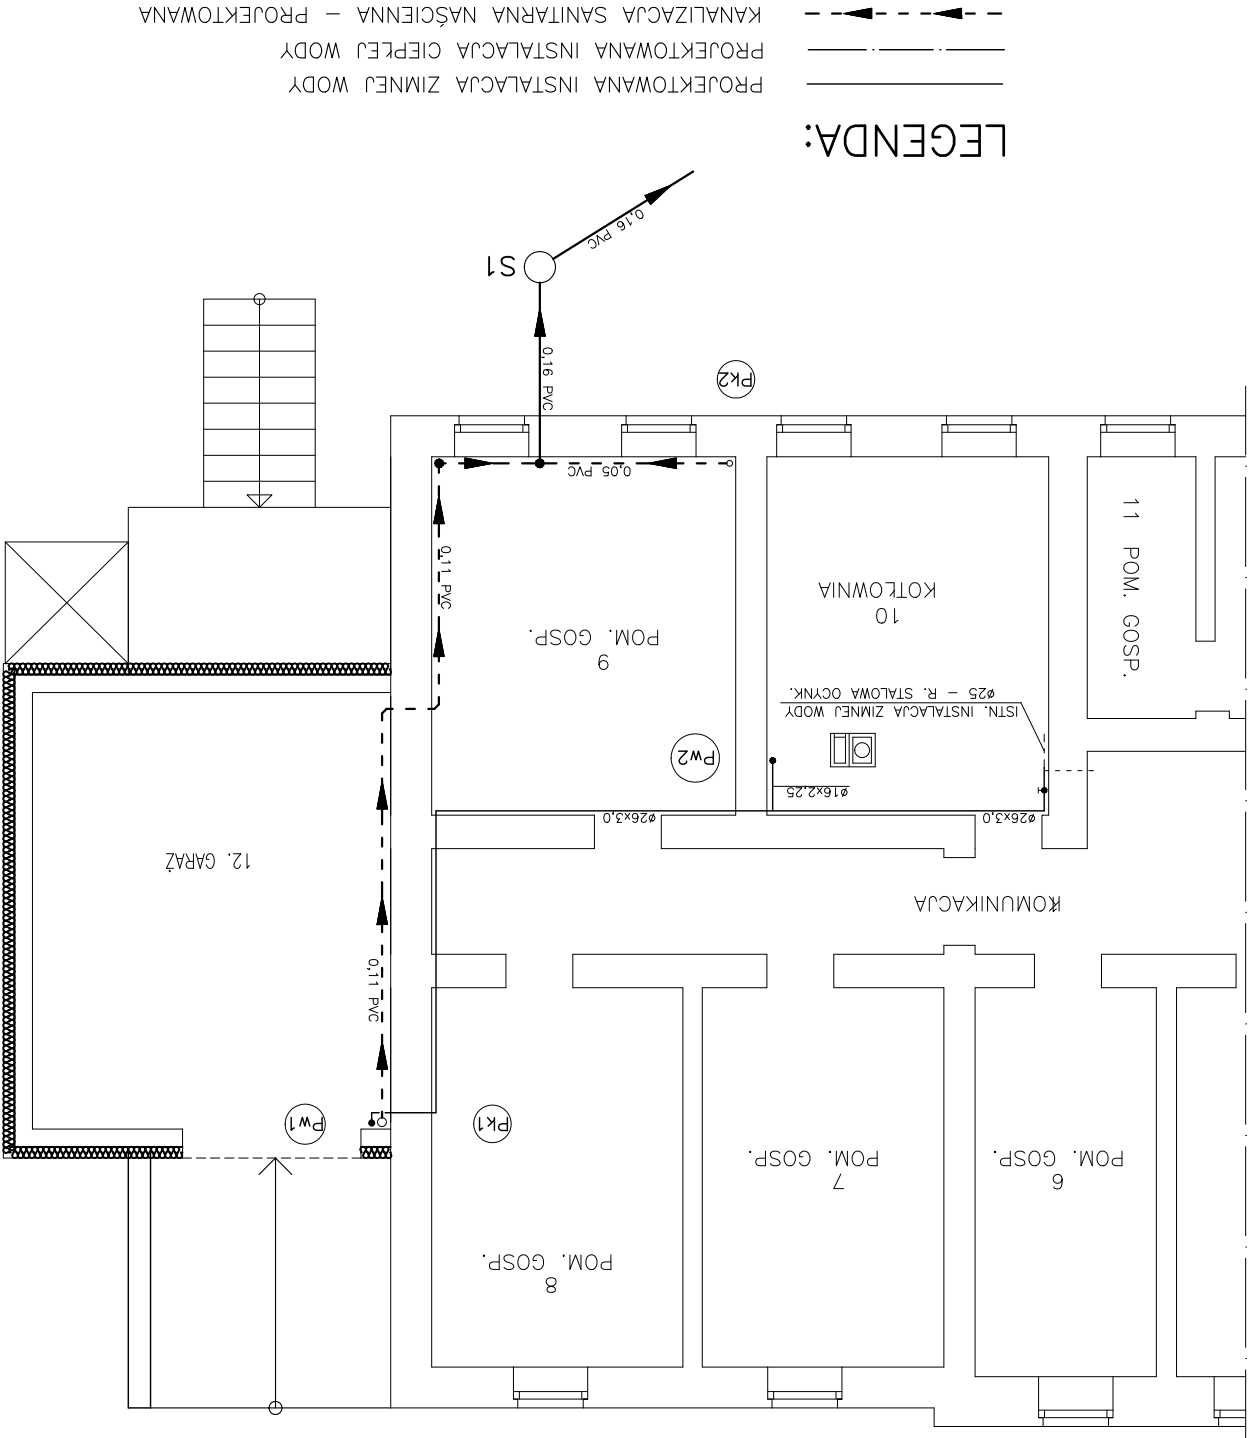

RZUT PIWNIC

LEGENDA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA ZIMNEJ WODY

PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY

KANALIZACJA SANITARNA NAŚCIENNA – PROJEKTOWANA