


INWESTOR		NADLEŚNICTWO ŻOLEĐOWO, 88-031 ŻOLEĐOWO, UL. PARKOWA 4A
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL. POWST. WLKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl
OBIEKT		BUDYNEK USŁUGOWY (ADMINISTRACYJNY) - SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOLEĐOWO
LOKALIZACJA		ŻOLEĐOWO, GMINA OSIELSKO, UL. PARKOWA 4A, działka nr 22274/35
NAZWA RYSUNKU		KLIMATYZACJA - RZUT PIĘTRA
BRANŻA	PROJEKTANT /SPRAWDZAJĄCY	
	JANUSZ KĘPIŃSKI	
KLIMATYZACJA	UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI INST.-INŻYNIERYJNEJ UAN-K/27210/103/87	
	INŻ. LESZEK MAĆZYSKI	
UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ ABIT-IL-131-15/200		
PODPIS		
NR RYS. 2		SKALA 1:100
FORMAT A3		DATA 17.05.22

UWAGI!

1/ NIEOPISANE PODEJŚCIA DO JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
–Ø6,35 ciecz/Ø12,7 gas

2/ NIEOPISANE ODPROWADZENIA SKROPLIN Z JEDNOSTEK
WEWNĘTRZNYCH – Ø20 PVC

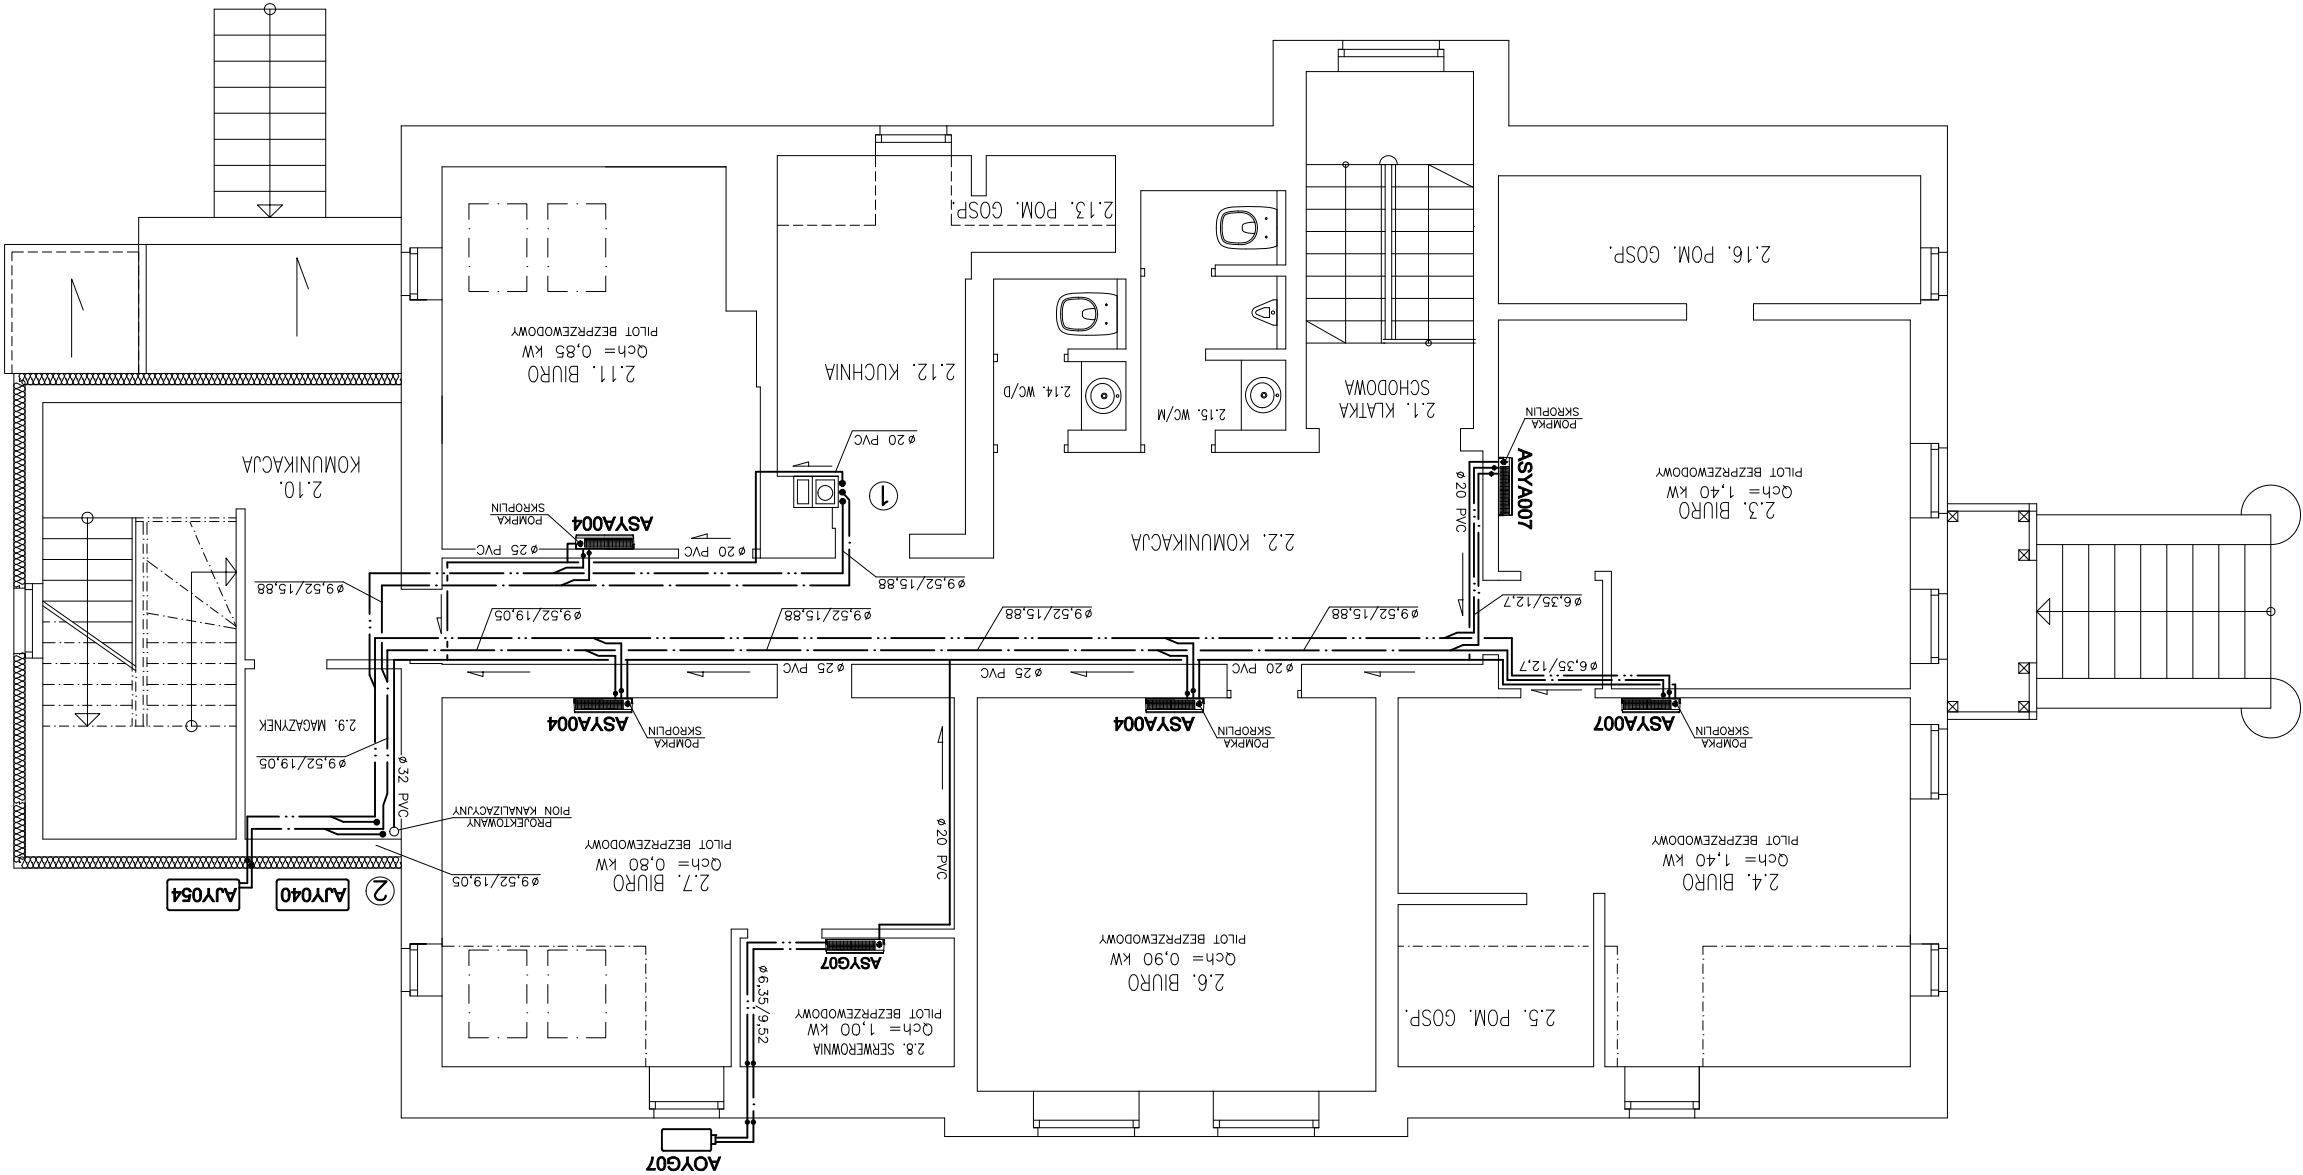

LEGENDA:

— RUROCIĄGI CIECZOWE
— RUROCIĄGI GAZOWE

ODPROWADZENIE SKROPLIN

OPIS ŚREDNIC RUROCIĄGÓW: aa – CIECZ/ bb – GAZ
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA – POMPA CIEPŁA Qch = 12,1 kW
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA – POMPA CIEPŁA Qch = 15,5 kW
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA – POMPA CIEPŁA Qch = 1,1 kW
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA NAŚCIENNA Qch = 2,2 kW
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA – AGREGAT SKRAPLAJĄCY Qch = 2,0 kW
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA NAŚCIENNA Qch = 2,0 kW