


KLI MATY ZACJA	INŻ. LESZEK MAĆZYSKI UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ ABIT-IL-131-15/200	
	JANUSZ KĘPIŃSKI UPR.BUD. W SPECJALNOŚCI INST.-INŻYNIERYJNEJ UAH-KZ/7210/09/87	
BRANŻA	PROJEKTANT /SPRAWDZAJĄCY	
NAZWA RYSUNKU	KLIMATYZACJA - RZUT PODDASZA	
	SKALA 1:100	NR RYS. 3
DATA 17.05.22 FORMAT A3		
LOKALIZACJA	ŻOŁĘDOWO, GMINA OSIELSKO; UL. PARKOWA 4A, działka nr 22274/35	
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY (ADMINISTRACYJNY) - SIEDZIBA NADLEŚNICTWA ŻOŁĘDOWO	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL.POWST. WLKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl	
INWESTOR	NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO, 86-031 ŻOŁĘDOWO, UL.PARKOWA 4A	

UWAGA!

1/ NIEOPISANE PODEJŚCIA DO JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
—ø6,35 ciecz/ø12,7 gas

2/ NIEOPISANE ODPROWADZENIA SKROPLIN Z JEDNOSTEK
WEWNĘTRZNYCH —ø20 PVC

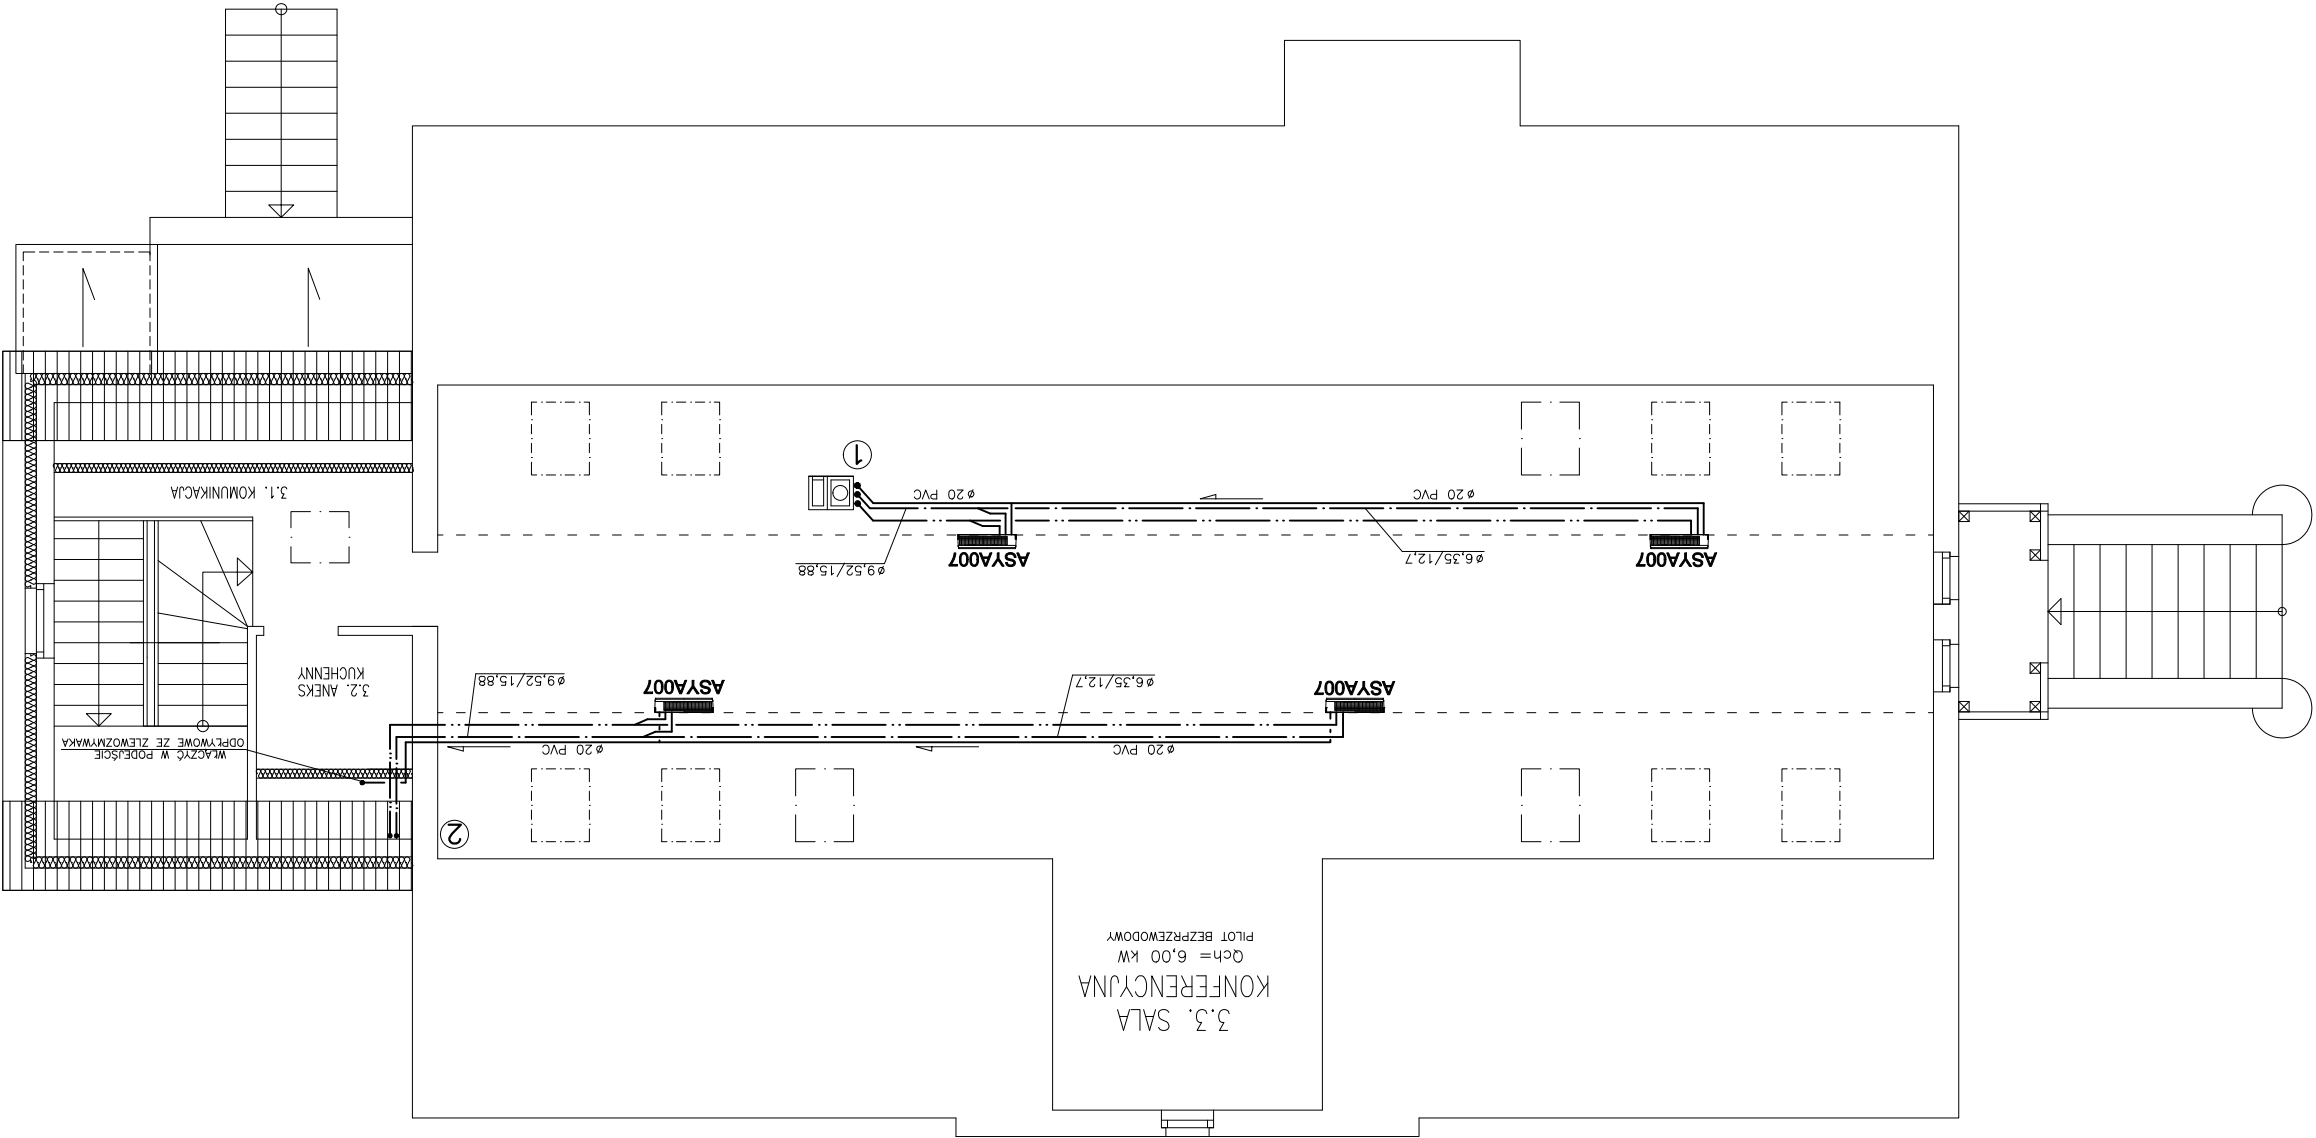

LEGENDA:

— RUROCIĄGI CIECZOWE
— RUROCIĄGI GAZOWE
— ODPROWADZENIE SKROPLIN
OPIS ŚREDNIC RUROCIĄGÓW: oa — CIECZ/ bb — GAZ
ASYA007 JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ŚCIENNA qch = 2,2 kW