


SCHÉMA ZAPOJENIA TEPELNÉHO ČERPADLA

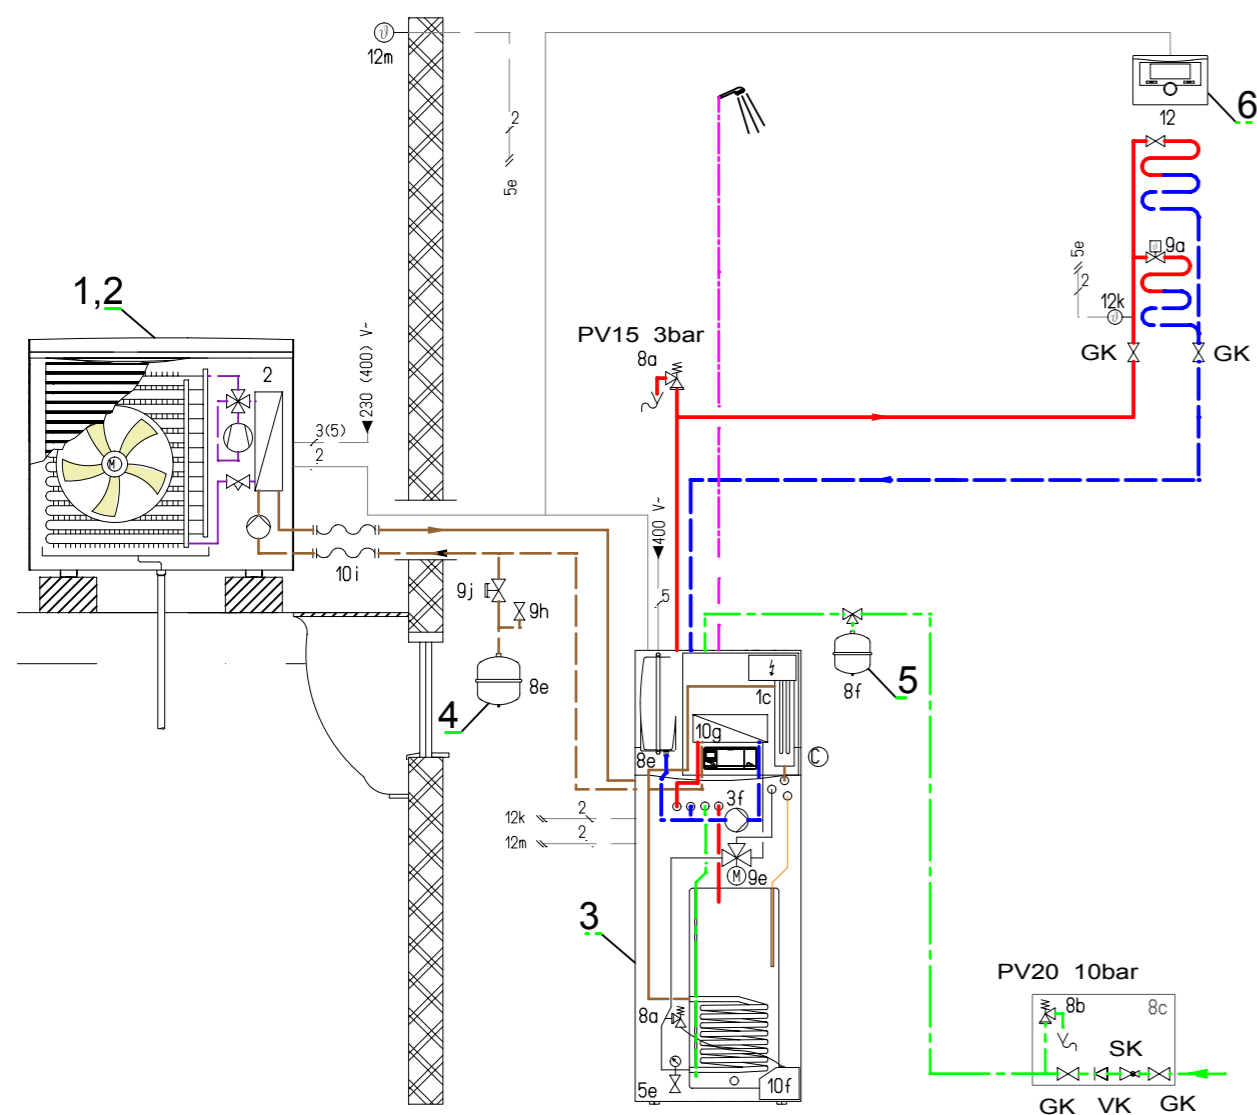

LEGENDA



- 1 TEPELNÉ ČERPADLO VAILLANT aroTHERM VWL 55/3 A UNITOWER
- 2 TEPELNÉ ČERPADLO VAILLANT aroTHERM VWL 85/3 A UNITOWER
- 3 HYDRAULICKÝ MODUL uniTOWER VIH QW 190/1 E so 190 l zásobníkom
- 4 MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA 2 l
- 5 MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA 8 l
- 6 REGULÁTOR VAILLANT MULTIMATIC 700

- PRÍVODNÉ POTRUBIE K ROZDEĽOVAČOM 39°C
- - - VRATNÉ POTRUBIE K ROZDEĽOVAČOM 34°C
- - - PRÍVODNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 39°C
- - - VRATNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 34°C
- PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA OD TČ K UNITOWER JEDNOTKE
- - - VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA OD TČ K UNITOWER JEDNOTKE

- PV - POISTNY VENTIL
- SK - SPATNÁ KLAPKA
- VK - KOHUT PLNIACI NA VYPUŠŤACÍ
- F - FILTER
- GK - GUĽOVÝ KOHÚT
- TV - TERMOSTATICKÝ VENTIL
- Č - OBEHOVÉ ČERPADLO
- MAG - MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA
- TRV - TROJCESTNÝ MOTORICKÝ VENTIL

POZNÁMKY:  
- MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTU !!!

ROZMERY TČ VAILLANT aroTHERM

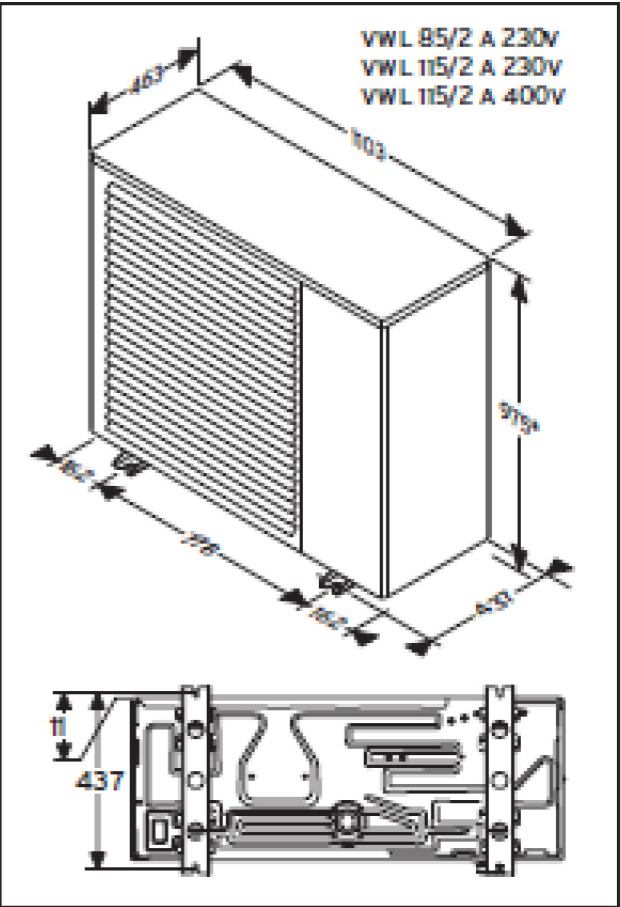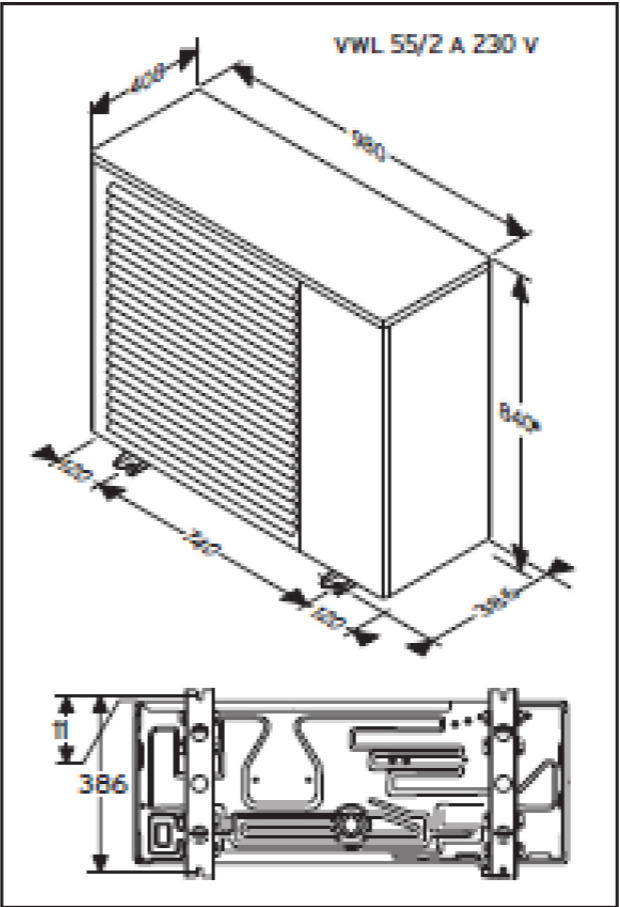

VYPRACOVAL:  
ING. MARTIN DZIAK

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT  
ING. ALŽBETA VOLÁRIKOVÁ

Ing. Alžbeta VOLÁRIKOVÁ  
autorský stavebný úrad  
2796-A.5-1,2,5  
Technické a energetické poradenstvo

VYPRACOVAL:		ČÍSLO KÓPIE	
AUTOR NÁVRHU	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš	ING. ALŽBETA VOLÁRIKOVÁ ZIMNÁ 109 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA tel.: 0905 138 522 e-mail: volarikova@gascentrum.sk	
PROJEKTANT STAVBY	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš, Ing. Martin Dobiáš	STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
MIESTO STAVBY	HALIGOVCE 120	PARCELA ČÍSLO	C KN 311/1
INVESTOR	ŽIVOT n.o. , Spišské Hanušovce 176 , 059 04 Spišské Hanušovce	DÁTUM	8/2017
NÁZOV STAVBY	DEINŠTITUCIONALIZÁCIA EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	MIERKA	1: -
OBJEKT		ČÍSLO ZÁKAZKY	
OBSAH		KLASIFIKÁCIA STAVBY	
ČASŤ		ČÍSLO VÝKRESU	2
USTREDNÉ VYKUROVANIE			