


ULOŽENIE POTRUBIA BEZ PRÍTOMNOSTI PODZEMNEJ VODY

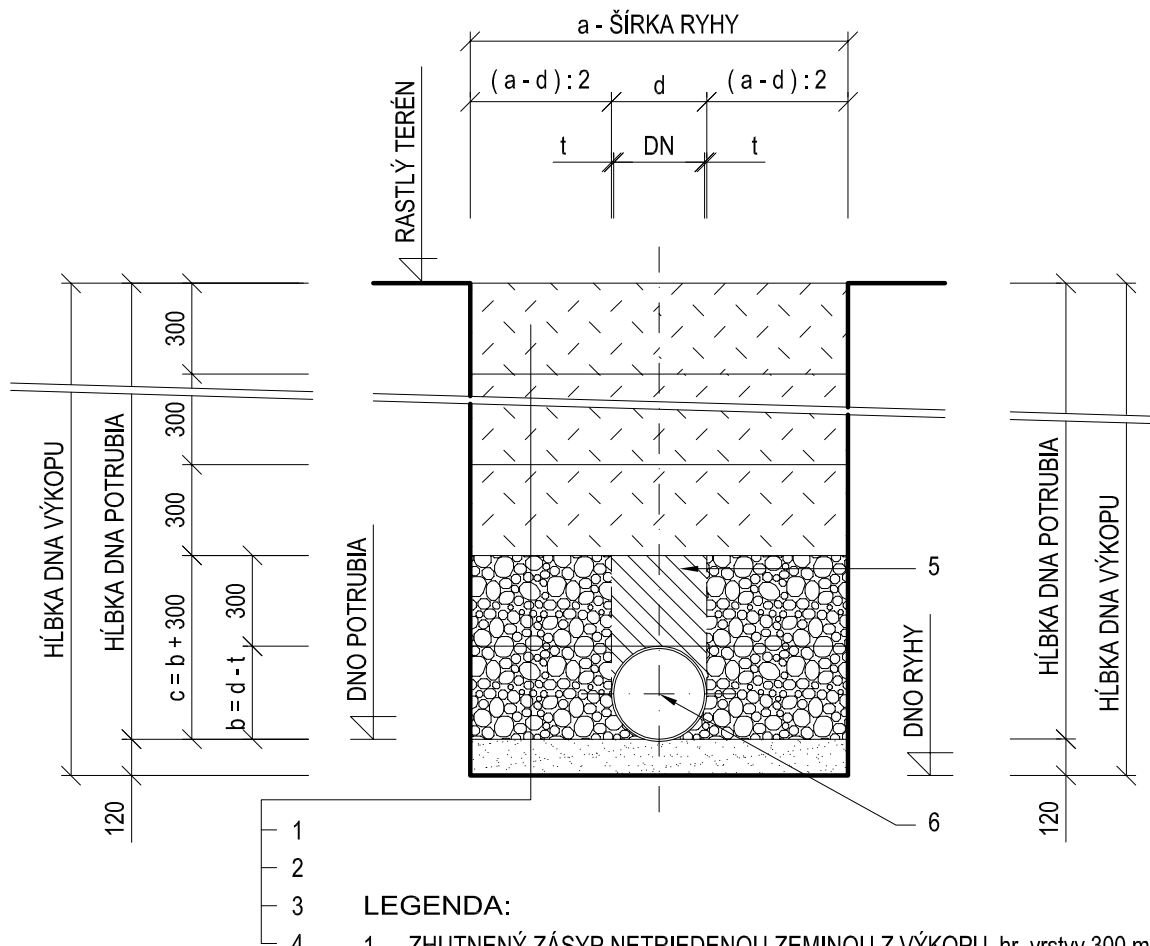

LEGENDA:

- 1 - ZHUTNENÝ ZÁSYP NETRIEDENOU ZEMINOU Z VÝKOPU, hr. vrstvy 300 mm
- 2 - ZHUTNENÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM fr. 0 ÷ 8 mm, hr. vrstvy 300 mm
- 3 - ZHUTNENÝ OBSYP ŠTRKOPIESKOM, fr. 0 ÷ 8 mm, hr. vrstvy "b"
- 4 - LŮŽKO Z PIESKU, hr. vrstvy 120 mm
- 5 - NEZHUTNENÝ OBSYP A ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM fr. 0 ÷ 8 mm, hr. vrstvy " $(b : 2) + 300$ mm"
- 6 - POTRUBIE PVC (ULOŽIŤ DO TVAROVANÉHO LŮŽKA Z PIESKU)

VEDÚCI ÚLOHY :	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	AKVA projekčná kancelária Ing. Ľubomír Kučera MURÁNIHO 26 949 11 NITRA	
ING. ĽUBOMÍR KUČERA	ING. ĽUBOMÍR KUČERA	ING. ĽUBOMÍR KUČERA		
OBSTARÁVATEĽ : OBEC SASINKOVO				
STAVBA : SASINKOVO - VODNÝ ZDROJ A VODOJEM			STUPEŇ	DSP
			ZÁK. Č.	
			DÁTUM :	08/2023
			FORMÁT :	A4
			MIERKA :	1 : 25
OBJEKT : "SO - 01 VODNÝ ZDROJ A ZEMNÝ VODOJEM"			PROFESIA :	Č. VÝKRESU :
OBSAH :			VOD. HOSP.	9.
VZOROVÉ ULOŽENIE GRAVITAČNÉHO POTRUBIA PVC				