

Klimatizácia 1. NP (M1.03, M1.04 - a M1.05)

Vonkajšia kondenzačná jednotka multi split KAISAI K30E-27HFN32
v prevedení tepelné čerpadlo chladivo R32, hmotnosť 59 kg
o nominálnom chladiacom výkone 7,9 kW (trieda A++)
o nominálnom vykurovacom výkone 8,2 kW
elektrický príkon 3,44 kW, 220-240V/50 Hz, 10,6A, ist. 20A
rozsah prevádzky CH-15°C až +50/ UK -15°C až+24°C

Jednotka upevnená na konzolách min. 0,5 m nad terénom


Klimatizácia 1. NP (M1.12 - SERVEROVŇA)

Vonkajšia kondenzačná jednotka split KAISAI KWX-09HRD0
v prevedení tepelné čerpadlo chladivo R32, hmotnosť 22,7 kg
o nominálnom chladiacom výkone 3,4 kW (trieda A++)
o nominálnom vykurovacom výkone 3,4 kW
elektrický príkon 1,24 kW, 220-240V/50 Hz, 5,4A, ist. 10A
rozsah prevádzky CH-15°C až +50/ UK -15°C až+24°C

Jednotky upevnené na konzolách min. 0,5 m nad terénom

Klimatizácia 1. NP (M1.01 a M1.13)

Vonkajšia kondenzačná jednotka multi split KAISAI K30E-27HFN32
v prevedení tepelné čerpadlo chladivo R32, hmotnosť 59 kg
o nominálnom chladiacom výkone 7,9 kW (trieda A++)
o nominálnom vykurovacom výkone 8,2 kW
elektrický príkon 3,44 kW, 220-240V/50 Hz, 10,6A, ist. 20A
rozsah prevádzky CH-15°C až +50/ UK -15°C až+24°C

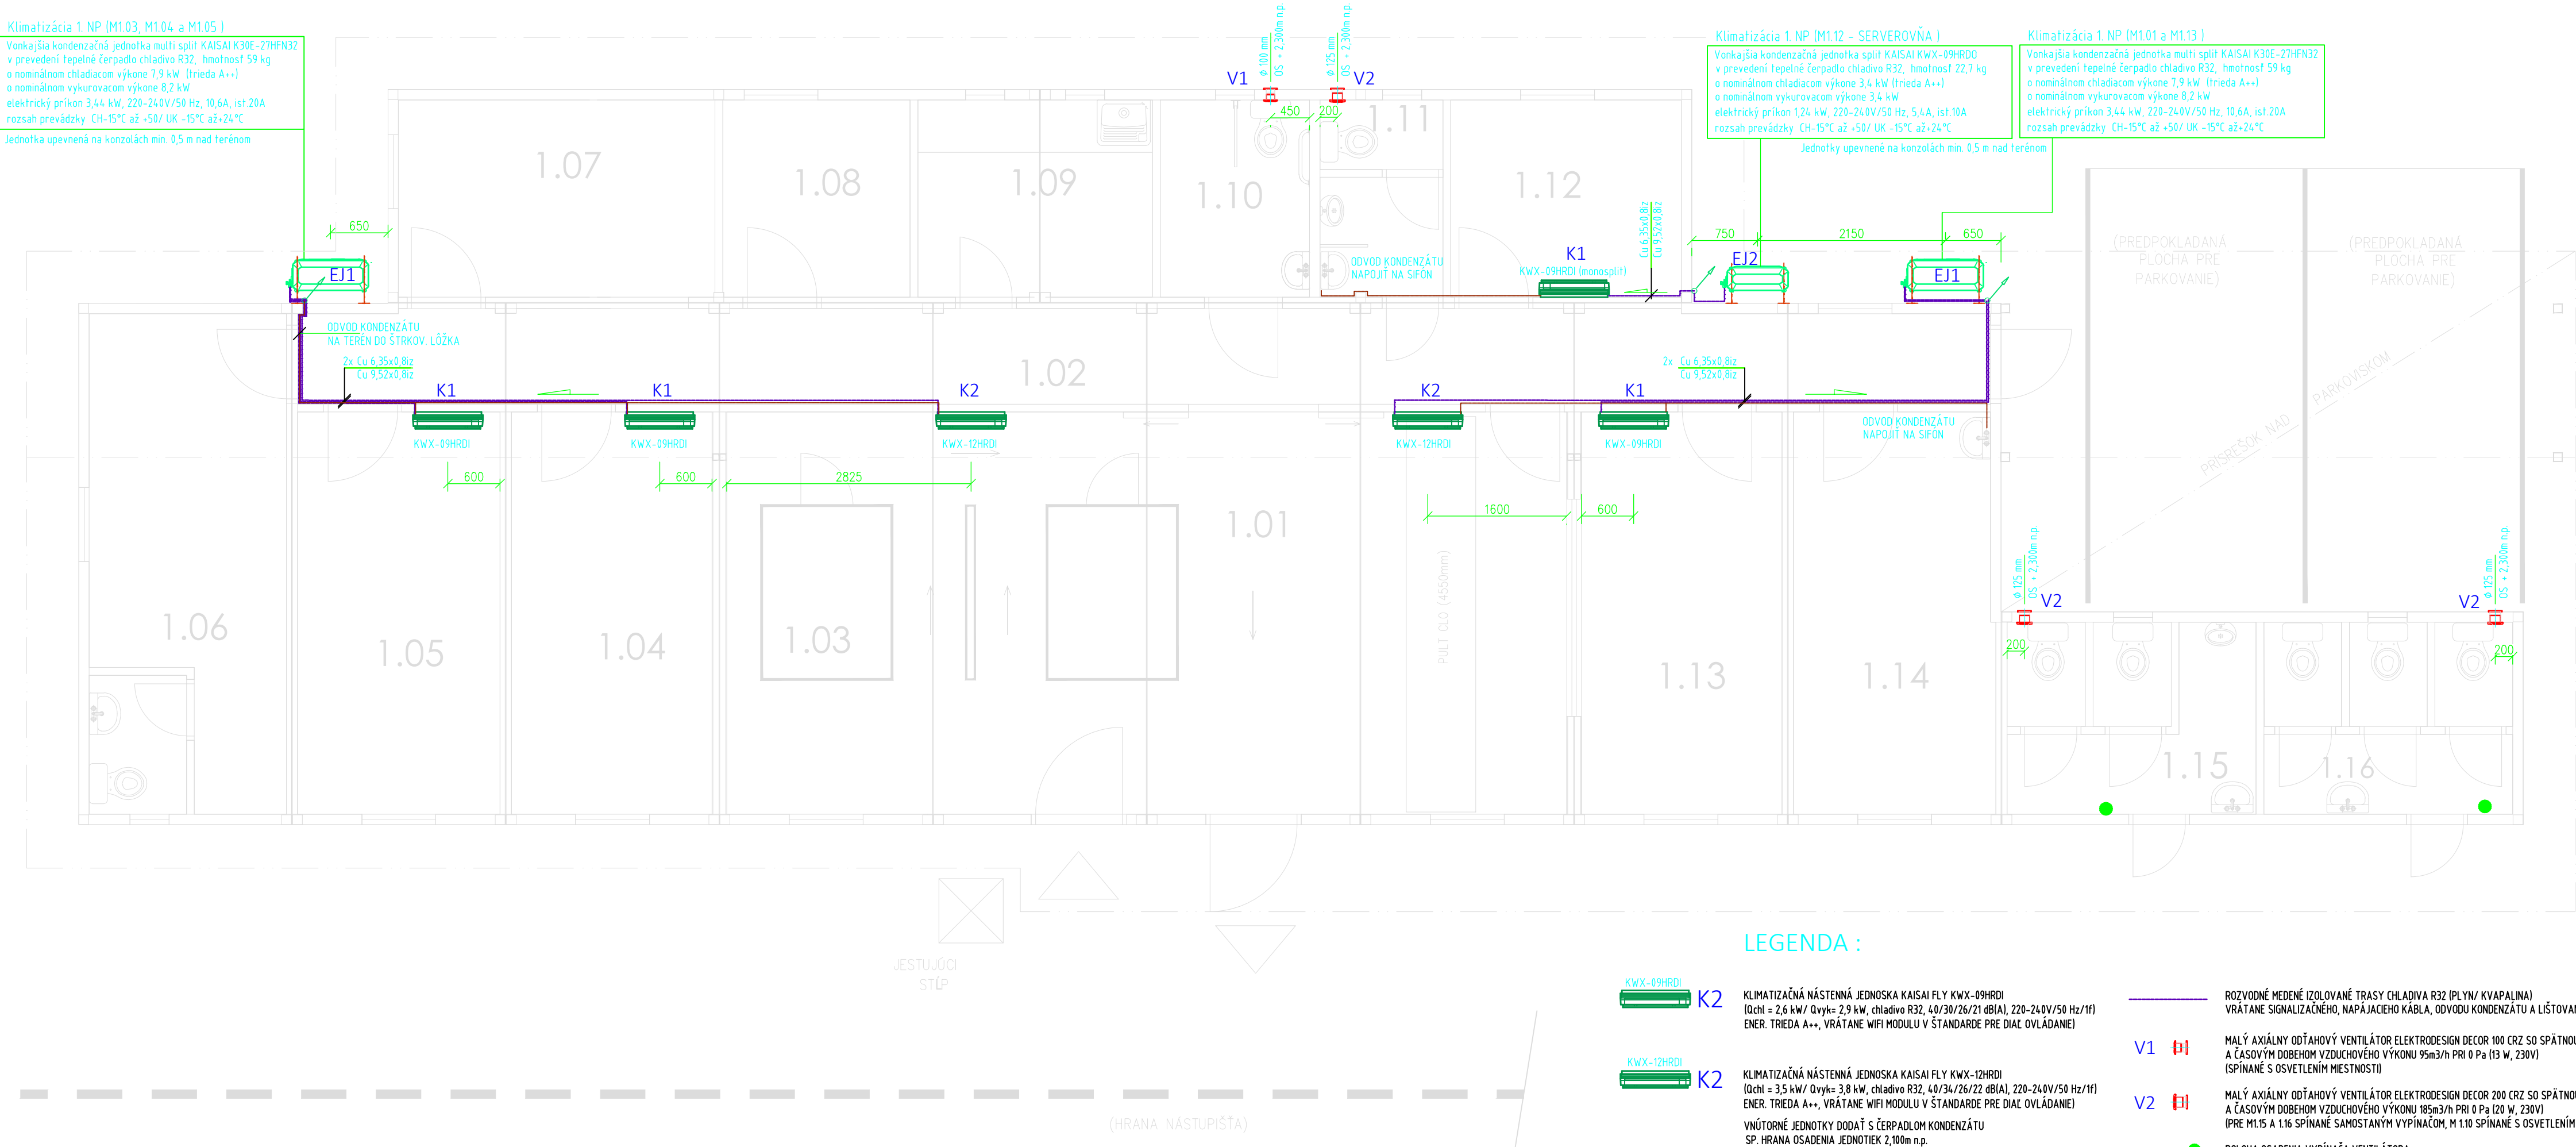

LEGENDA :

KWX-09HRDI K2

KLIMATIZAČNÁ NÁSTENNÁ JEDNOSKA KAISAI FLY KWX-09HRDI
(Qchl = 2,6 kW/ Qvyk= 2,9 kW, chladivo R32, 40/30/26/21 dB(A), 220-240V/50 Hz/1f)
ENER. TRIEDA A++, VRÁTANE WIFI MODULU V ŠTANDARDE PRE DIÁL OVLÁDANIE)

KWX-12HRDI K2

KLIMATIZAČNÁ NÁSTENNÁ JEDNOSKA KAISAI FLY KWX-12HRDI
(Qchl = 3,5 kW/ Qvyk= 3,8 kW, chladivo R32, 40/34/26/22 dB(A), 220-240V/50 Hz/1f)
ENER. TRIEDA A++, VRÁTANE WIFI MODULU V ŠTANDARDE PRE DIÁL OVLÁDANIE)

VNÚTORNÉ JEDNOTKY DODATĽ S ČERPADLOM KONDENZÁTU
SP. HRANA OSADENIA JEDNOTIEK 2,100m n.p.

ROZVODNÉ MEDENÉ IZOLOVANÉ TRASY CHLADIVA R32 (PLYN/ KVAPALINA)
VRÁTANE SIGNALIZAČNEHO, NAPÁJACIEHO KÁBLA, ODVODU KONDENZÁTU A LIŠTOVANIA


MALÝ AXIÁLNY ODŤAHOVÝ VENTILÁTOR ELEKTRODESIGN DECOR 100 CRZ SO SPÄTNOU Klapkou
A ČASOVÝM DOBEHOM VZDUCHOVÉHO VÝKONU 95m3/h PRI 0 Pa (13 W, 230V)
(SPINANÉ S OSVETLENÍM MIESTNOSTI)

MALÝ AXIÁLNY ODŤAHOVÝ VENTILÁTOR ELEKTRODESIGN DECOR 200 CRZ SO SPÄTNOU Klapkou
A ČASOVÝM DOBEHOM VZDUCHOVÉHO VÝKONU 185m3/h PRI 0 Pa (20 W, 230V)
(PRE M1.15 A 1.16 SPINANÉ SAMOSTANÝM VYPÍNAČOM, M 1.10 SPINANÉ S OSVETLENÍM MIESTNOSTI)

POLOHA OSADENIA VYPÍNAČA VENTILÁTORA

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.m.	Názov miestnosti	Plocha (m²)	Úpravy povrchov		
			Podlaha	Steny	Stropy
1.01	Vstupná hala	44,96	Dlažba	DT	DT
1.02	Chodba	20,27	PVC	DT	DT
1.03	OHK I. línia	10,78	PVC	DT	DT
1.04	OHK II. línia	10,78	PVC	DT	DT
1.05	Vypočúvacia miestnosť	10,78	PVC	DT	DT
1.06	Miestnosť pre predvedených	13,05	PVC	DT	DT
1.07	Technická miestnosť	5,00	Dlažba	DT	DT
1.08	Šatňa / Sklad	8,15	PVC	DT	DT
1.09	Kuchynka	6,10	PVC	DT	DT
1.10	WC personál - ženy/imobilní	3,90	Dlažba	DT	DT
1.11	WC personál - muži	3,21	Dlažba	DT	DT
1.12	Serverovňa	6,02	PVC	DT	DT
1.13	Clo - zápisnice	10,78	PVC	DT	DT
1.14	Clo - osobné prehliadky	10,78	PVC	DT	DT
1.15	WC verejnosť - muži	6,10	Dlažba	DT	DT
1.16	WC verejnosť - ženy	6,10	Dlažba	DT	DT



KAPAR, s.r.o.



ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Mišková	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Ivanko	VYPRACOVAL: Ing. Ivanko	Ateliér: Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@stonline.sk	Telefón: +421 51 77 205 63 Fax: +421 51 75 927 41
STAVEBNÍK: Ministerstvo vnútra SR	MIESTO STAVBY: Čierna	NÁZOV STAVBY: ČIERNA NAD TISOU OHK - PRACOVISKO HRANIČNEJ KONTROLY NA HP ČIERNA NAD TISOU	ČÍSLO ZAKÁZKY: 02-06-2019	FORMÁT: 4x4
NÁZOV OBJEKTU: SO.01. Administratívna budova, SO.01.03 Vzduchotechnika	NÁZOV PRÍLOHY: Pôdorys 1.NP - Vzduchotechnika a klimatizácia	MIERKA: 1:50	DÁTUM: AUGUST 2019	STUPENĎ DOKUMENTÁCIE: DRS
			DIEL: VZT	PRÍLOHA ČÍSLO: VZT1