



ÚPRÁVA DILATÁCIE

JE NUTNÉ REŠEŤOVÁŤ PROJEKT POKROUPLIVOSTI VŠETKÝCH ETAP, A
VÝBEROM JE TIEŽ REŠENIE ODOBRANÝCH PRÍKLADOV (VÝCHYTÁVANIE)
40 Q = 411 QQ
MAX DOVŤ. NAMÁH. ZÁKL. PŮDV. = 50 QMP
TRIEDA ZEMINY 3
SPRACOVANÁ PODA PŮDV. ZÁKL. SÍP. A. 1. KAT. 2A

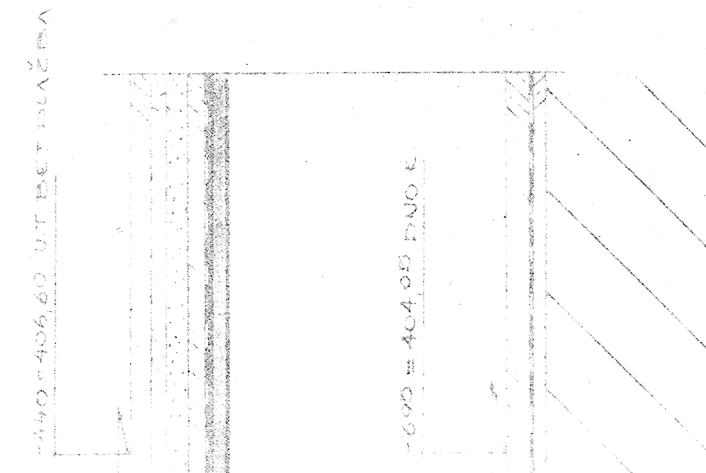

PŮDORYS KANÁL PRÍPOJKY ÚK

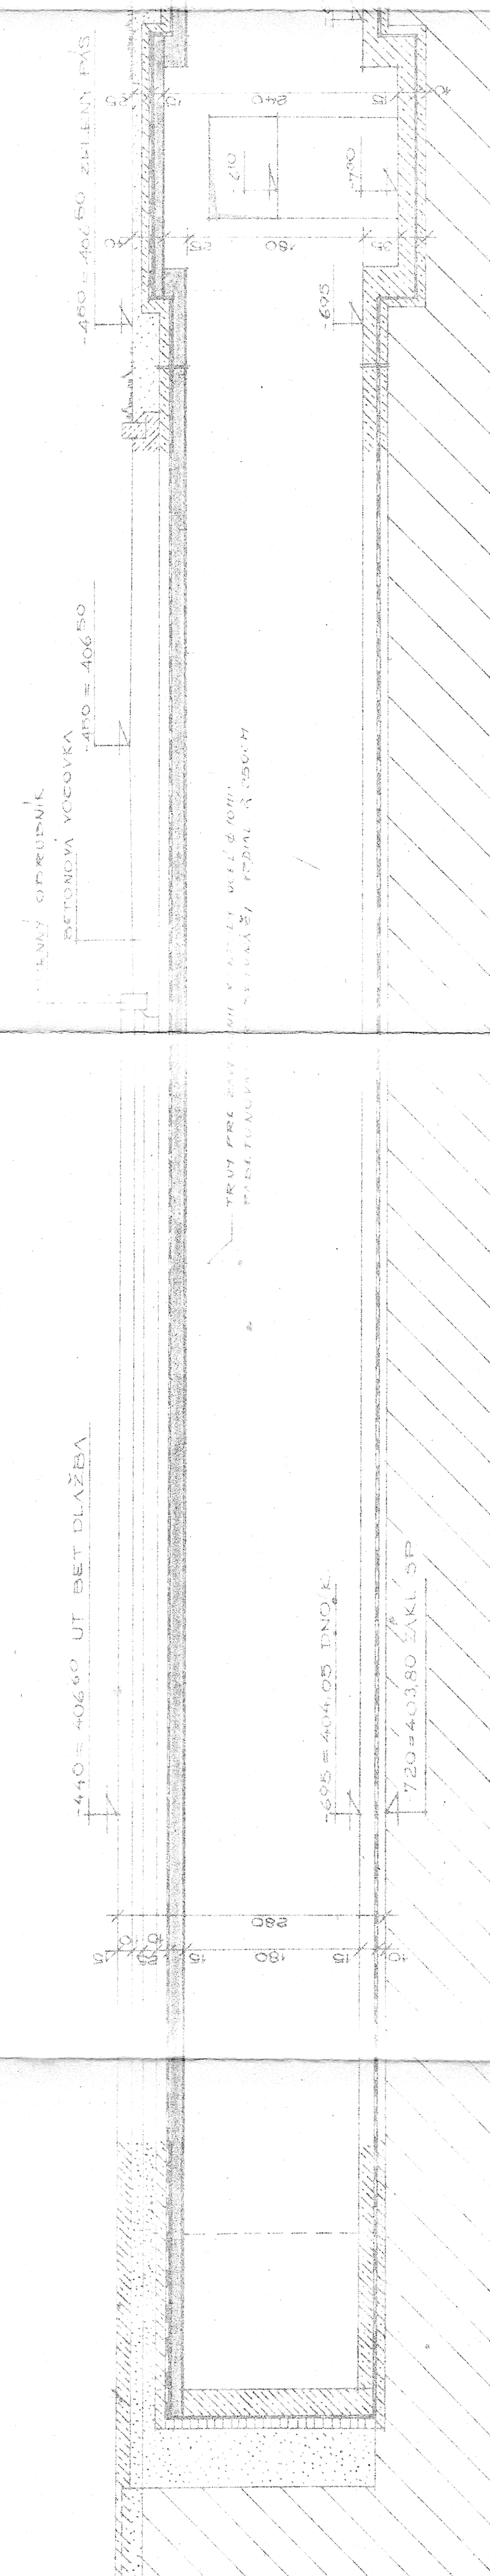

REN-1-B