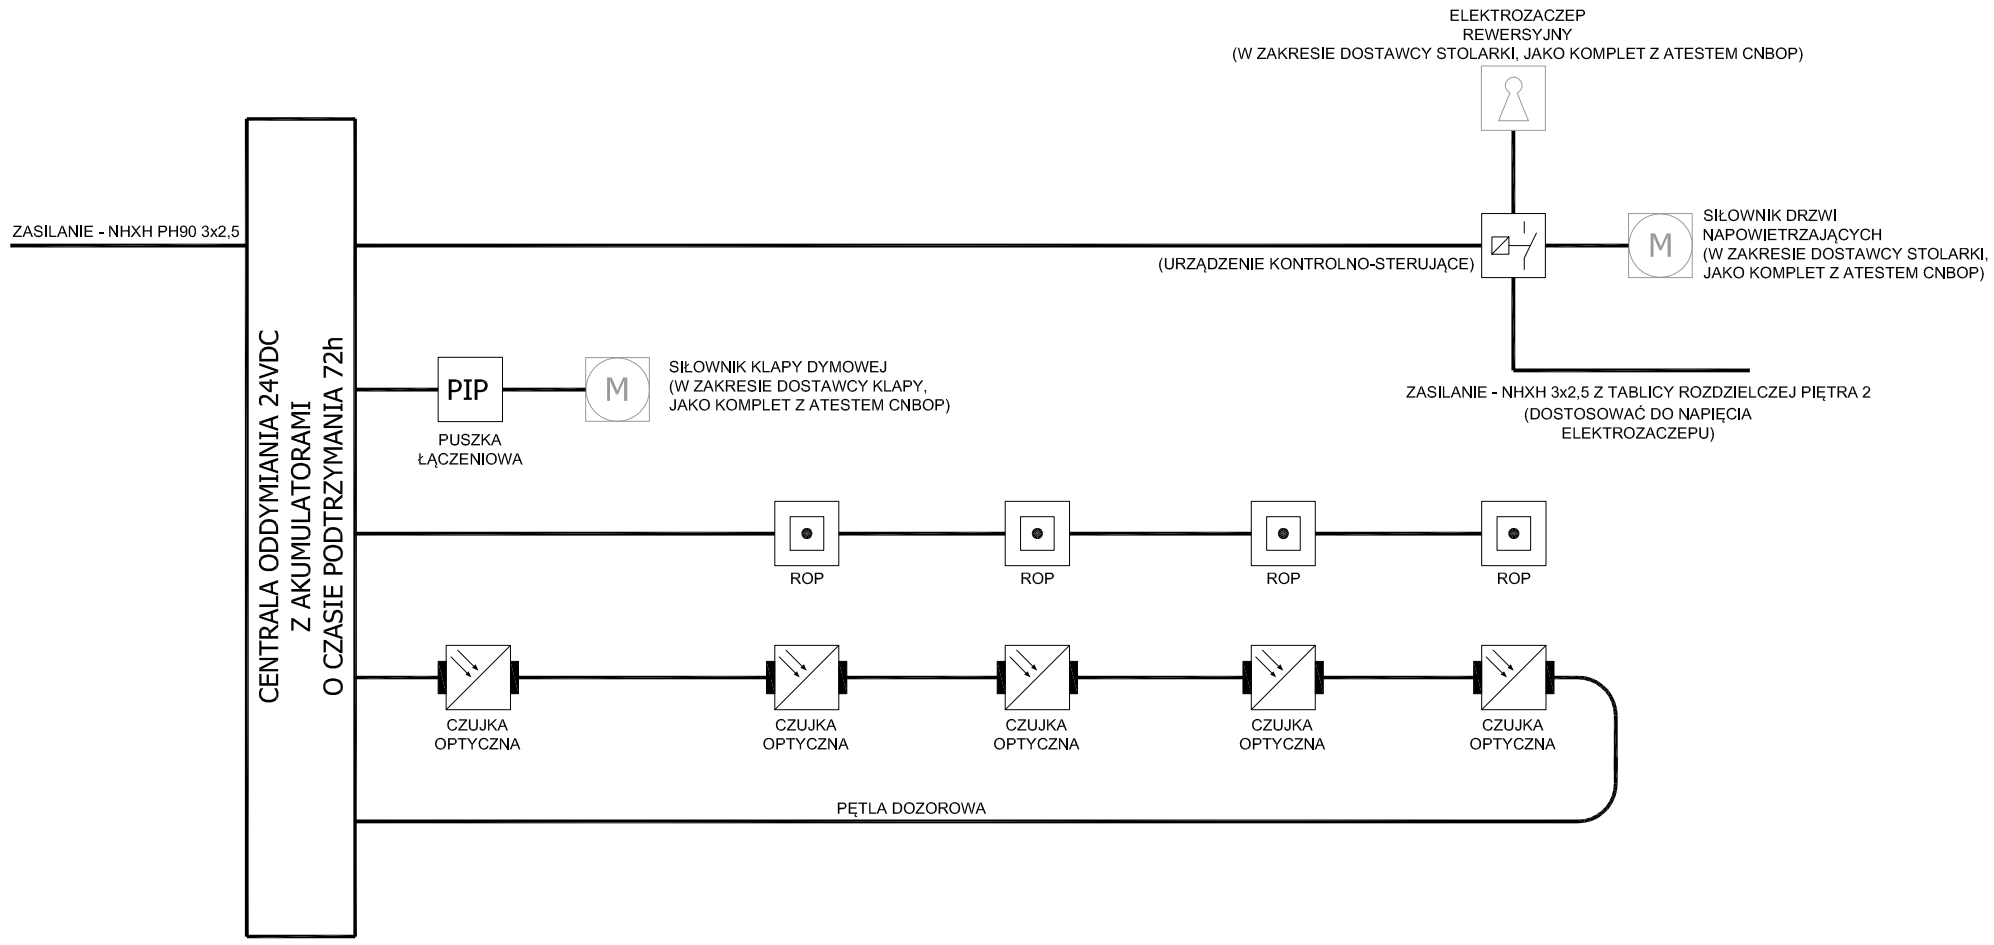

WSZELKIE PODŁĄCZENIA I ROZRUCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA I SSP WYKONAĆ WG DTR PRODUCENTA SYSTEMÓW

OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

KALDO
Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

Dostosowanie budynku biurowego do wymagań przeciwpożarowych

ADRES

Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13
dz. nr 7, ark.m.24, obr. 0002 Oleśnica

INWESTOR

Gmina Oleśnica
ul. Rynek - Ratusz
56-400 Oleśnica

RYSUNEK

SCHEMAT SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKTANT

mgr inż. Marek ŻELAWSKI
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

SPRAWDZAJĄCY

mgr Inż. Piotr MURACH
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0446/POOE/18

ASYSTENT

inż. Wojciech MASZTALERZ

BRANŻA	SKALA
instalacje elektryczne	- : - -
07.2020	NR RYS. E.6