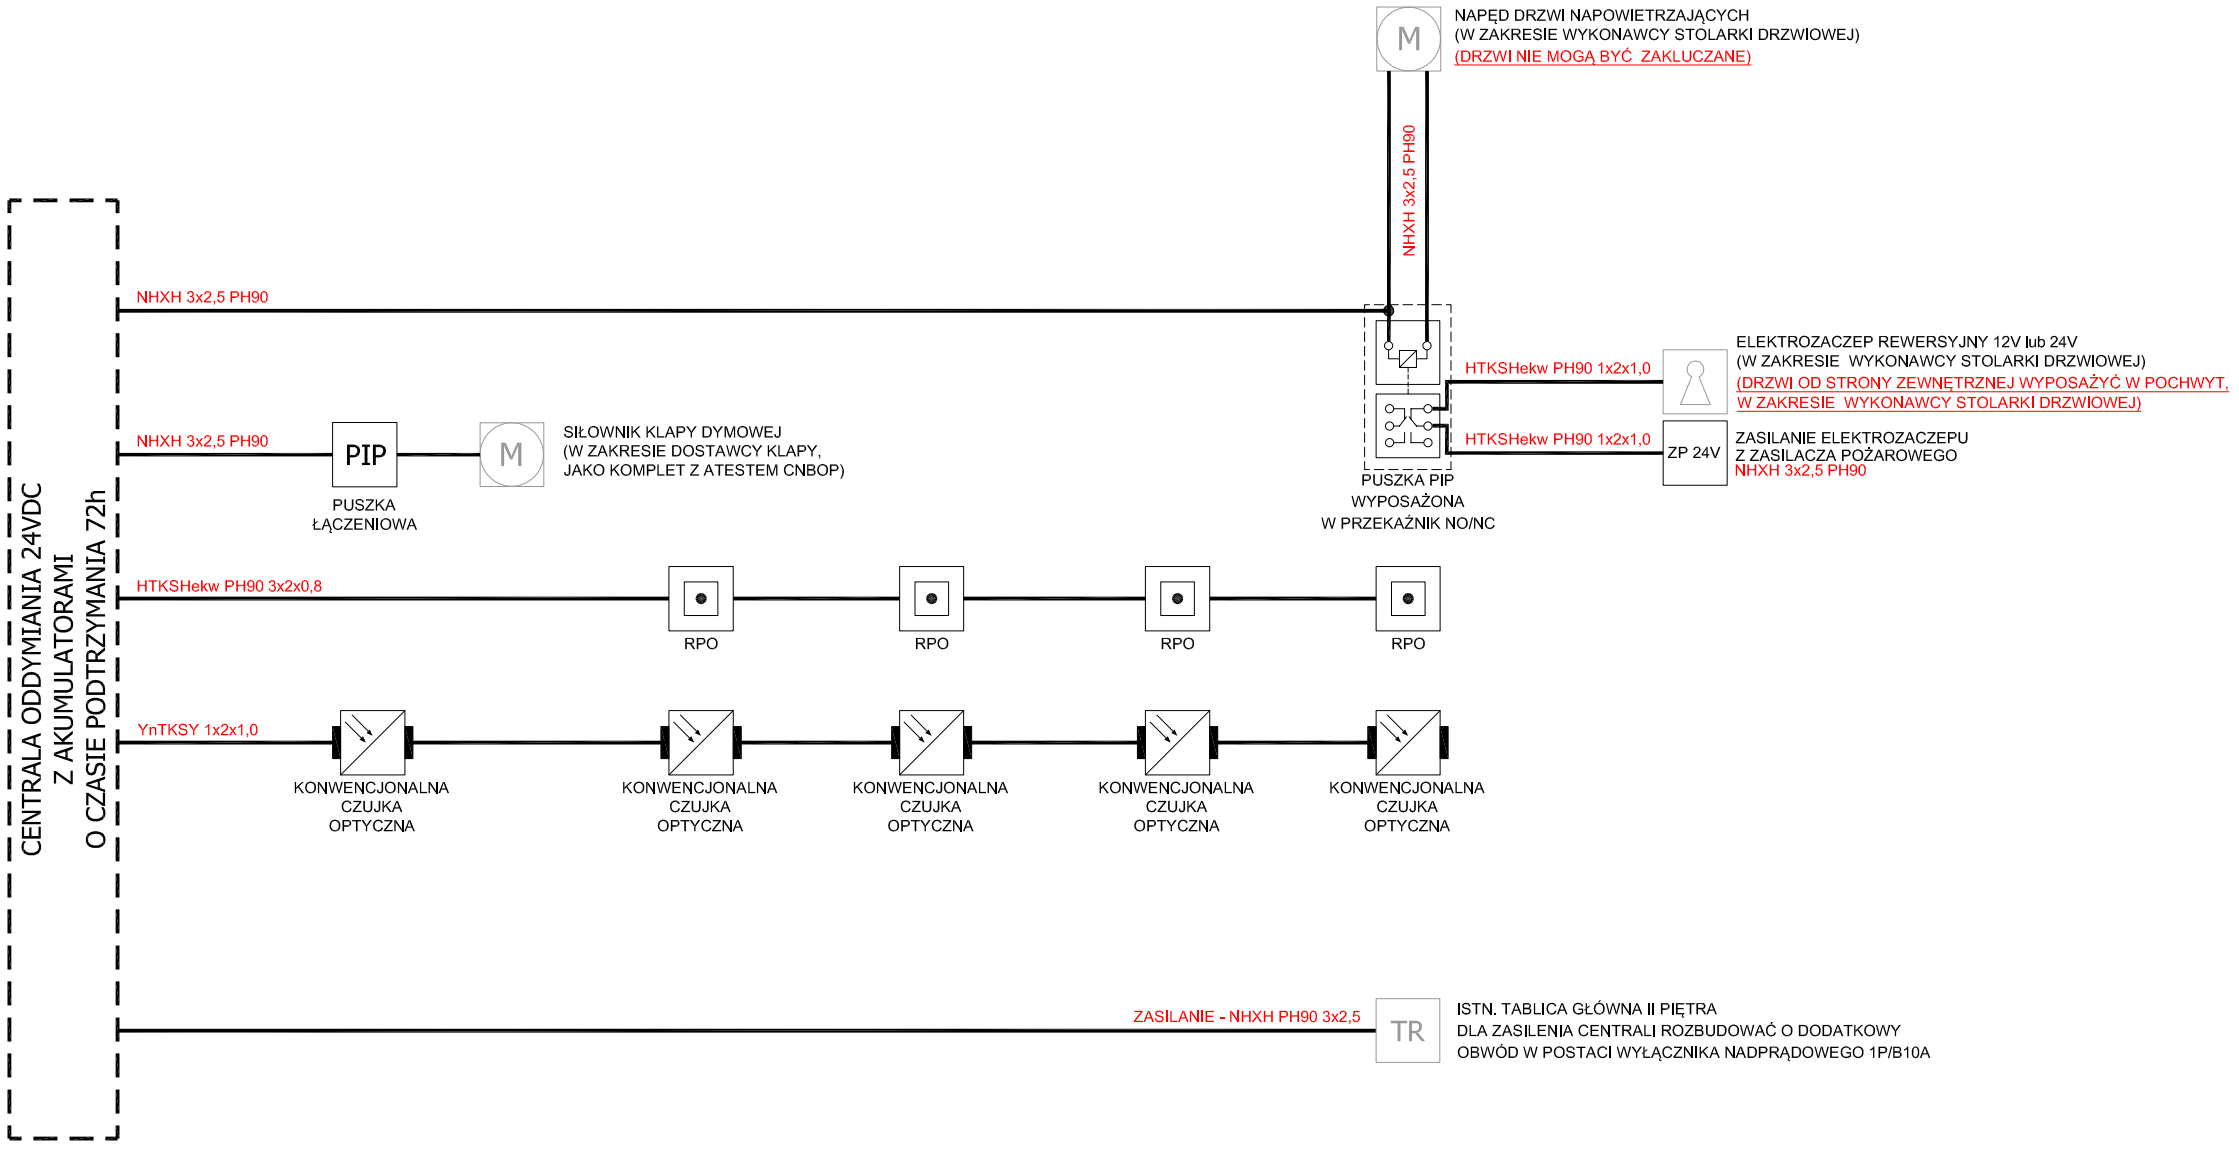

WSZELKIE PODŁĄCZENIA I ROZRUCH SYSTEMU ODDYMIANIA WYKONAĆ WG DTR PRODUCENTA SYSTEMU

ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS DOBORU SIŁOWNIKA DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH - SIŁOWNIK POWINIEN MIEĆ OPÓŹNIENIE OTWARCIA (PO ZWOLNIENIU ELEKTROZACZEPU), ZAPOBIGAJĄCE USZKODZENIU MECHANICZNEMU DRZWI

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

KALDO
Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Mśnieńska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT
Dostosowanie budynku biurowego
do wymagań przeciwpożarowych

ADRES
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13
dz. nr 7, ark.m.24, obr. 0002 Oleśnica

INWESTOR
Gmina Oleśnica
ul. Rynek - Ratusz
56-400 Oleśnica

RYSUNEK
SCHEMAT SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKTANT
mgr inż. Marek ŻELAWSKI
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

ASYSTENT
inż. Wojciech MASZTALERZ

BRANŻA: instalacje elektryczne
SKALA: - : - -
02.2021
NR RYS. E.6