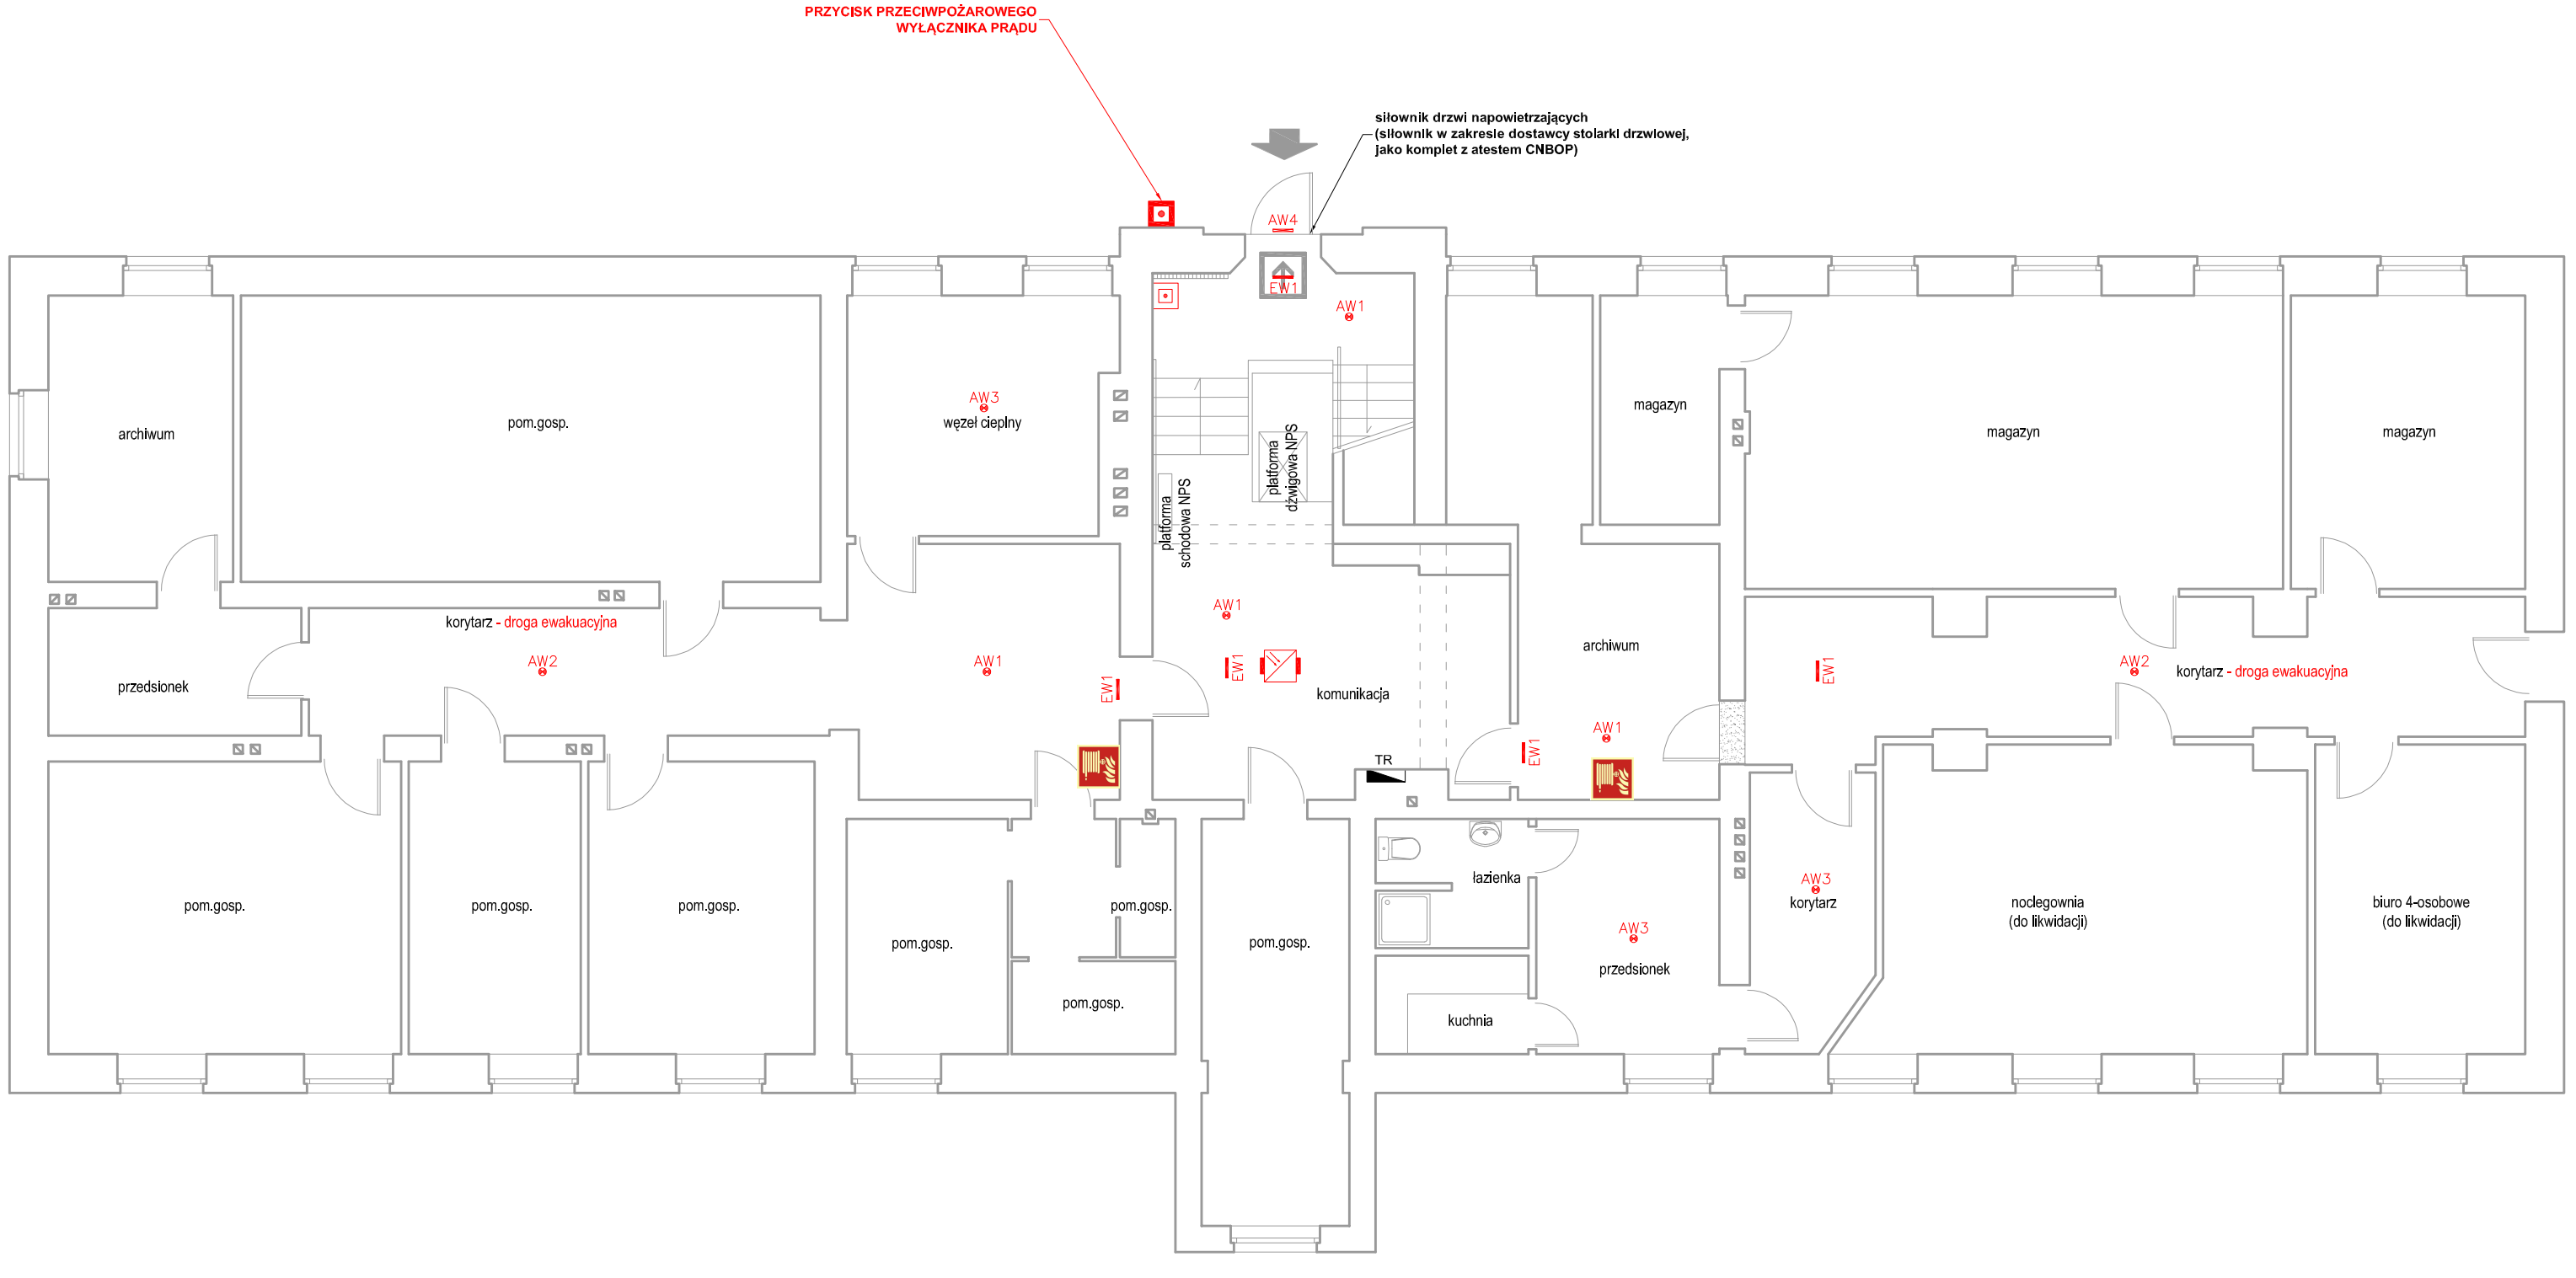

AW1 Oprawa - awaryjna LED 6W 524lm IP65, I klasa izolacji, montaż natynkowy, czas pracy autonomicznej 1h, z autotestem, optyka uniwersalna, atest CNBOP
AW2 Oprawa - awaryjna LED 6W 524lm IP65, I klasa izolacji, montaż natynkowy, czas pracy autonomicznej 1h, z autotestem, optyka dla dróg ewak., atest CNBOP
AW3 Oprawa - awaryjna LED 6,4W 270lm IP65, I klasa izolacji, montaż natynkowy, czas pracy autonomicznej 1h, z autotestem, optyka uniwersalna, atest CNBOP
AW4 Oprawa - awaryjna/antypaniczna LED 6,8W IP65, I klasa izolacji, montaż natynkowy, czas pracy autonomicznej 1h, z autotestem, atest CNBOP, wyposażona w układ grzewczy -15°C +40°C
EW1 Oprawa - ewakuacyjna LED 1,6W IP20, I klasa izolacji, montaż natynkowy, czas pracy autonomicznej 1h, z autotestem, atest CNBOP

LEGENDA

	ręczny ostrzegacz pożarowy n/t (mont. h=1,2m)
	optyczna czujka dymu n/t
TR	istniejąca tablica rozdzielcza piętrowa

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

KALDO
Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Mišnieńska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT
Dostosowanie budynku biurowego do wymagań przeciwpożarowych

ADRES
Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13
dz. nr 7, ark.m.24, obr. 0002 Oleśnica

INWESTOR
Gmina Oleśnica
ul. Rynek - Ratusz
56-400 Oleśnica

RYSUNEK
INSTALACJA OŚW. AWARYJNEGO I ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ - RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKTANT
mgr inż. Marek ŻELAWSKI
spec. instalacyjna
upr. nr WKP/0161/POOE/14

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Piotr MURACH
spec. instalacyjna
upr. nr WKP/0446/POOE/18

ASYSTENT
inż. Wojciech MASZTALERZ

BRANŻA
instalacje elektryczne

SKALA
1 : 100

07.2020

NR RYS.
E.1