



BETÓNOVÝ ZÁKLAD

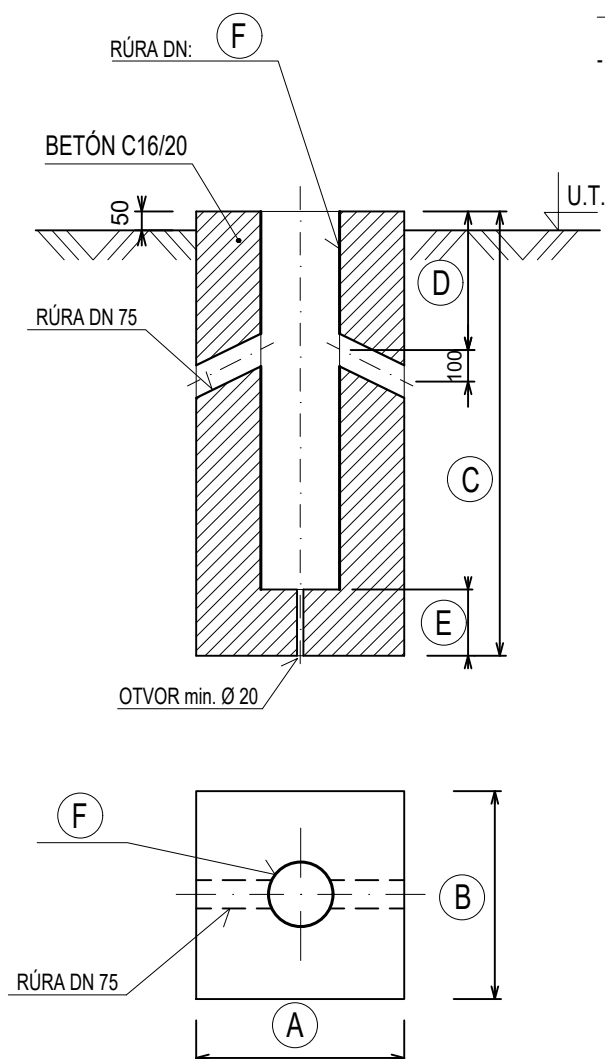

OSADENIE STOŽIARA

FeZn Ø 8 PRI PRIECHODE CEZ BETÓN
CHRÁNIŤ V SÚLADE S STN 33 2000-5-54
- napr. ZMRAŠŤOVACIA BUŽÍRKA dl. 300 mm

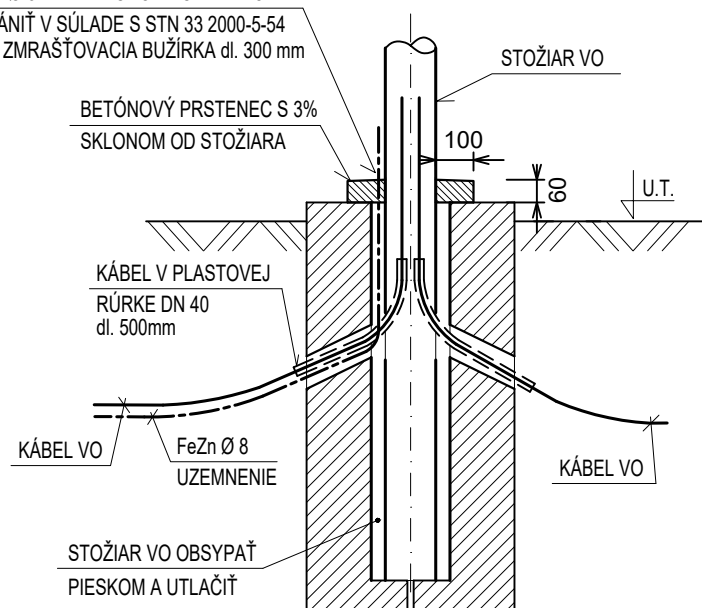

ČÍSLO STOŽIARA	TYP STOŽIARA	BETÓNOVÝ ZÁKLAD					PLASTOVÁ RÚRA		KÁBEL VO TYP
		A	B	C	D	E	F	napr. typ	
č.1 až č.3	ST150/60	500	500	900	425	100	200	PVC-U	NAYY-J 4x16

VEDÚCI ÚLOHY	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ELPRON Ing. Miroslav Slančík tel.: 0907 739 251	
ING. KAROL SLIVKANIČ	ING. MIROSLAV SLANČÍK	LÍVIA GRMANOVÁ		
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO TOPOĽČANY			STUPEŇ	PSP
STAVBA:			DÁTUM	08 / 2018
CHODNÍK PRI OC LIDL, TOPOĽČANY			MIERKA	-
MIESTO: TOPOĽČANY parc. č. 5127/6, 5127/7, 5220, 5258/1			FORMÁT	1 A4
OBJEKT: SO 02 VEREJNÉ OSVETLENIE			ČASŤ PD	
OBSAH VÝKRESU:			PROFESIA:	Č.VÝKRESU:
ZÁKLADY STOŽIAROV			VONK. ELEKTRO	2