

LEGENDA:

Oznaczenie projektowanych rurociągów instalacji c.o. z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie łączonych poprzez złączki zaciskowe

Oznaczenie projektowanego konwekcyjnego grzejnika

niezintegrowanego stalowego płytowego z podłączeniem bocznym

Oznaczenie projektowanego pionu

Oznaczenie zaworu termostaticznego
z nastawą wstępną: kvs = 0,04-0,73m³/h

Oznaczenie powrotnego odcinającego zaworu bez nastawy wstępnej: kvs = 2,5m³/h

Oznaczenie odpowietrznika automatycznego

Wielkość i kierunek spadku rurociągów

Wytyczne dla

źródła ciepła:

$$-Q = 27,5 \text{ kW}$$
$$-q = 2,4 \text{ m}^3/\text{h}$$

- $V = 350 \text{ dm}^3$

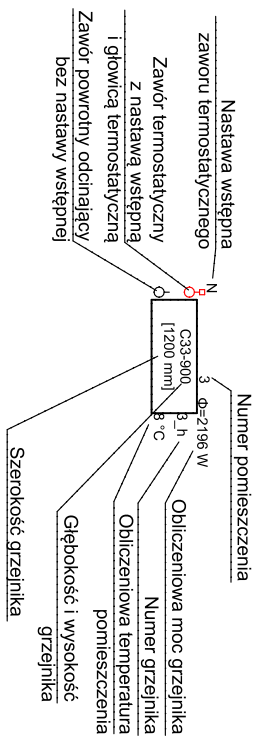
- Tz/Tp = 55/45°C


- $H_p = 20,0 \text{ kPa}$

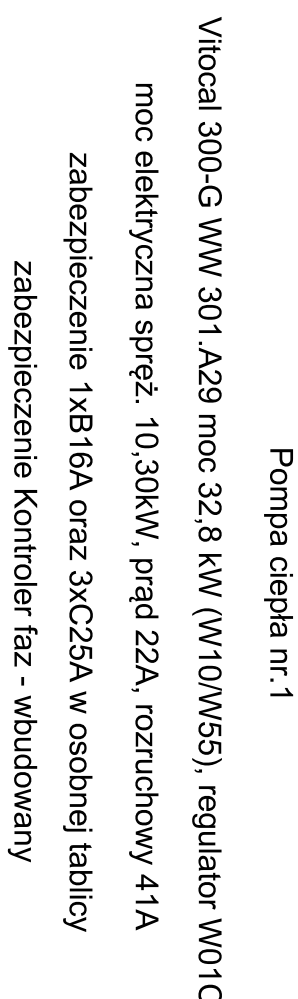

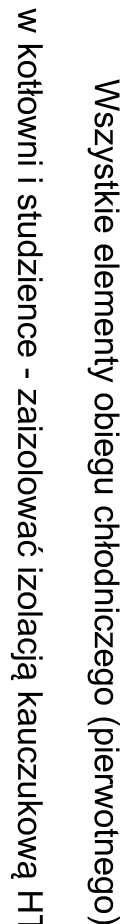
- $\text{Hst} = 3,5 \text{H}_2\text{O}$

LEGENDA OPISU

GRZEJNIKA NIEZITEGROWANEGO



WYKONAWCA:				ul. Staroszkoha 16/28 tel. 052 327 65 65 85 - 209 BYDGOSZCZ	
INWESTOR:		GINIA ŁABISZYN ul. Plac 1000-lecia 1 89-210 Łabiszyn			
OBJEKT:		Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku, gmina Łabiszyn		TREŚĆ RYSUNKU: Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania	
Funkcja		Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marian Wątroba		Inst. sanit	UAN-KZ-72/10/193/89	
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Matyka		Inst. sanit	KUP/0167/PBS/15	
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:	Nr rysunku:
PB	1:100	25.08.2022 r.	Instalacyjna		2

[illegible]