ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ

RG

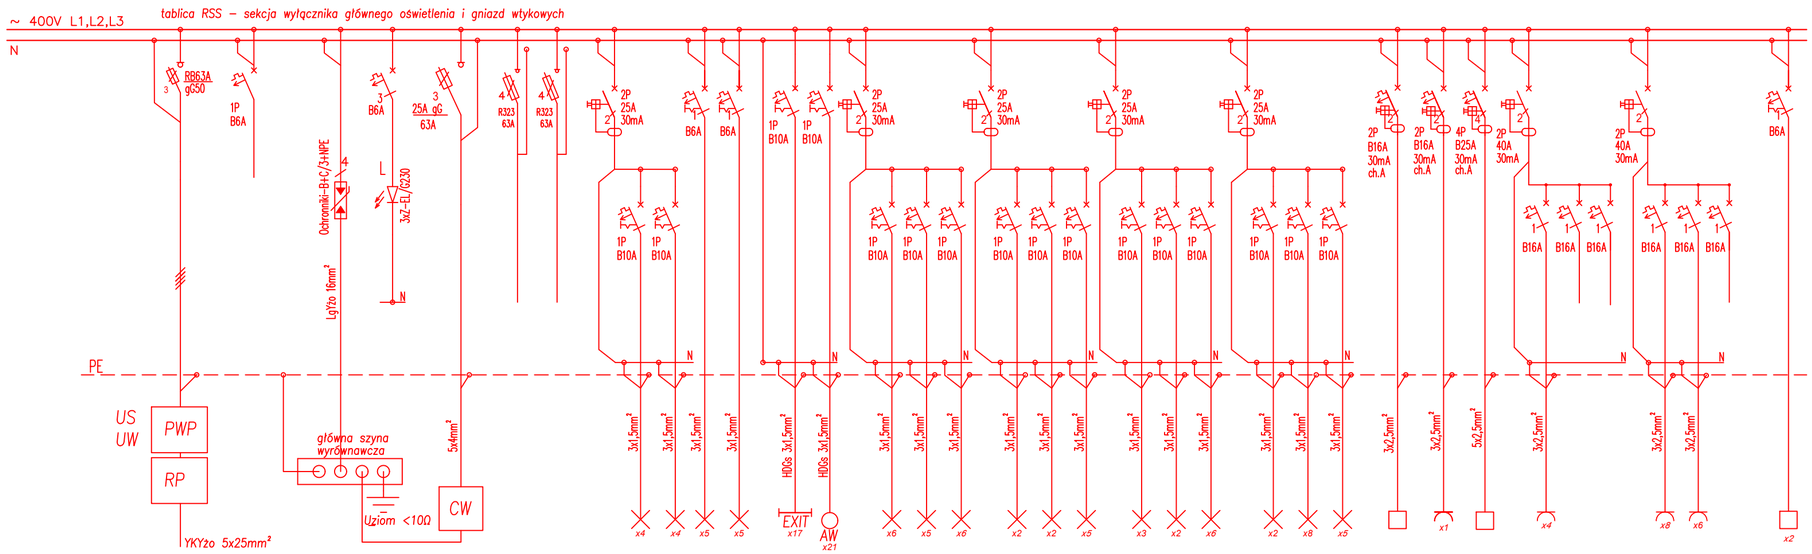

Numer obwodu		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Nazwa obwodu	Wyzwalacz wzrostowy wyłącznika głównego	zasilanie rozdzielnicy głównej	REZERWA	Ochronniki przepięć typu "B" + "C"	Kontrola napięcia	skrzynka zasilająca centrali wentylacyjnej	REZERWA (FOTOWOLTAIKA)	REZERWA (FOTOWOLTAIKA)	oświetlenie sala sportowa pom. nr 10	oświetlenie sala sportowa pom. nr 10	oświetlenie zewnętrzne SALI	oświetlenie zewnętrzne ŁĄCZNIK	oświetlenie ewakuacyjne	oświetlenie awaryjne	oświetlenie pom. nr 1	oświetlenie pom. nr 2	oświetlenie pom. nr 3	oświetlenie pom. nr 16	oświetlenie pom. nr 5	oświetlenie pom. nr 6	oświetlenie pom. nr 7	oświetlenie pom. nr 8	oświetlenie pom. nr 9	oświetlenie pom. nr 11	oświetlenie pom. nr 12, 13, 15	oświetlenie pom. nr 14, 4	kotara grodząca z napędem elektr. pom. nr 1	gniazda 230V ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKÓW pom. nr 10	KURTYNA POWIETRZNA	gniazda 230V pom. nr 10	REZERWA	REZERWA	gniazda 230V pom. nr 8 i 9	gniazda 230V pom. nr 1, 4, 11 i 12	REZERWA	system przywoławy w WC
		--	--	--	--	12,2	--	--	0,58	0,58	0,18	0,27	0,01	0,02	0,14	0,08	0,11	0,04	0,05	0,08	0,05	0,06	0,12	0,05	0,14	0,10	0,5	0,4	10	0,4	--	--	0,8	0,6	--	0,01

Po=12,2+ 2,66*0,9+2,71 +10 =27,30 kW
zabezpieczenie – gG50A

UWAGI:

1. Instalacja w układzie TN–S
2. Samoczynne wyłączenie zasilania.
3. Stosować aparaturę o zwarciowej zdolności łączeniowej min. 6kA.
4. Wykonać wyraźne oznaczenia aparatów, a w szczególności wyłącznika głównego.
5. Zachować rezerwę 30% miejsca w rozdzielnicy.
6. Automatyka dostarczona wraz z urządzeniem grzewczym
7. Montażu urządzeń zasilanych energią elektryczną i aparatów elektrycznych dokonać zgodnie z DTR wybranego producenta.

RP

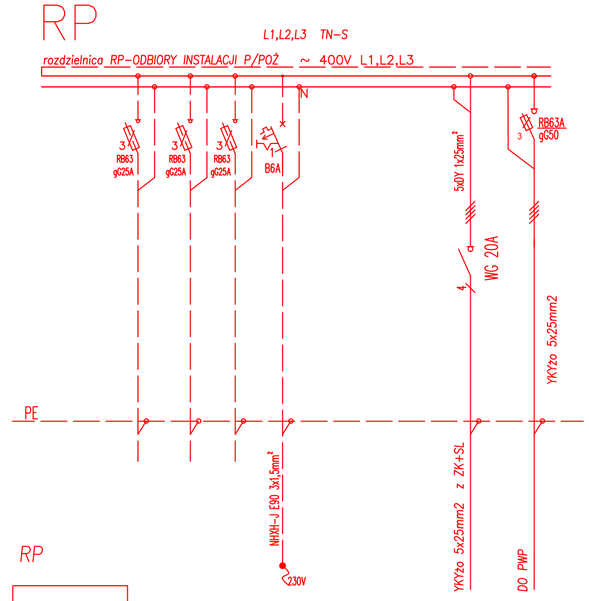

RP

Numer obwodu		01	02	03	04
Nazwa obwodu		REZERWA	REZERWA	REZERWA	zasilanie instalacji SAP
Moc szczytowa 28,07 kW					0,5

Numer obwodu		1	
Nazwa obwodu		ZASILANIE Z ZK + SL	ZASILANIE RG POPRZEZ PWP
		--	

AARZ ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
IE	IE	PT	BS	IE06

NAZWA I ADRES ZADANIA — DATA 10.01.2023

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ

ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, **JEDN.EW. 240903_2 NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI**

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ROZDZIELNICA GŁÓWNA ORAZ P/POŻ

		PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:	Mgr inż. Marek Kierzni Nr upr. 261/DOŚ/05 upr. budowlane w spec., instalacyjno-inżynieryjnej b/o	Marek Kierzni
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:	Mgr inż. Andrzej Maliński Nr upr. 2020/89 JG upr. budowlane w spec., instalacyjno-inżynieryjnej b/o	Andrzej Maliński

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA