


SCHEMAT HYDRANTU P.POŻ. DN 80

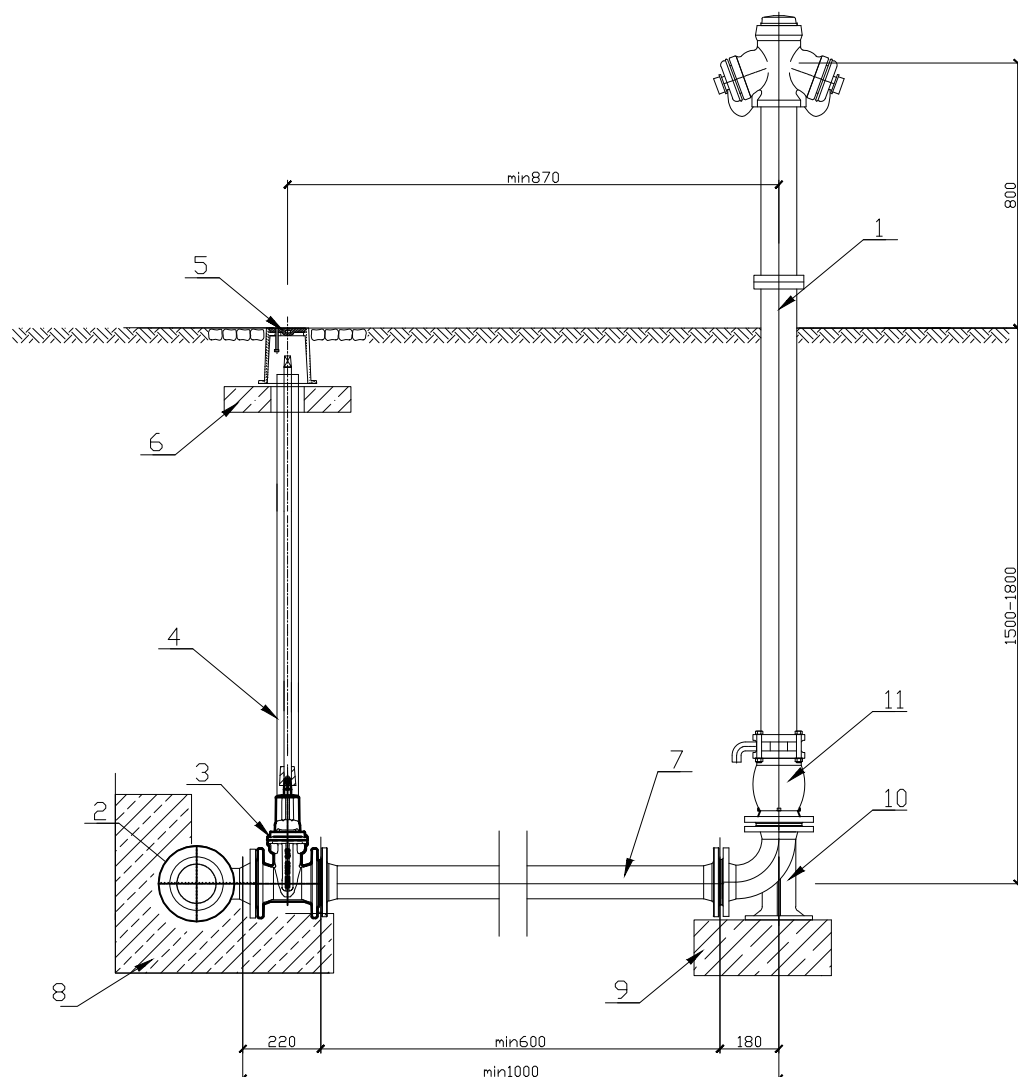

Oznaczenia

1. hydrant nadziemny DN80 z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wypływem wody
 2. trójnik redukcyjny wg średnicy sieci
 3. zasuwa odcinająca DN 80
 4. obudowa teleskopowa trzpienia zasuwy
 5. skrzynka uliczna
 6. pierścień betonowy
 7. prostka. żel. dwukołnierzowa DN 80
 8. fundament betonowy z betonu C20/25, 40x40x15cm
 9. bloczek betonowy 500x500x100mm
 10. kolano żel. ze stopką DN 80
 11. zawór odwadniająco-odpowietrzający
- Uwaga!
należy wykonać obsypkę otworu odwadniającego ze żwiru płukanego, frakcja 8-16mm

| Funkcja i specjalność | Imię i nazwisko | Numer uprawnień | Podpis |
|--|--------------------------|--|------------------|
| Projektant instalacji sanitarnych | mgr inż. Paweł Chorabik | SLK/8432/PWBS/19 | |
| Sprawdzający instalacji sanitarnych | mgr inż. Sławomir Łapeta | SLK/2642/POOS/09 | |
| | | | |
| Kategoria obiektu budowlanego: | | Faza projektu: | Numer projektu: |
| Obiekt kategorii budowlanej: XII | | Projekt zagospodarowania terenu | 166/2023 |
| Przedmiot opracowania: Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na działalność lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mzurówie. | | Autor: BIURO PROJEKTOWE PROFI ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Myszków tel: +48 606-851-507 tel: +48 664-476-586 tel. +48 34-315-75-71 | |
| Adres inwestycji: obręb ewidencyjny: 0012 Mzurów jedin. ewid.: 240903_2 Niegowa działka nr ewid: 316/1 | | | |
| Inwestor: GMINA NIEGOWA ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa | | Skala: -:- | Data: 11.2023 |
| Nazwa rysunku: Schemat hydrantu | | Numer rysunku: PZT_06 | Numer strony: |