


SCHÉMA ZAPOJENIA

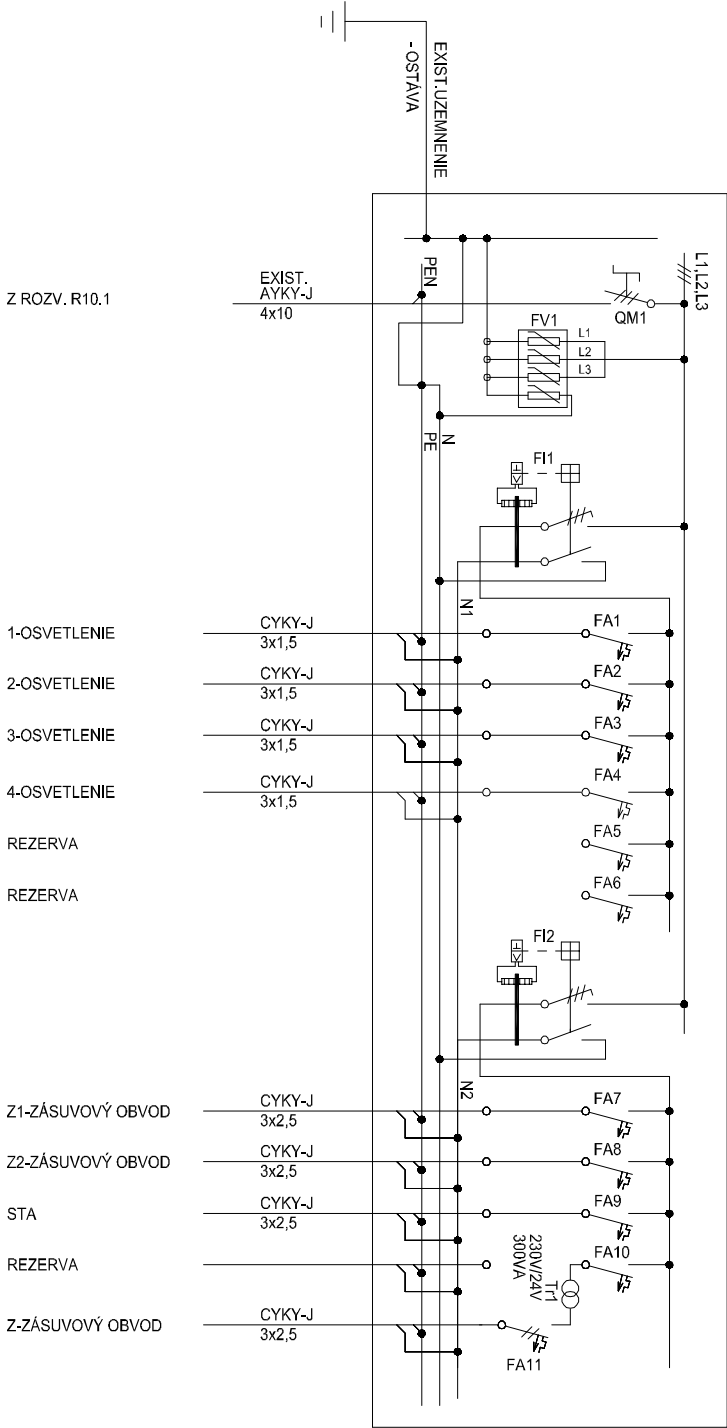

- LEGENDA
- Q M1

FA1 až FA6

FA7 až FA10

FA11

F11

FV1
- HLAVNÝ VYPÍNAČ - TROJPÓLOVÝ 400V 25A typ IS-25/3 - EATON

- IŠTIČ JEDNOPÓLOVÝ 230V 10A typ PL6-B-10/1 - EATON

- IŠTIČ JEDNOPÓLOVÝ 230V 16A typ PL6-B-16/1 - EATON

- IŠTIČ JEDNOPÓLOVÝ 230V 16A typ PL6-B-16/2 - EATON

- PRŮDOVÝ CHRÁNIČ ŠTYR PÓLOVÝ S ROZDÍLELYM PRŮDOM I<sub>Δ</sub>=30mA typ PFE-25/4/003-EATON

- ZVODIČ PREPATIA trieda B+C typ SPB1T2-280/4 B+C TT+TT2 4pdl - EATON

**UPOZORNENIE:**

Tento stupeň projektu "PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE" je spracovaný v rozsahu doporučenom SKSI a môže byť použitý iba na vybavenie stavebného povolenia. Pred realizáciou stavby musí byť vypracované ďalší stupeň projektovej dokumentácie "PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY". V prípade použitia tejto dokumentácie k realizácii stavby projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe a stavenisku.

ROZVODNICA

ROZVODNICA: ZAPUSTENÁ, PLECHOVÁ typ KLV-48UPS-F - EATON  
PRÍVOD : ZDOLA  
VÝVODY : ZHORA  
KRYTIE : IP30/20  
TRIEDA OCHRANY: II.

NÁZOV AKCIE:		TRNAVÁ KR PZ, KOLLÁROVA 31		HLAVNÝ PROJEKTANT	
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU		HI-TECHELEKTRO, S.R.O.		ING. EVA BACHORECOVÁ	
OBJEKT:		BUDOVA "C"		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	
INVESTOR:		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Právnika č. 2, 812 72 Bratislava		ING. JOZEF KOVÁČS	
MIESTO STAVBY:		p. č. 6449/1, 6449/2, k. ú. TRNAVÁ, obec TRNAVÁ, okres TRNAVÁ		ADRESNÁ 5400	
NÁZOV VÝKR.:		E1.7 - ELEKTROINŠTALÁCIA		031/5517404, 031/5504202	
JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA R11.1		KRESLIL		ING. JOZEF KOVÁČS	
ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+N+PE AC, 50Hz, 3x230/400 V, TN-C-S		FORMÁT		1 X A4	
OCHRANA PRED NEBEZP. DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-41:2019-03		STUPEŇ		PD PRE SP	
		ARCH. ČÍSLO		P230306E41	
		MIERKA		-	
		Č. VYKRESU		E41	
		DÁTUM		04.2023	