

Projekt: **SMS-modernizácia príjmu a expedície - aspirácia príjmu**

Zák.čís.: **AT-04-22**

Zákazka: **SMS-modernizácia príjmu a expedície
AFEED TRNAVA**

Časť:

Investor: **AFEED a.s.Nádražní 563/60, 63901 Hustopeče, CZ**

Verzia: **v.1**

St.proj.: **RP**

Rozvádzač RM01H

(800x2100x600)

In=400A

IP 54/IP 20

Prívody dolu-vývody dolu

ROZVODNÁ SÚSTAVA:

Prívod: **3+PEN/N+PE/ str. 50Hz, 400V, TN-C-S**

Silové obv.: **3+N+PE str. 50Hz, 400V, TN-S**


Ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke:
izolovaním živých častí,krytmi

Ochrana pred úrazom el.prúdom pi poruche:
samočinným odpojením napájania

Súbor: **SMS_Afeed_TT**

Dátum: **22.8.2022 22:35:48**

| | | | | |
|---|--|--|--------------------------|------------------|
| AgroTECH s.r.o. Nová Rožňavská 144 83104 Bratislava <small>Tel/fax: 77 326 21</small> | Zakázka: SMS-modernizácia príjmu a expedície AFEED TRNAVA | | Vypracoval:ing.Julínyová | |
| | Výkres: Rozvádzač RM01H | | Schválil:Solár | Zák.č:AT-04-22 |
| | | | Zmena:R1 | Výkr.č:E1 |
| | | | Dátum:22.8.2022 | List:- /215 |

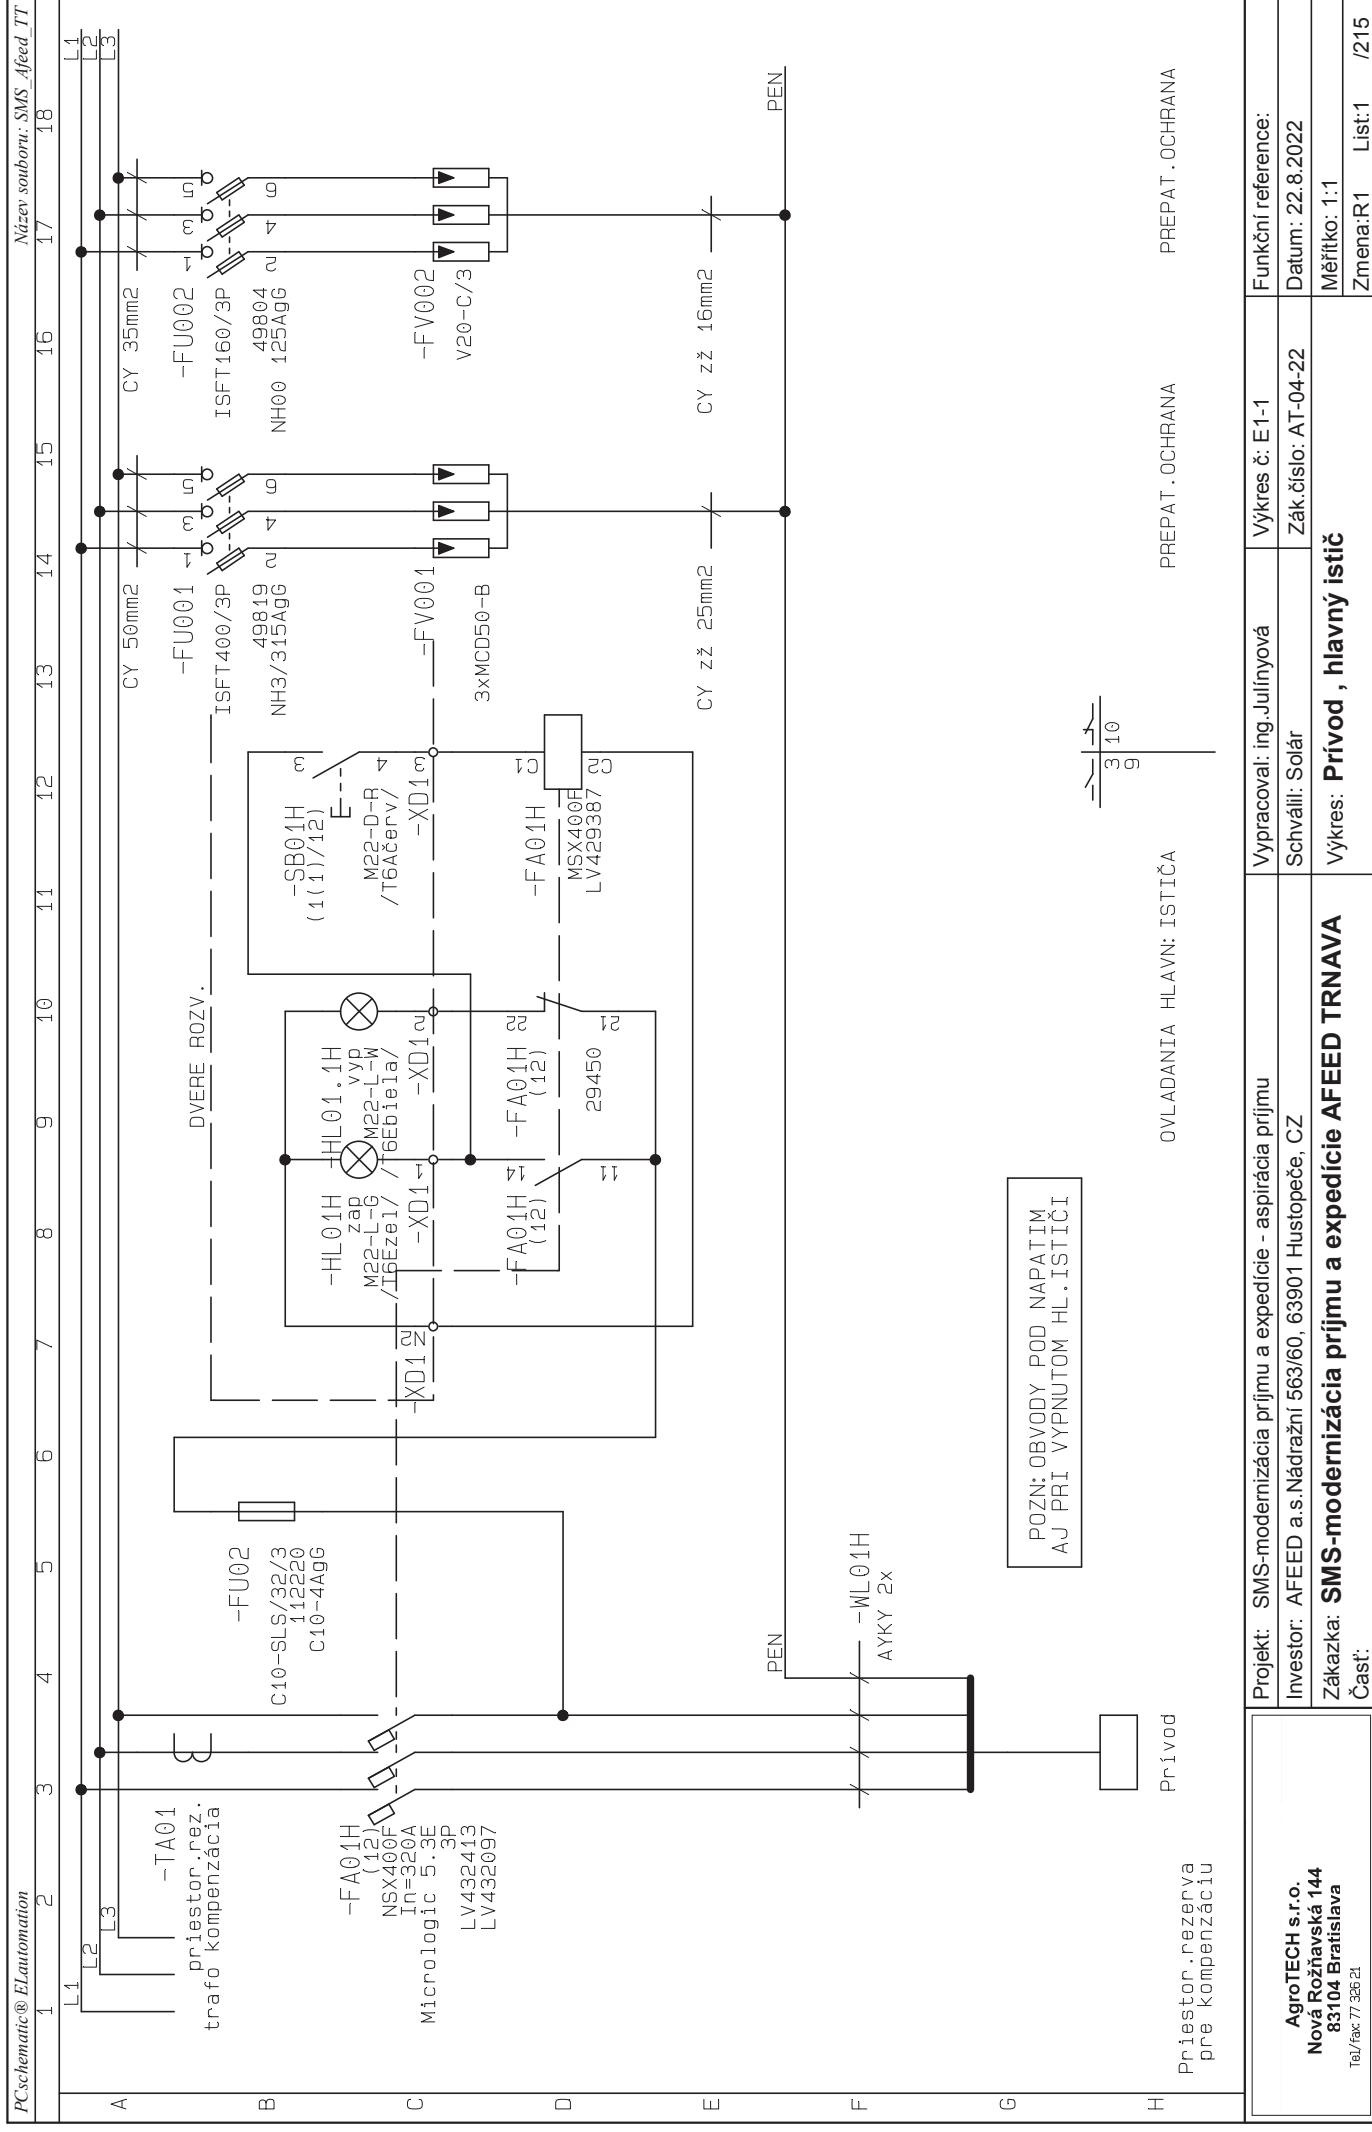

Projekt: **SMS-modernizácia príjmu a expedície - aspirácia príjmu**

Zák.čís.: **AT-04-22**

Zákazka: **SMS-modernizácia príjmu a expedície
AFEED TRNAVA**

Časť:

Investor: **AFEED a.s.Nádražní 563/60, 63901 Hustopeče, CZ**

Verzia: **v.1**

St.proj.: **RP**

Úpravy v rozvádzači RM01.1

ROZVODNÁ SÚSTAVA:

Prívod: **3+PEN/N+PE/ str. 50Hz, 400V, TN-C-S**

Silové obv.: **3+N+PE str. 50Hz, 400V, TN-S**

Ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke:
izolovaním živých častí,krytmi

Ochrana pred úrazom el.prúdom pi poruche:
samočinným odpojením napájania

Súbor: **SMS_Afeed_TT**

Dátum: **22.8.2022 22:35:48**

| | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------------|
| AgroTECH s.r.o. Nová Rožňavská 144 83104 Bratislava <small>Tel/fax: 77 326 21</small> | Zakázka: SMS-modernizácia príjmu a expedície AFEED TRNAVA | | Vypracoval:ing.Julínyová | |
| | Výkres: Úpravy v rozvádzači RM01.1 | | Schválil:Solár | Zák.č:AT-04-22 |
| | | | Zmena:R1 | Výkr.č:E1 |
| | | Dátum:22.8.2022 | List:- | /215 |

Projekt: **SMS-modernizácia príjmu a expedície - aspirácia príjmu**

Zák.čís.: **AT-04-22**

Zákazka: **SMS-modernizácia príjmu a expedície
AFEED TRNAVA**

Časť:

Investor: **AFEED a.s.Nádražní 563/60, 63901 Hustopeče, CZ**

Verzia: **v.1**

St.proj.: **RP**

Úpravy v rozvádzači RM01.2

Prívody-vývody dolu

ROZVODNÁ SÚSTAVA:

Prívod: **3+PEN/N+PE/ str. 50Hz, 400V, TN-C-S**

Silové obv.: **3+N+PE str. 50Hz, 400V, TN-S**


Ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke:
izolovaním živých častí,krytmi

Ochrana pred úrazom el.prúdom pi poruche:
samočinným odpojením napájania


Súbor: **SMS_Afeed_TT**

Dátum: **22.8.2022 22:35:48**

| | | | | |
|---|--|--|--------------------------|------------------|
| AgroTECH s.r.o. Nová Rožňavská 144 83104 Bratislava <small>Tel/fax: 77 326 21</small> | Zakázka: SMS-modernizácia príjmu a expedície AFEED TRNAVA | | Vypracoval:ing.Julínyová | |
| | Výkres: Úpravy v rozvádzači RM01.2 | | Schválil:Solár | Zák.č:AT-04-22 |
| | | | Zmena:R1 | Výkr.č:E1 |
| | | | Dátum:22.8.2022 | List:- /215 |

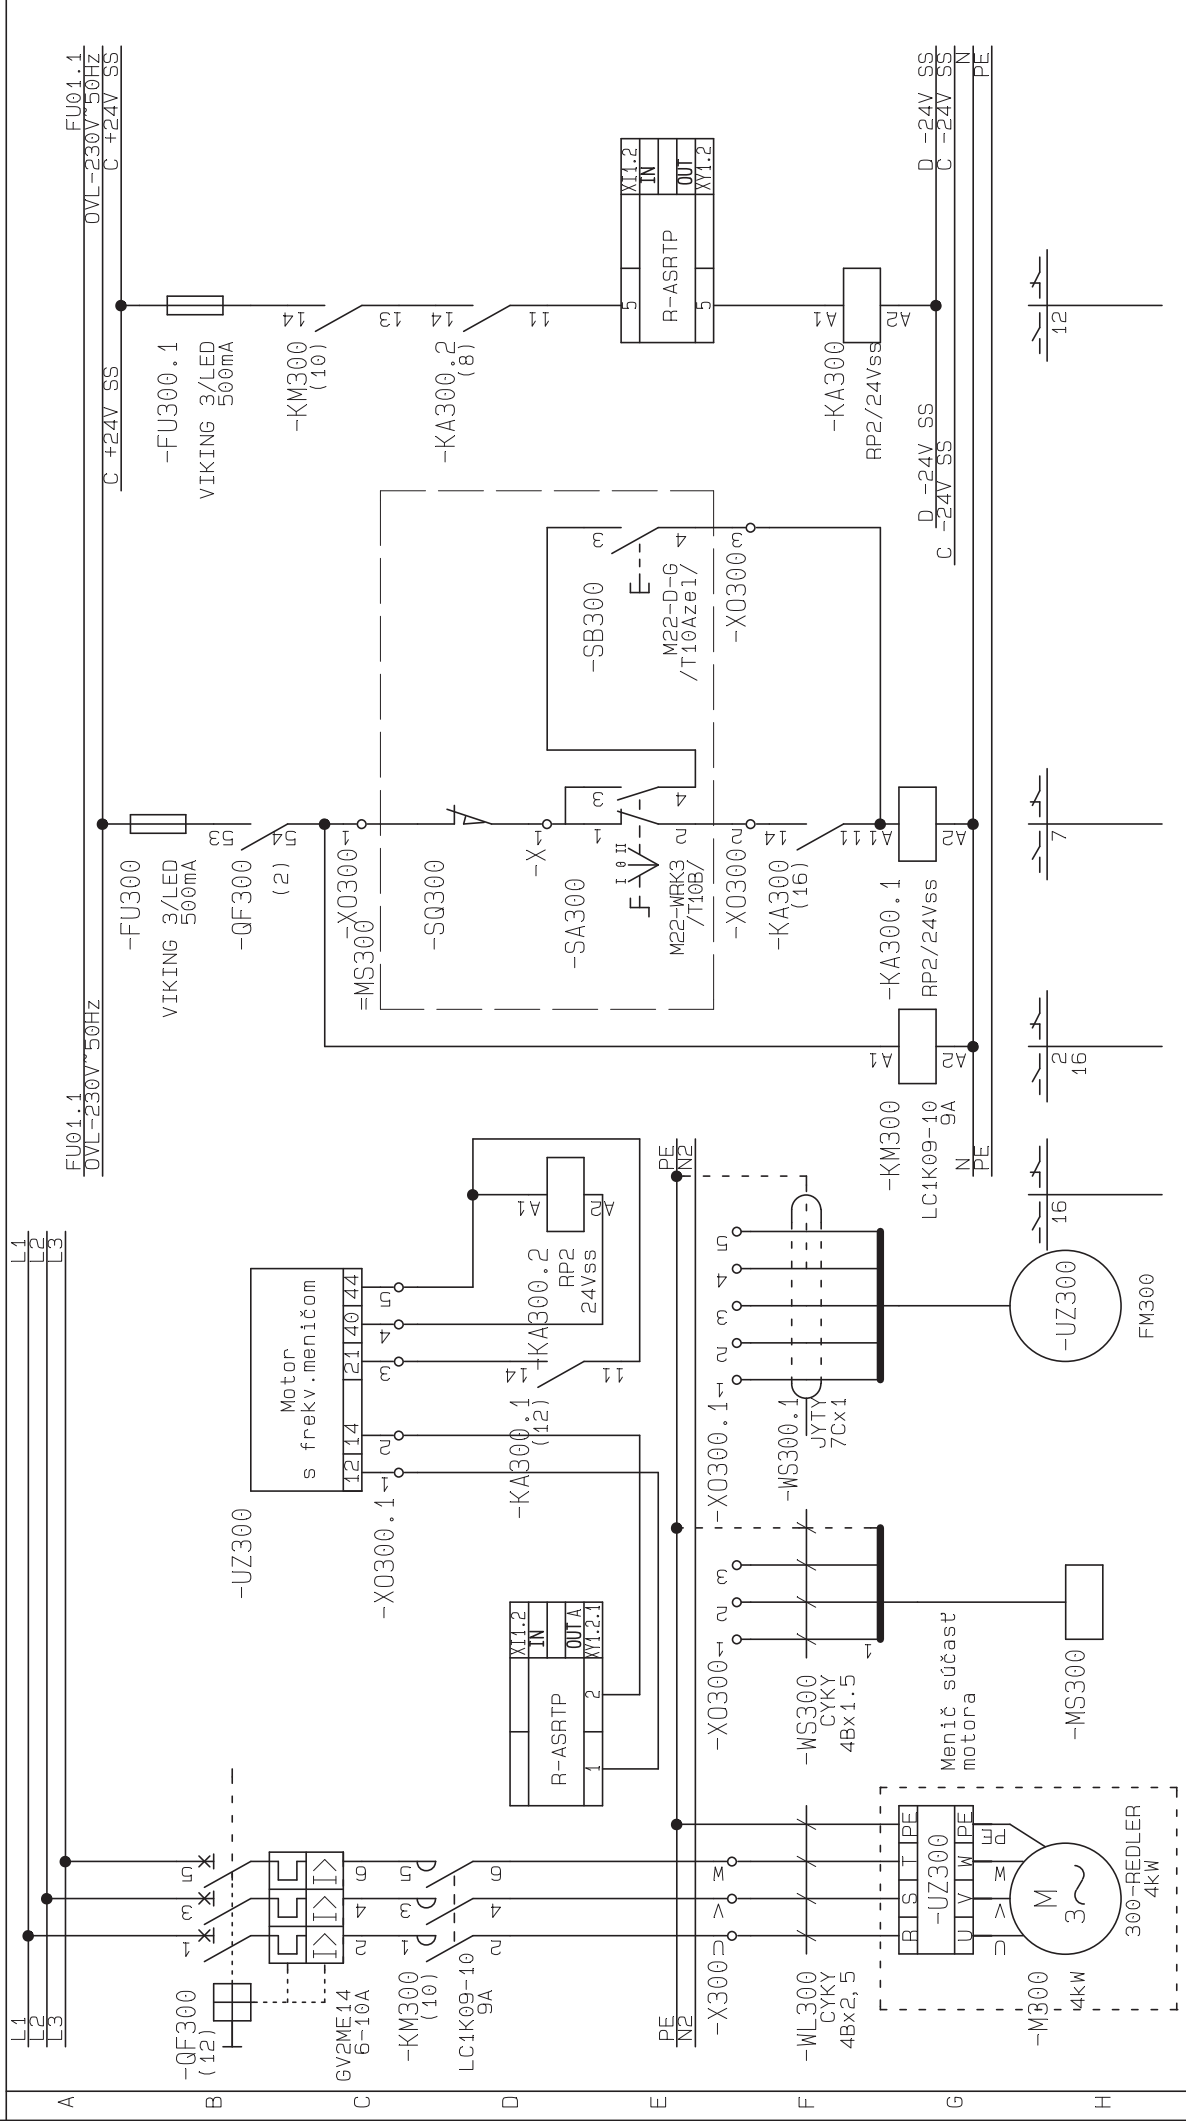

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| <p>AgroTECH s.r.o. Nová Rožňavská 144 83104 Bratislava Tel/fax: 77 326 21</p> | Projekt: SMS-modernizácia príjmu a expedície - aspirácia príjmu | | Vypracoval: ing. Julinyová | | Výkres č: E1-2 | | Funkčná reference: | |
| | Investor: AFEED a.s. Nádražní 563/60, 63901 Hustopeče, CZ | | Schválil: Solár | | Zak. číslo: AT-04-22 | | Datum: 22.8.2022 | |
| | Zákazka: SMS-modernizácia príjmu a expedície AFEED TRNAVA | | Výkres: Úprava zapojenia redler-300/ RM01.2 | | Měřítko: 1:1 | | Zmena: R1 List: 19 / 215 | |
| | Časť: | | | | | | | |

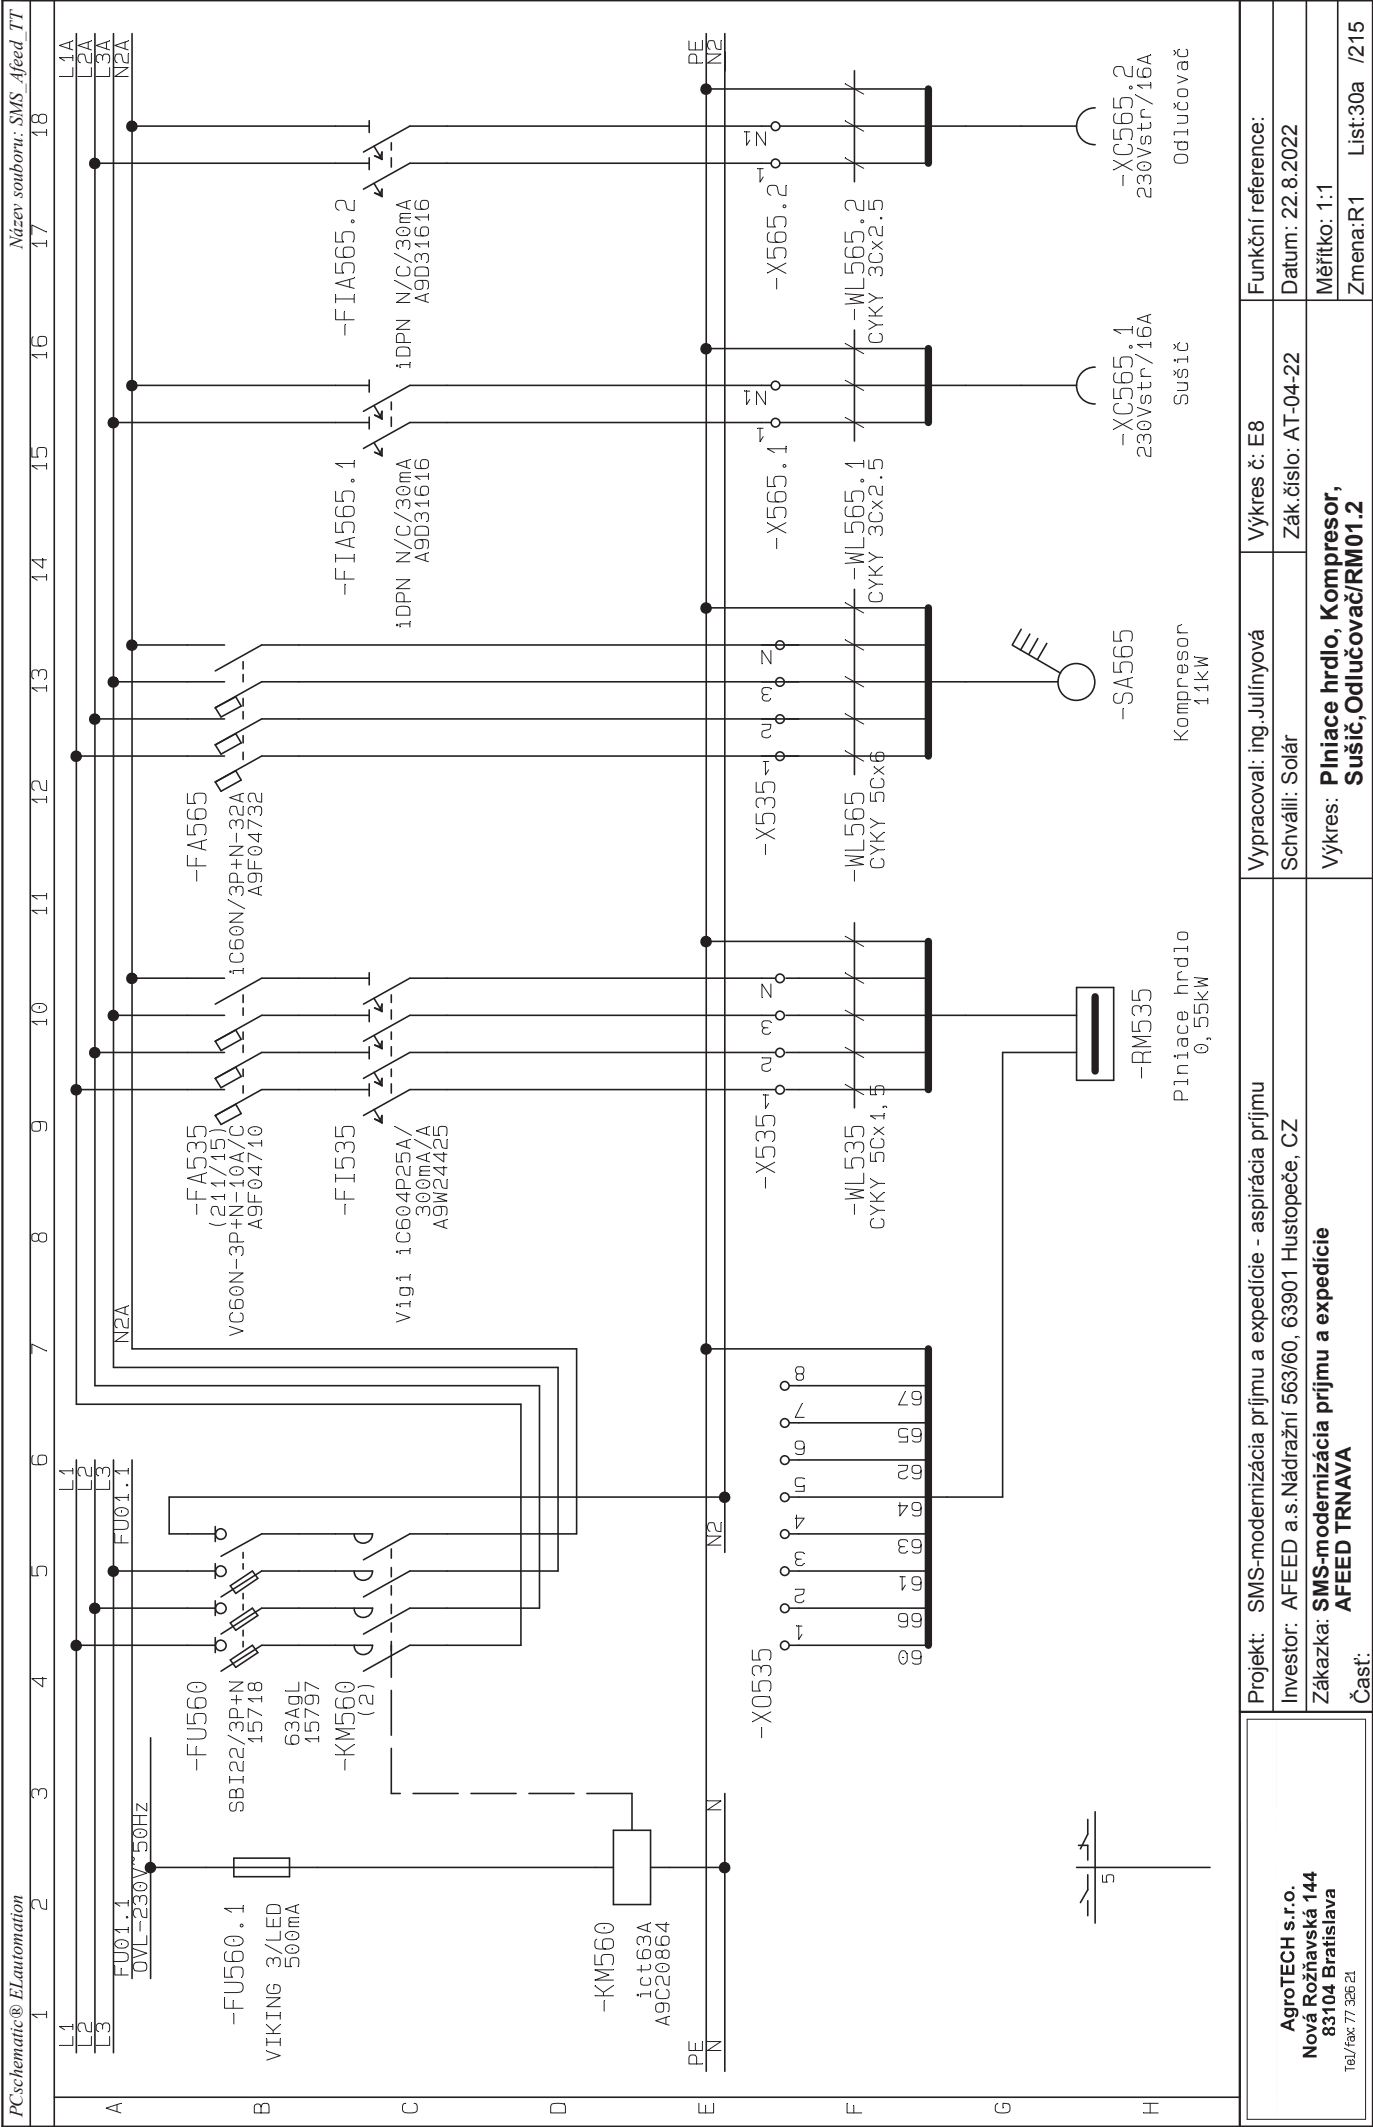

Projekt: **SMS-modernizácia príjmu a expedície - aspirácia príjmu**

Zák.čís.: **AT-04-22**

Zákazka: **SMS-modernizácia príjmu a expedície
AFEED TRNAVA**

Časť:

Investor: **AFEED a.s.Nádražní 563/60, 63901 Hustopeče, CZ**

Verzia: **v.1**

St.proj.: **RP**

Úpravy v rozvádzači RS

ROZVODNÁ SÚSTAVA:

Prívod: **3+PEN/N+PE/ str. 50Hz, 400V, TN-C-S**

Silové obv.: **3+N+PE str. 50Hz, 400V, TN-S**


Ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke:
izolovaním živých častí,krytmi

Ochrana pred úrazom el.prúdom pi poruche:
samočinným odpojením napájania

Súbor: **SMS_Afeed_TT**

Dátum: **22.8.2022 22:35:48**

| | | | | |
|---|--|--|--------------------------|------------------|
| AgroTECH s.r.o. Nová Rožňavská 144 83104 Bratislava <small>Tel/fax: 77 326 21</small> | Zakázka: SMS-modernizácia príjmu a expedície AFEED TRNAVA | | Vypracoval:ing.Julínyová | |
| | Výkres: Úpravy v rozvádzači RS | | Schválil:Solár | Zák.č:AT-04-22 |
| | | | Zmena:R1 | Výkr.č:E1 |
| | | | Dátum:22.8.2022 | List:- /215 |

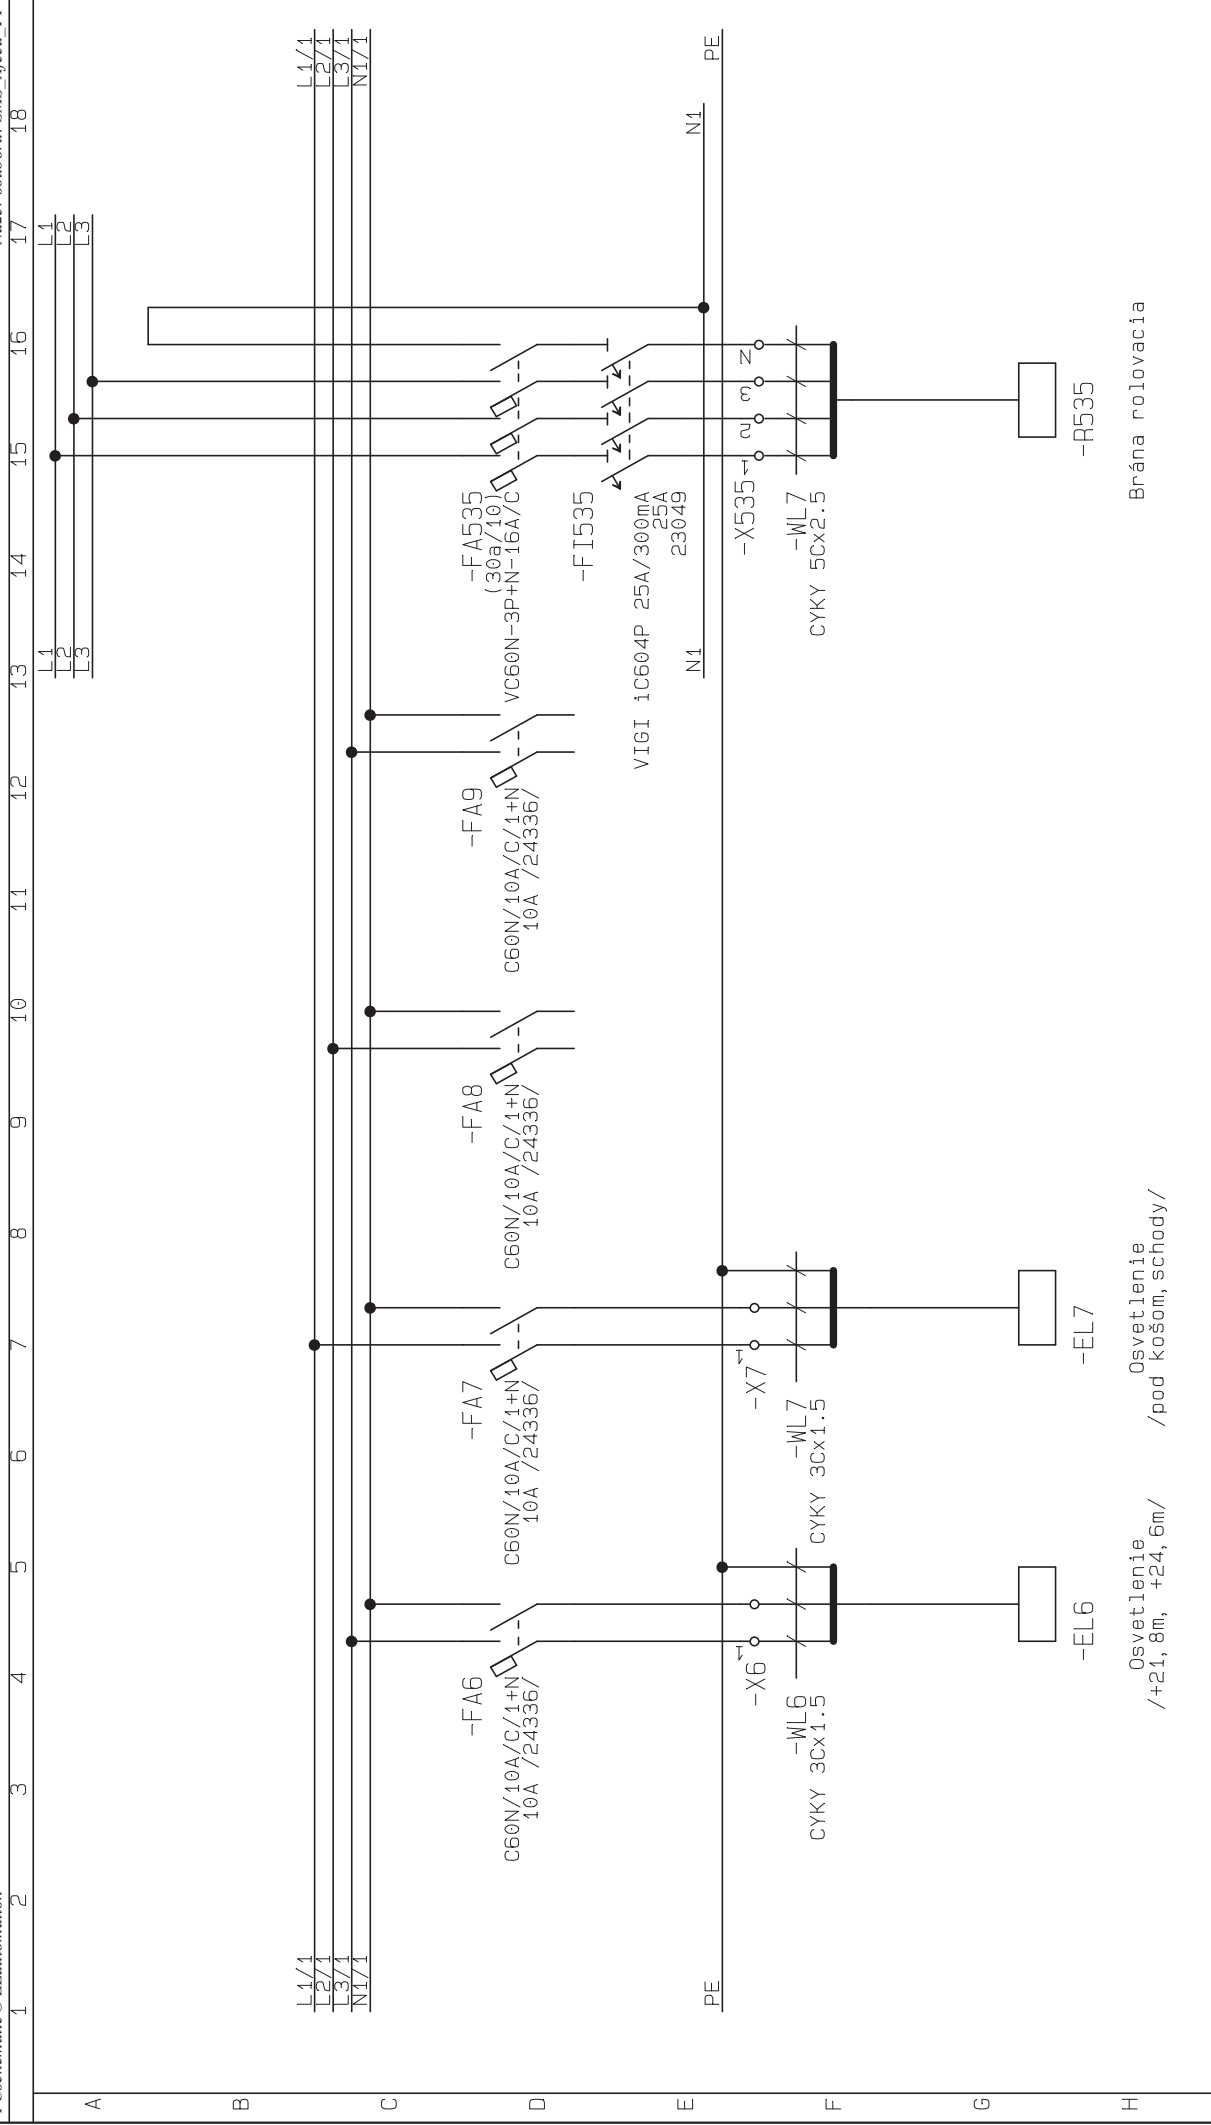

| | | | |
|---|--|--|--|
| AgroTECH s.r.o. Nová Rožňavská 144 83104 Bratislava Tel./fax. 77 336 21 | Projekt: SMS-modernizácia príjmu a expedície - aspirácia príjmu Investor: AFEED a.s.Nádražní 563/60, 63901 Hustopeče, CZ Zákazka: SMS-modernizácia príjmu a expedície AFEED TRNAVA Časť: | Výpracoval: ing. Jullinyová Schválil: Solár Výkres: Osvetlenie+brána rolavacia | Výkres č: E8 Zák.číslo: AT-04-22 Měřtko: 1:1 Zmena: R1 Funkční reference: Datum: 22.8.2022 List: 211 /215 |
|---|--|--|--|