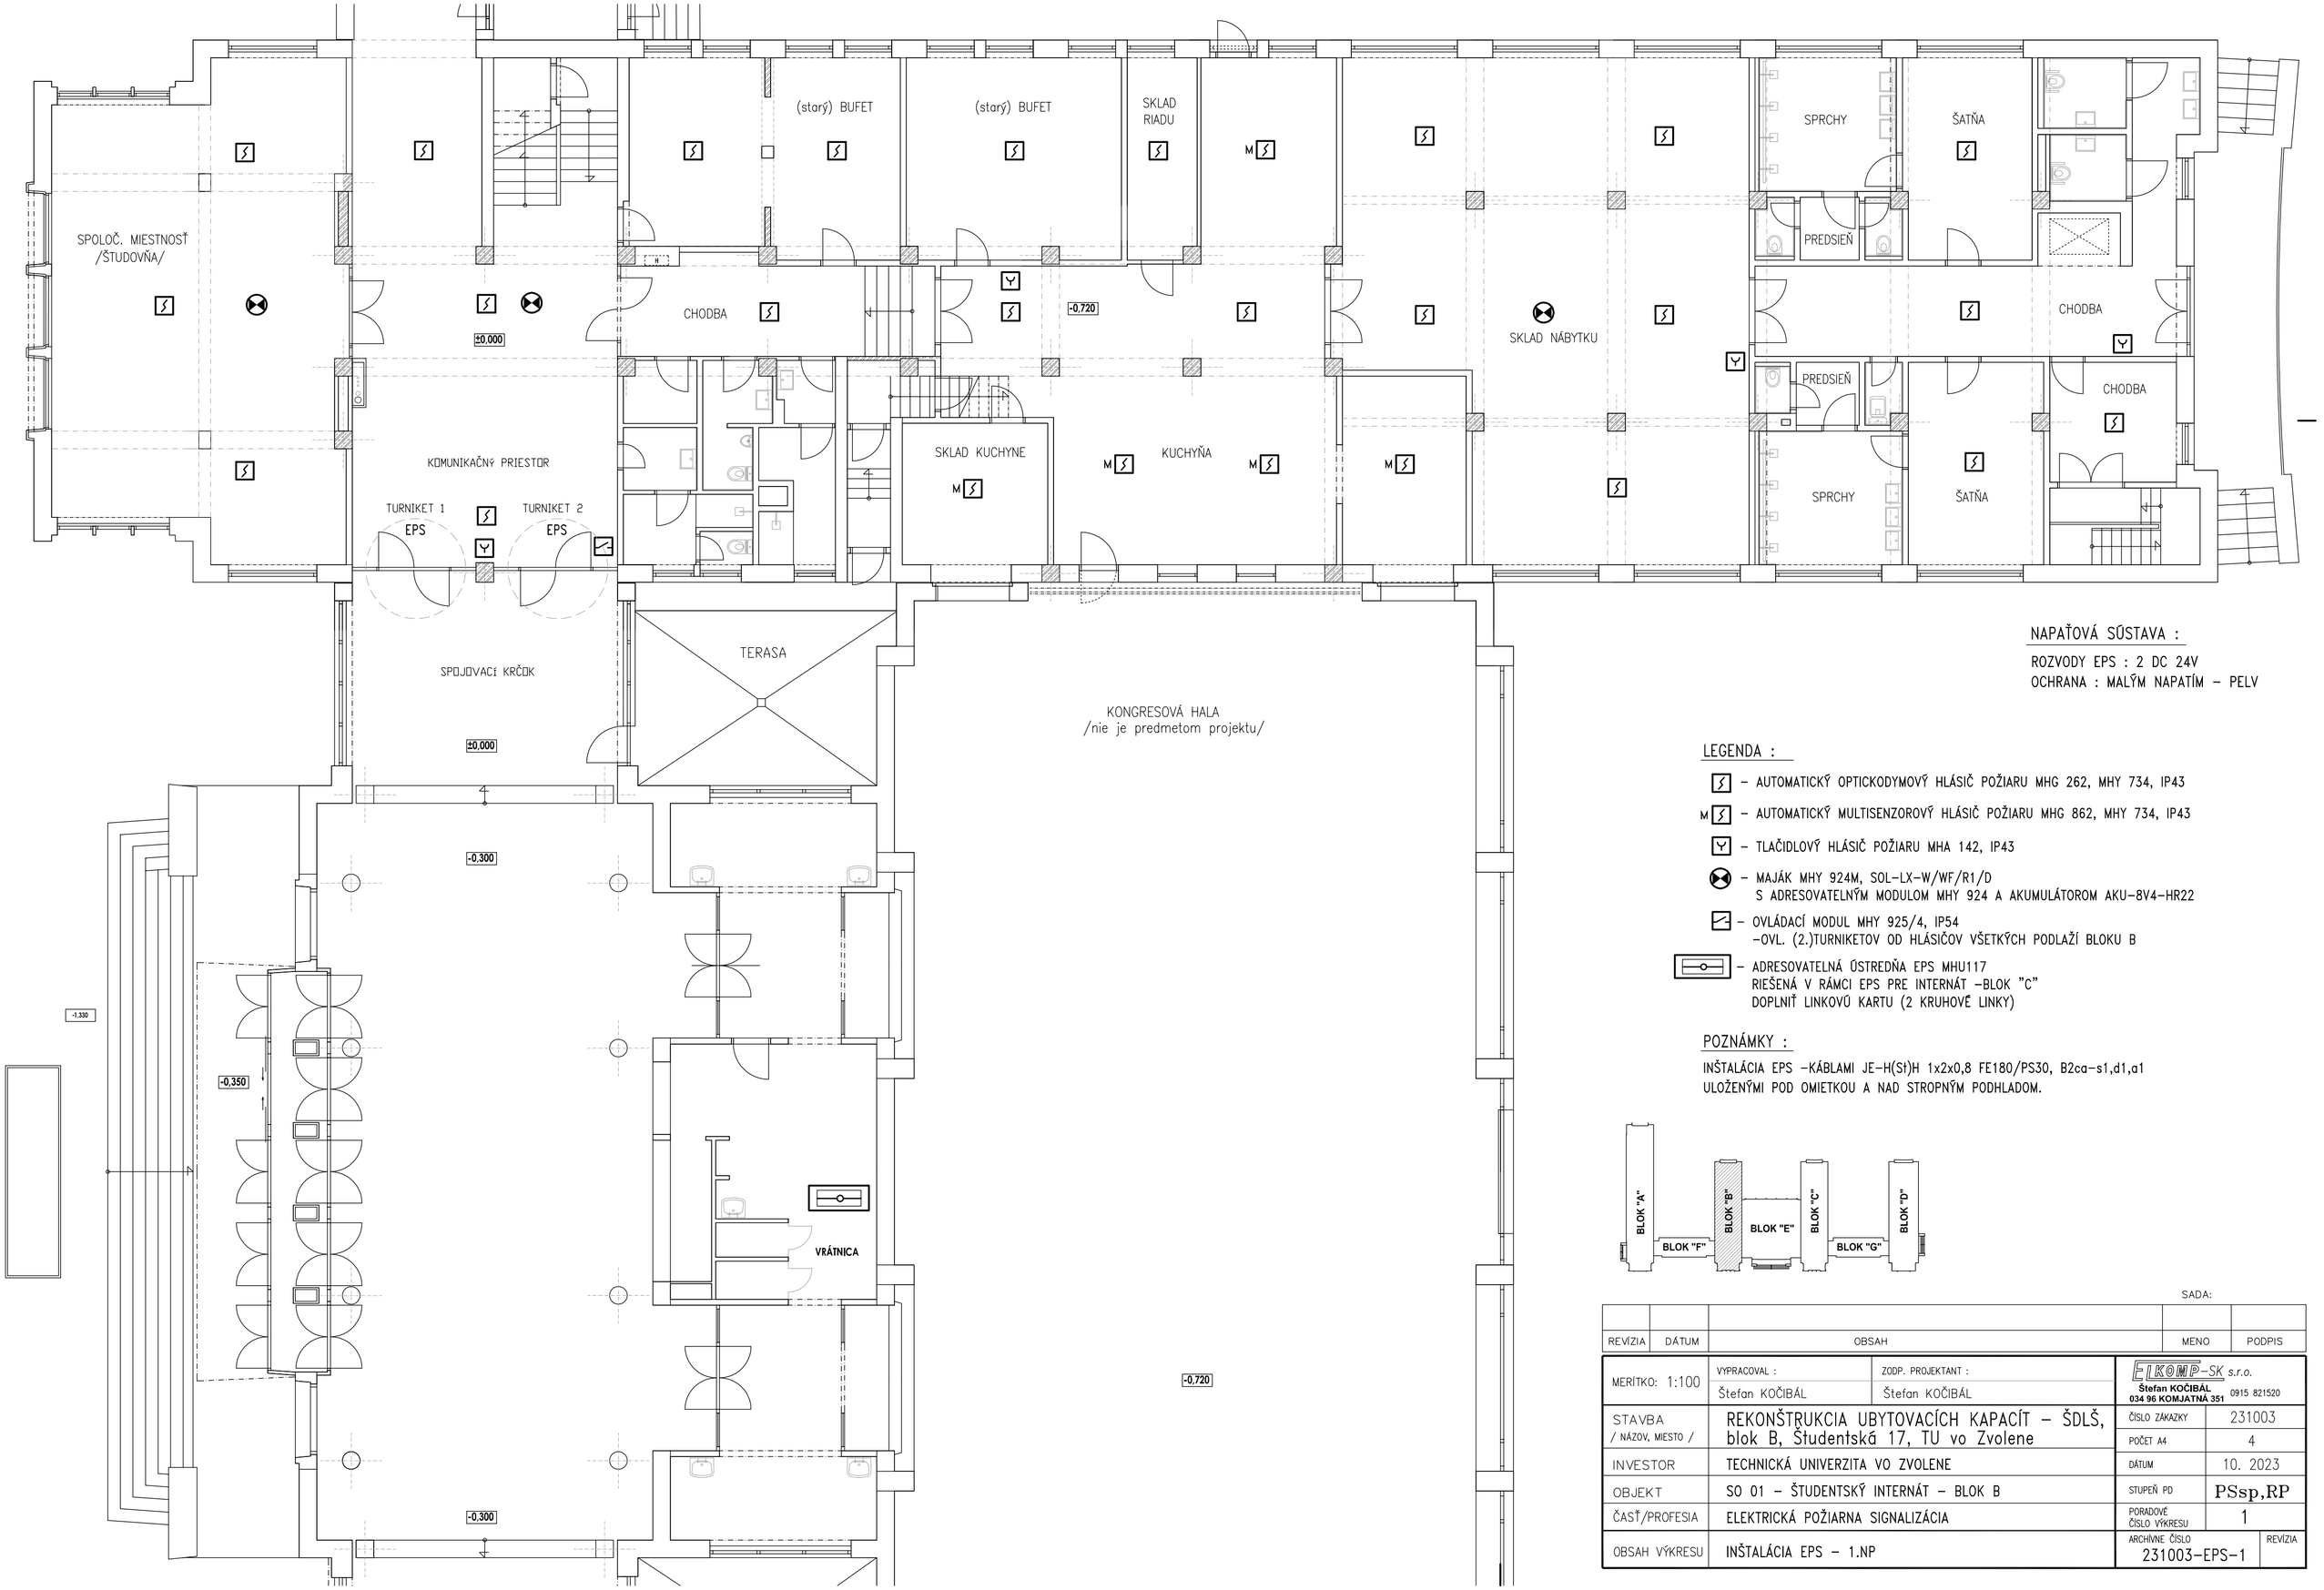

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

ROZVODY EPS : 2 DC 24V
OCHRANA : MALÝM NAPATÍM – PELV

LEGENDA :

- [S] – AUTOMATICKÝ OPTICKODYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 262, MHY 734, IP43
- M [S] – AUTOMATICKÝ MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 862, MHY 734, IP43
- [Y] – TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHA 142, IP43
- – MAJÁK MHY 924M, SOL-LX-W/WF/R1/D
  S ADRESOVATELNÝM MODULOM MHY 924 A AKUMULÁTOROM AKU-8V4-HR22
- – OVLÁDACÍ MODUL MHY 925/4, IP54
  -OVL. (2.)TURNIKETOV OD HLÁSIČOV VŠETKÝCH PODLAŽÍ BLOKU B
- – ADRESOVATELNÁ ÚSTREDŇA EPS MHU117
  RIEŠENÁ V RÁMCI EPS PRE INTERNÁT -BLOK "C"
  DOPLNIŤ LINKOVÚ KARTU (2 KRUHOVÉ LINKY)

POZNÁMKY :

INŠTALÁCIA EPS -KÁBLAMI JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180/PS30, B2ca-s1,d1,a1
ULOŽENÝMI POD OMIETKOU A NAD STROPNÝM PODHLADOM.

SADA:

REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH	MENO	PODPIS

MERÍTKO: 1:100	VYPRACOVAL : Štefan KOČIBÁL	ZODP. PROJEKTANT : Štefan KOČIBÁL	ELKOMP-SK s.r.o. Štefan KOČIBÁL 034 96 KOMJATNÁ 351 0915 821520	
STAVBA / NÁZOV, MIESTO /	REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok B, Študentská 17, TU vo Zvolene		ČÍSLO ZÁKAZKY	231003
			POČET A4	4
INVESTOR	TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE		DÁTUM	10. 2023
OBJEKT	SO 01 – ŠTUDENTSKÝ INTERNÁT – BLOK B		STUPEŇ PD	PSsp,RP
ČASŤ/PROFESIA	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA		PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	1
OBSAH VÝKRESU	INŠTALÁCIA EPS – 1.NP		ARCHÍVNE ČÍSLO 231003-EPS-1	REVÍZIA