
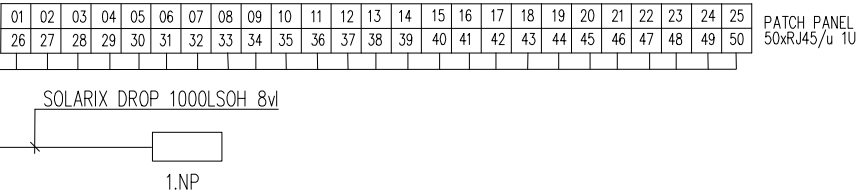


RACK 19 STOJANOVÝ ROZVÁDZAC 42U, IP 30, 1000x600x800 – m. c. 4.21 – 4. NP  
VENTILÁTOR HORNÝ 230 V, 90 W

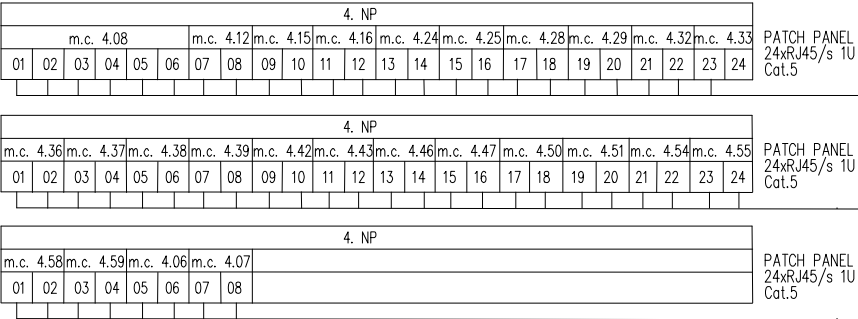

LEGENDA :


□ – ZÁSUVKA 2xRJ 45/s, Cat.5

HORIZONTÁLNY ROZVOD K ZÁSUVKÁM STRUKTÚROVANEJ KÁBELÁZE SA VYKONÁ KÁBLAMI S–STP 4x2x0,55 Cat 6/LSOH ULOŽENÝMI NA ROSTE NAD PODHLADOM, RESP. V RÚRKACH FX 25 POD OMIETKOU  
KÁBLE PRE STRUKTÚROVANÚ KÁBELÁZ PONECHAT V REZERVE:  
– V PRÍSTROJOVÝCH KRABICIACH – /ZÁSUVKY 2xRJ 45/s Cat.5/ V DLZKE 20 cm  
– V ROZVÁDZACI STRUKTÚROVANEJ KÁBELÁZE V DLZKE 2 m

NAPATOVÁ SIET 2–60 V= SELV

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČASTÍ :  
PODLA STN 33 2000–4–41 cl. 411.1 – MALÝM NAPATÍM  
NAPÁJAC MUSÍ SPLNAT PODMIENKY STN EN 60742 – cl. 413.3.1

4. NP

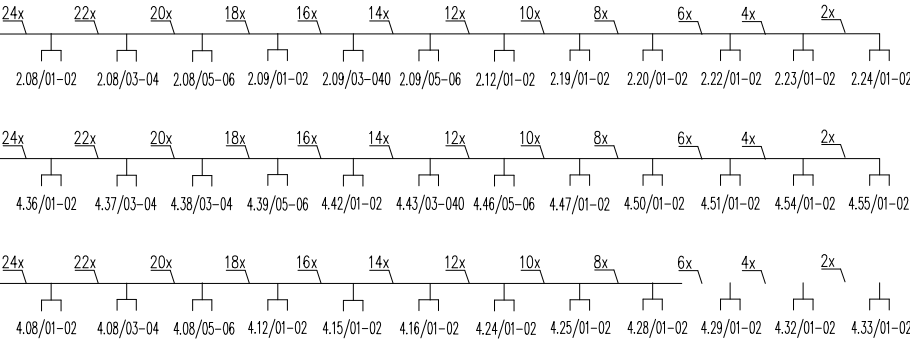

ARCHITEKT	Ing. arch. Richard Halama					
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Rastislav Torňoš					
VYPRACOVAL	Ing. Rastislav Torňoš					
STAVEBNÍK	Technická univerzita vo Zvolene T.G. Masaryka 24, Zvolen					
MIESTO STAVBY	Okres : Zvolen, k.ú. Zvolen, p.č. 676/6					
STAVBA REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDĽŠ, blok C, Študentská 17, TU vo Zvolene			DÁTUM	07/2023		
			STUPEŇ PD	PD SP A RP		
			PROFESIA	ELEKTRO		
			MIERKA		FORMÁT	2 A4
OBJEKT	SO 01 – ŠTUDENTSÝ INTERNÁT BLOK C		ČÍSLO	S-09	ČÍSLO	
VÝKRES	SCHÉMA ŠTRUKTUROVANEJ ELEKTROINŠTALÁCIE - DTR3		VÝKRESU		PARÉ	