

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :


NAPOJENIE ÚSTREDNE HSP : 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S  
OCHRANA –PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤÍ : IZOLÁCIOU A KRYTMI  
OCHRANA –PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASŤÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA  
  
ROZVODY HSP : 2 AC 100 V, nf  
OCHRANA –PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤÍ : IZOLÁCIOU A PREKÁŽKAMI  
OCHRANA –PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASŤÍ : ELEKTRICKÝM ODDELENÍM

LEGENDA :

- REPRODUKTOROVÁ SKRINKA 1,5-3-6W/100V, (WA 06-165/T, EN54, IP54)
- STROPNÝ ZAPUSTENÝ REPRODUKTOR DO PODHLADU 1,5-3-6W/100V, (LDACH42TNS02, EN54, IP 44)
- ÚSTREDŇA HSP TOA WX3008, VRÁTANE ZÁLOŽNÉHO ZDROJA, EN54

POZNÁMKY :

INŠTALÁCIA HSP –KÁBLAMI N2XH EFK-0 2x1,5 FE180/PS60, B2ca-s1,d1,a1  
ULOŽENÝMI POD OMIETKOU A NAD STROPNÝM PODHLADOM PODĽA POPISU V TECHN. SPRÁVE.  
VŠETKY REPRODUKTORY ZAPOJIŤ CEZ KRABICOVÉ ROZVODKY  
S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU MIN. 30min.

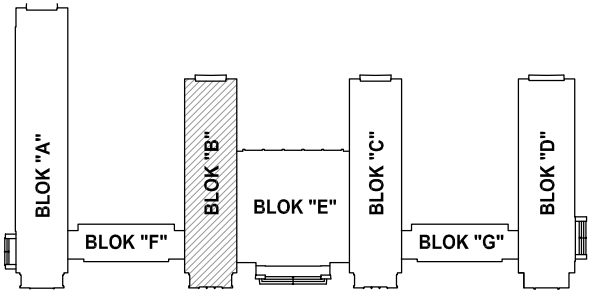

SADA:

REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH		MENO	PODPIS
MERÍTKO: 1:100		VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :	<div><div>ETKOMP-SK s.r.o.</div><div>Štefan KOČIBÁL0915 821520</div><div>034 96 KOMJATNÁ 351</div></div>	
STAVBA / NÁZOV, Miesto /		REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok B, Študentská 17, TU vo Zvolene		ČÍSLO ZAKAZKY	231003
INVESTOR		TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE		POČET A4	4
OBJEKT		SO 01 – ŠTUDENTSKÝ INTERNÁT – BLOK B		DÁTUM	10. 2023
ČASŤ/PROFESIA		HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU		STUPEŇ PD	PSsp,RP
OBSAH VÝKRESU		INŠTALÁCIA HSP – 1.NP		PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	1
				ARCHÍVNE ČÍSLO	231003-HSP-1
				REVÍZIA	