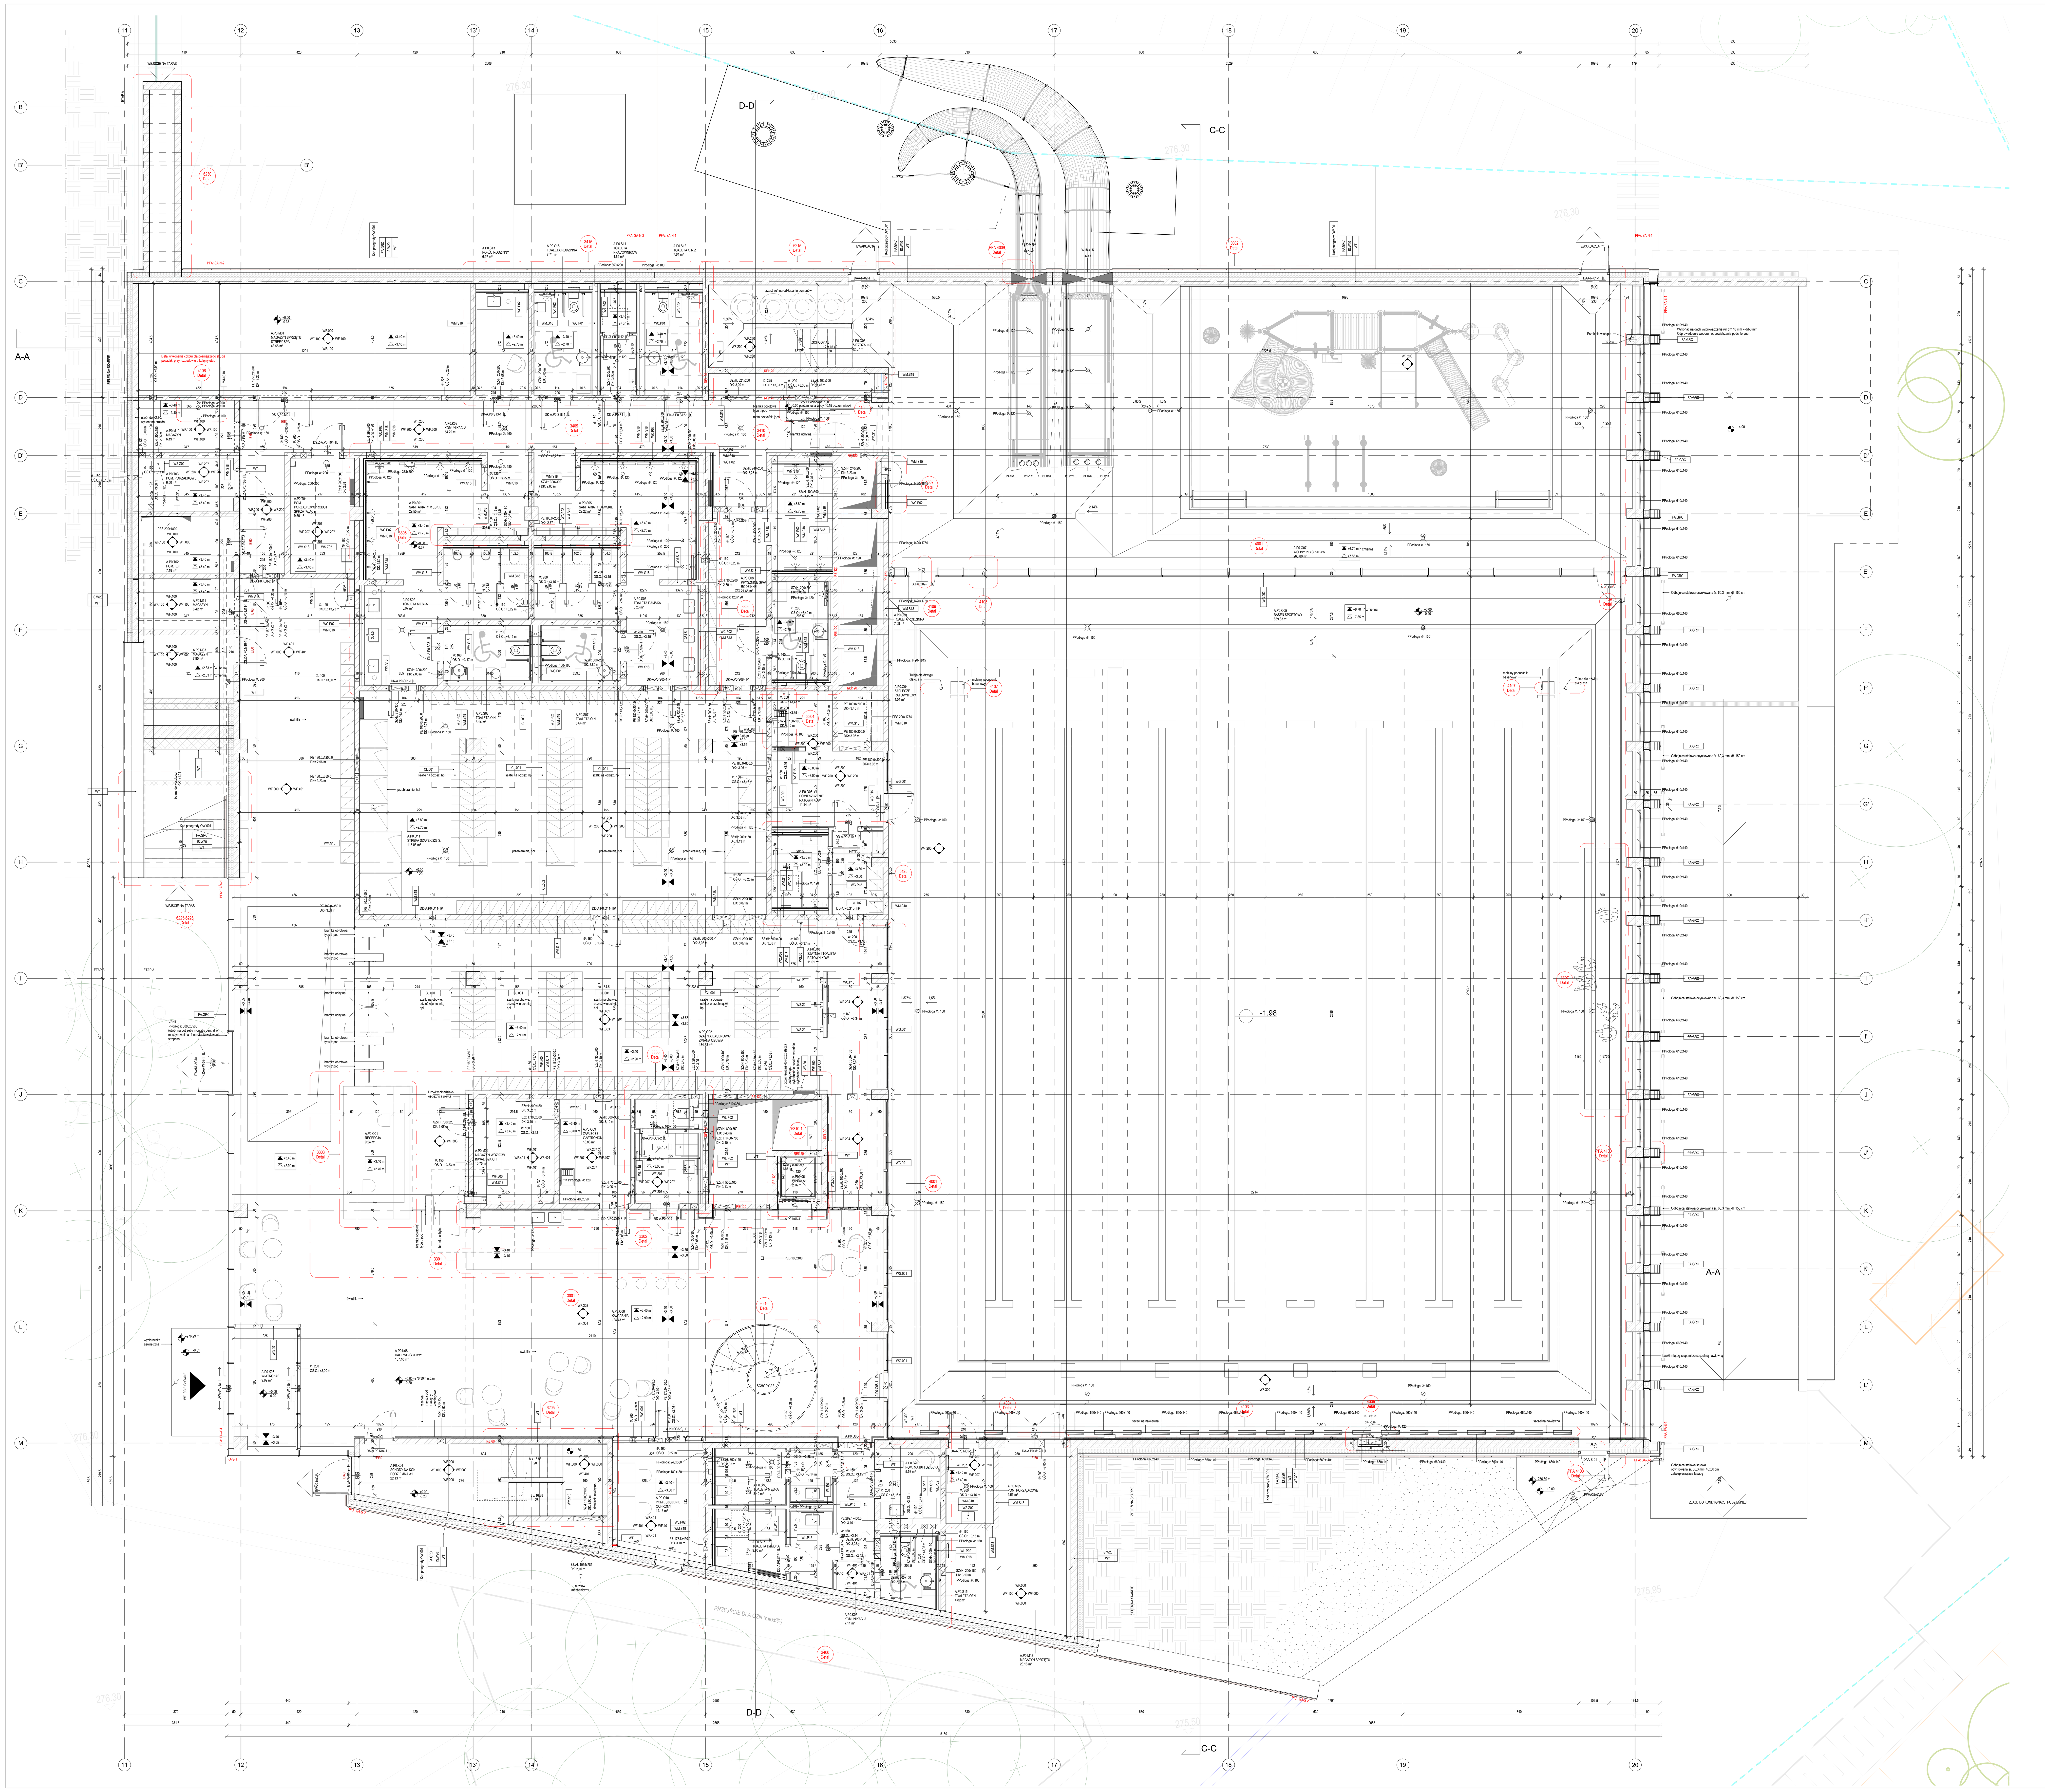

LEGENDA OZNACZEŃ

KOD	OPIS
CL.001	SZAFKA UBRANIOWA PODWÓJNA Z SIEDZISKIEM
CL.002	
CL.101	SZAFKA UBRANIOWA PODWÓJNA PRACOWNICZA
CL.102	SZAFKA UBRANIOWA POJEDYNCZA PRACOWNICZA
FA.GRC	FASADA Z PŁYT GRC NA PODKONSTRUKCJI
HP25	HYDRANT 25
IS.W20	IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ 20 cm
WC.P01	PRZEDŚCIANKA Z PŁYTĄ CEMENTOWĄ WG. SPECYFIKACJI
WC.P02	PRZEDŚCIANKA Z PŁYTĄ CEMENTOWĄ WG. SPECYFIKACJI
WC.P10	
WC.P15	ŚCIANKA Z PŁYTĄ CEMENTOWĄ WODOODPORNĄ
WF.300	OKŁADZINA Z RYFLOWANEGO PANELU AKUSTYCZNEGO
WF.301	OKŁADZINA Z RYFLOWANEGO PANELU AKUSTYCZNEGO
WG.001	ŚCIANA WEWNĘTRZNA SZKLANA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM
WG.002	ŚCIANA WEWNĘTRZNA SZKLANA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM
WL.P01	PRZEDŚCIANKA G-K WEDŁUG SPECYFIKACJI
WL.P02	PRZEDŚCIANKA G-K WEDŁUG SPECYFIKACJI
WL.P15	ŚCIANA Z G-K NA PODKONSTRUKCJI Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY
WM.S15	
WM.S18	ŚCIANA MUROWANA Z SILIKATU
WS.20	BASENOWA SUSZARKA
WS.Z02	ZLEW GOSPODARCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z SYFONEM
WT	WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI

	numer	warstwy	grubość (m)
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE — OW.001	FA.GRC	wentylowana elewacja z betonu architektonicznego fasada z płyt GRC na podkonstrukcji	
	IS.W20	wełna mineralna	0,20
	WT/ WM.S18	ściana żelbetowa według projektu konstrukcji/ ściana murowana z bloczków silikatowych	0,2/0,25/0,3//0,18
OW.002a	FA.GRC	wentylowana elewacja z betonu architektonicznego fasada z płyt GRC na podkonstrukcji	
	IS.W20	wełna mineralna	0,20
	WT/ WM.S18	ściana żelbetowa według projektu konstrukcji/ ściana murowana z bloczków silikatowych	0,2/0,25/0,3//0,18
	IS.X15	termoizolacja XPS	0,15
OW.002b	FA.GRC	wentylowana elewacja z betonu architektonicznego fasada z płyt GRC na podkonstrukcji	
	IS.W20	wełna mineralna	0,20
	WT/ WM.S18	ściana żelbetowa według projektu konstrukcji/ ściana murowana z bloczków silikatowych	0,2/0,25/0,3//0,18
	IS.W15	wełna mineralna	0,15
OW.003	IS.X15	termoizolacja XPS	0,15
	WT	ściana żelbetowa według projektu konstrukcji	0,20
	IS.W15	wełna mineralna	0,15
OW.004	IS.M20	izolacja z płyt mineralnych z lekkiej odmiany betonu komórkowego	0,20
	WT	ściana żelbetowa według projektu konstrukcji	0,2/0,25/0,3
OW.005	IS.X20	folia kubełkowa termoizolacja XPS izolacja przeciwwodna	0,20
	WT	ściana żelbetowa według projektu konstrukcji	0,2/0,25/0,3
OW.006	IS.X10	folia kubełkowa termoizolacja XPS izolacja przeciwwodna	0,10
	WT	ściana żelbetowa według projektu konstrukcji	0,2/0,25/0,3
	FA.G01	fasada szklano-aluminiowa	
ŚCIANY MUROWANE	WM.S15	ściana murowana z bloczków silikatowych	0,150
	WM.S18	ściana murowana z bloczków silikatowych	0,180
ŚCIANY LEKKIE	WL.P15	2 x płyta GK konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną 2 x płyta GK	0,025 0,100 0,025
	WL.P01	2 x płyta GK konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną przestrzeń instalacji wod-kan. konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną 2 x płyta GK	0,025 0,075 0,075 0,025
	WL.P02	2 x płyta GK konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną przestrzeń instalacji wod-kan.	0,025 0,075
	WL.P03	2 x płyta GK konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną przestrzeń instalacji wod-kan.	0,025 0,100
	WC.P10	2 x płyta cementowa konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną 2 x płyta cementowa	0,025 0,050 0,025
	WC.P15	2 x płyta cementowa konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną 2 x płyta cementowa	0,025 0,100 0,025
	WC.P01	2 x płyta cementowa woodpodporna konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną przestrzeń instalacji wod-kan. konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną 2 x płyta cementowa woodpodporna	0,025 0,075 0,075 0,025
	WC.P02	2 x płyta cementowa woodpodporna konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną przestrzeń instalacji wod-kan.	0,025 0,075
	WC.P45	2 x płyta cementowa woodpodporna konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną konstrukcja stalowa wg projektu konstrukcji konstrukcja stalowa ocynk., wypełnienie wełną mineralną wykończenie - płyta drewniana CLT	0,025 0,075 0,075 0,021
	WP.001	Ściana Giszetowa	0,025
ŚCIANY SZKLANE	WG.001	ściana wewnętrzna szklana w sytemie aluminiowym	0,070
	WG.002	ściana wewnętrzna szklana w sytemie aluminiowym	0,150

LEGENDA

1. OZNACZENIA GENERALNE

- Linia przekroju
- A — Oznaczenie przekroju
- 0 — Oznaczenie osi
- Wejście do budynku

- OZNACZENIE POZIOMÓW POSADZEK I STROPÓW

- + 0.00 = 276.30m n.p.m. — Rzędna główna = Poziom terenu
- +5,90 / +5,70 — Rzędna wykończenia posadzki / Rzędna konstrukcji
- + 3.90 — Rzędne konstrukcji powyżej
- - 0.70 — Rzędne wykończenia powyżej
- + 3.40 / + 3.80 — Zmiana rzędnej konstrukcji powyżej
- + 2.70 / + 3.00 — Zmiana rzędnej wykończenia powyżej
- 2% — Warstwa wykończenia w spadku
- 1%* — Warstwa konstrukcji w spadku
- HP +5.20 — Najwyższy punkt
- LP +5.20 — Najniższy punkt
- GK=+1.40 — GK=Góma kota wysokościowa
- GK=+1.40 — GK=Góma kota wysokościowa

- OZNACZENIE RODZAJÓW ŚCIAN I STROPÓW

- WF.200 — Oznaczenie wykończenia ściany po danej stronie pomieszczenia
- WF - wykończenie ścian wg Specyfikacji nr 5003 - wykończenie ścian sanitariatów na rysunkach szczegółowych
- WC.P02 — Kod przegrody budowlanej wg tabeli typów przegród budowlanych
- RF - dach
- PG - podłoga na gruncie
- PO - stropy międzykondygnacyjne
- OW - ściany zewnętrzne
- WM - ściany murowane
- WL/WC - ściany lekkie
- WG - ściany szklane

- ZNACZNIK DETALU

- 0000 DETAL — Kod detalu
- PFA FA-W-3 — Oznaczenie fasady wg. Projektu fasad
- Detal 4500 — Wskazanie numeru rysunku dla detalu

- OCHRONA P.POŻ.

- HP 25 — Hydrant 25 wewnętrzny
- HP 33 — Hydrant 33 wewnętrzny
- REI60 — Oznaczenie klasy odporności ogniowej przegrody budowlanej

2. TYPY PRZEGRÓD

- Ściana żelbetowa
- Ściana murowana
- Ściana lekka GK/ płyta cementowa
- Obudowa lekka GK/ płyta cementowa
- Izolacja termiczna XPS
- Izolacja termiczna wełna mineralna
- Ściana gisztowa
- Lamele elewacyjne

3. DRZWI

- EIXX S/- YY-X.XX.XX-02 IL — Klasyfikacja ppoż drzwi i oznaczenie dymoszczelności
- Numer drzwi-kod typu drzwi (S- Stalowe, D - Drewniane, A- Aluminiowe), kolejno numer wg. pomieszczenia, Numer kolejny / Oznaczenie skrzydła (L=Lewe, P= Prawe)
- Wymiary szerokość i wysokość w świetle przejścia
- HMUR — Wymiary wysokości w świetle muru
- S - dymoszczelne
- EI30 - odporność pożarowa
- S w świetle muru / H w świetle muru (mierzona do poziomu wykończonej posadzki)

4. OZNACZENIA POMIESZCZEŃ

- SP.P2.K.03 — Numer pomieszczenia
- KOMUNIKACJA — Nazwa pomieszczenia
- 2.00 m2 — Powierzchnia pomieszczenia
- A1 — Oznaczenia klatek schodowych, dźwigów

5. OZNACZENIA SCHODÓW

- 10 x 17,4 / 28 — Ilość stopni; Wysokość stopnia; Głębokość stopnia

6. OTWOROWANIE

- Przebicie w stropie poniżej płaszczyzny rzutu (widoczne)
- Przebicie w stropie poniżej płaszczyzny rzutu (niewidoczne)
- Przebicie w stropie powyżej płaszczyzny rzutu
- SZXH 200x300 DK: +7,13 — Przebicie ścienne Szerokość x Wysokość (cm) DK: +7,13 - Dolna Kota wysokościowa wg. poziomu 0,00 projektu
- Ø : 260 oś. o.: +3,24 — Przebicie ścienne o przekroju okrągłym o średnicy 260 mm oś otworu - kota wysokościowa wg. poziomu 0,00 projektu

6. NAWIERZCHNIE

- Stropodach zielony
- Deski tarasowe
- Nawierzchnia mineralna
- Żwir/ opaska żwirowa

7. POZOSTAŁE

- Grzejnik płytowy
- Rozdzielacz od ogrzewania podłogowego
- Nawiew / Wywiew — Oznaczenie przepływu powietrza czerpni/ wyrzutni
- Wpust
- Złączka
- Odwodnienie liniowe
- Obszar należący do kolejnego etapu

UWAGI:
- wykończenie posadzek zgodnie z rysunkami wykończenia podłóg nr 2110-2120
- wykończenie sufitów zgodnie z rysunkami wykończenia sufitów nr 2210-2220
- stolarka drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki nr 5410
- pomieszczenia sanitarne zgodnie z rysunkami sanitariatów nr 3400-3430

Nr.	Data	Zmiany

245-PW-ARC-EA-RZU-00-1010-A1

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

Projekt Wykonawczy

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, 42-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekci Sp. z o.o.
biuro Wrocław
ul. Krakowska 29
50-424, Wrocław
tel.: 0048 71 729 38 90
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

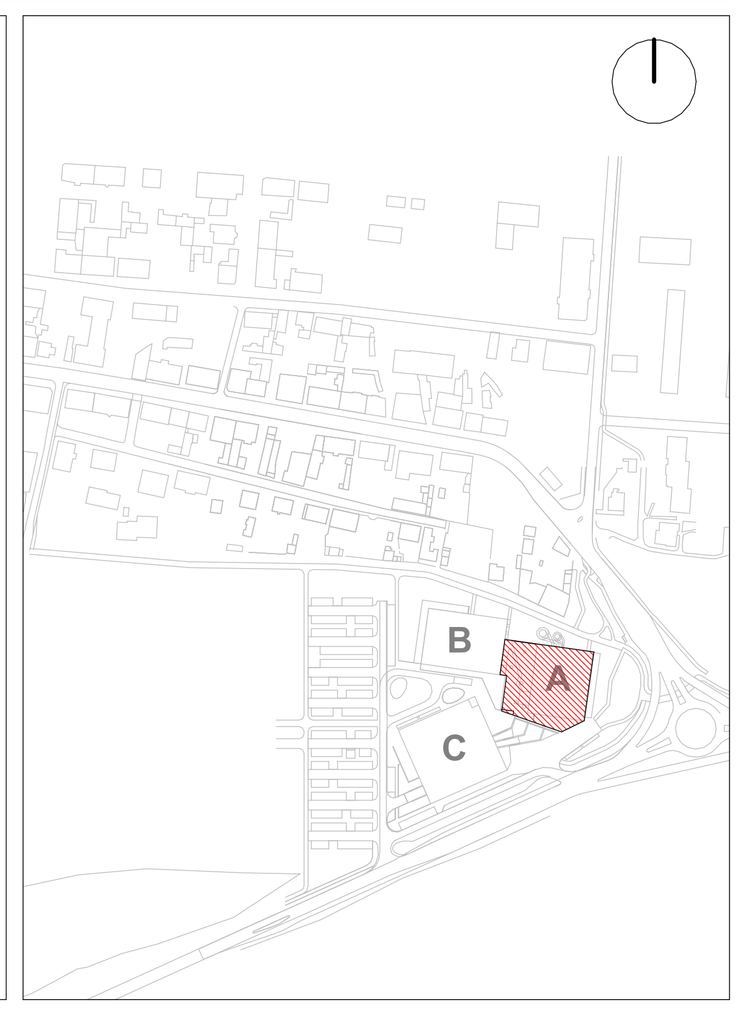

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Piotr Bury	**MA/012/05**	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Mariusz Rutz	**Z.P. II-7342 /28/TO/98**	

RYSOWAŁ

ASLO, JMAR

BRANŻA	SKALA	DATA
Architektura	**1 : 75**	**12.08.2024**
	ROZMIAR ARKUSZA **1300 x 870**	

TYTUŁ RYSUNKU

EA Rzut parteru

245-PW-ARC-EA-RZU-00-1010-A1

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | POZIOM | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI