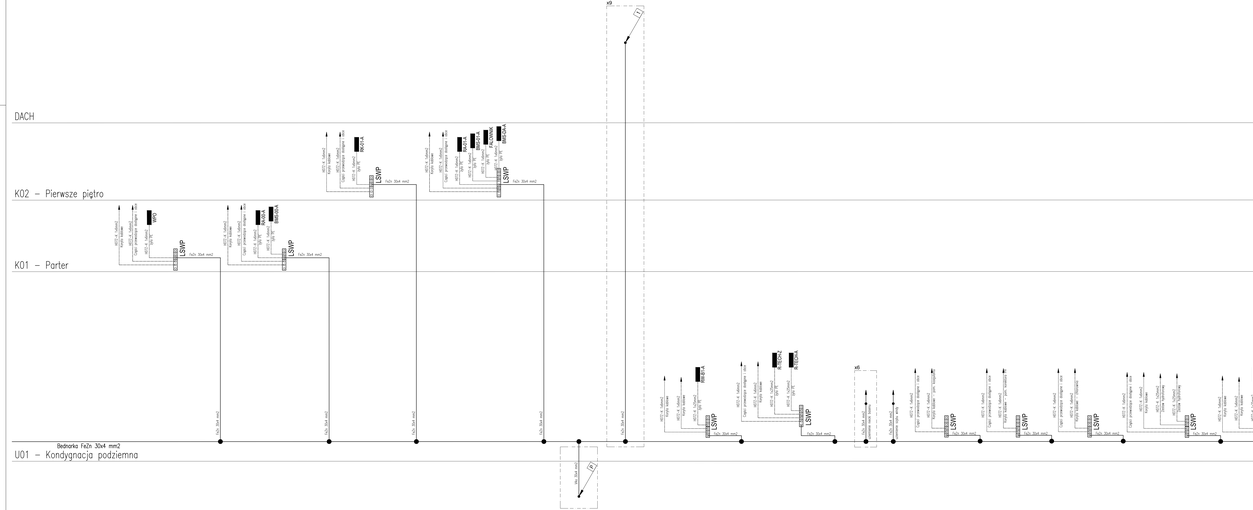

LEGENDA:

	#PRZYŁĄCZE SZYNY Fe/Zn
	#ODGAŁĘZIENIE ELEKTRYCZNE
	LINIA #PODZIELNICA/ODBIÓR/INNY PODZIOMY
	#SZYNA UZIOMOWA/ŁĄCZNIK - SZYNOWY Fe/Zn (bednarka) #UZIEMIENIE # ZŁĄCZKOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU (TYPOWE) I INNE
	#SZYNA Fe/Zn (bednarka) #PRZEWÓD LINIOWY DO UZIEMIENIA W MIEJSCU BRAKU #INNY
	#INNY STRUCTURA SPR

UWAGI:

1. Instalacje przewody połączeń wyrównawczych powinny posiadać koleję nadziei na ogień na miejsca lat Biura.
2. Przewody połączeń wyrównawczych należy przewodzić natychmiast, w odległości z nur przewodzących elementów budynku, w miejscach dostępnych do kontroli.
3. Połączenia wyrównawczych należy wtaje wszystkie dostępne części przewodzące, które mogą wprowadzać potencjał, w tym metalowe elementy konstrukcyjne budynku oraz inne elementy spełniające kryteria części przewodzących.
4. Połączenia wyrównawcze należy wykonać w taki sposób, aby należy zapewnione połączyć z układem połączeń wyrównawczych, zapewniając ciągłość elektryczną całego ciągu. Połączenia należy realizować za pomocą przewodów wyrównawczych lub dedykowanych łączników przewodzących.

Nr	Data	Opis
A1	14.04.2025	WYDANIE ORNO
A0	30.11.2024	PIERWSZY WYDANIE

2 4 5 - P W - E L E - E A - S C H - Z Z - 1 0 1 5 - A 4

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | PIĘTRO | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PIEKARY ŚLĄSKIE, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STREFĄ WIDZA SPORTOWA I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR:
Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 64, 41-940 Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT:
jsk architekci | szczerbiński & ruttz
JSK Architekci Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: 0048 22 550 35 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

GŁÓWNY WYKONAWCA:
bd group
BD Group Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przyjaźni 68/LU1
02-226 Warszawa
e-mail: biuro@bd-group.pl

PROJEKTANT: **Wojciech Kompała**	NR UPRAWNIEŃ: **353/DOŚ/10**	PODPIS:
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: **Mateusz Biernacki**	NR UPRAWNIEŃ: **OPL/0079/PWBI/22**	PODPIS:

INTERNAL

BRANŻA: **Instalacje Elektryczne**
SKALA:
DATA: **14/04/2025**
ROZMIAR ARKUSZA:

TYTUŁ RYSUNKU:
Schemat połączeń wyrównawczych - budynek A

2 4 5 - P W - E L E - E A - S C H - Z Z - 1 0 1 5 - A 4

NUMER PROJEKTU | FAZA PROJEKTU | BRANŻA | OBIEKT | RODZAJ RYSUNKU | PIĘTRO | NUMER RYSUNKU | NUMER REWIZJI