




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<div> <div>ROZVÁDZAČ RMS81</div> <div> Rozvádzač MaR+Eli  Typ: Plexo 601987 Rozvodnica na povrch, 3x18TE=52TE   Krytie: IP 43/20   Napäťová sústava: 1/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-S  2 DC 24 V PELV   Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):  <b>Podľa STN 33 2000-4-41 - izoláciou živých častí</b>  <b>- zábranami alebo krytmi</b>   Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):  <b>Podľa STN 33 2000-4-41 - samočinným odpojením napájania</b>  <b>- dvojitou alebo zosilnenou izoláciou</b>  <b>- malým napätím PELV</b>   Trieda ochrany: II  Skratová odolnosť: 6 kA   Prívod: zhora  Vývody: zhora, zdola  Dvere: ľavé  Farba: šedá </div> <div> <div> <div> <div>Stavba:</div> <div>Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu</div> </div> <div> <div>Investor:</div> <div>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava</div> </div> <div> <div>Objekt:</div> <div>SO 08 - Budova 2907, Zdravotné stredisko</div> </div> <div> <div>Obsah:</div> <div><b>Rozvádzač RMS81</b></div> </div> <div> <div>Časť:</div> <div>MaR+Eli</div> </div> <div> <div>Číslo:</div> <div>1334-81</div> </div> <div> <div>Vypracoval:</div> <div>M. Ferčák</div> </div> <div> <div>Dátum:</div> <div>10/2019</div> </div> <div> <div>Arch. číslo:</div> <div>1334/20</div> </div> <div> <div>Zodp. projektant:</div> <div>J. Piteľ</div> </div> </div> </div> </div>																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PAUFEX	PREŠOV s.r.o.	Kreslil B. Piteľ		Vypracoval M. Ferčák		Kontroloval J. Piteľ		Obsah Rozvádzač RMS81			Dátum 10/2019	Zmena					Kód HaHe 08	Číslo 1334-81	Listov: 8 List: 1

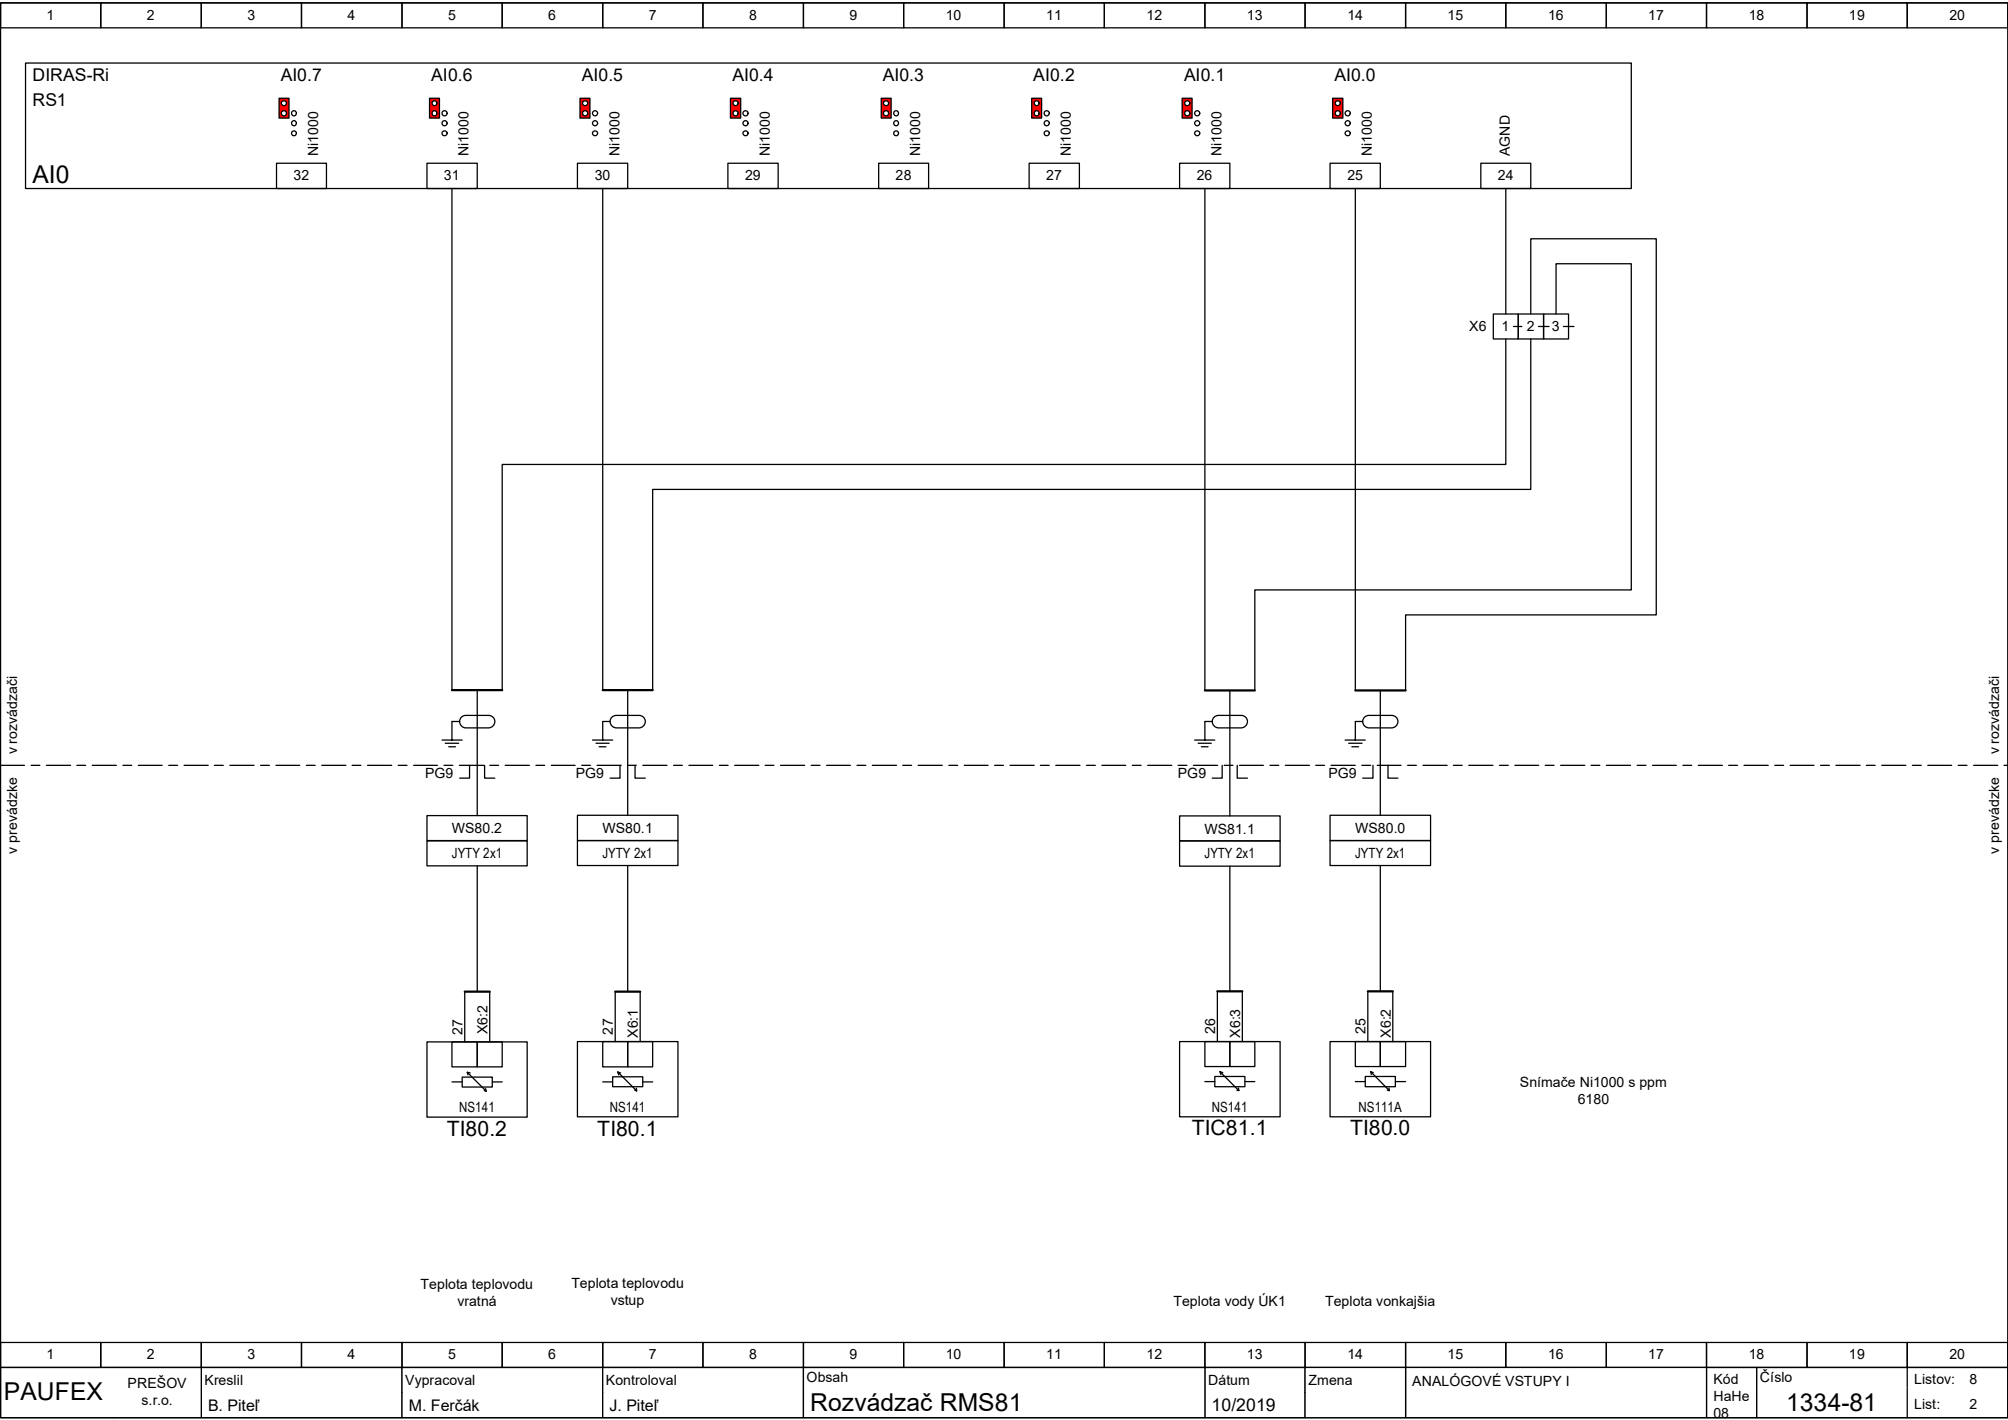

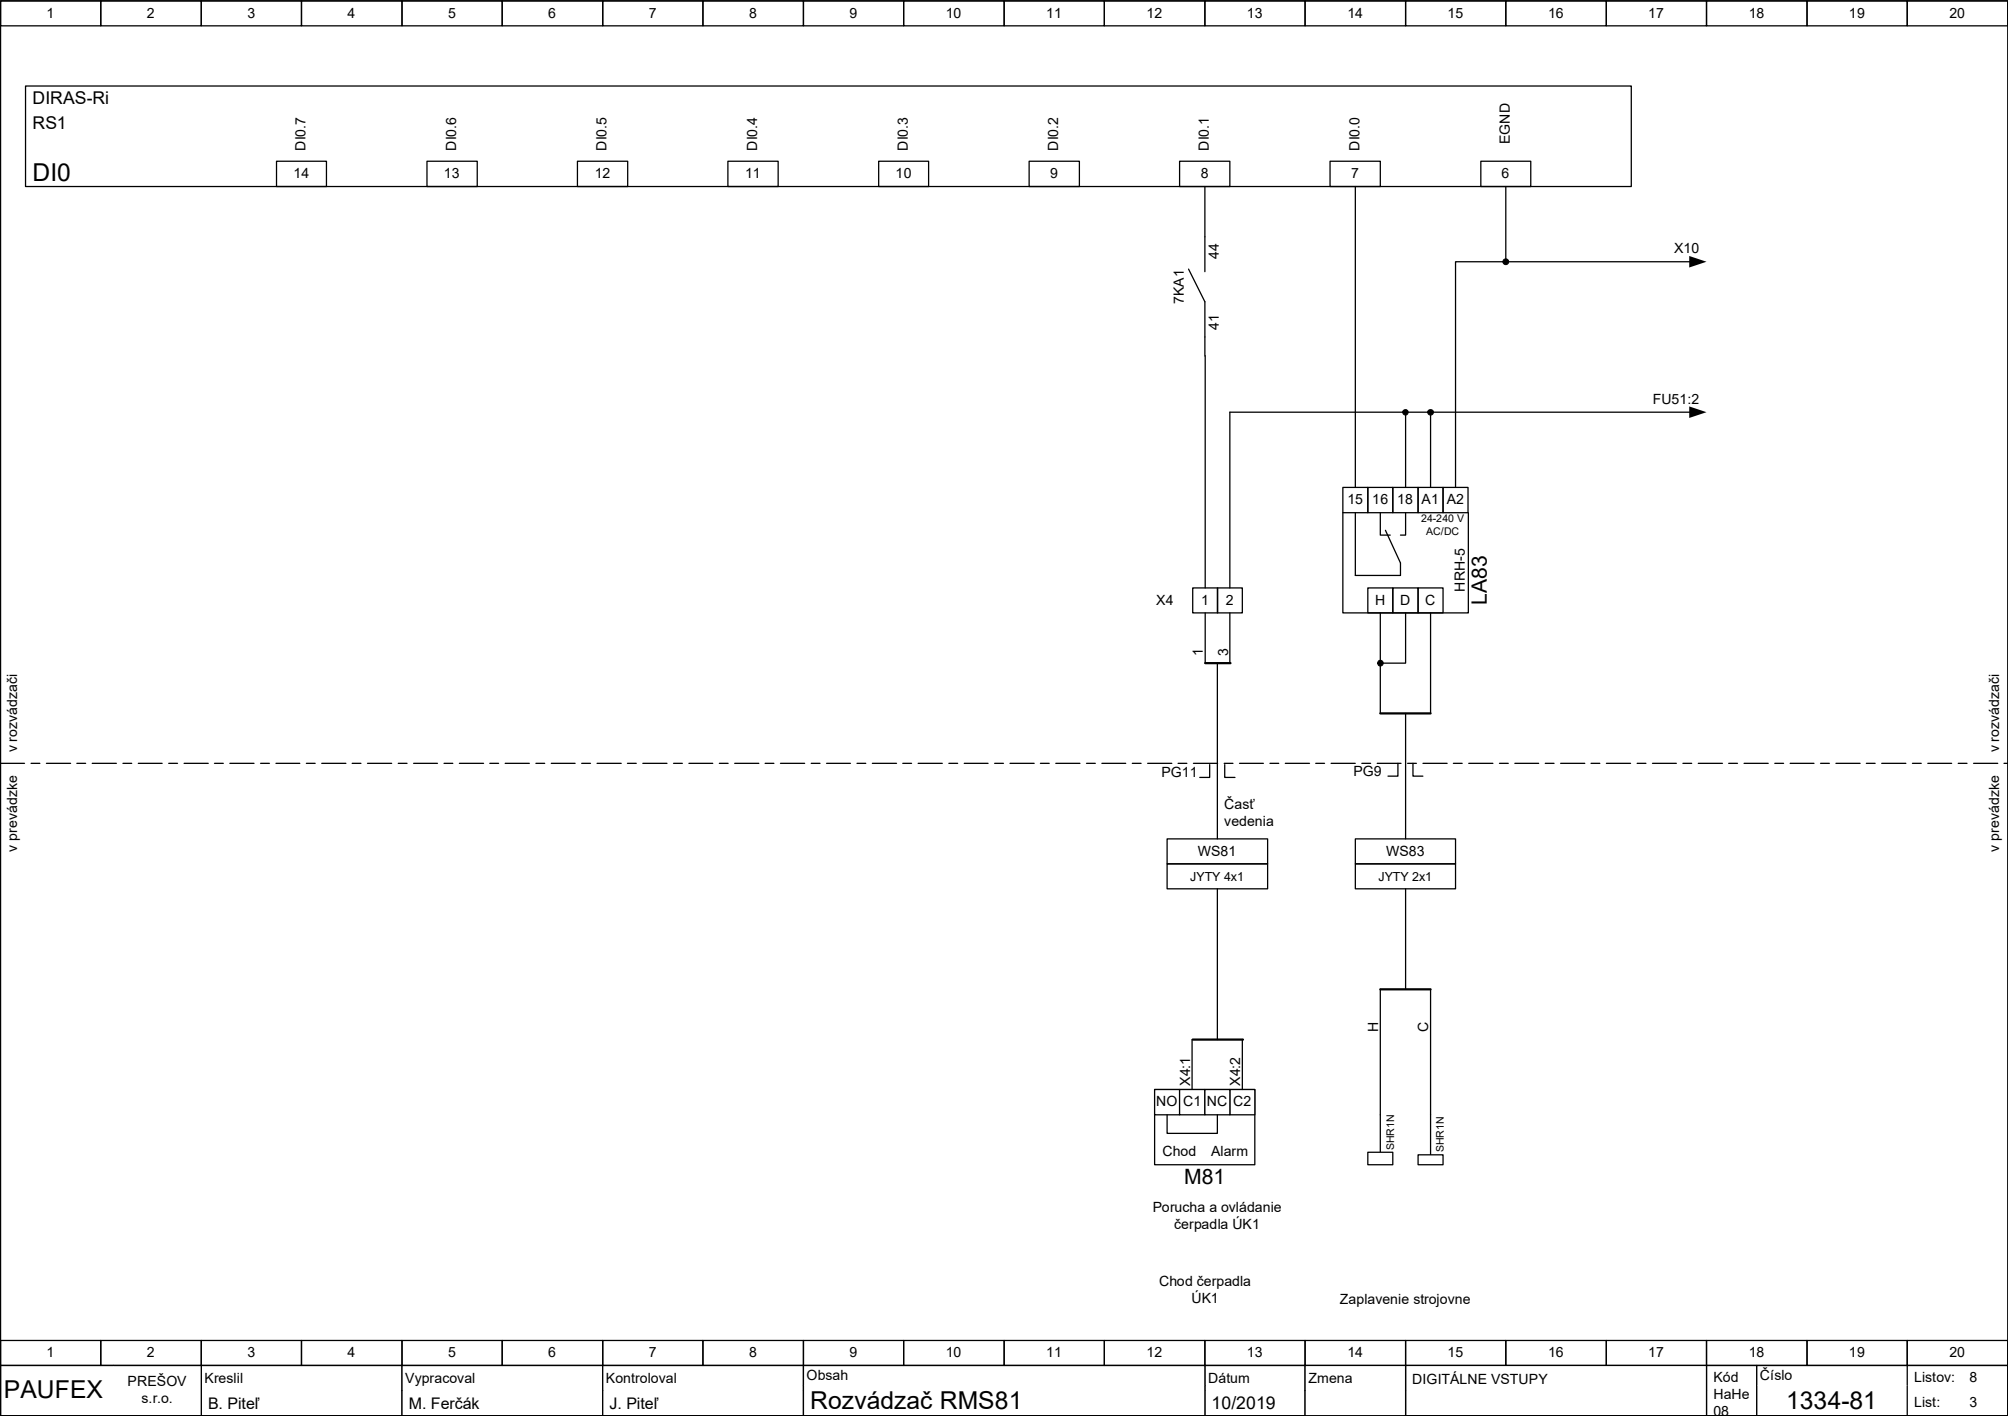

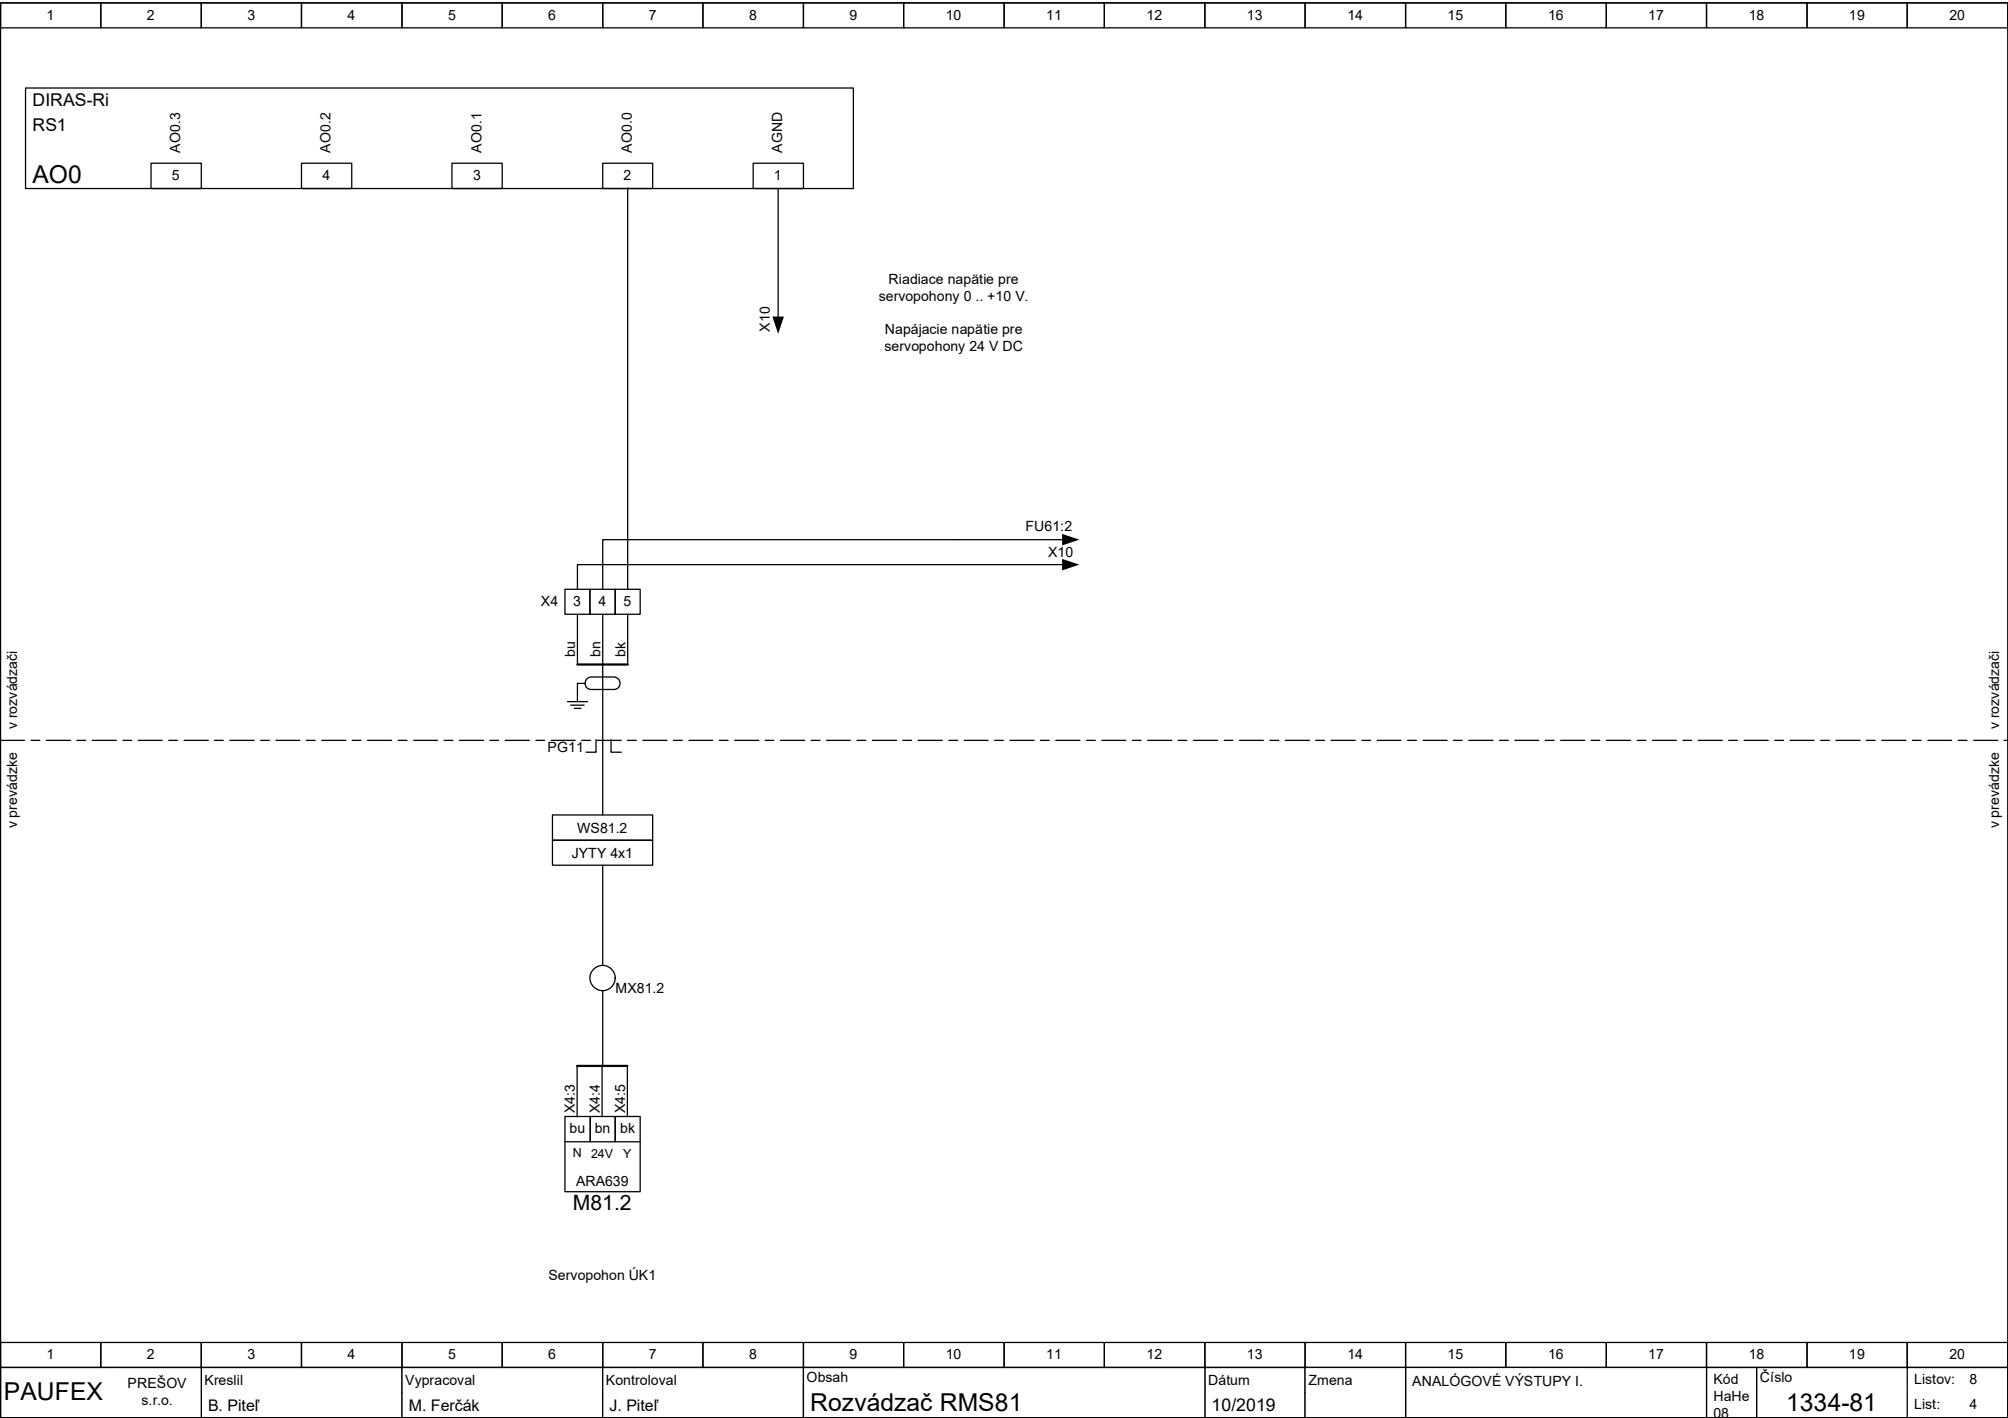

PAUFEX

PREŠOV  
s.r.o.

Kreslil  
B. Piteľ

Vypracoval  
M. Ferčák

Kontroloval  
J. Piteľ

Obsah  
Rozvádzač RMS81

Dátum  
10/2019

Zmena

ANALÓGOVÉ VÝSTUPY I.

Kód  
HaHe  
08

Číslo  
1334-81

Listov: 8  
List: 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<div><div>DIRAS-Ri RS1</div><div>DO0</div><div>6</div><div>23</div><div>22</div><div>21</div><div>20</div><div>19</div><div>18</div><div>17</div><div>16</div><div>15</div><div>EGND</div><div>DO0.7</div><div>DO0.6</div><div>DO0.5</div><div>DO0.4</div><div>DO0.3</div><div>DO0.2</div><div>DO0.1</div><div>DO0.0</div><div>E+24V</div></div> <div><div>X10</div><div>←</div><div>→</div><div>FU52:2</div></div> <div><div>REM-08P PM1</div><div>72</div><div>18</div><div>17</div><div>16</div><div>15</div><div>14</div><div>13</div><div>12</div><div>11</div><div>71</div><div>GND</div><div>In7</div><div>In6</div><div>In5</div><div>In4</div><div>In3</div><div>In2</div><div>In1</div><div>In0</div><div>+24V</div></div> <div>RDO</div> <div>Konfigurácia REM08P: Spínanie voči +24V</div>																			
<div><div>v prevádzke</div><div>v rozvádzači</div></div>																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PAUFEX	PREŠOV s.r.o.	Kreslil B. Piteľ			Vypracoval M. Ferčák			Kontroloval J. Piteľ	Obsah Rozvádzač RMS81			Dátum 10/2019	Zmena	Prepojenie DO-RDO			Kód HaHe 08	Číslo 1334-81	Listov: 8 List: 5

