

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANY:

3+PEN/N+PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-C-S
3+N+PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S
1+N+PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIA:

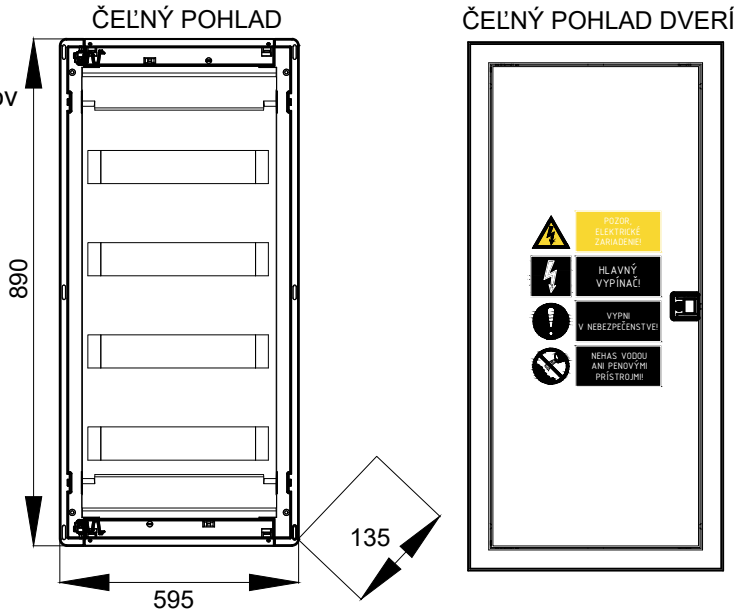
ZÁKLADNÁ OCHRANA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
SYSTÉM TN (STN 33 2000-4-41 čl.411)

DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (STN 33 2000-4-41 čl.415.1)



DOPLNKOVÁ OCHRANA: DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 čl.415.2)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

REF.VÝROBK: LEGRAND XL3 S-160
INŠTALÁCIA: ZÁPUSTNÁ ROZVODNICA
ROZMERY: (890x595x135mm) 5x24=120 modulov
KRYTIE: IP40



©JANELE. WWW.JANELE.SK; JOZEF.JANUSKA@JANELE.SK; JANELE spol. s r.o., POCHABANY 104, IČO: 47568658, DIČ: 2024008228 TENTO DOKUMENT AKO AJ DIELO NÍM VYJADRENÉ JE CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM 185/2015 Z. z. Z.Z. A JEHO REPRODUKCIA A POUŽITIE JE MOŽNÉ IBA SO SÚHLASOM DRŽITEĽA LICENCIE
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.
ROZMERY NA STAVBE PREVERIŤ.

STUPEŇ PD:				Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby		02		INVESTOR:			
<div>GENERÁLNY ZHOTOVITEĽ PD:</div> <div> BEELI s.r.o., Ing. Ladislav BALOG Bojná 329 956 01 BOJNÁ</div>				HLAVNÝ PROJEKTANT:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:			
				Ing. Ladislav Balog Ing. Peter Strapko		Ing. Jozef Januška		Tomáš Gabriel Ležák			
				NÁZOV A MIESTO STAVBY: Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ a MŠ Pod Papierňou, Bardejov Pod papierňou 1555, 085 01 Bardejov, k.u. Bardejov, parc. č. 6546/1				ZÁK. ČÍSLO:		23-7006.4 (24-022)	
								FORMÁT:		A4	
								MIERKA:			
								DÁTUM:		03/2024	
<div>SPRACOVATEĽ ČASTI:</div> <div> JANELE ELEKTROENGINEERING JANELE Spol. s.r.o. Pochabany 104 956 38 Pochabany</div>				STAVEBNÝ OBJEKT:				STAVEBNÝ OBJEKT:			
				Telocvičňa				SO 01			
				NÁZOV VÝKRESU:				ČÍSLO VÝKRESU:		REVÍZIA:	
				Podružný rozvádzač R11				E4		00	
				PROFESIE:				ČASŤ:			
				Elektroinštalácia				C.1.1.3			

