


NAPÁJIVÁ OCHRANA : 3 PE+N STR.50Hz 230/400V TN-S
OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

R1 PLASTOVÝ IP40/20

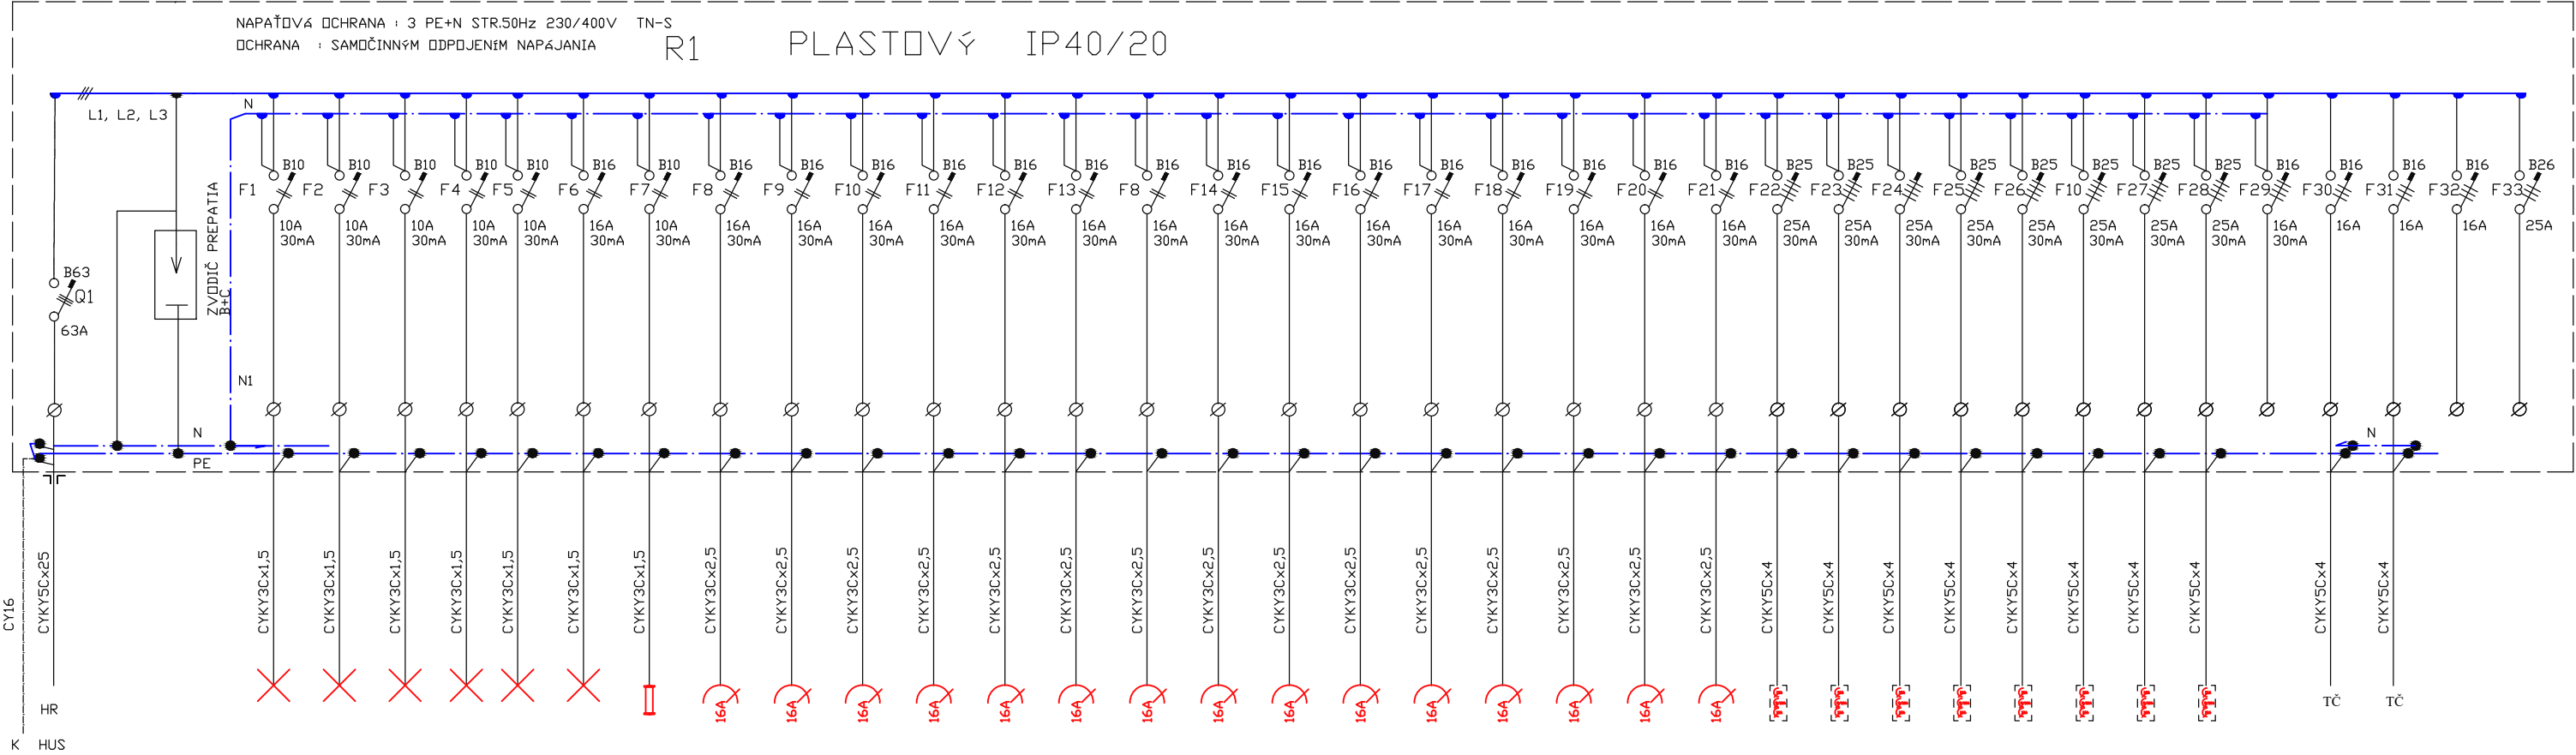

ZODP.PROJEKTANT	ING.PETER CANDRAK		
PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA		
INVESTOR	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre		
MIESTO	NITRA		
STAVBA: REVITALIZÁCIA EXPERIMENTÁLNEHO CENTRA VÝKRMNOSTI A VÝŤAŽNOSTI		STUP. PD	PPSP
		FORMAT	3 A4
		DÁTUM	01-2023
OBSAH: JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA R1		ČÍSLO VÝKR.	MIERKA:
		E3	