


PÔDORYS STRECHY
m=1:125

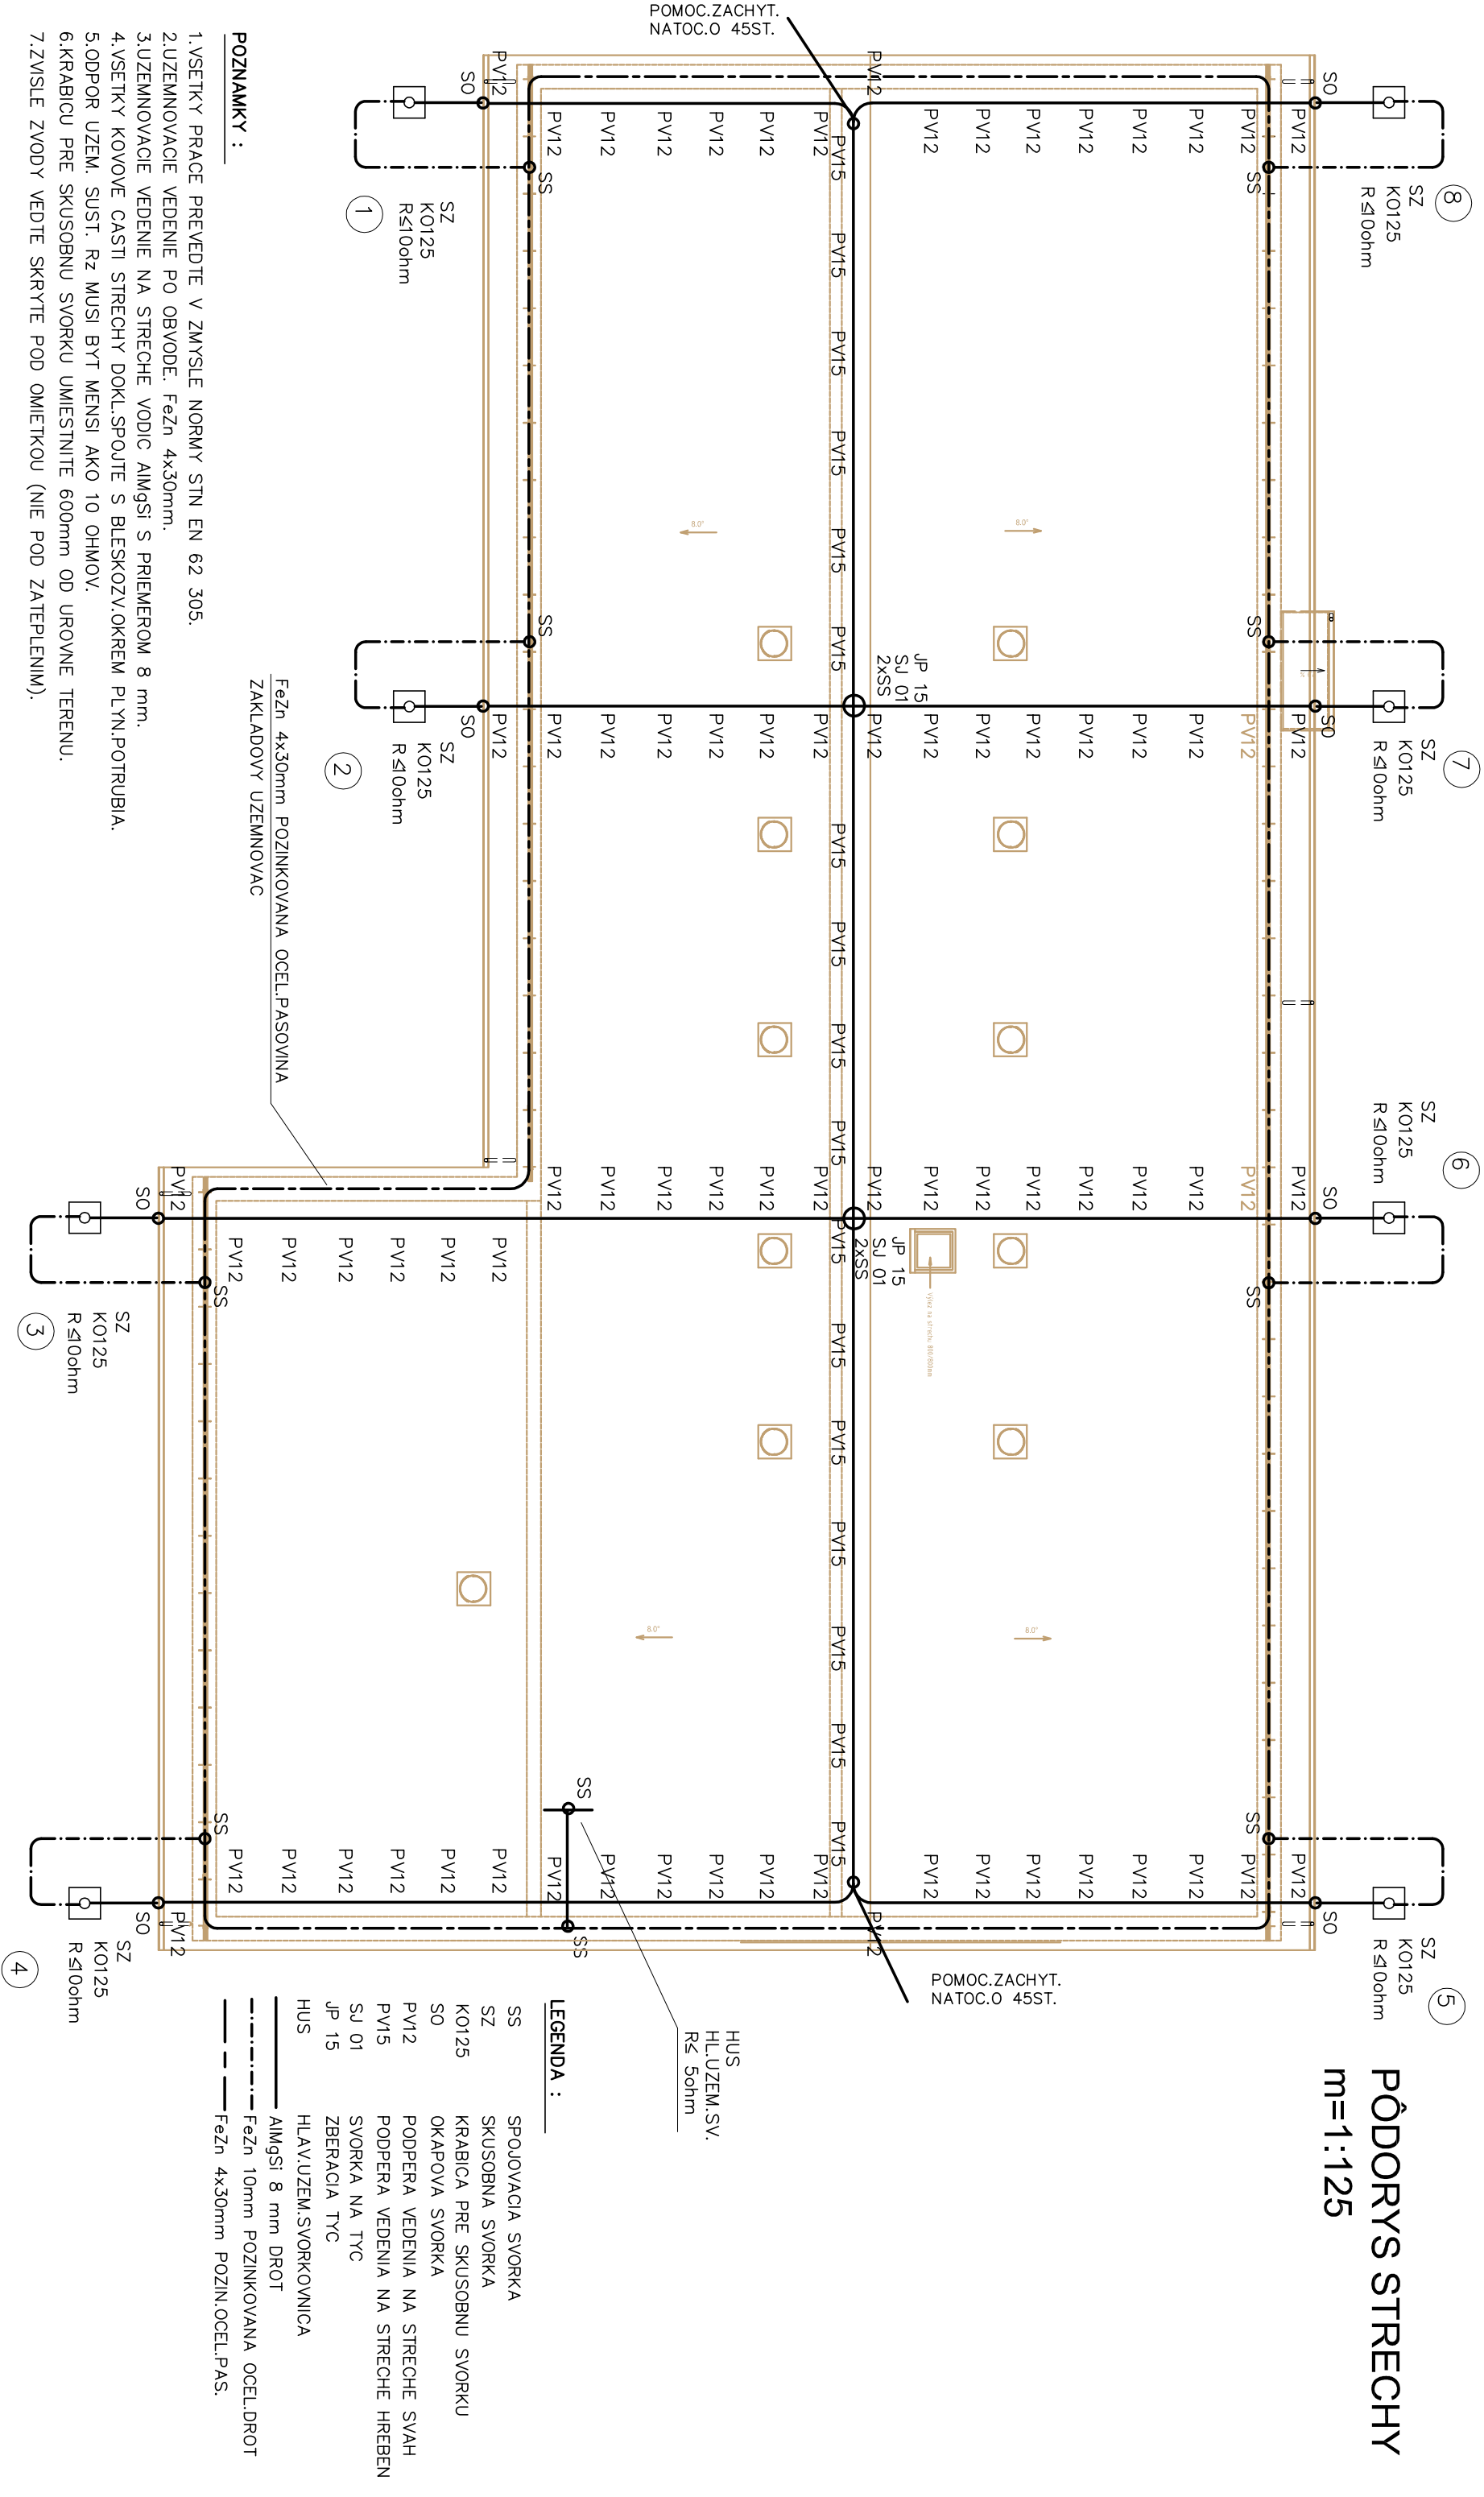

- LEGENDA :
- SS SPOJOVACIA SVORKA
 - SZ SKUSOBNA SVORKA
 - K0125 KRABICA PRE SKUSOBNU SVORKU
 - SO OKAPOVA SVORKA
 - PV12 PODPERA VEDENIA NA STRECHE SVAH
 - PV15 PODPERA VEDENIA NA STRECHE HREBEN
 - SJ 01 SVORKA NA TYC
 - JP 15 ZBERACIA TYC
 - HUS HLAV.UZEM.SVORKOVNICA
 - AIMgsi 8 mm DROT
 - FeZn 10mm POZINKOVANA OCEL.DROT
 - FeZn 4x30mm POZIN.OCEL.PAS.

FeZn 4x30mm POZINKOVANA OCEL.PASOVINA
ZAKLADOVY UZEMNOVAC

POZNAMKY :

- VSETKY PRACE PREVEDTE V ZMYSLE NORMY STN EN 62 305.
- UZEMNOVACIE VEDENIE PO OBVODE. FeZn 4x30mm.
- UZEMNOVACIE VEDENIE NA STRECHE VODIC AIMgsi S PRIEMEROM 8 mm.
- VSETKY KOVOVE CASTI STRECHY DOKL.SPOLITE S BLESKOZV.OKREM PLYN.POTRUBIA.
- ODPOR UZEM. SUST. RZ MUSI BYT MENSÍ AKO 10 OHMOV.
- KRABICU PRE SKUSOBNU SVORKU UMESTINITE 600mm OD UROVNE TERENU.
- ZVÍSLE ZVODY VEDTE SKRYTE POD OMIETKOU (NIE POD ZATEPLENIM).

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA **3+PE+N 50Hz 230/400V/TN-C-S**
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR.PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:
411 OCHRANNÉ OPATRENIA :

- 411.2 ZAKLADNÁ OCHRANA (PRIAMY DOTYK)
 - A.1 ZAKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
 - A.2 ZABRANÝ ALEBO KRÝTÝ
 - B.2 PREKÁŽKY
 - B.3 UMESTNENIE MIMO DOSAHU
- 411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (NEPRIAMY DOTYK)
 - 411.3.1 OCHRANA UZEMNENIM A POSPOJOVANIM
 - 411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
 - 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝ CHRANIČ

Zodp.projektant : Ing.Peter MALIK	Časť : ELEKTRO	Stupeň PD : s podrobno s red.stavby	Názov stavby : Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA	„Pm„,PROJEKT proj.lektronšťaľáci bleskoz.,EPS,HSP,SK Ing.PETER MALIK NOVÁ STRAŽ 946 11
Autor stavby : ING.Viliam MICHÁLEK PhD.	Dátum : 03.2024	Číslo zrk.: 032/2024	Obsah výkresu : BLESKOZVOD	Číslo výkr. : E-003
Vypracoval : Mgr.Zdenek MALIK				
Investor : Zariadenie social.služieb LIPA	Mierka:1:125			
Miesto stav.: Žiar nad Hronom, Sládkovičová				