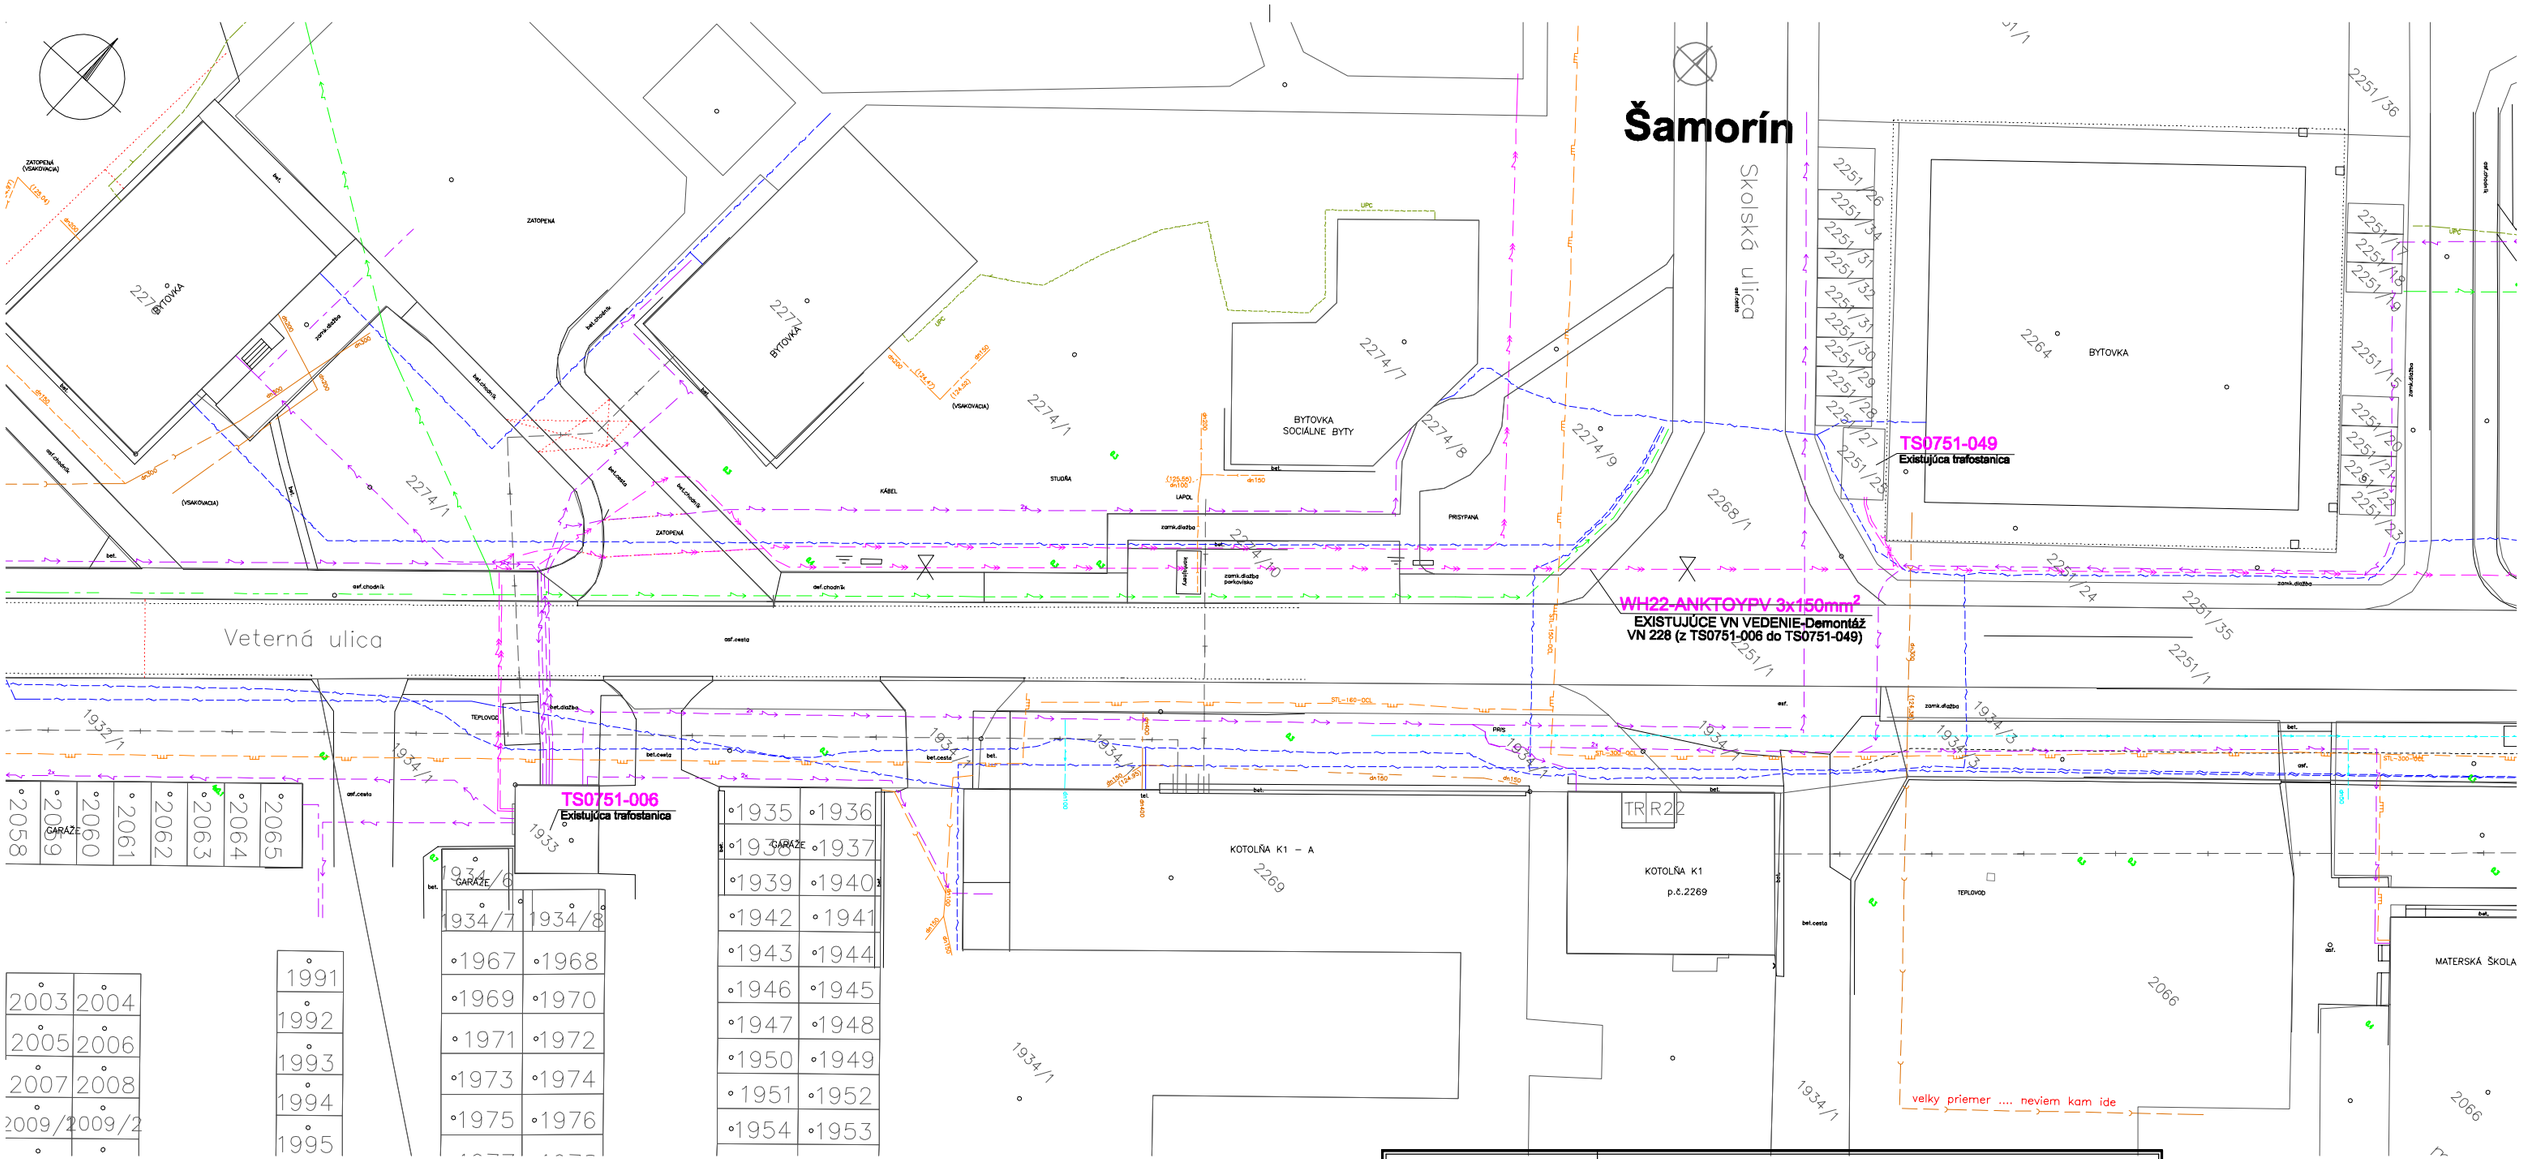

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:

VN: 3,AC,50Hz,22000V- SIEŤ S REZONANČNE UZEMNENÝM NEUTRÁLNYM BODOM

– NEUTRÁLNY BOD TRANSFORMÁTORA UZEMNENÝ CEZ ZHÁŠACIU TLMIVKU

- ochrana pred priamym dotykom - základná ochrana
  - ochrana krytom,
  - ochrana zábranou,
  - ochrana umiestnením mimo dosahu.
- ochrana pri nepriamom dotyku - ochrana pri poruche
  - ochranným uzemnením
  - ochranným pospájaním.

LEGENDA PODZEMNÝCH SIETÍ:

EXISTUJÚCE VN EL. VEDENIE
EXISTUJÚCE NN EL. VEDENIE
EXISTUJÚCE OZNAMOVACIE VEDENIE
EXISTUJÚCE VEDENIE PLYNOVODU
EXISTUJÚCE VEDENIE TEPLOVODU
EXISTUJÚCE VEDENIE VODOVODU
EXISTUJÚCE VEDENIE KANALIZÁCIE
EXISTUJÚCE NN EL. VO
NAVRHOVANÉ VN EL. VEDENIE

IFT InForm Technologies	**IFT InForm Technologies, a.s.,** Elektrárenská 12428, 831 04 Bratislava
HITACHI ABB	**Hitachi Power Grids Slovakia, s.r.o.** Tuhovská 29, Bratislava - mestská časť Vajnory 831 06

ZODP. PROJEKTANT:	**Ing. Milan Pokorný**	
KONTROLOVAL:	**Ing. Ján Kivader**	
HL. INŽINIER PROJEKTU:	**Ing. Michal Horváth**	

NÁZOV A MIESTO STAVBY

Prestavba tepelných zdrojov MPBH v Šamoríne s využitím kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie

PREVÁDZKOVÝ SÚBOR

PS 301-01 Trafostanica a pripojenie k distribučnej sústave

NÁZOV PRÍLOHY

Situácia - existujúci stav + demontáž

TRIEDIACI KÓD &DCC	ČÍSLO ZÁKAZKY
	Z21080

AUTORIZÁCIA

MIERKA	FORMÁTY
1:500	2xA4
DÁTUM	11/2021
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	DVP
ČÍSLO KÓPIE	
DIEL	Č. PRÍLOHY
	V2