



LEGENDA:

- GK - Gul'ový kohút
- VK - Vypúšťací kohút
- RTD15/8,0 - Regulátor tlakovej difference Danfoss ASV-PV, DN/nastavenie 8,0 kPa
- PTV - Partnerský ventil Danfoss ASV-BD, DN/stupeň nastavenia

POZNÁMKA:

Navrhovaný teplotný spád vykurovacej sústavy je 80/60°C.

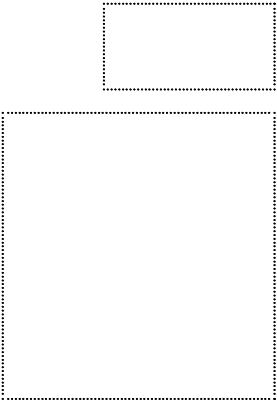

Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS	<div><div>☆☆☆☆</div><div><b>em.ve<sup>®</sup> s.r.o.</b></div><div>projekty TZB a oceňovanie stavebných prác</div></div>
Vypracoval	Ing. Miroslav VONS	
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS	
		

Autor projektu	Ing. Oliver Golis			Golis Bau Service spol. s r.o.  Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail:golis@golis.sk			
Hlavný projektant	Ing. Oliver Golis						
Investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prihňova č. 2, 812 72 Bratislava						
Katastrálne územie	Parcela						
Miesto	Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky						
Názov	Nové Zámky OR PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu						
Obsah	ZAPOJENIE ARMATÚR NA PÄTE STÚPAČKY						
V				Formát		2xA4	Mierka
				Profesia		Číslo výkresu	
				Č. zák.		07/MV/2018	
				Dátum		02/2018	
				Stupeň		PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	
				Profesia		VYKUROVANIE	
				Dátum		02/2018	
				Č. zák.		07/MV/2018	
				Formát		2xA4	Mierka
				Profesia		Číslo výkresu	
				V		E.1.5.S0-01.10	