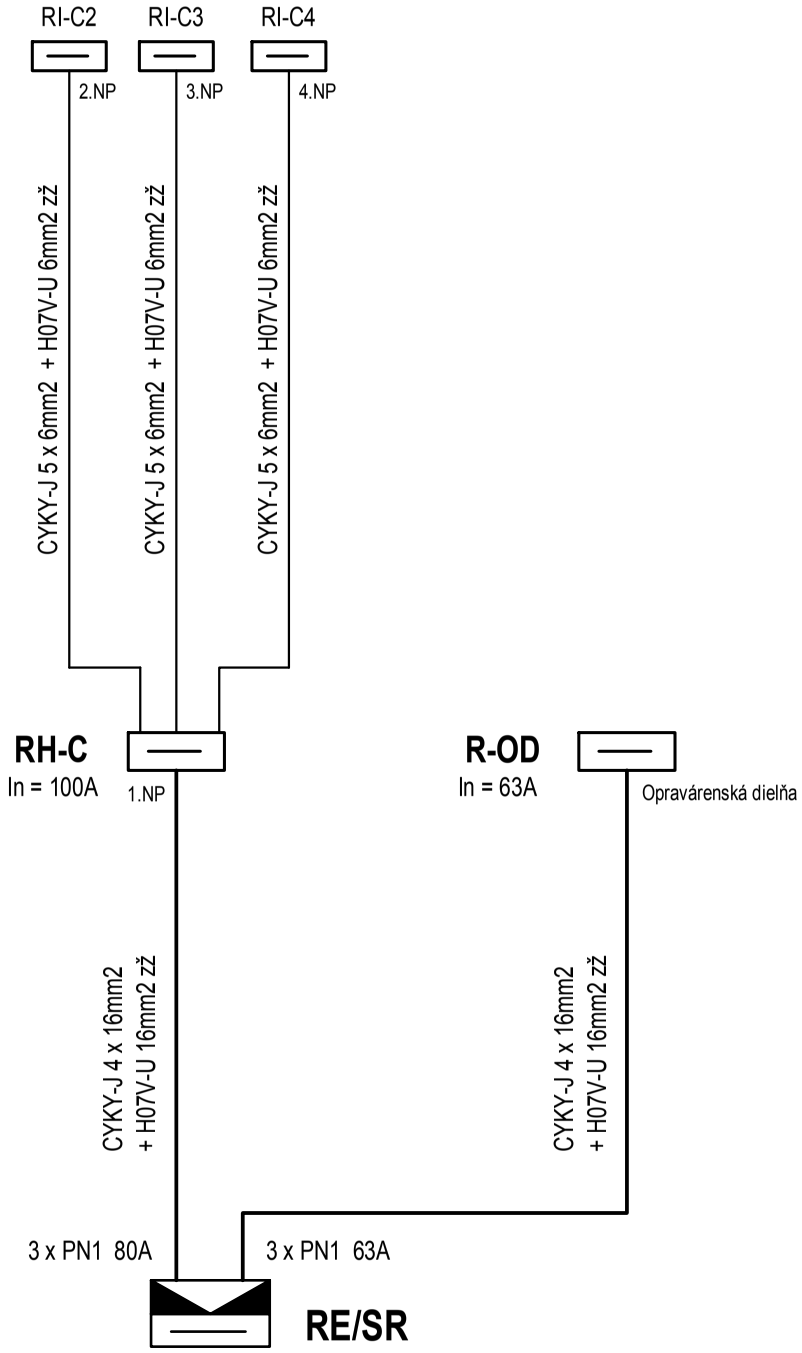

ROZVODNÁ SIEŤ: 3 x 400 / 230 V TN-C-S 50Hz; Bod rozdelenia PEN vodiča: Hlavný istiaci rozvádzač RH-C

OCHRANA PRED NDN: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA + PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM + POSPÁJANÍM

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing. Vladimír KRČMÁREK projektové a rozpočtové práce elektro 023 14 SKALITÉ 1014 tel.: 0907 824 114, 041/433 57 88 e-mail: krcmarek.vladimir@stonline.sk IČO: 40 136 825	
ING. VLADIMÍR KRČMÁREK				
MIESTO STAVBY:	**OR PZ, BRATOV BALDIGÁROVCOV 7, 940 02 NOVÉ ZÁMKY**			
INVESTOR:	**MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA č.2, 812 72 BRATISLAVA**			
NÁZOV STAVBY: **NOVÉ ZÁMKY OR PZ,** **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU**			POČET FORMÁTOV: 1 x A4 DÁTUM: 05. 2018 STUPEŇ: P S	
OBSAH VÝKRESU: ČASŤ C - CELKOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA			MIERKA: - - - -	Č. VÝKRESU: **SO-01.1-E1.7-09**