Obwody główne pompy cyrkulacyjnej c.w.	Zabezp. obwodów	Przekaźnik pomocn. awarii	Obwody sterowania pompy c.w.		Sygnalizacja optyczna w RWC	Styki w obwodach zewnętrznych	Styki w obwodach monitoringu	
		Zwarcie lub przeciążenie	Ręczne	Automaty-czne	Praca pompy	Załączenie pompy	Praca pompy	Awaria pompy
		Styk awarii zbioczej pompy						
		Zabezpieczenie przed suchobieg.	Zwacie lub przeciążenie					

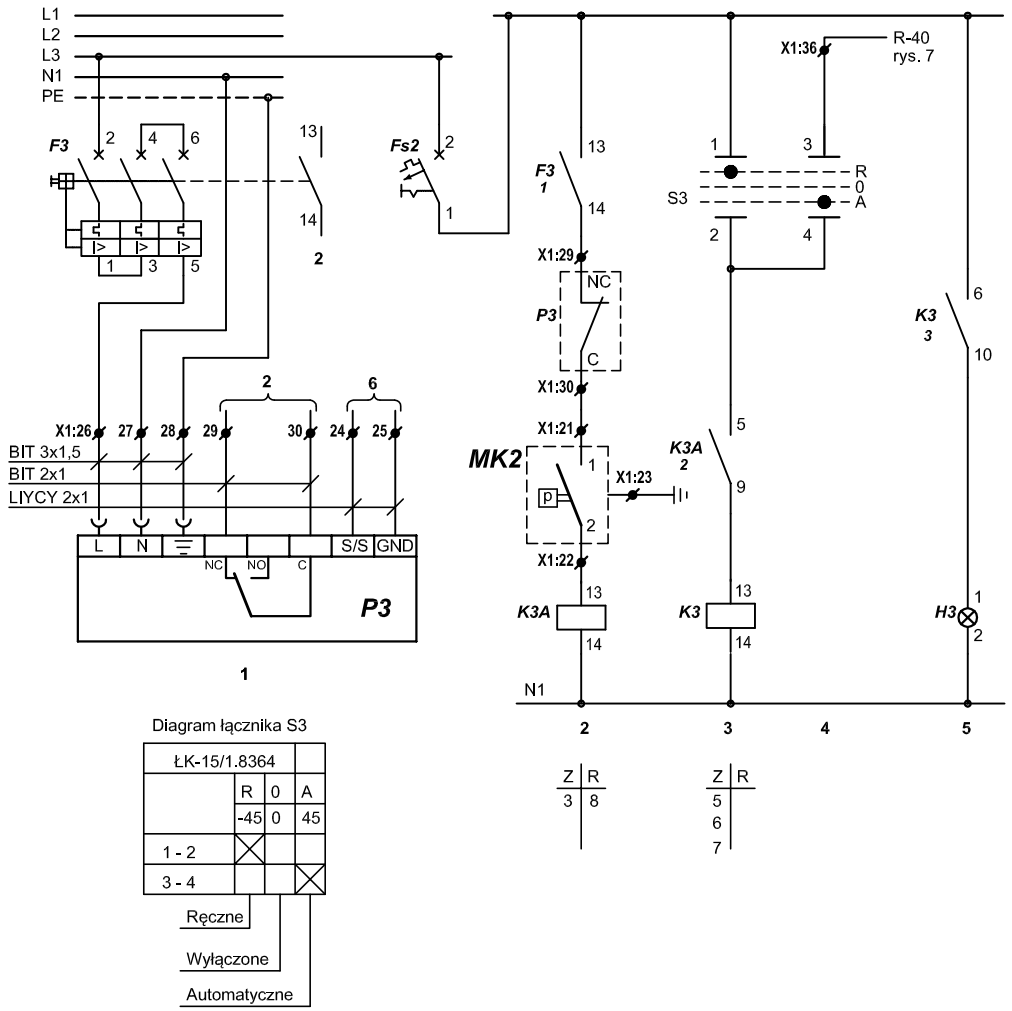

Diagram łącznika S3

ŁK-15/1.8364			
	R	0	A
	-45	0	45
1 - 2	X		
3 - 4			X

Ręczne
Wyłączone
Automatyczne

X1: ⌀ - zacisk połączeń zewnętrznych w RWC
X2: ⌀ - zacisk połączeń zewnętrznych do szafy regulatora
MK2 - manometr kontaktowy instalacji c.w.

UWAGA: Funkcję przekaźnika sygnalizacyjnego pompy ustawić na panelu obsługowym pompy na "ALARM".

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WĘZŁA CIEPLNEGO

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Inwestor:

FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
tel. 22 8321913
e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

Magda Winiarek-Skoneczna — MAZ/0568/PBE/16 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

Sprawdzający:

Zbigniew Winiarek — Wa-379/01 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

Rysunek:

Numer rysunku: **WEL-04**

Nazwa rysunku: Schemat sterowania pompą c.w.

Skala: -:--

13.12.2019