



DZ1

DŹWIG OSOBOWY HYDRAULICZNY

RYSUNEK
SCHEMATYCZNY

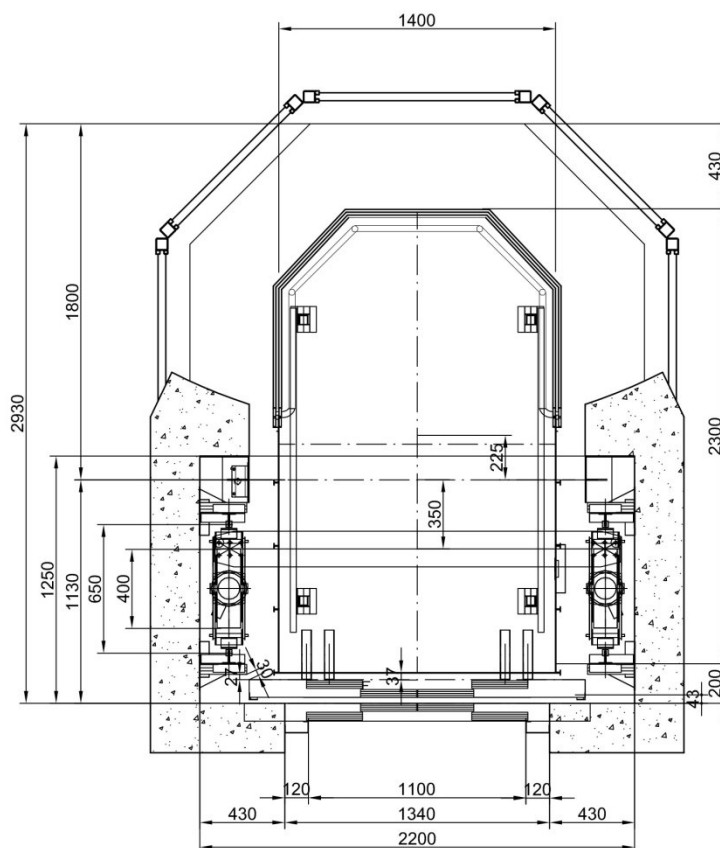

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKA BUDZIK" DLA DOROSŁYCH
PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y
BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI „KLINIKA BUDZIK”- RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE I WYKAZY

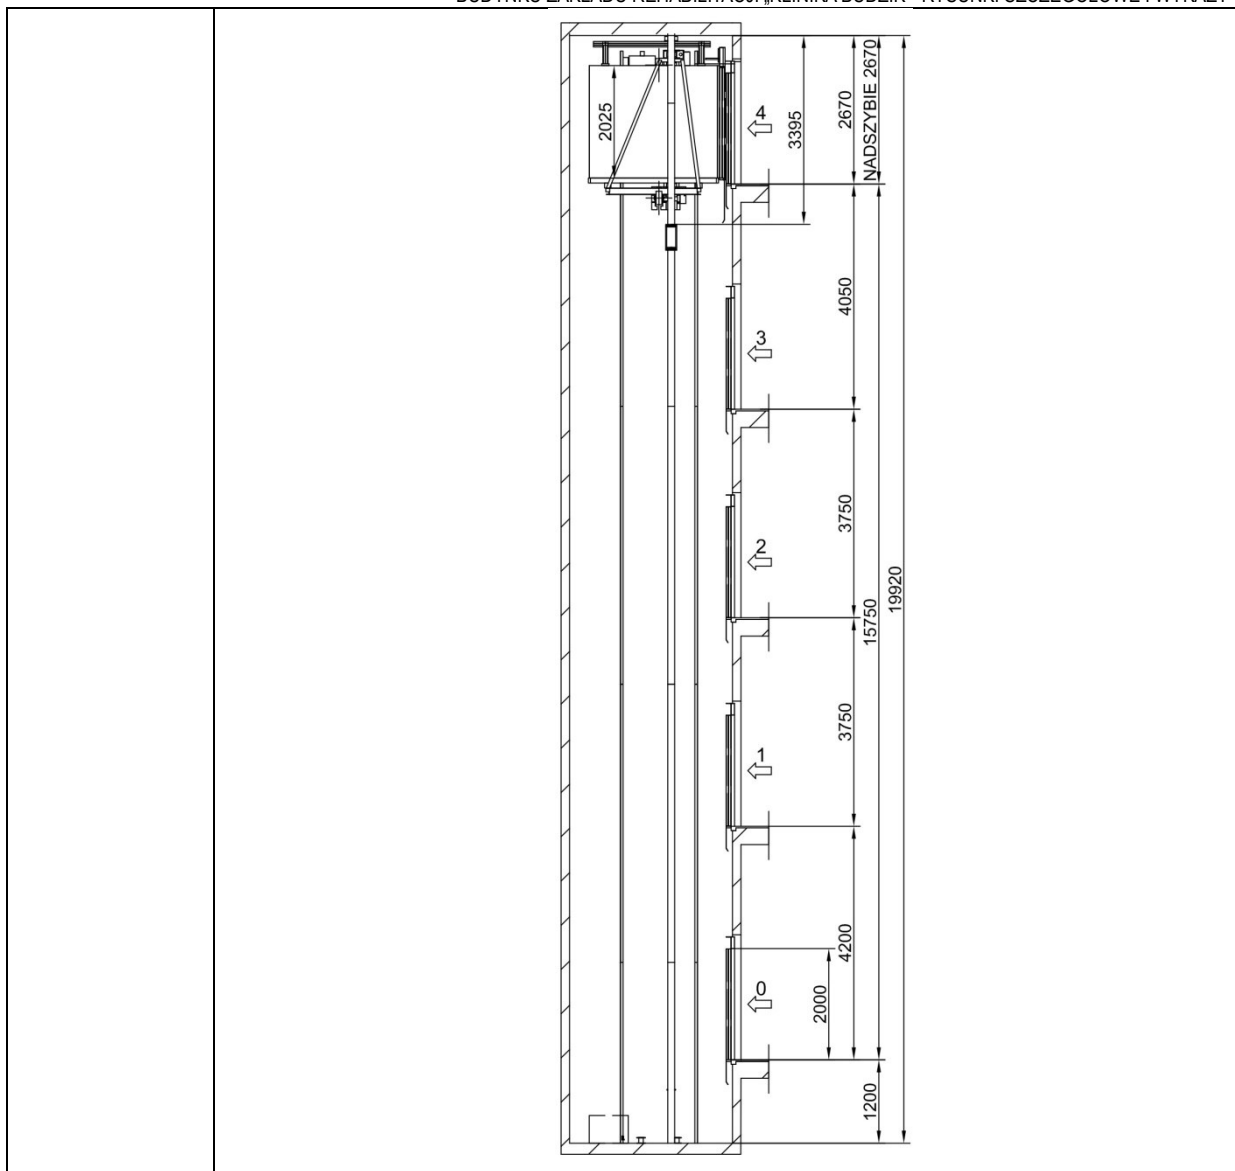

WYMIARY SZYBU DŹWIGU	Go	2 930 MM
	So	1 700 / 2 200 MM
WYMIARY KABINY DŹWIGU MIN.	G	2 300 MM
	S	1 400 MM
ILOŚĆ		1

TYP:	DŹWIG HYDRAULICZNY PANORAMICZNY, KABINA PRZESZKLONA
------	---

GLÓWNE PARAMETRY DŹWIGU:	<ul style="list-style-type: none"> - UDŹWIG NOMINALNY: 1425 KG / 19 OSÓB - PRĘDKOŚĆ: 0,63 M / S - PRZEJAZD: 15,75M - ILOŚĆ PRZYSTANKÓW: 5 - ILOŚĆ DOJŚĆ: 1 - DRZWI CENTRALNE AUTOMATYCZNE TELESKOPOWE SZER.1100 MM, WYS.2000MM - GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA: 1.25 M
--------------------------	---

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE DŹWIGU:	<ul style="list-style-type: none"> - DRZWI I PÓLKOLISTA ŚCIANA DŹWIGU PRZESZKLONE W RAMIE ZE STALI NIERDZEWNEJ - WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH: STAL NIERDZEWNA „SZCZOTKOWANA” - SUFIT – WBUDOWANY PANEL OŚWIETLENIOWY Z OŚWIETLeniem PUNKTOWYM - PODŁOGA - WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA KOLOR JASNOSZARY- DOPASOWANY DO WYKŁADZINY W HOLACH
---------------------------------	--

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKA BUDZIK" DLA DOROSŁYCH
PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE
P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y
BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI „KLINIKA BUDZIK”- RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE I WYKAZY

	- PORĘCZE ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ - 2 SZT.
OBUDOWA SZYBU DŹWIGU:	SZYB DŹWIGOWY OBUDOWANY NA PARTERZE SZKLANĄ ŚCIANKĄ OD STRONY KABINY. ZABUDOWA SZKLANA ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO LAMINOWANEGO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ (MOCOWANIE PUNKTOWE SZKŁA NA ROTULACH). ILOŚĆ PUNKTÓW MOCOWANIA SZKŁA DOBIERA PRODUCENT ZABUDOWY SYSTEMOWEJ. POWIERZCHNIA SZKŁA POTRZEBNA DO ZABUDOWY – 12 M².
UWAGA	<ul style="list-style-type: none">- PRZED ZAMÓWIENIEM DŹWIGU OSOBOWEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY SZYBU STALOWEGO W NATURZE-PODZIAŁ SZKŁA DO OBUDOWY SZYBU DŹWIGOWEGO NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM-DRZWI OD SZYBU NA KONDYGNACJI PODDASZA ZE STALI NIERDZEWNEJ EI30 Sm (DRZWI KABINY POZOSTAJĄ PRZESZKOLNE)-MASZYNOWNIA NA POZIOMIE PIWNICY