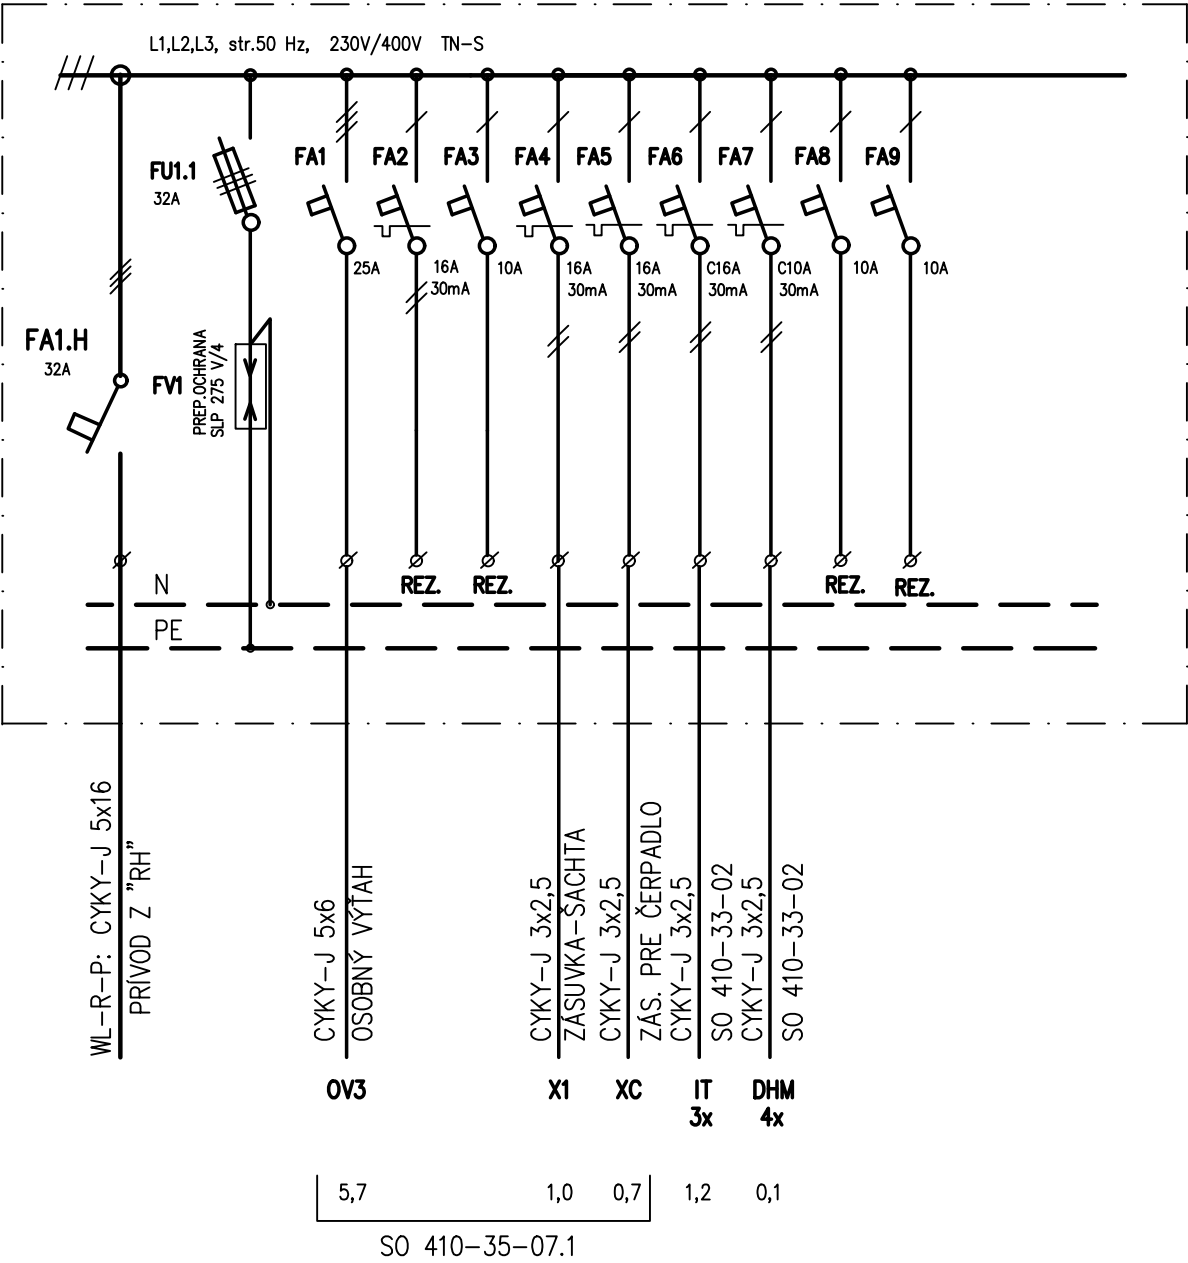


ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA





PLASTOVÁ ZAPUSTENÁ ROZVODNICA
S DVERKAMI, Z 362/543/113






3x14 modulov
KRYTIE – IP40/IP20
PRÍVOD – ZHORA
VÝVODY – HORE
FARBA – BIELA
Pi/Pp = 8,7kW/6,1 kW

ROZVÁDZAČ RIEŠI SO 410-34-01

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnir		<div> REMIŇG CONSULT</div> <div>REMIŇG CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</div>
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnir		<div></div> <div>REMIŇG CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</div>
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová		
Vypracoval:	Ing. Marek Ceplák		
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová		
Kraj:	Žilinský	Okres:	Liptovský Mikuláš
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika		
Stavba:	Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš		
Názov SO:	Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova		
Názov podobjektu:	3. Elektroinštalácie		
Názov prílohy:	Rozvádzač "R-P"		
Kódové označenie výkresu:	0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 028 - 00		
Stupeň - účel:			DRS
Zákazkové číslo:			0608
Archívne číslo:			
Dátum:			09/2024
Počet A4:			2xA4
Mierka:			-
Časť:			E
Číslo SO:			410-34-01.3
Súprava:			
Číslo prílohy:			28