



**DOPRAVNÝ PODNIK
MESTA KOŠICE**

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice, Slovak Republic

8

Dňa: 20.12.2023	
24720	
Prílohy: 2	Č. sp.: MK/A/2023/1
Ev. č.: 144/A/2023/146	vyb.: p. Vanga

Magistrát mesta Košice
referát dopravy
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA

MK/A/2023/24720 / 23.11.2023

NAŠA ZNAČKA

4858 /2023/UTaU-IL

VYBAVUJE / LINKA

Ing. Iľáš / 055 - 6407 333

KOŠICE

18.12.2023

VEC: Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552
- vyjadrenie

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí Vám oznamujeme nasledovné:

1. Vo vyznačenej lokalite (podľa priloženej situácie) ul. Ukrajinská, Košice sa podzemné vedenia a iné zariadenia v správe DPMK, a. s.

n e n a c h á d z a j ú .

Kontaktná osoba pre podzemné vedenia DPMK, a.s. je Ing. Surový, tel. č. 0905 418317.

2. V uvedenej lokalite sa podzemné vedenia a iné zariadenia verejného osvetlenia (VO) v správe DPMK, a. s. n e n a c h á d z a j ú . Platnosť vyjadrenia pre VO je 6 mesiacov.

Kontaktná osoba pre VO je Ing. Fotta, tel. č. 0907 799643.

Upozorňujeme, že toto vyjadrenie nie je stanoviskom k technickému riešeniu stavby.

S pozdravom

Dopravný podnik mesta Košice
akciová spoločnosť
Bardejovská 6
043 29 KOŠICE 4

Príloha: 19 situácií

Ing. Ondrej Turis

poverený zastupovaním RTaÚ



e-mail: dpmk@dpmk.sk

IČ DPH: SK2020488206, IČO: 31 701 914

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., SK36 1111 0000 0066 1018 6006, SWIFT: UNCRSKBX

Zápis v OR Mestského súdu Košice č. 559 V oddiel: Sa

www.dpmk.sk



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - záujmová oblasť

20. 11. 2023

Milan Varga



500 m

1 : 25 000



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.1

21. 11. 2023

Milan Varga



Vyjadrenie Dopravného podniku mesta Košice
akciová spoločnosť

Potvrdzujeme, že v uvedenej oblasti sa nachádzajú / nenachádzajú

naše podzemné vedenia 230 / 400 V AC, 660 V DC, 750 V DC,

22 KV AC, a sú vyznačené informatívne.

Podzemné siete je nutné predom na základe objednávky vytýčiť.

Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 736005.

Košice, 18. 12. 23

Podpis


1 : 1 000



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.2

21. 11. 2023

Milan Varga

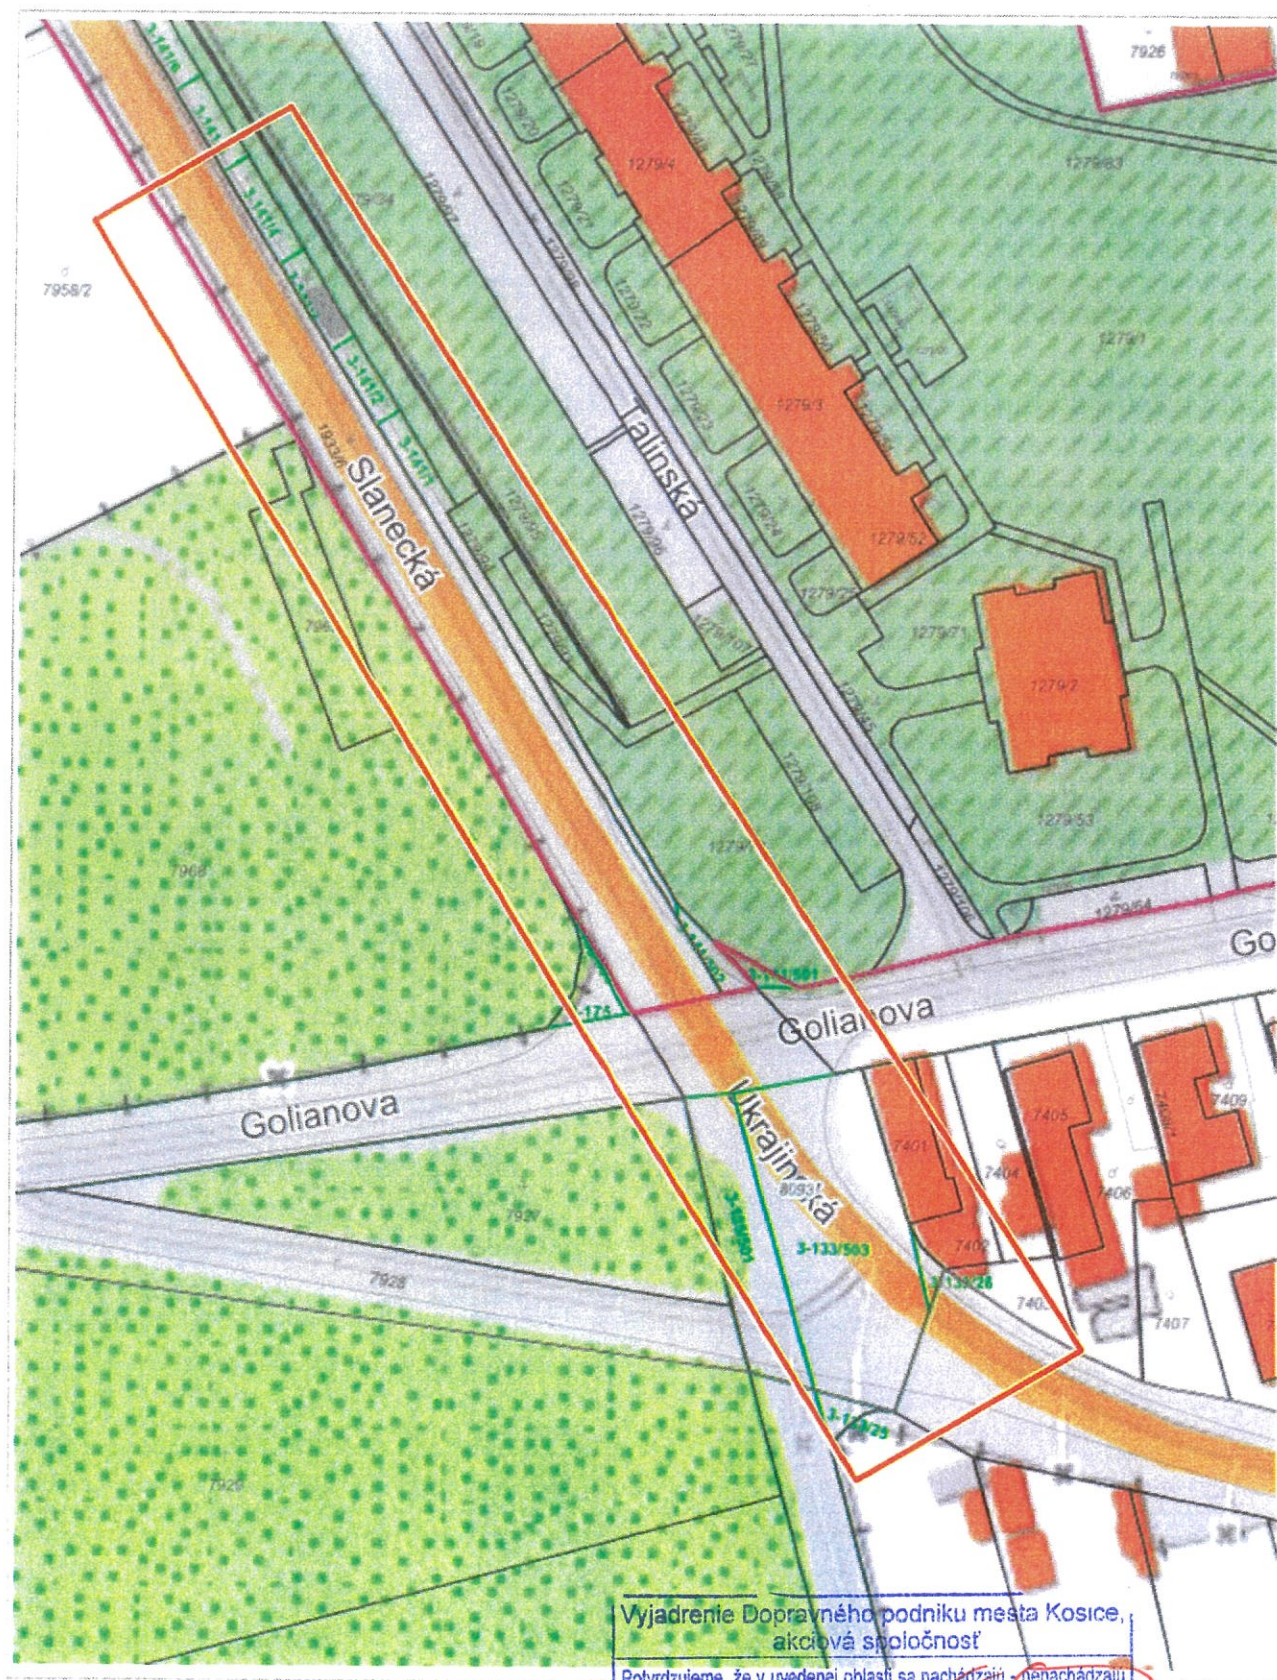

20 m

1 : 1 000

Vyjadrenie Dopravného podniku mesta Košice,
akciová spoločnosť

Potvrdzujeme, že v uvedenej oblasti sa nachádzajú nenachádzajú

naše podzemné vedenia 230 / 400 V AC, 660 V DC, 750 V DC,
22 KV AC, a sú vyznačené informatívne.

Podzemné siete je nutné predom na základe objednávky vytýčiť.

Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 736005.

Košice, 18.12.23

Podpis



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.3

21. 11. 2023

Milan Varga



20 m

1 : 1 000

Výjadrenie Dopravného podniku mesta Kosice,
akciová spoločnosť

Potvrdzujeme, že v uvedenej oblasti sa nachádzajú nenachádzajú

naše podzemné vedenia 230 / 400 V AC, 660 V DC, 750 V DC,

22 kV AC, a sú vyznačené informatívne.

Podzemné siete je nutné predom na základe objednávky vyíčkať.

Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 738005.

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

Na tomto plánovanom rekonštrukčnom úseku Ukrajinská II/552 nie je objeďba 2023

18.12.23



Milan Varga



✓ a sú označené informatívne.

22 kv AC, a sú vyznačené informatívne.

Podzemná sieť je nainštalovaná na základe objednávky vytyčiť.

Na realizácii nariadenia budú dodržané vzdialenosti v zmysle STN 736005.

$$57-71.81$$

Podpis

2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825


Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.5

22. 11. 2023

Milan Varga

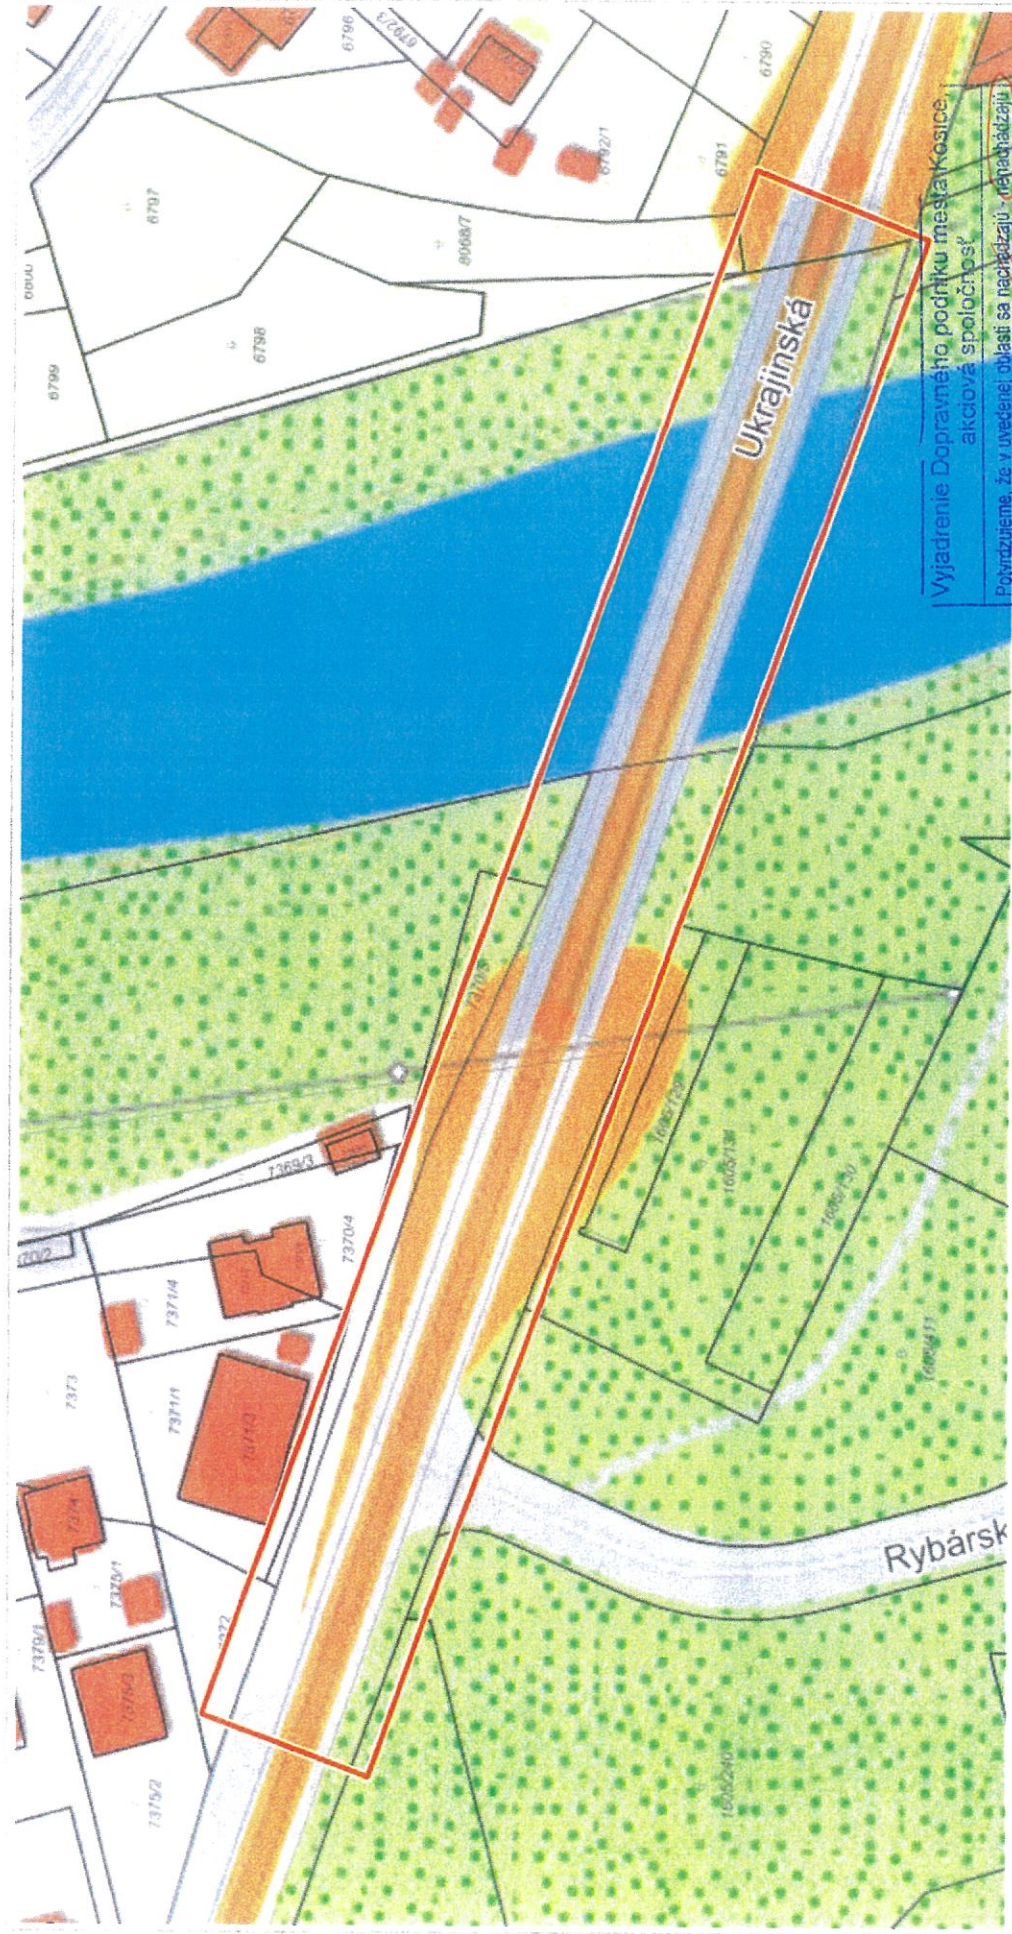

20 m

1 : 1 000

Vyjadrenie Dopravného podniku mesta Kosice
akčiová spoločnosť
Potvrďujeme, že v uvedenej oblasti sa nachádzajú - nepodliehajú

naše podzemné vedenia 230 / 400 V AC, 660 V DC, 750 V DC,
22 KV AC, a sú vyznačené informatívne.

Podzemné siete je nutné predom na základe objednávky vytyčiť.

Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 736005.

Košice, 18.12.23

vypracované podľa zmluvy o vypracovaní a vydávaní mapy, ktorá bola uzavretá dňa 01.01.2023

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY



Milan Varga



1 : 1 000

Vytvářené v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

78.12.23



Milan Varga



© 2024 by the author. Published by Cambridge University Press on behalf of Cambridge University Press. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

Potvrďujeme, že v uvedenej oblasti sa nachádzajú / ~~ne~~nachádzajú naše podzemné vedenia 230 / 400 V AC, 660 V DC, 750 V DC,

22 KV AC a sú vyznačené informatívne.

Podzemné siete je nutné predom na základe objednávky vytýčiť.

Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 736005.

18.223 15

Košice,
Podpis



Milan Varga



© 2023 Cambridge University Press. Published online by Cambridge University Press on 15 October 2023

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

18.12.23



Milan Varga



Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 736005

© 2023 The Author(s). Published by John Wiley & Sons Ltd



Milan Varga



Potvrđujemo, že v uvedenej oblasti sa nadržazu - nenadržazu

Napájecí zdroj napájení 230 / 400 V AC, 660 V DC, 750 V DC.


✓ a sú vznačené informatívne.

zákazník: **zákazník: záměstek ředitele**

Prí realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 736005.

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

A. Chakrabarti, M. Gupta & Pankaj S. Patidar / JGP SP October 2023

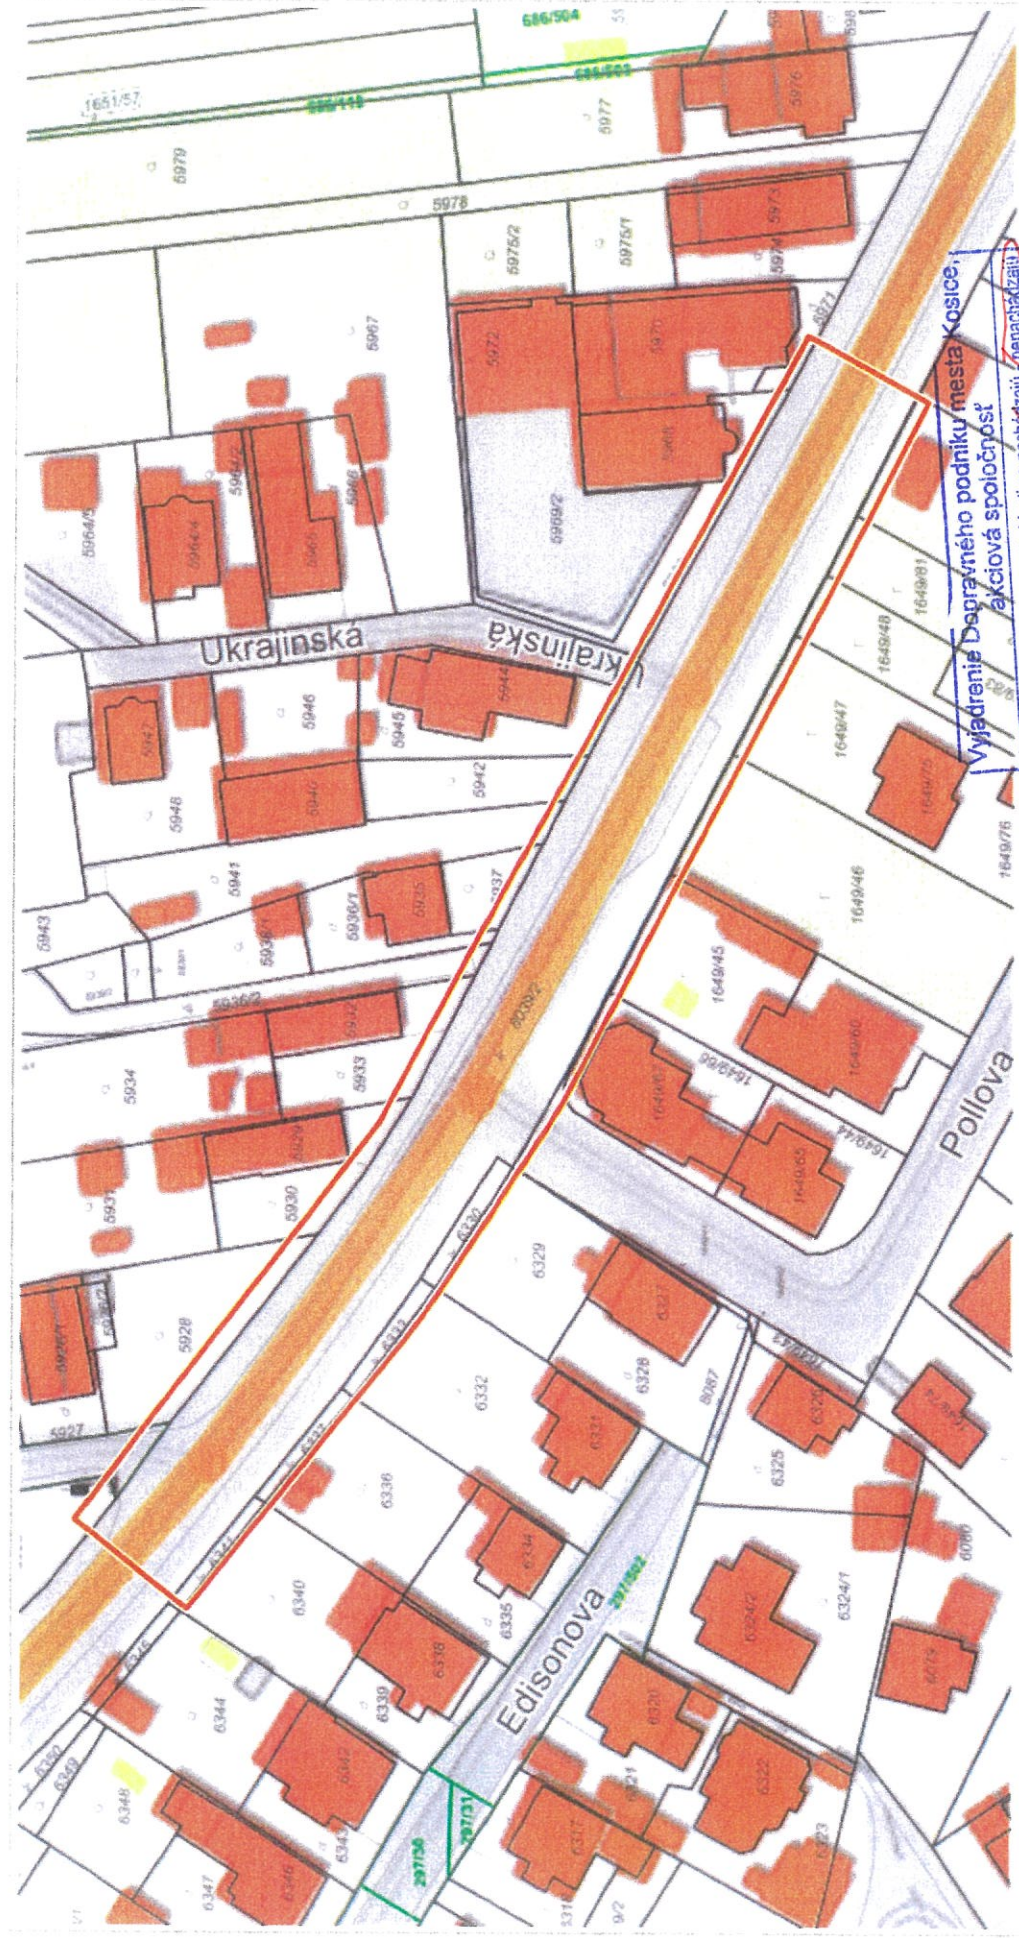

20 m

1 : 1 000

Vyjadrenie Dopravného podniku mesta Nosis,
akciová spoločnosť

Potvrďujeme, že v uvedenej oblasti sa nachádzajú
naše podzemné vedenia 230 / 400 V AC, 660 V DC, 750 V DC,
22 kV AC, a sú vyznačené informatívne.

Podzemné siete je nutné predom na základe odseparovanej výstavby



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.12

22. 11. 2023

Milan Varga



20 m

1 : 1 000

Výjadrenie Dopravného podniku mesta Kosice, akciová spoločnosť

Potvrdzujeme, že v uvedenej oblasti sa nachádzajú - nenachádzajú

naše podzemné vedenia 230 / 400 V AC, 660 V DC, 750 V DC,

22 kV AC, a sú vyznačené informatívne.

Podzemné siete je nutné predom na základe objednávky vytyčiť.

Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 733005.

Na tento projekt bol financovaný z prostriedkov Mesta Kosice, SR, október 2023

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY



Milan Varga



Journal of Interpersonal Violence 2023

Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 736005.


Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.14

22. 11. 2023

Milan Varga

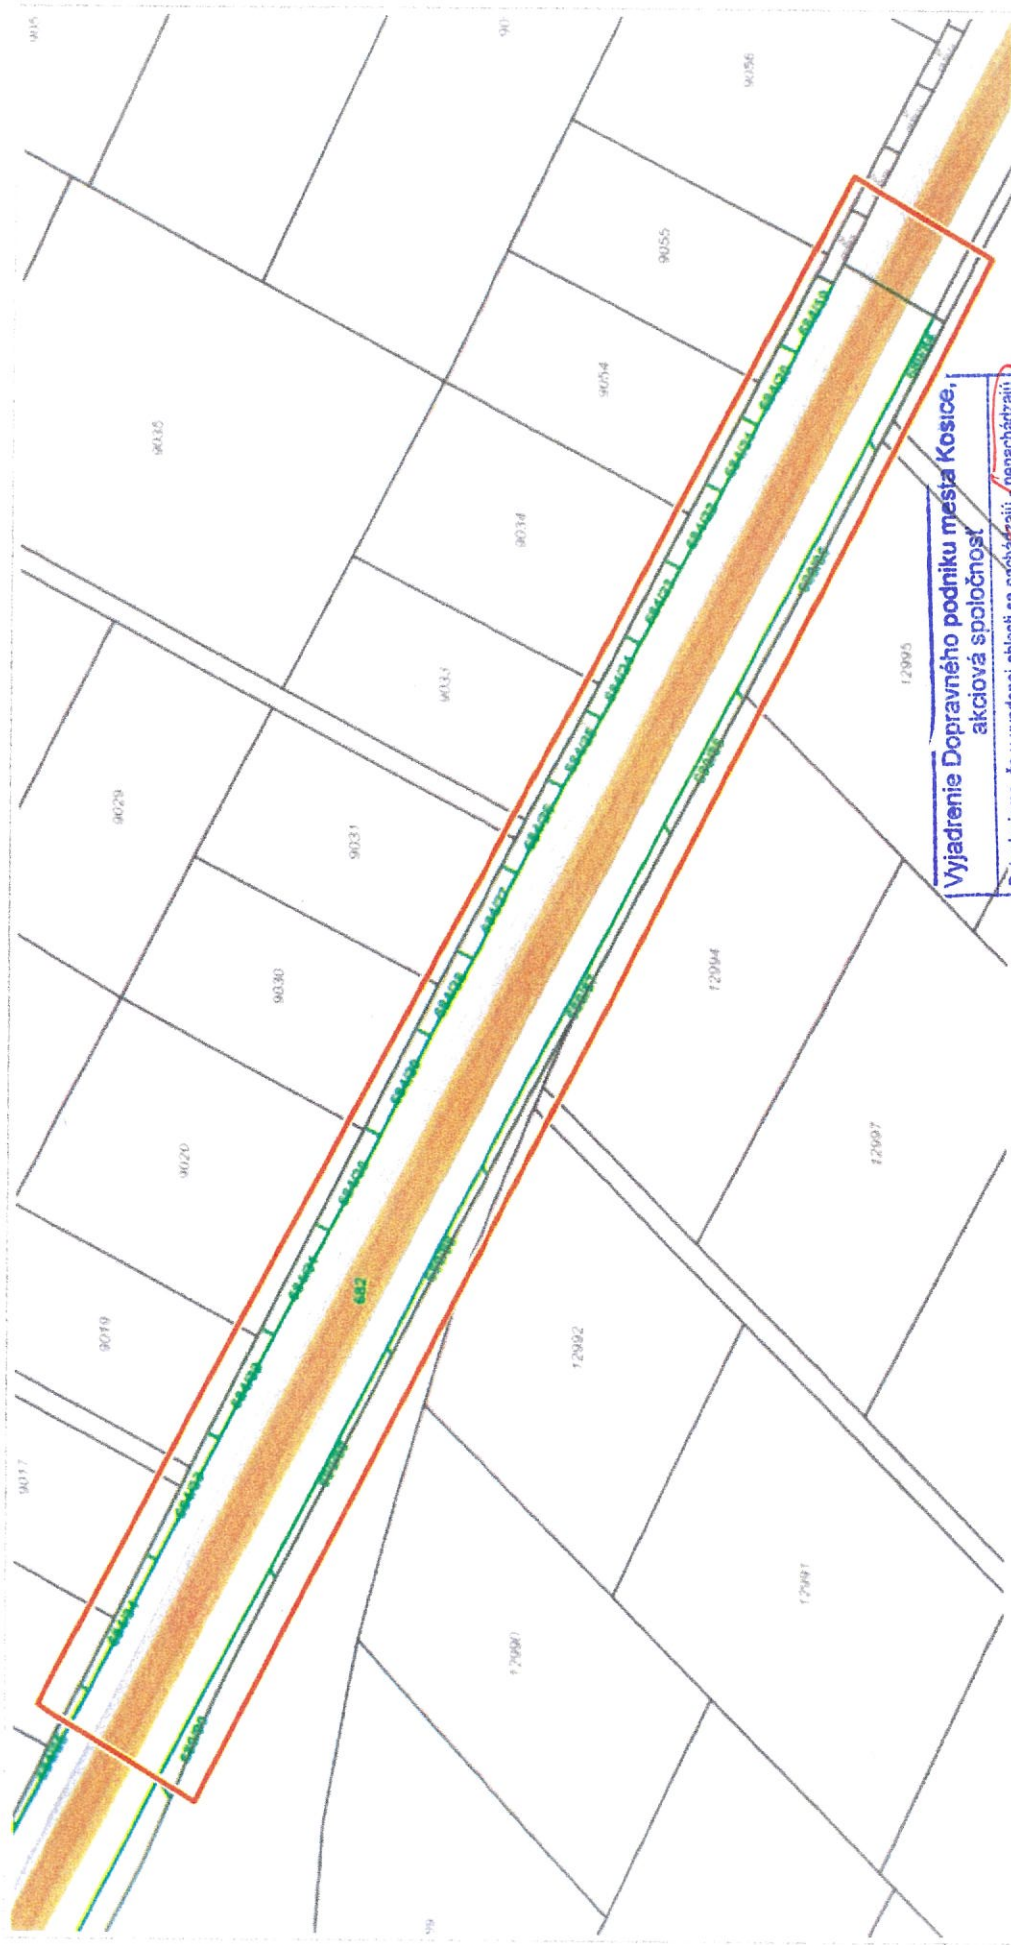

20 m

1 : 1 000

Vyjadrenie Dopravného podniku mesta Kosice,
akčiová spoločnosť

Potvrďujeme, že v uvedenej oblasti sa nachádzajú ~~nenachádzajú~~

naše podzemné vedenia 230 / 400 V AC, 660 V DC, 750 V DC,

22 kV AC, a sú vyznačené informatívne.

Podzemné siete je nutné predom na základe objednávky vyčistiť.

Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 736005.

18.12.23

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

Revízia 01, 2022-2023, zhotovila: Kataster ÚJUGKY GP, október 2023



Milan Varga



1 : 1 000

[illegible]

naše podzemné vedenia 230 / 400 V AC, 660 V DC, 750 V DC,
22 kV AC. a sú vyznačené informatívne.

Podobnosť sieta je určená vzťahom na základe objednávky vtvár.

Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 736005.

Knjiga
78.72.23

Podpis:

Received 12 November 2014; accepted 12 November 2014; published online 12 November 2014

vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.16

22. 11. 2023

Milan Varga



Vyjadrenie Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť

Potvrďujeme, že v uvedenej oblasti sa naciťujú a nenachádzajú

naše podzemné vedenia 230 / 400 V AC, 680 V DC, 750 V DC,

22 kV AC, a sú vyznačené informatívne.

Podzemné siete je nutné predom na základe objednávky vytyčiť.

Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 736005.

Košice, 18.12.23

Podpis

115

Podpis

20 m

1 : 1 000

vypracoval: Milan Varga, dátum: 18.12.23, podpis: M. Varga, IČO: 47534522, IČD: 14264/2

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY



Milan Varga



1:1 000

Vyjadrenie Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť

Potvrdzujeme, že v uvedenej oblasti sa nachádzajú - nenachádzajú

naše podzemné vedenia 230 / 400 V AC, 660 V DC, 750 V DC,

22 K V A C, a sú vyznačené informatívne.

Podzemné siete je nutné predom na základe objednávky vytýčiť.

Pri realizácii musia byť dodržané vzdialenosti v zmysle STN 736005.

Košice, 18.12.23

2. *Not applicable. Publisher: P. Valster, Wiley, Stockholm 2023*

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY



Milan Varga



18.12.23

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY



Milan Varga



1:1 000

Košice, 18.12.23

© 2002 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 252: 203–210

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY