


NN kábel v súbehu s existujúcimi IS

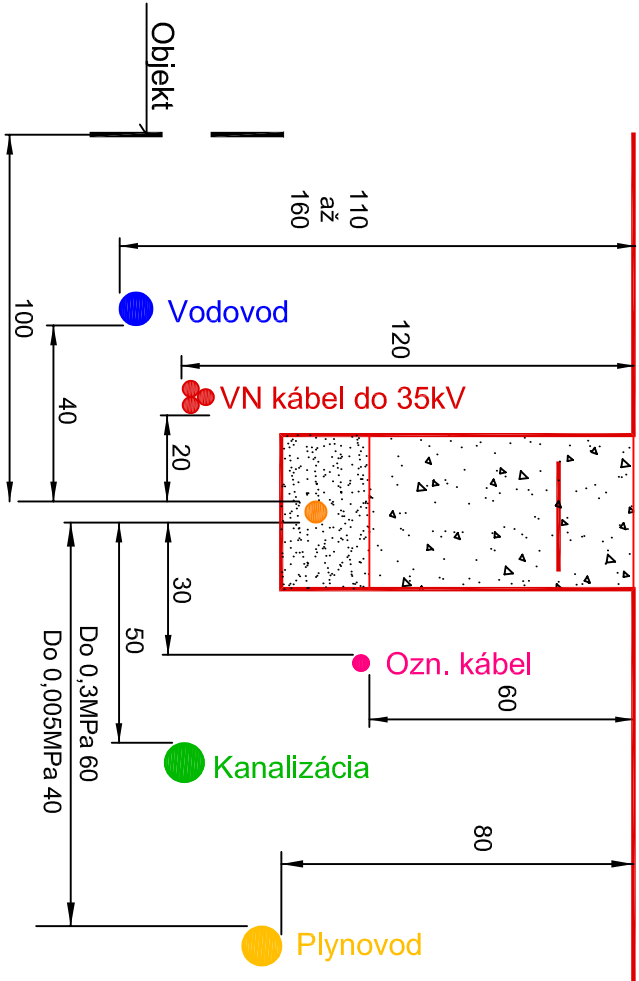

Ochranné pásmo:
Zemný kábel do 110kV - 1m od krajného kábla

Pozadí práce
Výzkupné práce představují s max. opatrností za stálým přítomností stavebního dozoru, a pokud možno i jiných pozemkových stáří výkop realizací ručně vykonávaných. Vzhledem k tomu, že v současnosti není možné provádět výkopové práce strojovými prostředky, je nutné provádět výkopové práce ručně. Při výkopových pracích a pokládce uložení VN kabla při sáhu, resp. při křídování jiných pozemkových stáří je nutné dodržovat jistoty, odpovídající vzdálenosti stáří plantých STN, a zohlednit všechny přírodnosti a nálezky majitelů za tch písmových výhledů, resp. spravov stáříových zákonných pozemkových vedení.


VODOROVNÉ VZDIALENOSTI - SUBEH (tab.1-ŠTN 736005)												
	Kábel NN	Kábel do 10kV	Kábel do 35kV	Oznam. kábel	Typ NTL	Typ STL	Vodovod	Teplotovod	Kábelovod	Stoka	Kolektor	Koleje elektr.
Kábel NN	5	15	20	30/3 10/4	40	60	40	30	10	50	(5	100
Kábel do 10kV	15	20	20	80/3 10/4	40	60	40	70	30	50	(5	100
Kábel do 35kV	20	20	20	80/3 10/4	40	60	40	100	30	50	(5	100

- (vzdialenosť v cm medzi povrchmi)
- (3 - nechránené
- (4 - v kanále alebo betonovej chráničke
- (5 - až k vonkajšiemu lícu stavebnej konštrukcie


ZVISLÉ VZDIALENOSTI - KRIŽOVANIE (tab.2-STN 736005)												
	Kábel NN	Kábel do 10kV	Kábel do 35kV	Ornam. kábel	Plm NTL	Plm STL	Vodovod	Tepluvod	Kábelovod	Stoka	Kolektor	Kotlie elektr.
Kábel NN	5	15	20	30/4	10/5	10/6	40/4 20/5	30/7	30	30	(8	100
Kábel do 10kV	15	15	20	80/4	10/5	10/6	40/4 20/5	50/7	30	30	(8	100
Kábel do 35kV	20	20	20	80/4	10/5	10/6	40/4 20/5	50/7	30	50	(8	100

- (4) - nechránené
- (5) - v kanále alebo betonovej chráničke
- (6) - kabeľ v kryte presahujúcom plynúvodom o 100cm
- (7) - pri uložení v chráničke možno primerane znížiť
- (8) - až k vonkajšiemu lícu stavebnej konštrukcie


Križovanie NN kábla s označovacím káblom

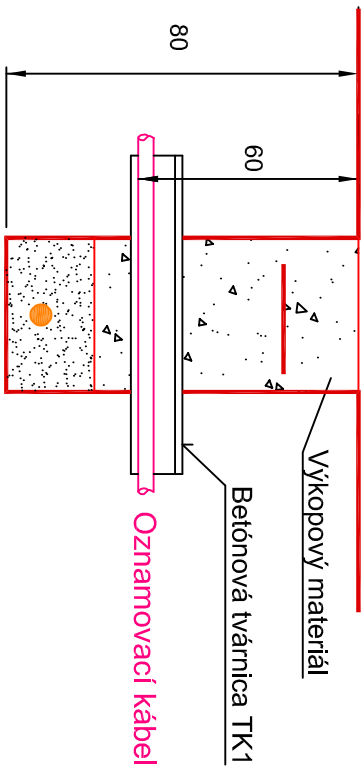


s kanalizáciou

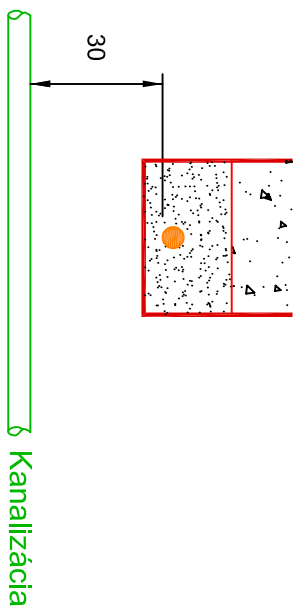


s plynovodom

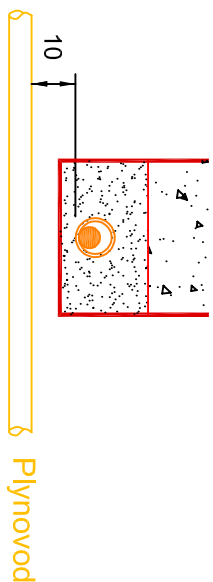

S vodovodom

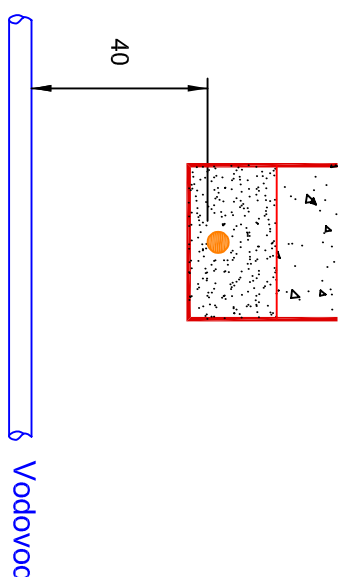

s NN káblom do 1kV

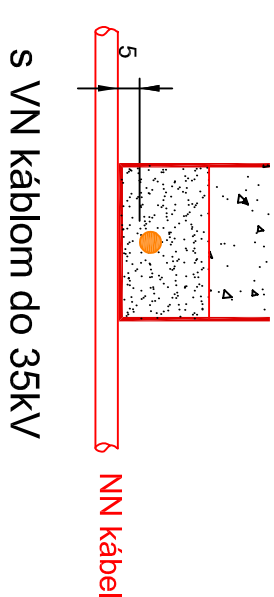

s oznamovacím káblom

