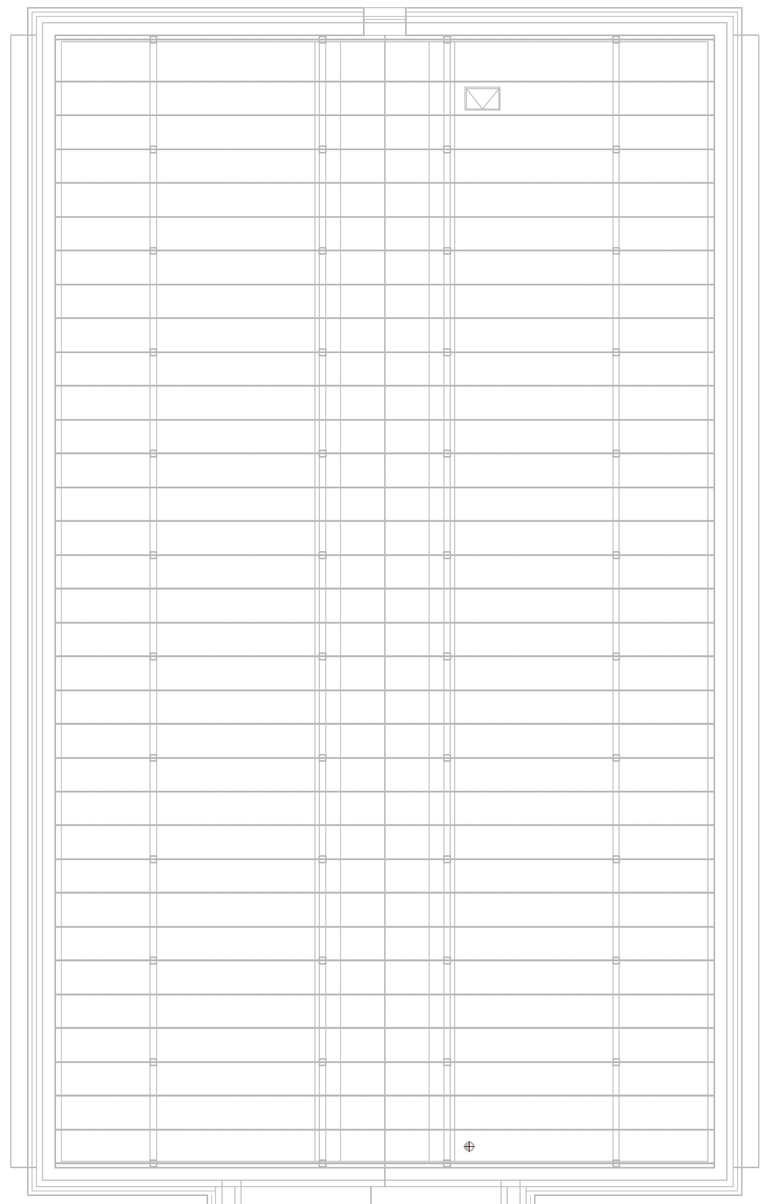

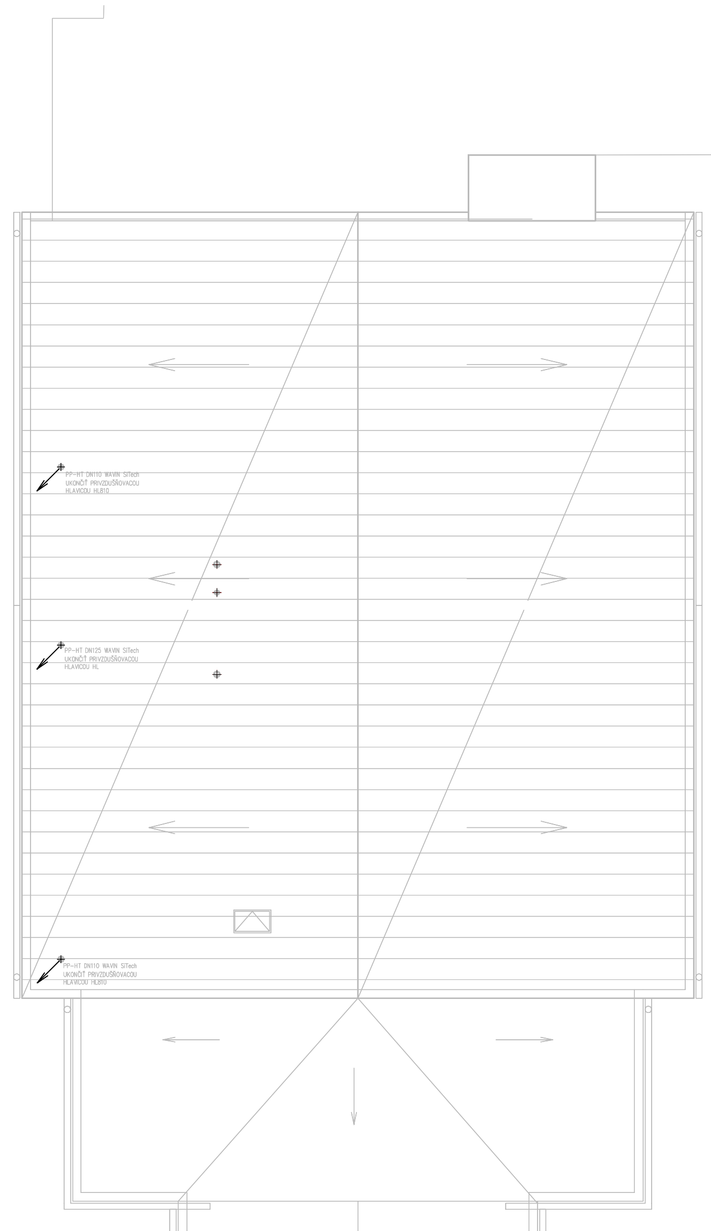

LEGENDA

- Ústredňa EZS
- Záložný akumulátor
- Doplnkový zberniciový zdroj
- Expander - rozširovací modul
- PIR - pohybový infrapasívny snímač
- Stropný pohybový snímač
- Magnetický snímač
- EPS snímač
- Klávesnica EZS
- Čítačka SKV
- Elektrický dverný zámok
- Exteriérová zálohovaná siréna s majákom
- Kamera
- Dátová zásuvka 2xRJ45
- Dátová zásuvka 1xRJ45
- HDMI zásuvka
- Zabudovaná konferenčná hlasovacia jednotka
- FTP Cat5e ŠK a WiFi
- HDMI prepoj
- Alfa 8-DGP - zbernica EZS
- Alfa 8
- UTP Cat5e Kamerový systém
- Drôtený káblový žľab 60x100
- Drôtený káblový žľab 60x150
- Drôtený káblový žľab 60x200

Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41

Ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke:
- ochrana izolovaním živých častí
- ochrana zábranami alebo krytmi
- ochrana malým napätím SELV

Ochrana pred úrazom el.prúdom pri poruche:
- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TNS
- ochrana malým napätím SELV

Prostredie: 3.1.1. – základné

LEGENDA MIESTNOSTI:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
			DRUH PODLAHY	STENY	STROP
			SO 02 BLOK B		
B3.01	CHODBA	145,9	POLYURETÁN. PODL. P12	VÁP. OM. HLADKÁ	SDK KAZETOVÝ
B3.02	KANCELÁRIA	19,6	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.03	KANCELÁRIA	39,5	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.04	KANCELÁRIA	39,9	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.05	KANCELÁRIA	39,9	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.06	KANCELÁRIA	39,5	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.07	KANCELÁRIA	19,6	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.08	KANCELÁRIA	34,5	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.09	KANCELÁRIA	40,4	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.10	KANCELÁRIA	19,4	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.11	KANCELÁRIA	38,8	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.12	KANCELÁRIA	41,5	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.13	KANCELÁRIA	38,9	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.14	KANCELÁRIA	16,9	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.15	KANCELÁRIA	21,2	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.16	ZASADAČKA	22,2	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.17	KUCHYNKA	21,3	POLYURETÁN. PODL. P12	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.18	WC ŽENY	3,2	POLYURETÁN. PODL. P13	KER. OB. v.2800	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.19	WC MUŽI	3,2	POLYURETÁN. PODL. P13	KER. OB. v.2800	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.20	SPRCHA	6,1	POLYURETÁN. PODL. P13	KER. OB. v.2800	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.21	WC IMOBILNÝ	3,2	POLYURETÁN. PODL. P13	KER. OB. v.2800	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.22	MIESTNOSŤ PRE UPR.	3,9	POLYURETÁN. PODL. P13	KER. OB. v.1200	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.23	KANCELÁRIA	20,0	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.24	KANCELÁRIA	22,7	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.25	TM FTV	5,7	POLYURETÁN. PODL. P12	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.26	WC ŽENY	9,3	POLYURETÁN. PODL. P13	KER. OB. v.1200	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.27	PREDSIEŇ WC	5,1	POLYURETÁN. PODL. P13	KER. OB. v.2800	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.28	WC MUŽI	4,9	POLYURETÁN. PODL. P13	KER. OB. v.1200	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.29	KANCELÁRIA	15,3	KOBEREC P14	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.30	SCHODISKO	19,1	KAMEŇ. – POLYURETÁN. P10	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.31	SCHODISKO	19,1	KAMEŇ. – POLYURETÁN. P10	VÁP. OM. HLADKÁ	VÁP. OM. HLADKÁ
B3.32	LOŽŇA	1,6	KERAMICKÁ DL. R11 P16	FASÁDNA OM.	FASÁDNA OM.
	SPOLU	781,600			

SYSTÉM:
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S napájanie ústredné
2 DC 48V PoE – kamerový systém, ŠK
2 DC 12V – EZS

POZNÁMKA
- Kabeláž kamerového systému – UTP cat 5e/LSOH
- EZS – kabeláž – Alfa8-DGP, Alfa8
- Štruktúrovaná kabeláž – FTP cat 5e/LSOH
- Montážna výška PIR cca 2400mm, kĺbvenice 1200mm.

Kabeláže ŠK viesť v podokenných predstienkach na príchytkách GRIP M15, M30, pod stropom v priestoroch s SDK podhladmi po strope na príchytkách a drôtených káblových žľaboch, prípadne pod omietkou v ochranných flexi trubkách.

Magnetické dverové kontakty pre EZS budú osadené vo výrobe – dodávka dverí, rovnako elektrozámok 12V DC/250mA na 1NP.

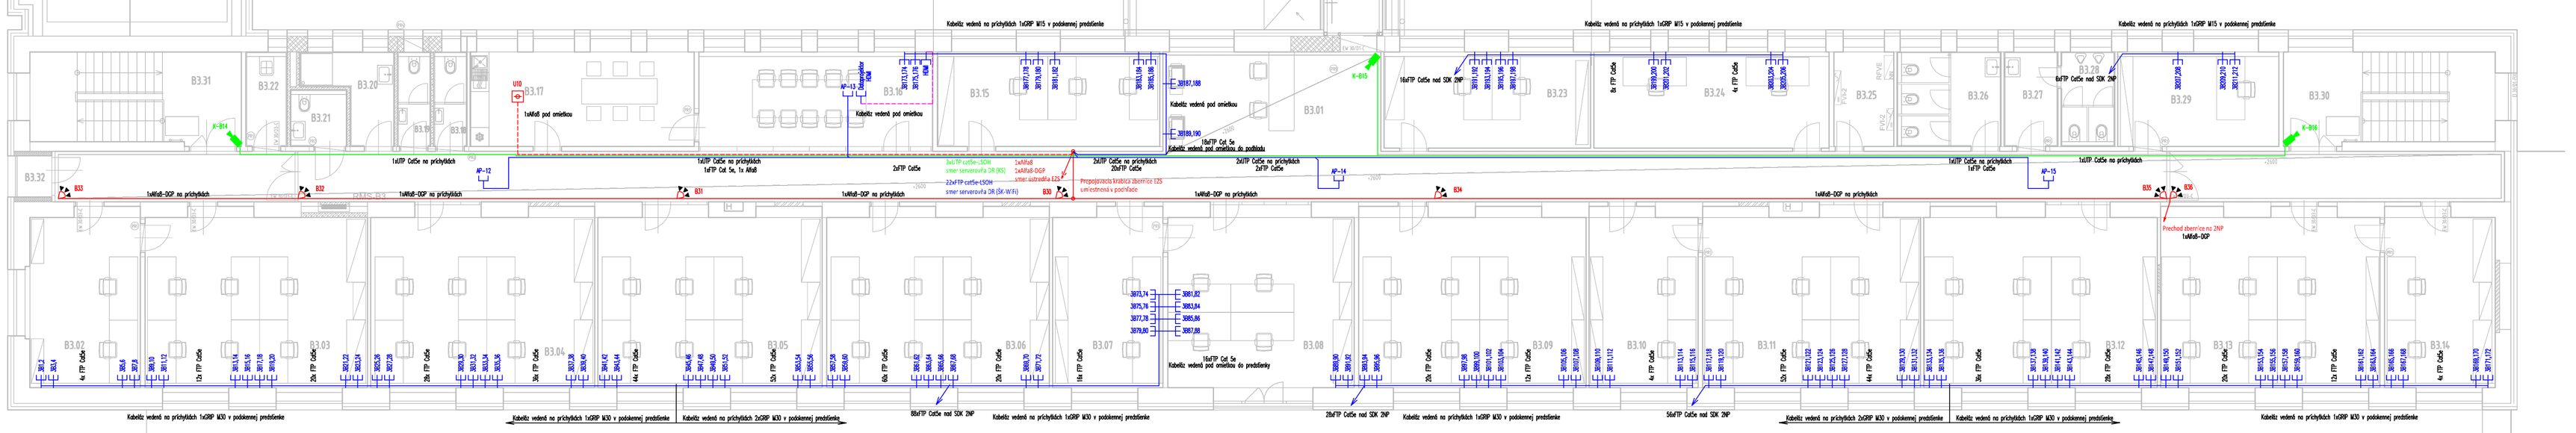

SO 01 BLOK A
SO 02 BLOK C
SO 02 BLOK B

0,000 = 399,600 m.n.m

PEČIATKA:

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JÁN HLINA
KONTROLOVAL:	ING. LUMÍR PELIKÁN
VYPRACOVAL:	ING. PELIKÁN LUMÍR
STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica	

HLINA s.r.o.
člen združenia právnických osôb

Rekonštrukcia administratívnej budovy
Komenského ulica - úrad BBSK

STAVBA	k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KN/C - 1909/1
PROFESIA	E4 - ELEKTROINŠTALÁCIA - SLABOPRÚD
NÁZOV VÝKRESU:	PÔDORYS 3.NP - SLABOPRÚDY

FORMÁT	10xA4
DÁTUM	12/2023
STUPEŇ	DSP/DRS
MIERKA	1:100
Č. VÝKRESU	04