



EOV

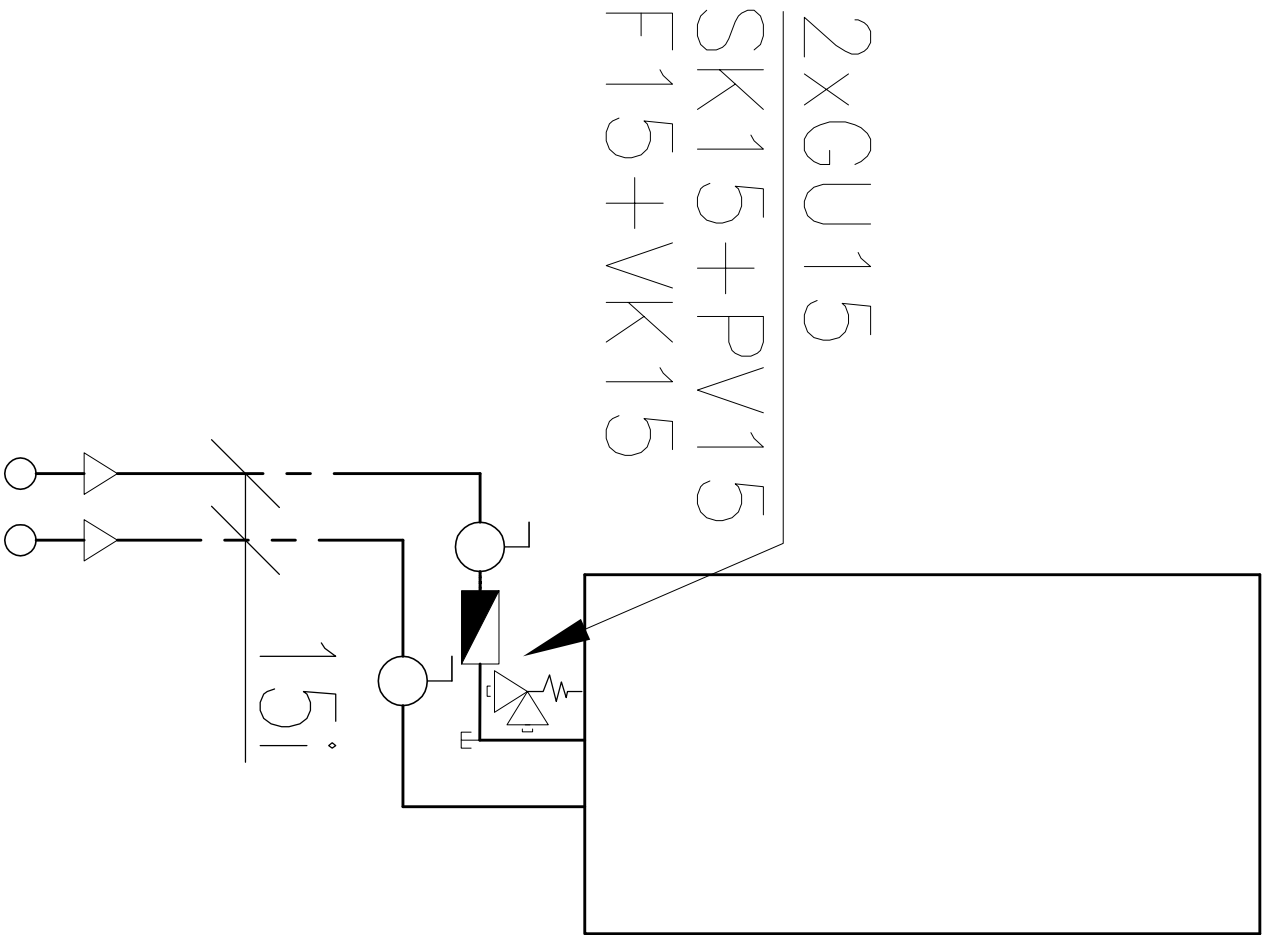

EOV - ELEKTRICKÝ STJATÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY
GK - GULOVÝ UZÁVER
SK - SPÄTNÁ KLAPKA (VENTIL)
F - FILTER "Y"
PV15 - POISTNÝ VENTIL DN15, Pp=6,0 bar
VK - VYPÚŠŤACÍ KOHÚTIK

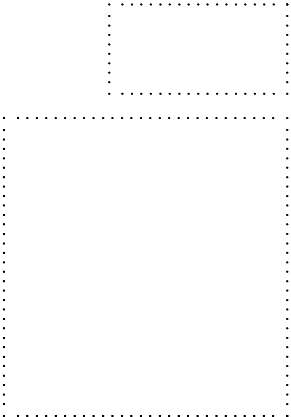

Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS	<div><div>☆☆☆</div><div>em.ve[®] s.r.o.</div><div>projekty TZB a oceňovanie stavebných prác</div></div>
Vypracoval	Ing. Miroslav VONS	
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS	

Autor projektu		Ing. Oliver Golis		Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail:golis@golis.sk								
Hlavný projektant		Ing. Oliver Golis										
Investor		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prábníková č. 2, 812 72 Bratislava										
Katastrálne územie		Parcela										
Miesto				Stupeň			PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY					
Obvodné oddelenie PZ Terchová Sv. Cyrila a Metoda 60, Terchová				Profesia			ZDRAVOTECHNIKA					
				Dátum			01./2018					
				Č. zák.			07./MV/2018					
Názov				Formát			2xA4			Mierka		
Terchová Obvodné oddelenie PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu				Profesia			Číslo výkresu			Stavebný objekt		
				ZT			08			S0-01.5		
Obsah				Zapojenie elektrického ohrievača vody EOv								